


Układ sieci	Sieć TN
Napięcie znamionowe	
Moc zainstalowana	
IK1 Maks.	
IK3 Maks.	

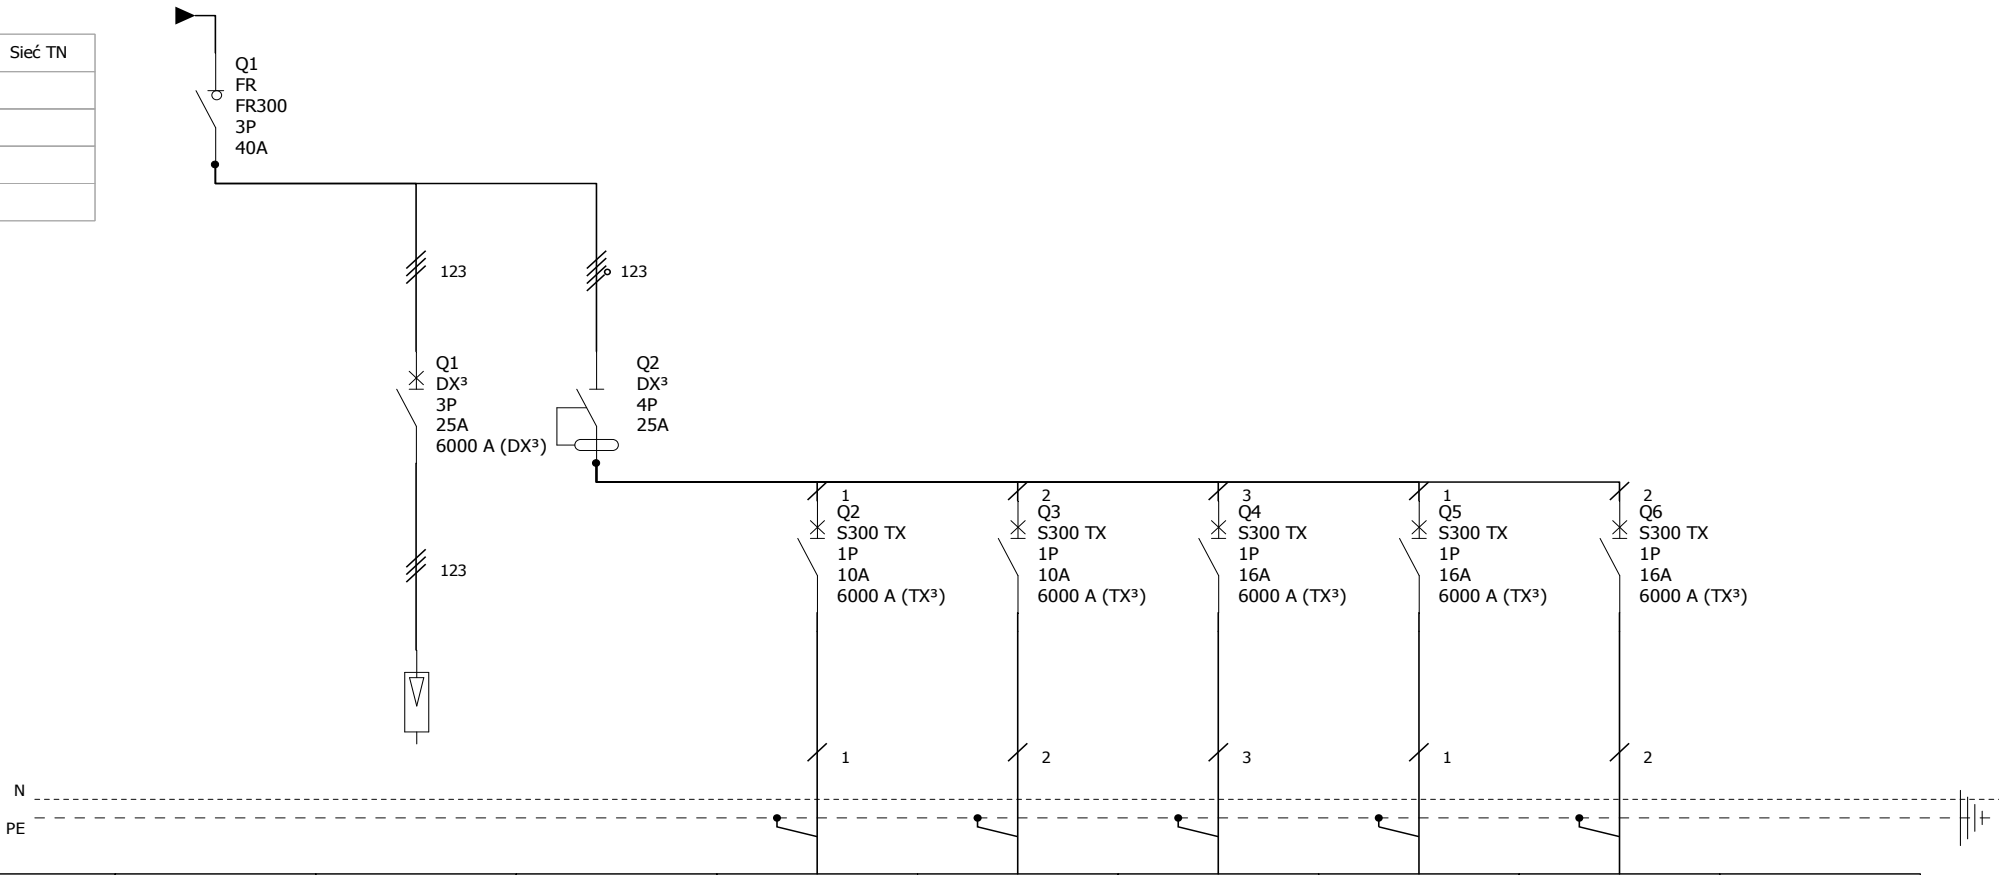

Piktogram									
Oznaczenie urządzenia	Q1	F1	Q2	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	
Oznaczenie zacisku									
Opis	Wyłącznik główny	ochronniki przepięciowe	wyłącznik różnicowoprądowy	oświetlenie wew.	oświetlenie zew.	gniazda 1	gniazda 2	podgrzewacz wody	
Moc									
Długość kabla									
Przekrój przewodu									

STRADUŃ ZAPLECZE

SKZ

Nr. projektu:		C		F	
Nr. rysunku:		B		E	
		A		D	
Data:		Autor:	M. Zukowski	Nr. akurusa:	1 / 1