


Legenda

	Złącze kablowe
	Tablica rozdzielcza instalacji elektrycznych-TM
	Gniazdo wtykowe 230V, 16A/Z, IP44
	Oprawa oświetlenia podstawowego- nastropowa/kinkiet
EM	Oprawa oświetlenia awaryjnego-ewakuacyjnego ze źródłem światła LED, wyposażona w inwerter zapewniający podtrzymanie zasilania przez min. 1h od zaniku napięcia zasilania podstawowego. Oprawy awaryjne zapewniać powinny średnie natężenie oświetlenia na poziomie drogi ewakuacyjnej E <sub>min</sub> =1lx
	Przeciwpożarowy wyłącznik prądu
	Oprawa oświetlenia ewakuacyjnego-kierunkowego ze źródłem zasilania LED, czas podtrzymania zasilania - min. 1h
	Oprawa oświetlenia awaryjnego do montażu na ścianie typu LED, czas podtrzymania 1h, IP65 przeznaczona do pracy w temp. +20°C -40°C

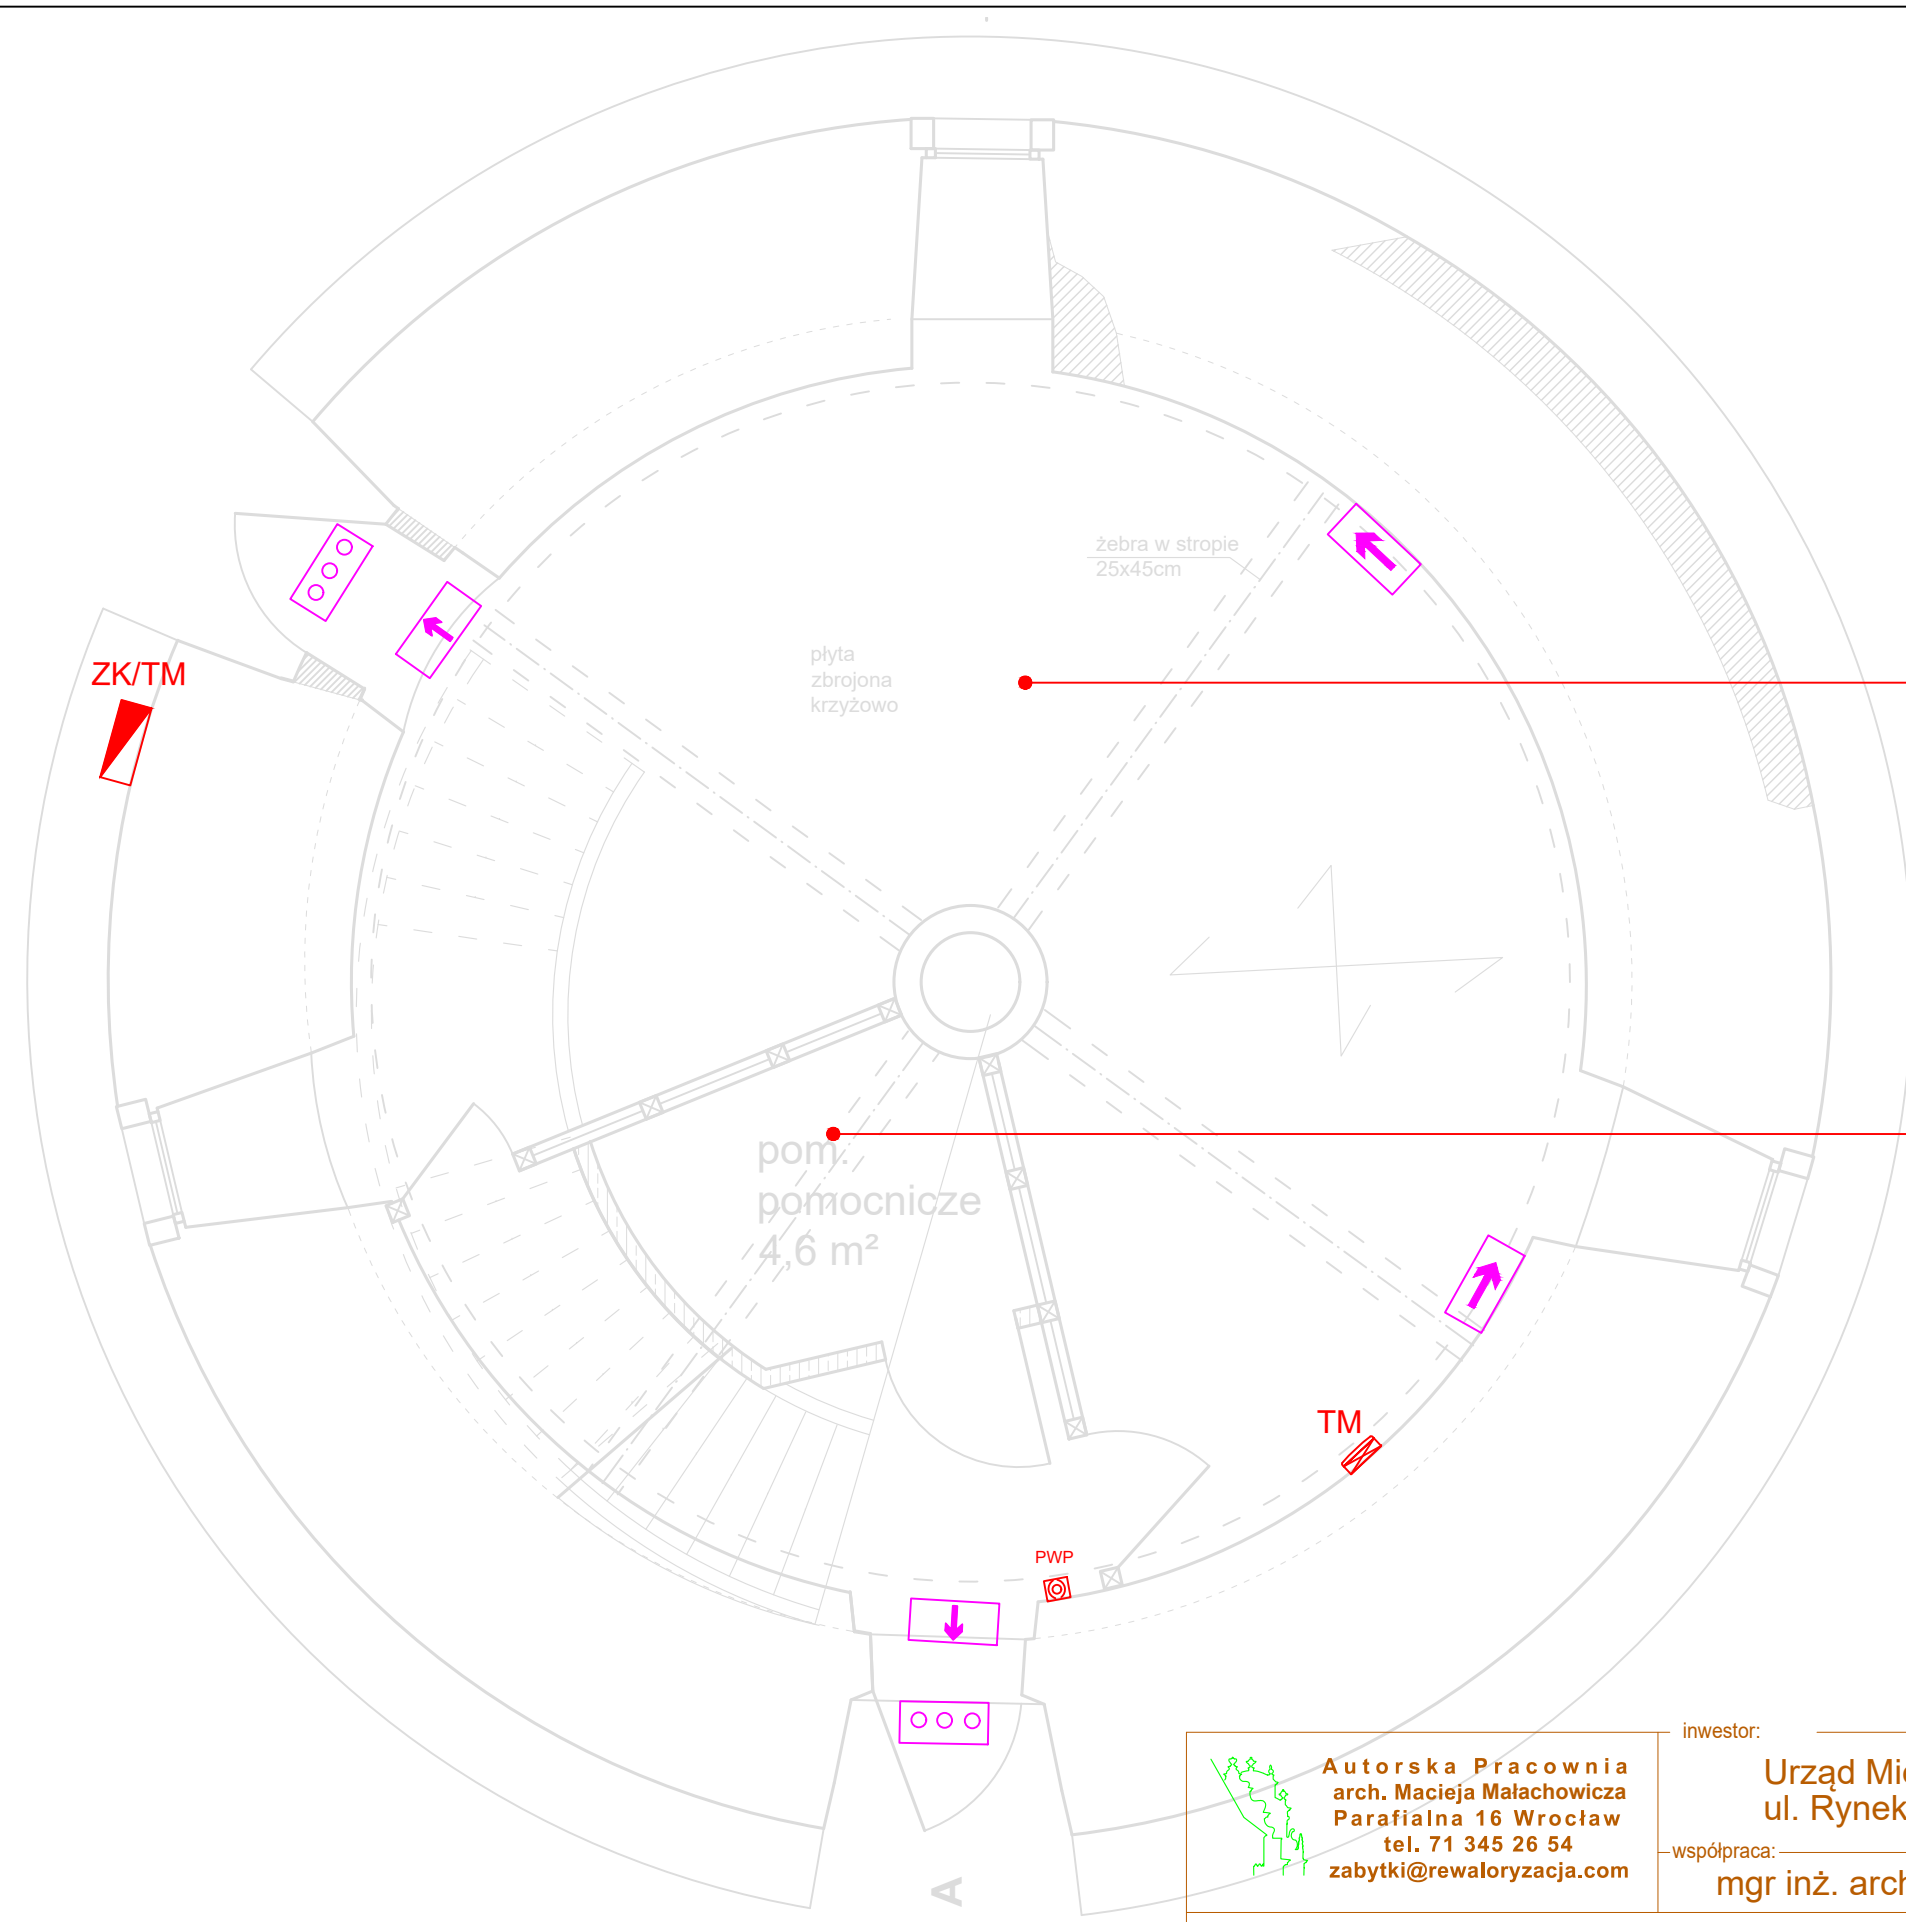

IP OSPRZĘTU IP 44	OSW. PODST 100/200 lx	OSW. AW 1 lx
OSWIETLENIE		EM
GNIAZDA WTYKOWE		

IP OSPRZĘTU IP 44	OSW. PODST 100 lx	OSW. AW 1 lx
OSWIETLENIE		EM
GNIAZDA WTYKOWE		

**Autorska Pracownia**  
arch. Macieja Małachowicza  
Parafialna 16 Wrocław  
tel. 71 345 26 54  
zabytki@rewaloryzacja.com

inwestor:

Urząd Miejski w Strzegomiu  
ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom

współpraca:

mgr inż. arch. Alicja Zgraja

PROJEKT BUDOWLANY –nazwa i adres obiektu budowlanego:

wiatrak prochowy,  
obszar zieleni publicznej - park „Fort Gaj”  
AM 0003, obręb Śródmieście  
dz. nr 1022 i 1090

tytuł rysunku: skala: data:

MŁYN PROCHOWY PARTER- INSTALACJE ELEKTRYCZNE 1:50 24.07.2018

nr rysunku:

2/E

PROJEKTANT KONSTRUKCJI  
specjalność: instalacyjno inżynieryjna – instalacje elektryczne

mgr inż. Krystyna Stanlik upr. 172/DOŚ/2011

podpis:

SPRAWDZAJĄCY KONSTRUKCJI  
specjalność: instalacyjno inżynieryjna – instalacje elektryczne, sieci elektryczne

mgr inż. Maria Pawlik upr. 255/81/WBPP

podpis:

GŁÓWNY PROJEKTANT, uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej

dr inż. arch. Maciej Małachowicz nr upr. 88/81/WBPP, 383/82/ WBPP

podpis:

SPRAWDZAJĄCY, uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej

dr inż. arch. Anna Małachowicz nr upr. 54/DSOKK/2011

podpis: