




Załącznik nr 6 do PFU rozbudowa SUW w Ocyplu

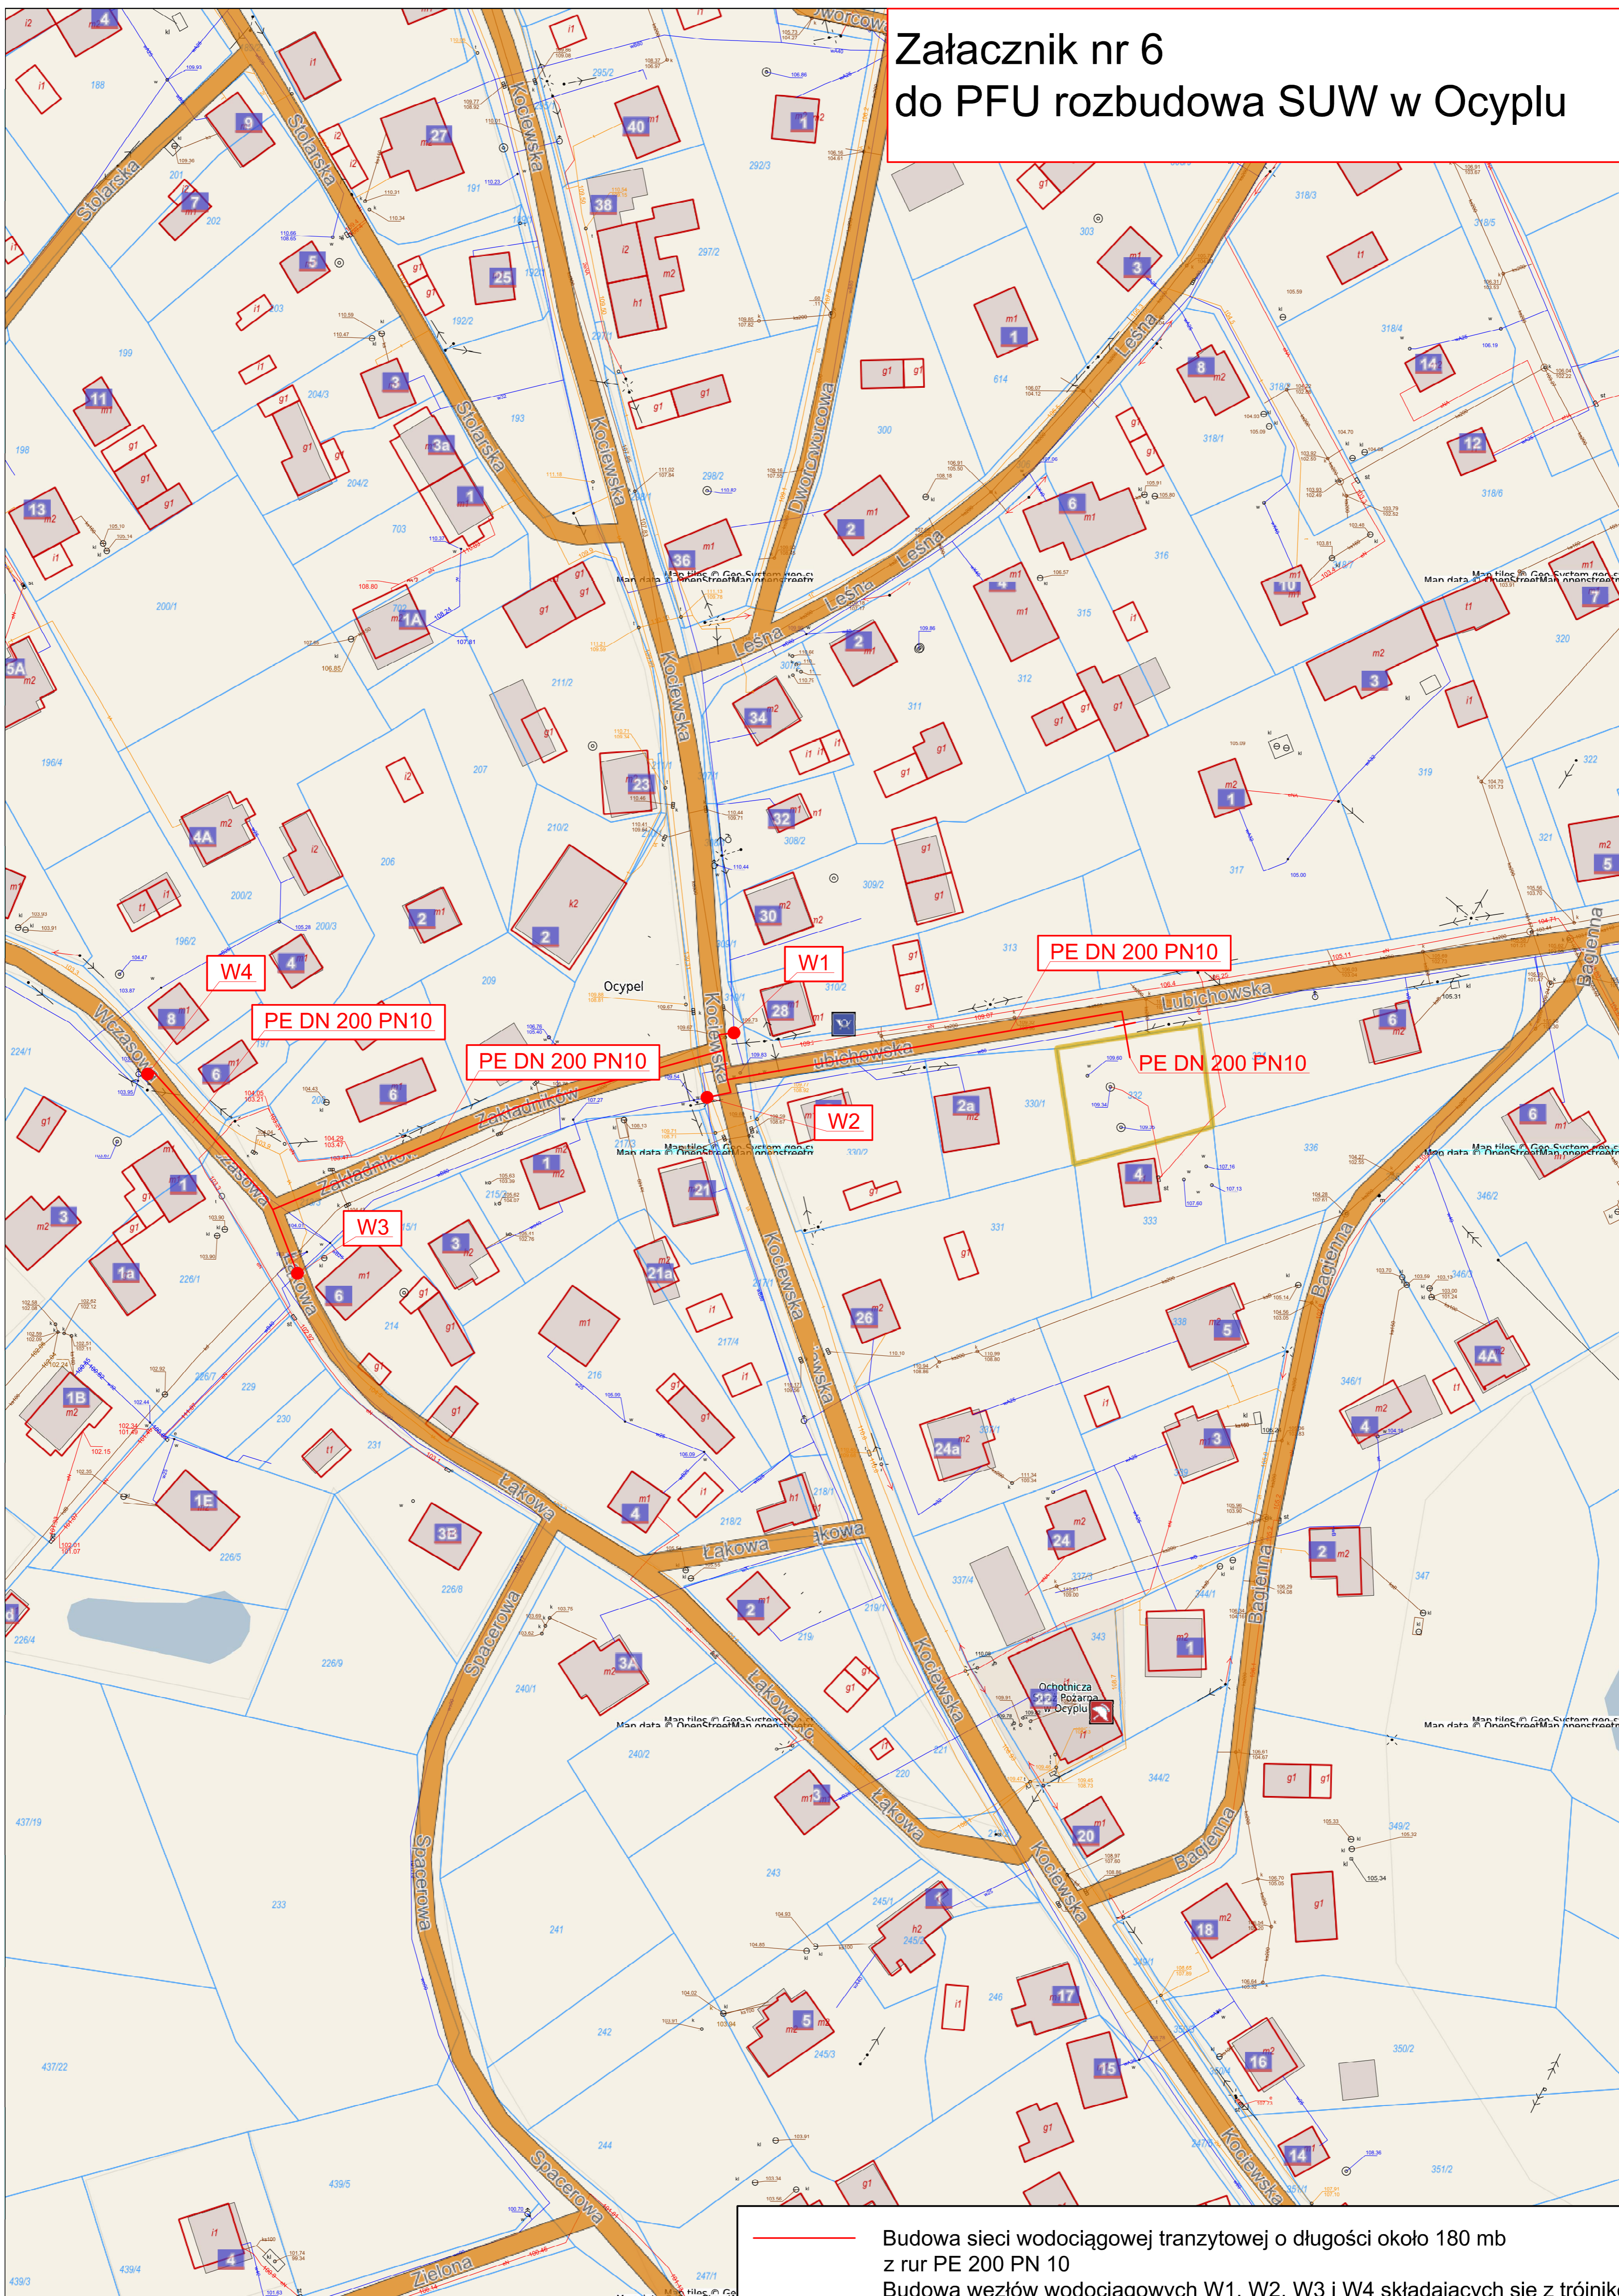

Budowa sieci wodociągowej tranzytowej o długości około 180 mb
z rur PE 200 PN 10
Budowa węzłów wodociągowych W1, W2, W3 i W4 składających się z trójników
redukcyjnych i zasuw wodociągowych o średnicy rurociągów istniejących