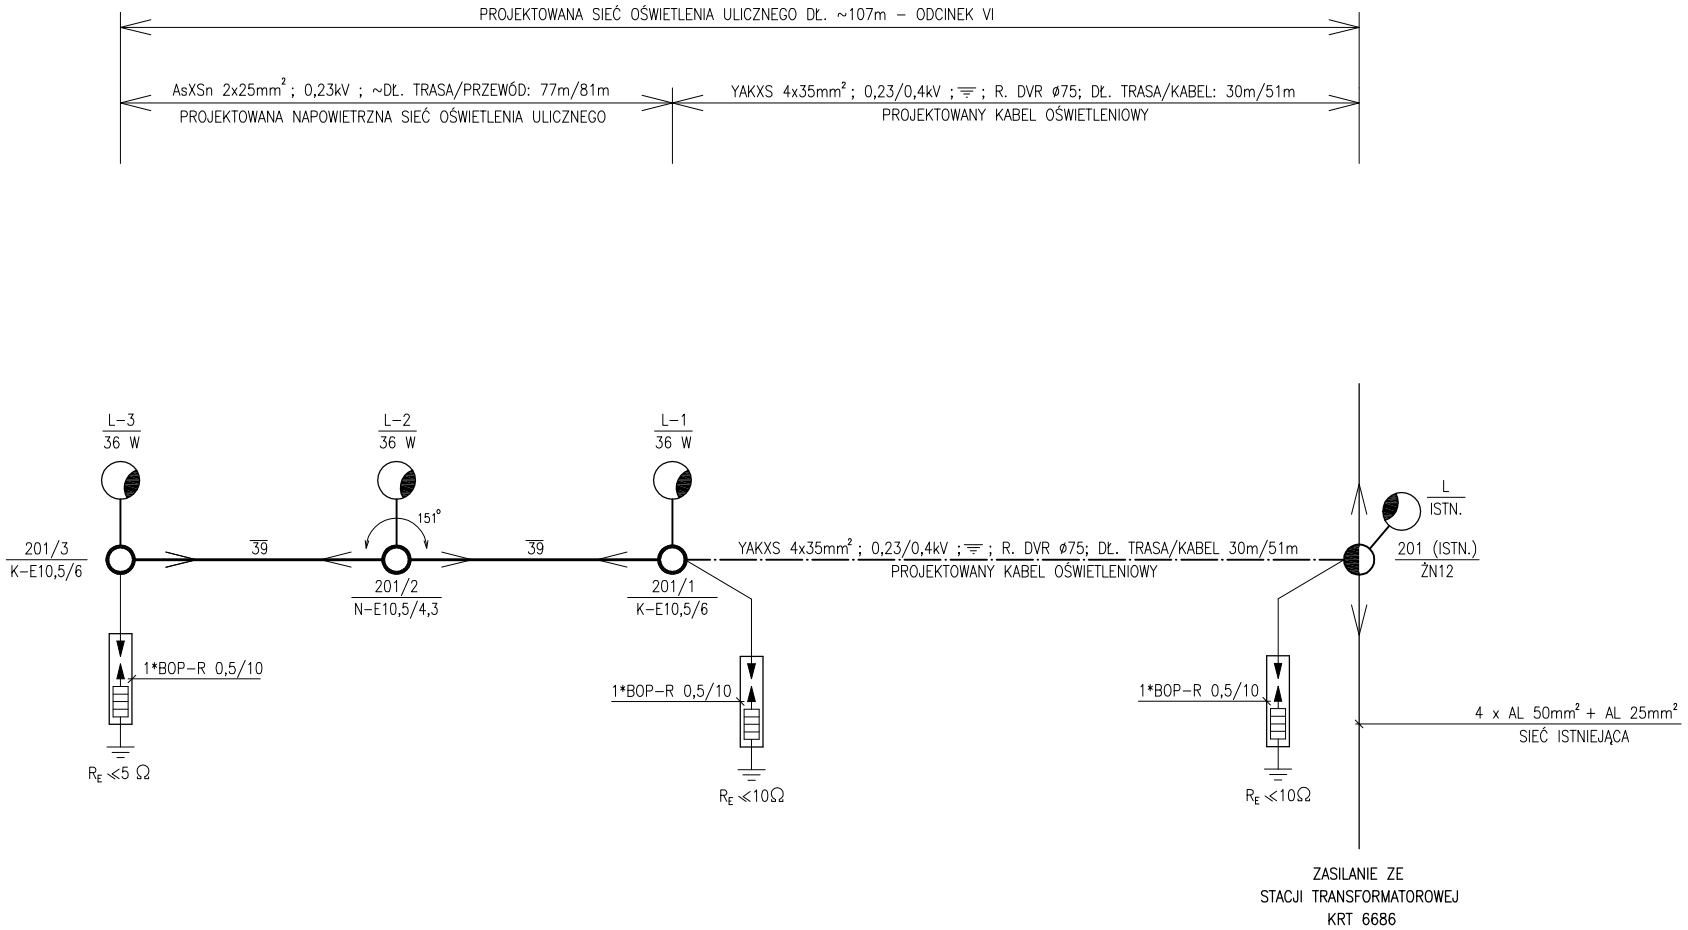

OBJAŚNIENIA

L-... –OPRAWA LED TYPU: TECEO S >LUB RÓWNOWAŻNA<, 36W, 5000lm, OPTYKA 5137, TEMPERATURA BARWOWA OK. 4000K, II KLASA OCHRONNOŚCI
–OPRAWY MONTOWAĆ NA WYSIĘGNIKU TYPU: WO–0,5 DŁUGOŚCI 0,5m
–POSZCZEGÓLNE LAMPY ZABEZPIECZYĆ INDYWIDUALNIE BEZPIECZNIKAMI TOPIKOWYMI TYPU gG 6A MONTOWANYMI W OSŁONACH TYPU: SV 29.25
–CAŁOŚĆ PROJEKTOWANEJ SIECI OŚWIETLENIA ULICZNEGO WYKONAĆ ZGODNIE Z "ALBUMEM LINII NAPOWIETRZNYCH NISKIEGO NAPIĘCIA Z PRZEWODAMI IZOLOWANYMI AL 25÷120" –Lnni TOM I OPRACOWANIE: ELprojekt POZNAŃ ORAZ "KATALOGIEM LINII NAPOWIETRZNYCH NISKIEGO NAPIĘCIA Z PRZEWODAMI SAMONOŚNYMI O POWŁOCE Z POLIETYLENU USIECIOWANEGO O PRZEKROJACH 25÷120 NA ŻERDZIACH WIROWANYCH I ŻN" – LnNi ENSTO, EN–144, ENERGOLINIA POZNAŃ
–SŁUPY NALEŻY WYPOSAŻYĆ W STOSOWNY OSPRZĘT, W TYM USTOJE ODPOWIEDNIE DO TYPU ŻERDZI, FUNKCJI SŁUPA ORAZ WARUNKÓW ZEWNĘTRZNYCH
–KABLE PROWADZIĆ W RURZE OCHRONNEJ DVR ø75
–ROBOTY KABLOWE WYKONAĆ ZGODNIE Z NORMĄ N SEP–E–004
–SIEĆ OŚWIETLENIA WYKONAĆ ZGODNIE Z NORMAMI PN–E–05100–1:1998, N SEP–E–001 ORAZ N SEP–E–003
–CAŁOŚĆ WYKONAĆ ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI I NORMAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

$\Sigma Pi = 0{,}12$ kW
$\Sigma Ps = 0{,}12$ kW
$\Sigma In = 0{,}5$ A

U=230/400 V

SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA
UKŁAD SIECIOWY:
ZASILANIE: TN–C
ODBIÓR: TN–S

F.H.U. ELKOMFORT
PROJEKTY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

INWESTOR MIASTO I GMINA CZARNY DUNAJEC UL. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 2 34–470 CZARNY DUNAJEC	PROJEKTANT mgr inż. CZ. SZOPIŃSKI NR UPR. GAS 834/A–43/85	
OBIEKT OŚWIETLENIE ULICZNE DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI ZAŁUCZNE	SPRAWDZAJĄCY mgr inż. K. SZOPIŃSKI NR UPR. MAP/0089/PWBE/15	
TREŚĆ RYS. P.B. INSTALACJE ELEKTRYCZNE SCHEMAT IDEOWY ODCINEK VI – STACJA TRAFO KRT 6686	DATA 10.2023 SKALA –– NR RYS. E–2.6	