


UWAGI:

- Wszystkie wymiary i dane należy sprawdzić na budowie.
- Rysunki należy rozpatrywać razem z opisem technicznym.
- Zapewnić dościsła serwisowe i montażowe do urządzeń, a w szczególności do wodomierzów i filtrów klimatyzatorów.
- Wszystkie rozbieżności należy wyłożyć z projektantem.
- Przy podłączeniach puszek rozprężnych stosować kanały elastyczne izolowane typu Flex. Nie stosować kanałów elastycznych dłuższych niż 2m.
- Eventualne wody koordynacyjne skonsultować z projektantem.

LEGENDA:

— INSTALACJE I ELEMENTY ISTNIAJĄCE;  
— NOWE INSTALACJE I ELEMENTY WPROSOWANO  
KOLOREM

- INSTALACJA WODY ZIMNEJ
- INSTALACJA WODY CIEPŁEJ
- INSTALACJA KANALIZACYJNA
- ZESTAW WODOMIERNY

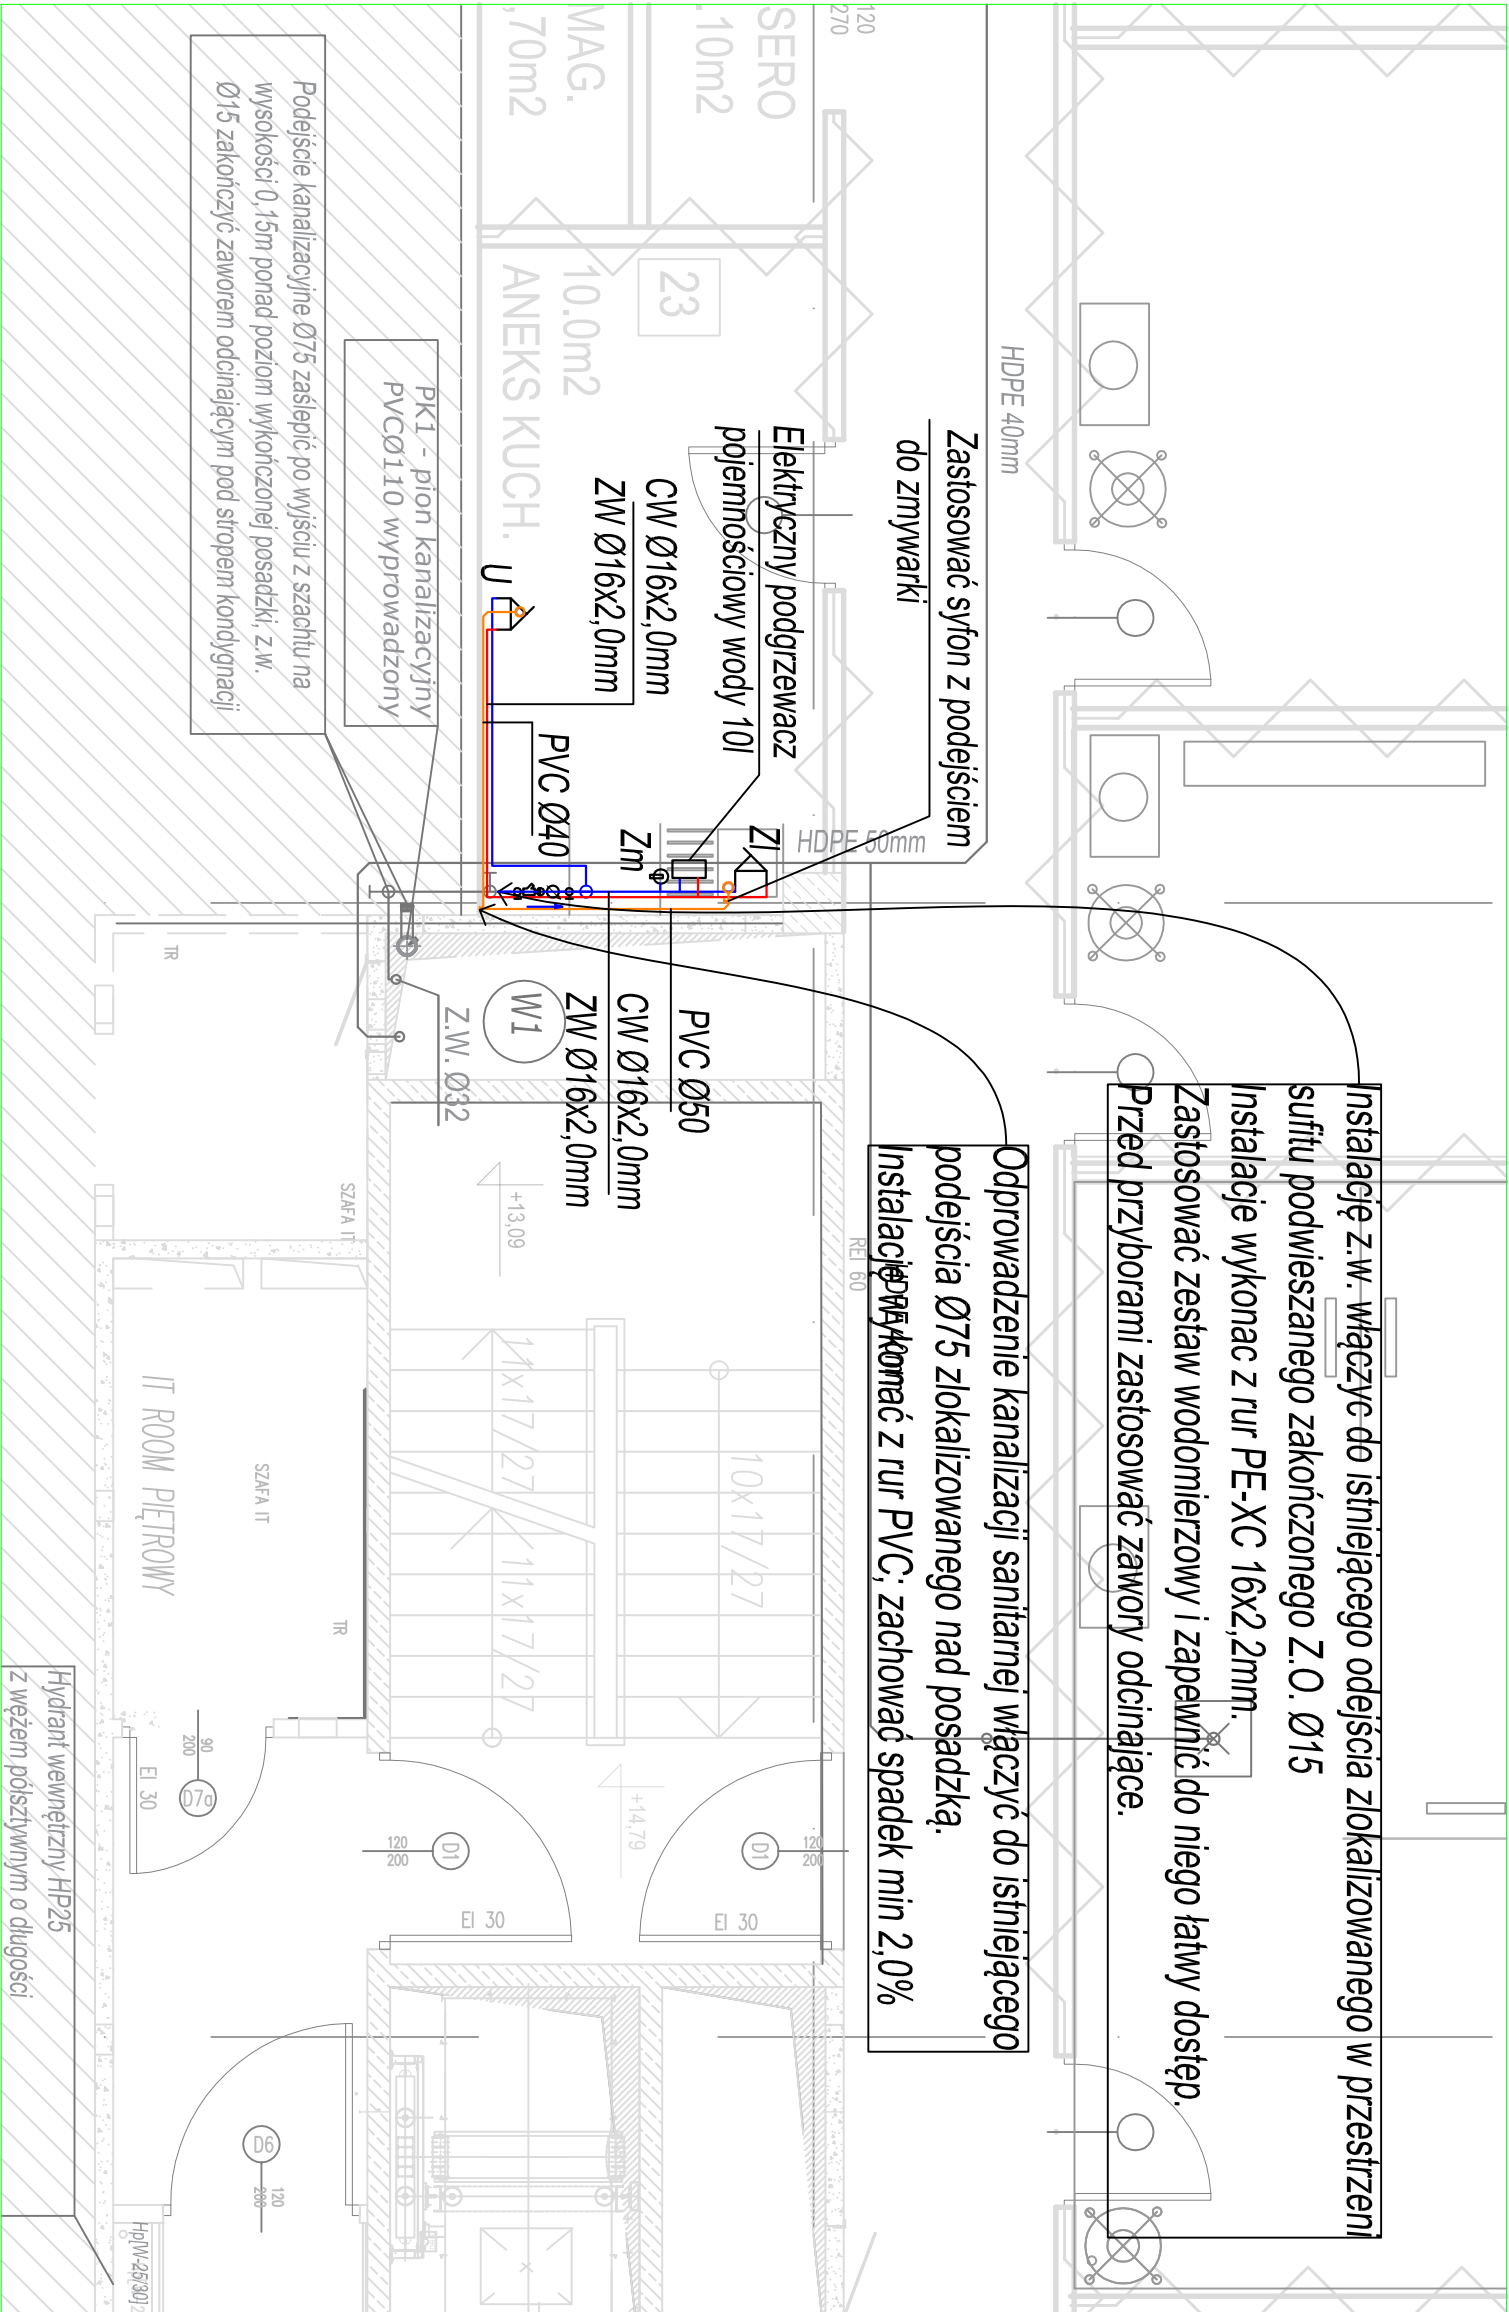

MEZON KLIMA Sp. z o.o.  
ul. Poludniowa 3  
62-064 Pleszka (Poznań)  
tel. (61) 810 11 11

INWESTOR: WIELKOPOLSKIE CENTRUM WSPERANIA INWESTYCJI Sp. z o.o.

UL. 28 CZERWCA 1956, NR 406, POZNAŃ

OBIEKT: BUDYNEK BIUROWY SEG. "B"

UL. 28 CZERWCA 1956, NR 404, POZNAŃ

SYNOPEZ	ARANŻACJA WNETRZA NA POTRZEBY WYDZIAŁU GOSPODARSTWA KOMUNALNEGO U.M. P.	BRANŻA:	SANITARNIA	DATUM:	SIERPIEŃ 2021 r.
---------	---	---------	------------	--------	------------------

PROJEKT	RZUT 4 PIĘTRA - WOD.-KAN.	SKALA:	1:50	PRZYSŁOWNIEC:	05
---------	---------------------------	--------	------	---------------	----

ANEKS KUCHENNY pom. nr 23

AUTOREN: MGR INŻ. MARIA ŚWIEGOCKA  
upr. WKP0178/PWOS/18

PROJEKT