

numer postępowania: PGO/02/02/2022

Promnik, dnia 04.03.2022 r.

INFORMACJA dla Wykonawców nr 1

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Zaprojektowanie i wykonanie rozbudowy systemu przeciwpożarowego w obiektach Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Promniku

Zamawiający działając na podstawie art. 284 oraz 286 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm. – zwanej dalej „ustawą Pzp.”) udziela odpowiedzi na pytania oraz modyfikuje treść SWZ:

Pytanie 1:

Jakiej pojemności zbiornik na wodę ppoż. posiada Zamawiający?

Odpowiedź:


Zamawiający posiada zbiornik wody p.poż. i technologicznej o pojemności 1000 m3.

Pytanie 2:

Jaką pompownię wody ppoż. posiada Zamawiający? Prosimy o podanie parametrów: ilość pomp, wydajność poszczególnych pomp.

Odpowiedź:

Pompownia wody p.poż, którą posiada Zamawiający wyposażona jest w 3 pompy o następujących parametrach:

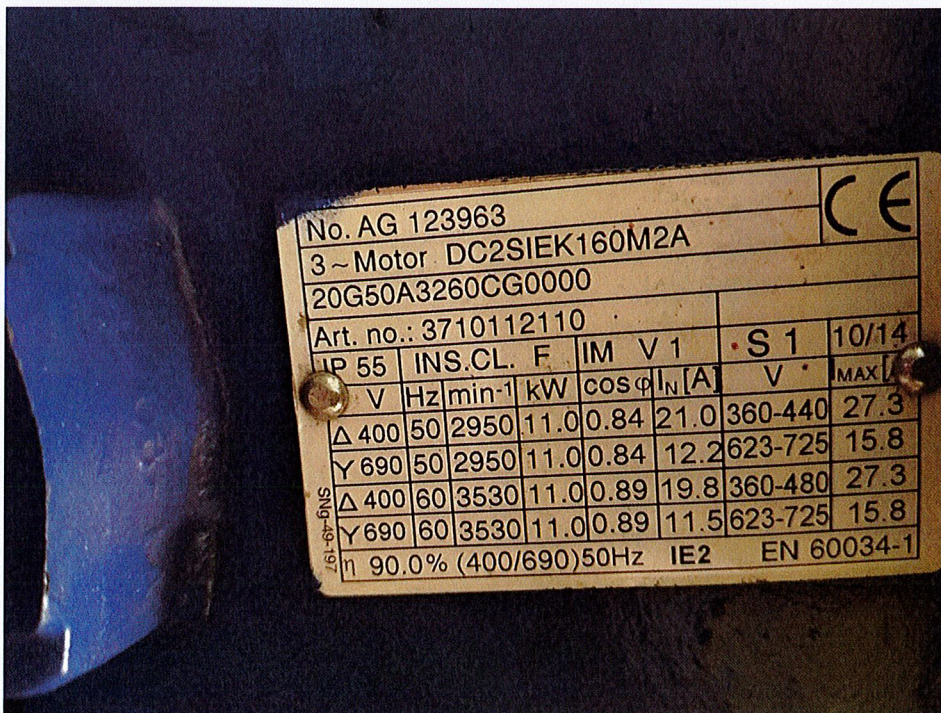

Pytanie 3:





Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Promniku

ul. Św. Tekli 62, Promnik, 26-067 Strawczyn

☎ 41 346-12-43/44 , fax:+41 346-03-73, biuro@pgo.kielce.pl

numer postępowania: PGO/02/02/2022

Jakie źródła wody i o jakich parametrach (oprócz zbiornika ppoż.) które można wykorzystać do gaszenia pożaru posiada Zamawiający.

Odpowiedź:

Do gaszenia pożaru można wykorzystać zbiornik na wodę p.poż. oraz zewnętrzną sieć wodociągową – ustalenie parametrów w zakresie zadania.

Pytanie 4:

Prosi o informację jakimi rurociągami (lub udostępnienie dokumentacji powykonawczej wody ppoż.) połączona jest pompownia wody ppoż. z budynkiem.

Odpowiedź:

Pompownia połączona jest z budynkiem rurociągiem DN 150.

Pytanie 5:

Prosimy o udostępnienie dokumentacji powykonawczej wody ppoż. Zakładu lub informację jakimi rurociągami połączona jest pompownia wody ppoż. z budynkiem.

Odpowiedź:

Pompownia połączona jest z budynkiem rurociągiem DN 150.

Pytanie 6:

Prosimy o informację czy przyciski sterujące uruchamianiem są w zakresie przetargu.

Odpowiedź:

Dostawa i montaż przycisków sterujących wraz z uruchomieniem mieści się w zakresie przedmiotowego przetargu.

Pytanie 7:

Prosimy o udostępnienie dokumentacji powykonawczej systemu sygnalizacji pożaru oraz systemu kamer termowizyjnych.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż ze względu na newralgiczne dane odpowiadające za na bezpieczeństwo i funkcjonowanie Zakładu, dokumentacja nie może zostać udostępniona na platformie zakupowej, w związku z czym Zamawiający udostępni Wykonawcom ww. dokumentację do wglądu w dniu 07.03.2022. w godzinach 11-13.

Pytanie 8:

Zamawiający w przedmiocie zamówienia wymaga dobrania zbiornika na środek pianotwórczy dla 1000m3 wody. Prosimy o potwierdzenie.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga dobrania zbiornika na środek pianotwórczy dla 100 m3 wody.

W związku z powyższym Zamawiający modyfikuje zapisy SWZ w rozdziale III ust.1 pkt 4 ppkt. I), który otrzymuje brzmienie:

„Należy zapewnić środek pianotwórczy i zwilżający do generowania ciężkiej piany w ilości wymaganej dla 100m3 wody”

Pytanie 9:

Prosimy o informację gdzie Zamawiający planuje lokalizację zbiornika na środek pianotwórczy.

Odpowiedź:

Zbiornik na środek pianotwórczy powinien być zlokalizowany wewnątrz chronionego obiektu.

Pytanie 10:

Prosimy o potwierdzenie, że dostawa środka pianotwórczego jest w zakresie przetargu.

Odpowiedź:

Dostawa środka pianotwórczego jest w zakresie przedmiotu zamówienia.

PREZES ZARZĄDU

mgr Mirosław Banach