





PROFIL GETECHNICZNY

21
103,71

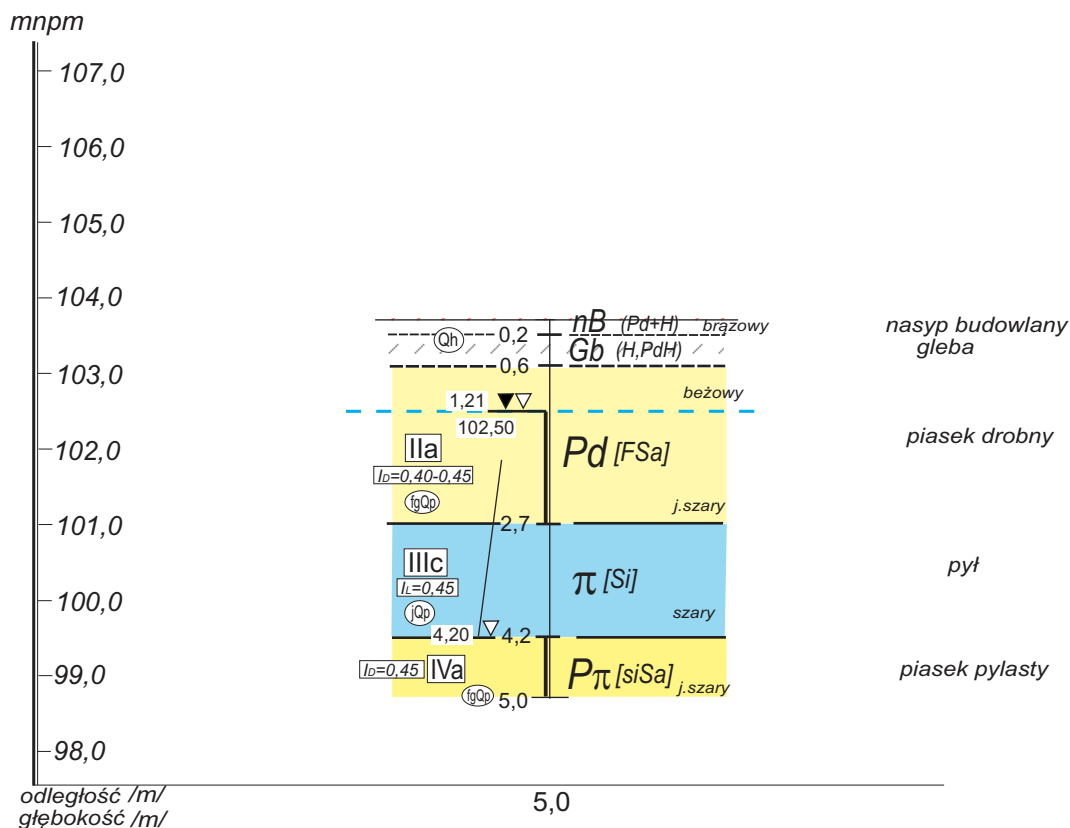

SKALA POZIOMA 1: 20
PIONOWA 1: 100

 nawiercony i ustabilizowany piezometryczny poziom wód podziemnych
 strefa sączeń wód podziemnych
 lustro wody pod ciśnieniem

Oczyszczalnia Ścieków we Wrześni
 ul. Generała Sikorskiego 42
 - koncepcja modernizacji, przebudowy i rozbudowy
 Oczyszczalni Ścieków we Wrześni

Opracował:


 mgr inż. M. Zajdel

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE
 ZGODNIE Z PRZEPISAMI
 O OCHRONIE PRAW AUTORSKICH