

Świnoujście 17.08.2016r.

Protokół Narady Koordynacyjnej Nr BGM.6630.57.2016

- odpis -

Opis przedmiotu narady : Przebudowa kolektora sanitarnego tłocznego zrzutowego o średnicy 400 mm z przepompowni ścieków P2 na oczyszczalnię ścieków w Świnoujściu.

Wnioskodawca : Narodowa Fundacja Ochrony
Środowiska Zakład Technicznych
Usług Komunalnych
72-500 Szczecin, ul. Kaszubska 59/6
K. Barański **upr. nr 231/Sz/82**

Data wpływu wniosku do uzgodnienia : 26.07.2016 r.

Przedłożony projekt wykonano na wtórniku zaewidencjonowanym w M.O.D.G i K w Świnoujściu pod identyfikatorem zgłoszenia nr **BGM.6642.635.2016**

Uzgodniono na podstawie art. 28b, 28c ustawy z dnia 17 maja 1989r. - *Prawo Geodezyjne i Kartograficzne* (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287, z późn. zm.)

Stanowiska uczestników narady koordynacyjnej:

Urząd Miasta Świnoujście –Wydział Urbanistyki i Architektury
Uzgodniono dnia 16.08.2016 r. - bez uwag.

Urząd Miasta Świnoujście – Wydział Inżyniera Miasta
Uzgodniono 05.08.2016 r. - z uwagą:
- Zakres, przebieg i warunki odtworzenie należy uzgodnić z WIM.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Świnoujściu
Uzgodniono dnia 28.07.2016 r. - bez uwag.

ENEA Operator Sp. z o.o. - Rejon Dystrybucji Międzyzdroje

1. Przy zbliżeniach , skrzyżowaniach z urządzeniami elektroenergetycznymi należy:
 - zachować normatywną odległość;
 - prace ziemne wykonywać ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności.
 2. Na 7 dni przed rozpoczęciem prac ziemnych zgłosić je do PE Świnoujście.
 3. W razie niemożności zachowania odległości podstawowych od kabli ENEA S.A. można przyjąć normatywne odległości zmniejszone, stosując na tych kablach osłony otaczające z tworzywa sztucznego.
- Uzgodnienie z dnia 27.07.2016 r.

TP S.A. Pion Technicznej Obsługi Klienta – ROUS i U w Olsztynie – DZZS - Szczecin

Uzgodniono dnia 27.07.2016 r. - z uwagami:

2. Prace w pobliżu urządzeń podziemnych Orange Polska S.A. prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności.
3. Przy skrzyżowaniach i zbliżeniach z urządzeniami Orange Polska S.A. zachować odległości wynikające z polskich i branżowych norm.
4. W miejscach zbliżeń i skrzyżowań z kablami OTK i TKD zlecić wytyczenie trasy: Dostarczanie i Serwis Usług, Wydział Ewidencji i Zarządzania Danymi o infrastrukturze 2-Wrocław ul. Os. Przyjaźni 116, 61-685 Poznań, tel. 61 869 83 42.
5. Przy niwelacji terenu doprowadzić do zachowania normatywnej głębokości dla infrastruktury Orange Polska S.A.
6. Przed rozpoczęciem prac ziemnych, ustalić głębokość ułożenia podziemnej infrastruktury Orange Polska S.A., metodą przekopu próbnego. W szczególnych przypadkach prace ziemne prowadzić pod nadzorem pracownika Orange Polska S.A. Nadzór nad pracami prowadzi Wydział Utrzymania Usług i Infrastruktury tel: 91 392 5220.
9. Uszkodzenia infrastruktury powstałe w trakcie prac ziemnych, będą naprawione na wyłączny koszt Inwestora.

PSG Sp. z o. o. ul. Marcina Kasprzaka 25 01-224 Warszawa - Oddział w Poznaniu – Placówka w Świnoujściu.

Uzgodniono dnia 27.07.2016 r. - z uwagą:

- Zachować obowiązujące odległości od sieci gazowej.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Uzgodniono dnia 27.07.2016 r. - bez uwag.

Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.

Uzgodniono dnia 28.07.2016 r., nr 67/VII/16 - z uwagą:

- Skrzyżowanie z siecią ciepłowniczą zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Dokumentacja była przedmiotem: tradycyjnej i za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej narady koordynacyjnej. Uczestnicy narady koordynacyjnej uzgadniają lokalizację obiektu położonego j.w.



Wszystkie punkty osnowy geodezyjnej wyszczególnione w klauzuli informacyjnej wtórnika, a mianowicie nr : **1123, 1124, 1213, 1217, 1218, 1219, 1220, 1250, rp1097, rp1090, rp1104, rp1086, rp1085** podlegają ochronie i zgodnie z projektem winny być zabezpieczone na czas trwania budowy lub przeniesione w inne miejsce przez jednostkę wykonawstwa geodezyjnego na koszt inwestora.

z up. PREZYDENTA MIASTA
Barbara Bartkowska
Przewodniczący narady koordynacyjnej

Po zapoznaniu się z treścią protokołu, uzgodnioną dokumentację wraz z opisem protokołu otrzymałem.

Świnoujście dnia.....


czytelny podpis.....

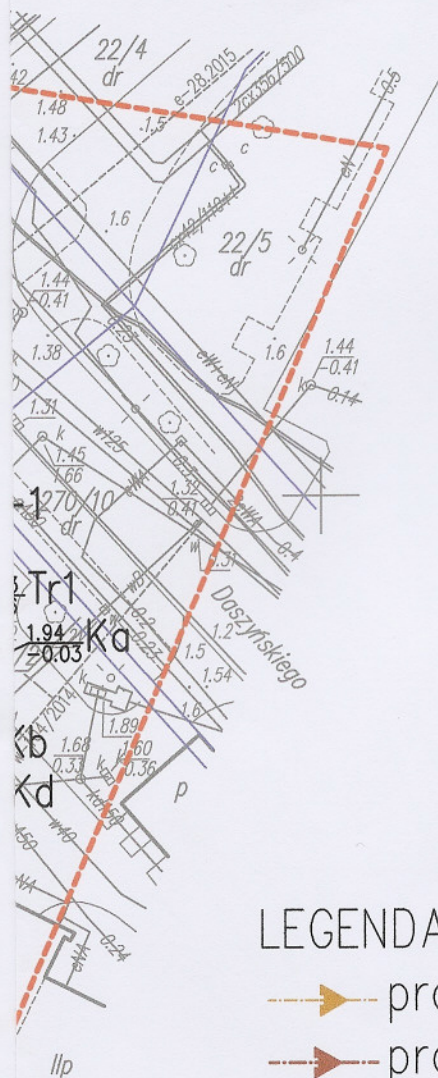

LEGENDA:

- > proj. kan. san. tłoczna wykop otwarty
- > proj. kan. san. tłoczna przecisk
- istn. kan. san. tłoczna



 Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska Zakład Technicznych Usług Komunalnych 70-402 Szczecin, ul.Kaszubska 59/6, tel.:4333913			
Nazwa inwestycji PRZEBUDOWA KOLEKTORA SANITARNEGO TŁOCZNEGO ZRZUTOWEGO O ŚR. 400 MM Z PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW P2 NA OCZYSZCZALNIĘ ŚCIEKÓW		K.Barąński Nr upr.231/SZ/82	Nr umowy 725/15
KANALIZACJA SANITARNA		Opr. J.Chrzanowska	Nr rys.
		Spr.A.Malinowska Nr upr.ZAP/0168/POOS/08	1.1
Nazwa rysunku PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA			
Branża wod. – kan.	Faza P.B.W.	Data 02.2016r.	Skala 1:500

URZĄD MIASTA ŚWINOUJŚCIE

Biuro Geodety Miasta

ul. Wojska Polskiego 1/3, 72-610 Świnoujście

tel./fax 91 321 54 14

Na podstawie art. 26b, 26c ustawy z dnia 17 maja 1989r.

-Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz. U. z 2010r. Nr 193, poz. 1287, z późn. zm.)

Dokumentacja była przedmiotem tradycyjnej i elektronicznej
narady koordynacyjnej w Biurze Geodety Miasta.

*Przebudowa kolektora sanitarnego
z przepompowni ścieków P2 na oczyszczalnię ścieków*

BGM.6630... *5.7. 2016*


Świnoujście... *1.7. 08. 2016*


z up. PREZYDENTA MIASTA

Przewodniczący narady koordynacyjnej
Barbara Bartkowska
Przewodniczący narady koordynacyjnej

LEGENDA:

- proj. kan. san. tłoczna wykop otwarty
- istn. kan. san. tłoczna
- granice działek



 Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska Zakład Technicznych Usług Komunalnych 70-402 Szczecin, ul.Kaszubska 59/6, tel.:4333913			
Nazwa inwestycji PRZEBUDOWA KOLEKTORA SANITARNEGO TŁOCZNEGO ZRZUTOWEGO O ŚR. 400 MM Z PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW P2 NA OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW		K.Barński Nr upr.231/SZ/82	Nr umowy 725/15
KANALIZACJA SANITARNA		Opr. J.Chrzanowska	Nr rys. 1.3
		Spr.A.Malinowska Nr upr.ZAP/0168/POOS/08	
		Data 02.2016r.	
Nazwa rysunku PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU	Faza P.B.	Data 02.2016r.	Skala 1:500

LEGENDA:

- proj. kan. san. tłoczna wykop otwarty
- proj. kan. san. tłoczna przecisk
- istn. kan. san. tłoczna
- granice działek



Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska
Zakład Technicznych Usług Komunalnych
 70-402 Szczecin, ul.Kaszubska 59/6, tel.:4333913

Nazwa inwestycji
PRZEBUDOWA KOLEKTORA SANITARNEGO TŁOCZNEGO
ZRZUTOWEGO O ŚR. 400 MM Z PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW
P2 NA OCZYSZCZALNIĘ ŚCIEKÓW

K.Baraniński
 Nr upr.231/SZ/82

Nr umowy
725/15

Opr. J.Chrzanowska

Nr rys.

KANALIZACJA SANITARNA

Spr.A.Malinowska
 Nr upr.ZAP/0168/POOS/08

1.2

Nazwa rysunku
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA

Branża
wod. – kan.

Faza
P.B.W.

Data
02.2016r.

Skala
1:500

URZĄD MIASTA ŚWINOUJŚCIE
Biuro Geodety Miasta
ul. Wojska Polskiego 1/3, 72-610 Świnoujście
tel./fax 91 321 54 14

Na podstawie art. 23b, 23c ustawy z dnia 17 maja 1989r.
-Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz. U. z 2010r. Nr 193, poz. 1287, z późn. zm.)
Dokumentacja była przedmiotem tradycyjnej i elektronicznej
porady koordynacyjnej w Biurze Geodety Miasta.

*Przebudowa kolektora sanitarnego
z przepompowni ścieków P2 na oczyszczalnię ścieków*

BGM.6630.....
Świnoujście.....
17. 08. 2016

Z. WÓD. PREZYDENTA MIASTA
Przewodniczący porady koordynacyjnej
Barbara Bartkowska
Przewodniczący porady koordynacyjnej

Świnoujście 30.12.2016r.

Protokół Narady Koordynacyjnej Nr BGM.6630.108.2016

- odpis -

Opis przedmiotu narady : Przeprojektowanie części trasy
sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej
w ulicach: Steyera, Daszyńskiego w Świnoujściu.

Wnioskodawca : Narodowa Fundacja Ochrony
Środowiska Zakład Technicznych
Usług Komunalnych
72-500 Szczecin, ul. Kaszubska 59/6
K. Barański **upr. nr 231/Sz/82**

Data wpływu wniosku do uzgodnienia : 20.12.2016 r.

Przedłożony projekt wykonano na wtórniku zaewidencjonowanym w M.O.D.G i K
w Świnoujściu pod identyfikatorem zgłoszenia nr **BGM.6642.635.2016**

Uzgodniono na podstawie art. 28b, 28c ustawy z dnia 17 maja 1989r. - *Prawo Geodezyjne i Kartograficzne* (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287, z późn. zm.)

Stanowiska uczestników narady koordynacyjnej:

Urząd Miasta Świnoujście –Wydział Urbanistyki i Architektury
Uzgodniono dnia 21.12.2016 r. - bez uwag.

Urząd Miasta Świnoujście – Wydział Inżyniera Miasta
Uzgodniono 29.12.2016 r. - bez uwag.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Świnoujściu
Uzgodniono dnia 20.12.2016 r. - bez uwag.

ENEA Operator Sp. z o.o. - Rejon Dystrybucji Międzyzdroje

1. Przy zbliżeniach , skrzyżowaniach z urządzeniami elektroenergetycznymi należy:
 - zachować normatywną odległość;
 - prace ziemne wykonywać ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności.
2. Na 7 dni przed rozpoczęciem prac ziemnych zgłosić je do PE Świnoujście.
3. W razie niemożności zachowania odległości podstawowych od kabli ENEA S.A. można przyjąć normatywne odległości zmniejszone, stosując na tych kablach osłony otaczające z tworzywa sztucznego.

Uzgodnienie z dnia 30.12.2016 r.

TP S.A. Pion Technicznej Obsługi Klienta – ROUS i U w Olsztynie – DZZS - Szczecin

Uzgodniono dnia 20.12.2016 r. - z uwagami:

2. Prace w pobliżu urządzeń podziemnych Orange Polska S.A. prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności.
3. Przy skrzyżowaniach i zbliżeniach z urządzeniami Orange Polska S.A. zachować odległości wynikające z polskich i branżowych norm.
6. Przed rozpoczęciem prac ziemnych, ustalić głębokość ułożenia podziemnej infrastruktury Orange Polska S.A., metodą przekopu próbnego. W szczególnych przypadkach prace ziemne prowadzić pod nadzorem pracownika Orange Polska S.A. Nadzór nad pracami prowadzi Wydział Utrzymania Usług i Infrastruktury tel: 91 392 5220.
9. Uszkodzenia infrastruktury powstałe w trakcie prac ziemnych, będą naprawione na wyłączny koszt Inwestora.

PSG Sp. z o. o. ul. Marcina Kasprzaka 25 01-224 Warszawa - Oddział w Poznaniu – Placówka w Świnoujściu.

Uzgodniono dla narady koordynacyjnej dnia 29.12.2016 r. - bez uwag.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Uzgodniono dnia 21.12.2016 r. - bez uwag.

Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.

Uzgodniono dnia 22.12.2016 r., nr 123/XII/16 - z uwagą:

- Skrzyżowanie z siecią ciepłowniczą zgodnie z przepisami.

Dokumentacja była przedmiotem: tradycyjnej i za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej narady koordynacyjnej. Uczestnicy narady koordynacyjnej uzgadniają lokalizację obiektu położonego j.w.

Wszystkie punkty osnowy geodezyjnej wyszczególnione w klauzuli informacyjnej wtórnika, a mianowicie nr : **1213, rp1086** podlegają ochronie i zgodnie z projektem winny być zabezpieczone na czas trwania budowy lub przeniesione w inne miejsce przez jednostkę wykonawstwa geodezyjnego na koszt inwestora.

z up. PREZYDENTA MIASTA
Barbara Bartkowska
Przewodniczący narady koordynacyjnej

Po zapoznaniu się z treścią protokołu, uzgodnioną dokumentację wraz z opisem protokołu otrzymałem.

Świnoujście dnia.....

czytelny podpis.....

Opinia do protokołu z narady koordynacyjnej BGM.6630.....¹⁰⁸2016

Opis przedmiotu narady: Sieć kanalizacji fłiznej

Data wpływu wniosku do uzgodnienia: 20. 12. 2016 r.

Dokumentację uzgadnia się na naradzie koordynacyjnej: tradycyjnej i za pomocą środków komunikacji elektronicznej w BGM w Świnoujściu. Uczestnicy narady stwierdzają, że obiekt położony:

ul. Steycera - Darzyniskiego
podlega uzgodnieniu w następujących branżach:

1.	Urząd Miasta Świnoujścia - Wydział Urbanistyki i Architektury URZĄD MIASTA ŚWINOUJŚCIE Wydział Urbanistyki i Architektury ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście tel. 91 321 31 02, fax 91 321 59 95 e-mail: wua@um.swinoujście.pl	<i>uzgodniono</i> 30 21.12.16 GŁÓWNY SPECJALISTA <i>[Signature]</i> mgr inż. arch. Paweł Pele
2.	Urząd Miasta Świnoujścia - Wydział Inżyniera Miasta URZĄD MIASTA ŚWINOUJŚCIE Wydział Inżyniera Miasta ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście tel./fax 91 327 06 28 e-mail: wim@um.swinoujście.pl	<i>11.22.16</i> GŁÓWNY SPECJALISTA <i>[Signature]</i> mgr inż. arch. Paweł Pele
3.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Świnoujściu	<i>20.12.2016</i> POWIATOWY INSPEKTOR NADZORU BUDOWLANEGO Świnoujście <i>[Signature]</i> mgr inż. Józef Chmielowski
4.	Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Świnoujściu	<i>22.12.2016</i> PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPŁEJ Świnoujście <i>[Signature]</i> mgr inż. Józef Chmielowski

NARODOWA FUNDACJA
OCHRONY ŚRODOWISKA
ZAKŁAD TECHNICZNYCH USŁUG
KOMUNALNYCH
70-402 Szczecin, ul. Kaszubska 59/62
tel./fax 091-43 33 913

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

Z-ca DYREKTORA

mgr inż. Jacek Szczypiński

Skrytowane 2 wachy
ceplowny 2 zadac
mgr inż. Jacek Szczypiński
[Signature]
mgr inż. Jacek Szczypiński

5.	Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. ul. Marcina Kasprzaka 25 01-224 Warszawa Oddział w Poznaniu Placówka w Świnoujściu ul. Steyera 26 72-600 Świnoujście	Uzgodnienie dla narady koordynacyjnej 29.12.2016 Starszy Mistrz Sieci i Instalacji Gazowych Stanisław Guwer
6.	Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Świnoujściu	Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Uzgodnia się z przebiegiem tras: <i>kanalizacyjnych</i> Nie wyklucza się istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejszej mapie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone w inwentaryzacji, lub o których brak jest informacji w innych źródłach. Świnoujście 29.12.2016 Podpis: <i>[signature]</i>
7.	ENEA Operator Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Międzyzdroje Seksja Rozwoju Międzyzdroje ENEA Operator Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Międzyzdroje Dział Rozwoju i Inwestycji Starszy Mistrz ds. Rozwoju Jacek Lewandowski	Uzgodnienie nr dnia 30.12.2016 Uzgodnia się dla ZUDP i rozpr. 1. Przy zbliżeniach, skrzyżowaniach z urządzeniami elektroenergetycznymi należy: • Zachować normatywne odległości; • Prace ziemne wykonywać ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności. 2. Na 7 dni przed rozpoczęciem prac ziemnych zgłosić je do PE 3. W razie niemożności zachowania odległości podstawowych od kabli ENEA S.A. można przyjąć normatywne odległości zmniejszone, stosując na tych kablach osłony otaczające z tworzywa sztucznego.
8.	TP S.A. Pion Techniczny Obsługi Klienta Rejon Operacyjnego Utrzymania Sieci i Usług w Olsztynie Dział Zarządzania Zasobami Sieci - Szczecin	
9.	Przewodniczący narady koordynacyjnej 30.12.2016	w/w projekt uczestnicy narady koordynacyjnej uzgodnili pozytywnie. z up. PREZYDENTA MIASTA Barbara Barthowska Przewodniczący narady koordynacyjnej

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

Z-ca DYREKTORA

mgr inż. Jacek Szczęsny

NARODOWA FUNDACJA
OCHRONY ŚRODOWISKA
ZAKŁAD TECHNICZNYCH USŁUG
KOMUNALNYCH
70-402 Szczecin, ul. Kaszubska 59/6
tel./fax 091-43 33 913

ZUD

Od: "Kaczorek Mirosław - Hurt" <Mirosław.Kaczorek@orange.com>
Data: 20 grudnia 2016 11:03
Do: "ZUD" <zud@um.swinoujście.pl>
Temat: RE: nk

Witam, poniżej uzgodnienia do projektów

- 106/2016 – uzgodniono z uwagami wg załącznika pkt 2,3,6,9
- 107/2016 – uzgodniono z uwagami wg załącznika pkt 2,3,6,9
- 108/2016 – uzgodniono z uwagami wg załącznika pkt 2,3,6,9

pozdrawiam



Mirosław Kaczorek, Starszy Specjalista ds. Zasobów Infrastruktury
Dostarczanie i Serwis Usług, Dział Ewidencji i Zarządzania Danymi o Infrastrukturze 4-Bydgoszcz
Tel.: +48 91 481 87 01, **Kom.: +48 510 062 328**
Orange Polska, al. Wyzwolenia 70, 71-510 Szczecin
www.orange.pl

From: ZUD [mailto:zud@um.swinoujście.pl]
Sent: Tuesday, December 20, 2016 10:52 AM
To: Kaczorek Mirosław - Hurt
Subject: nk

NARODOWA FUNDACJA
OCHRONY ŚRODOWISKA
ZAKŁAD TECHNICZNYCH USŁUG
KOMUNALNYCH
70-402 Szczecin, ul. Kaszubska 59/6
tel./fax 091-43 33 913


**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

Z-ca DYREKTORA


mgr inż. Jacek Szczypiński

2016-12-20

budowlano-montażowych wykonać
przekopy kontrolne w celu ustalenia
rzeczywistych lokalizacji istn.
przewodów na odcinku K4 – K5




szczegół A



— zasysowa
— proj. przewód
— istn. przewód

szczegół B

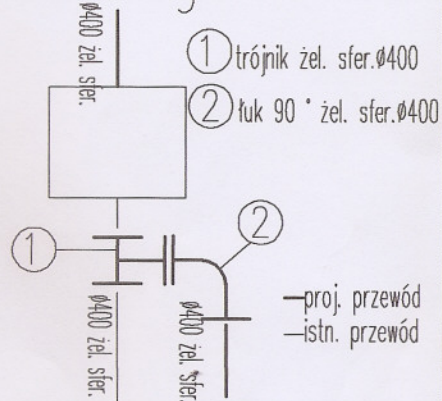

— proj. przewód
— istn. przewód

6642.635.2016

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**
GŁÓWNY PROJEKTANT
mgr inż. Krzysztof Barański



Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska
Zakład Technicznych Usług Komunalnych
70-402 Szczecin, ul.Kaszubska 59/6, tel.:4333913

Nazwa inwestycji
PRZEBUDOWA KOLEKTORA SANITARNEGO TŁOCZNEGO
ZRZUTOWEGO O ŚR. 400 MM Z PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW
P2 NA OCZYSZCZALNIĘ ŚCIEKÓW

K.Barański
Nr upr.231/SZ/82

Nr umowy
725/15

KANALIZACJA SANITARNA

Opr. J.Chrzanowska

Nr rys.

Nazwa rysunku
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA

Spr.A.Malinowska
Nr upr.ZAP/0168/POOS/08

1.1

Branża
wod. – kan.

Faza
P.B.W.

Data
06.2016r.

Skala
1:500

URZĄD MIASTA ŚWINOUJŚCIE

Biuro Geodety Miasta
ul. Wojska Polskiego 1/3, 72-610 Świnoujście
tel./fax 91 321 54 14

Na podstawie art. 25b, 23c ustawy z dnia 17 maja 1989r.
-Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz. U. z 2010r. Nr 193, poz. 1287, z późn. zm.)
Dokumentacja była przedmiotem tradycyjnej i elektronicznej
narady koordynacyjnej w Biurze Geodety Miasta.

*Przeaprojektowanie części sieci ks. Florianej
ul. Stejera - Daszyńskiego*

BGM.6630...
Świnoujście...

10.8.2016
30.12.2016

z up. PREZYDENTA MIASTA
Przewodniczący narady koordynacyjnej
Barbara Bartkowska
Przewodniczący narady koordynacyjnej