



Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gnieźnie Spółka z o.o.  
ul. Żwirki i Wigury 28, 62-200 Gniezno  
Biuro Zarządu, Sekretariat tel. 61 424-59-10, fax. 61 426-30-87  
KRS 0000201855 Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,  
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  
NIP: 784-00-03-346, BDO: 000023605, Wysokość kapitału: 37.381.700,00 zł  
[www.pwikgniezno.com.pl](http://www.pwikgniezno.com.pl), e-mail: [sekretariat@pwikgniezno.com.pl](mailto:sekretariat@pwikgniezno.com.pl)

Gniezno, dnia 24.11.2022 r.

TTO.4125.60.2022

**Gmina Gniezno  
Al. Reymonta 9-11  
62-200 Gniezno**

Adres do korespondencji:  
**USŁUGI PROJEKTOWE I NADZORY  
W ZAKRESIE BUDOWY DRÓG I ULIC  
MACIEJ TRAJGIS  
Promienko, Ul. Tarninowa 7  
62-007 Biskupice**

**Dotyczy:** uzgodnienia projektu pn.: „Budowa chodnika w m. Wełnica, gm. Gniezno”  
(odpowiedź na pismo z dnia 17.11.2022 r.)

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gnieźnie Sp. z o. o. w odpowiedzi na pismo z dnia 17.11.2022 (data wpływu do PWiK: 21.11.2022 r.) informuje, iż tut. Spółka pozytywnie uzgadnia projekt pn.: „Budowa chodnika w m. Wełnica, gm. Gniezno”, pod warunkiem spełnienia poniższych wymagań:

- w chwili dokonania niniejszego uzgodnienia, na przedmiotowym terenie w eksploatacji PWiK Sp. z o. o. w Gnieźnie znajduje się stosowna infrastruktura wodociągowa,
- w chwili dokonania niniejszego uzgodnienia, na przedmiotowym terenie w eksploatacji PWiK Sp. z o. o. w Gnieźnie znajduje się stosowna infrastruktura kanalizacyjna,
- należy zachować normatywne odległości od infrastruktury wodociągowej/kanalizacyjnej, będącej w eksploatacji PWiK Sp. z o. o. w Gnieźnie,
- szczegółowy przebieg infrastruktury wodociągowej/kanalizacyjnej, będącej w eksploatacji PWiK Sp. z o. o. w Gnieźnie, należy ustalić na podstawie przekopów próbnych,
- o rozpoczęciu prac należy pisemnie powiadomić PWiK Sp. z o. o. w Gnieźnie, z minimum 7-dniowym wyprzedzeniem, podając numer telefonu do osoby, która sprawować będzie nadzór nad prowadzonymi robotami,
- w miejscu skrzyżowania i zbliżenia do istniejącej infrastruktury wodociągowej/kanalizacyjnej, będącej w eksploatacji PWiK Sp. z o. o. w Gnieźnie, roboty ziemne należy prowadzić ręcznie bądź metodą przecisku lub przewiertu, z zachowaniem szczególnej ostrożności,



- w miejscu skrzyżowania i zbliżenia do istniejącej infrastruktury wodociągowej/kanalizacyjnej, będącej w eksploatacji PWiK Sp. z o. o. w Gnieźnie, nowo budowane urządzenia układać w dodatkowej rurze ochronnej,
- wykonawca robót zobowiązany jest wystąpić do PWiK Sp. z o. o. w Gnieźnie z pisemnym wnioskiem o ustanowienie nadzoru nad prowadzonymi robotami, z minimum 7-dniowym wyprzedzeniem,
- przed rozpoczęciem prac, wykonawca robót zobowiązany jest wystąpić z minimum 7-dniowym wyprzedzeniem do Wydziału Sieci Wodociągowej i Rozwoju Infrastruktury Liniowej oraz do Wydziału Sieci Kanalizacyjnej i Obsługi Mechanicznej PWiK SP. z o. o. w Gnieźnie, z wnioskiem o wskazanie naziemnych elementów infrastruktury wodociągowej/kanalizacyjnej (np. skrzynek zasuw i nawiertek wodociągowych, włączów studni kanalizacyjnych), eksploatowanych przez PWiK,
- w trakcie prowadzenia prac należy zwrócić szczególną uwagę na konieczność regulacji wysokości wszelkich naziemnych elementów infrastruktury wodociągowej/kanalizacyjnej,
- w przypadku dokonywania zmiany istniejących rzędnych terenu, należy przewidzieć konieczność zastosowania normatywnego przykrycia infrastruktury wodociągowej/kanalizacyjnej,
- wszelkie prace związane z ewentualną przebudową istniejącej infrastruktury wodociągowej/kanalizacyjnej, mogą być prowadzone wyłącznie przez PWiK Sp. z o. o. w Gnieźnie (względnie pod nadzorem PWiK), po wcześniejszym zleceniu ich przez wykonawcę/inwestora, na podstawie szczegółowej dokumentacji uzgodnionej przez PWiK. Koszty ewentualnej przebudowy infrastruktury wodociągowej/kanalizacyjnej ponosi organ zlecający prace,
- PWiK Sp. z o. o. w Gnieźnie nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie przez PWiK urządzeń obcych, spowodowane wykonaniem ich niezgodnie z obowiązującymi przepisami oraz uwagami zawartymi w niniejszym uzgodnieniu. Jednocześnie, inwestor ponosi pełną odpowiedzialność za uszkodzenie infrastruktury wodociągowej/kanalizacyjnej eksploatowanej przez PWiK Sp. z o. o. w Gnieźnie, spowodowane w trakcie wykonywania robót, a także za szkody, które w przyszłości mogłyby powstać na skutek prowadzonych prac.

W załączeniu odsyłamy egzemplarz uzgodnionego przez tut. Przedsiębiorstwo rysunku nr 2 pn. „Budowa chodnika w m. Welnica, gm. Gniezno”,

Sprawę prowadzi:  
Karolina Górna  
tel. 61-424-59-36

PROKURENT  
mgr inż. Jan Kuliński


PROKURENT  
mgr Małgorzata Kasprzyk-Nowak



Uzgodniono przebieg trasy  
projektowanego przewodu  
budowy chodnika  
Lokalizacja m. Wełnica  
Uwagi: skrajowe  
Kraj. Drog.  
opisano w piśmie  
Nr. 4.25.62.22  
data 24.11.2018 podpis

Inspektor ds. technicznych

*[Signature]*  
mgr inż. Karolina Górna

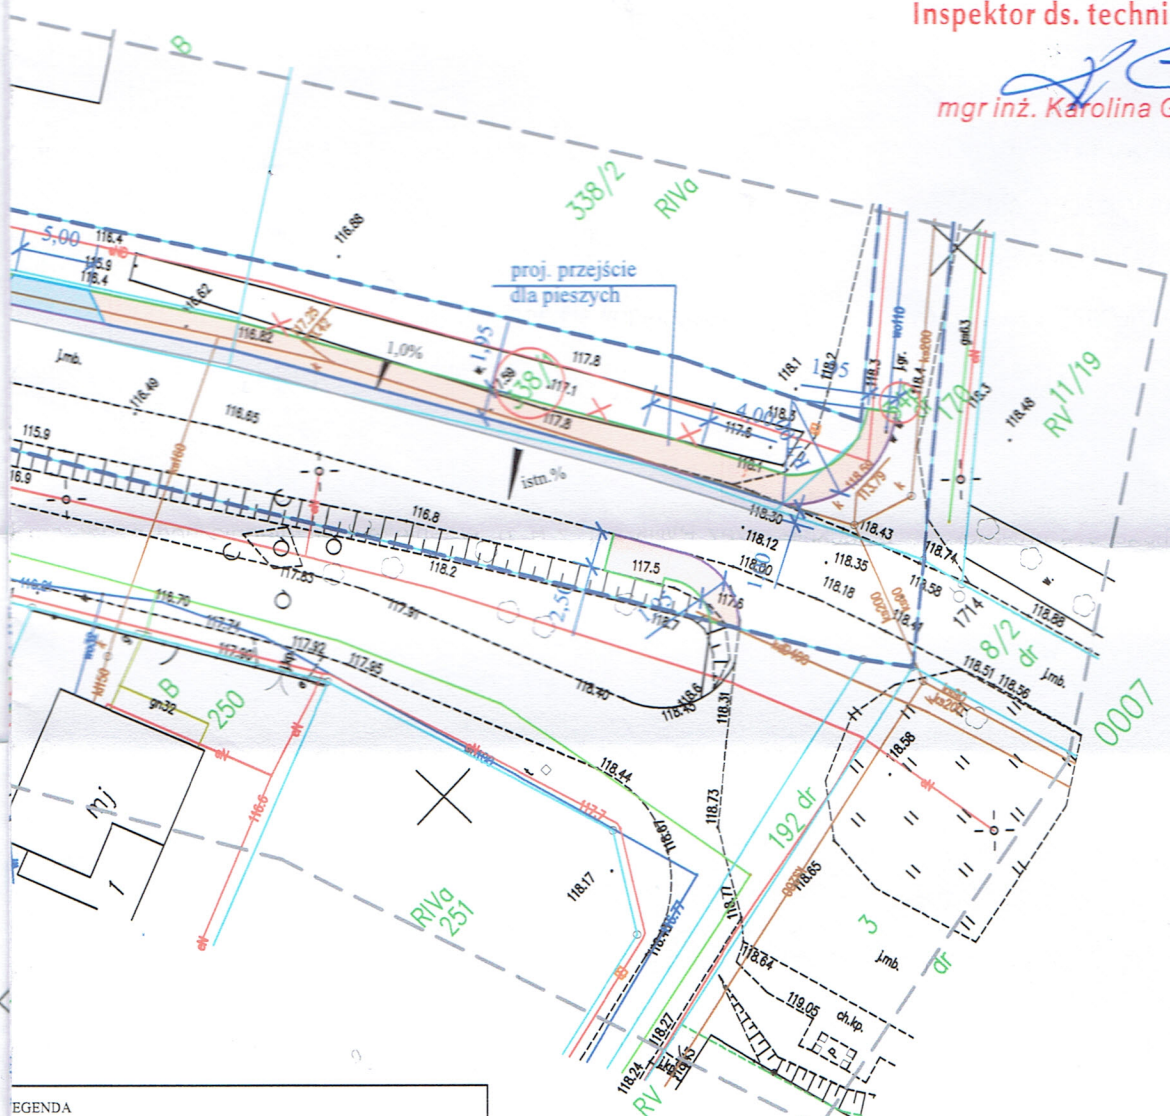

**LEGENDA**  
o nawierzchni z kostki betonowej gr. 6cm "CEGLA" kolor szary  
nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm "CEGLA" kolor grafit  
nawierzchni bitumicznej - w-wa ścierna AC11S gr. 5cm po wyk.  
ia  
ik betonowy 15x30x100, h=12,0cm  
ik betonowy najazdowy 15x22x100, h=2,0cm, przejścia dla p. h=0,0cm  
onowy 2- rzędowy z kostki betonowej gr. 8cm  
betonowe 8x30x100  
porowe typu "L"  
ytka ściekowe betonowe 50x50x15  
wane odtworzenie rowu wraz z umocnieniem płytami ażurowymi  
elementy zagosp. terenu - krawężniki, ścieki  
st uliczny betonowy kd  $\phi$ 500 kl. D400  
kanalik PP SN8  $\phi$ 200  
sieć energetyczna wg. inwentaryzacji nr 231-58/2008  
przeznaczone do wycinki  
asa drogowego dla działek objętych inwestycją  
sieci energetycznych lub teletechnicznych na zjazdach  
zdni zabezpieczyć rurami dwudzielnymi A110PS

Inwestor:	Gmina Gniezno Al. Reymonta 9-11; 62-200 Gniezno				
Przedmiot opracowania:	Budowa chodnika w m. Wełnica gm. Gniezno				
Nazwa rysunku:	PROJEKT ZAGOSPODAROWNIA TERENU				
Autor	Nazwisko	Nr uprawnień	Podpis	Skala	Nr rys.
Projektant:	Bartosz Zbytniewski	WKP/0307/PWOD/13	<i>[Signature]</i>	1:500	2
Opracowujący:	Maciej Trajgis	WKP/OWOD/0082/08	<i>[Signature]</i>		
nr licencji GstarCad 2019 dla Maciej Trajgis					