


Uwagi:

- Całkowita moc zainstalowana oświetlenia boiska, $P_z = 1,2 \text{ kW}$
- Parametry zasilania:
 - Zasilanie 400 VAC, 50Hz, układ sieci TN-C
 - Ochrona od porażeń - szybkie wyłączenie zasilania
- Oświetlenie boiska sterowane będzie za pomocą automatu czasowego z wrzutnikiem na monety, który zostanie zabudowany przy boisku zgodnie z planem sytuacyjnym
- W projekcie do oświetlenia terenu przewidziano 4 stanowisk słupowe składające się:
 - Fundamentu prefabrykowanego
 - Słupa
 - Wysięgnika
 - Dwóch oprawy typu nasświetlacz LED 150W

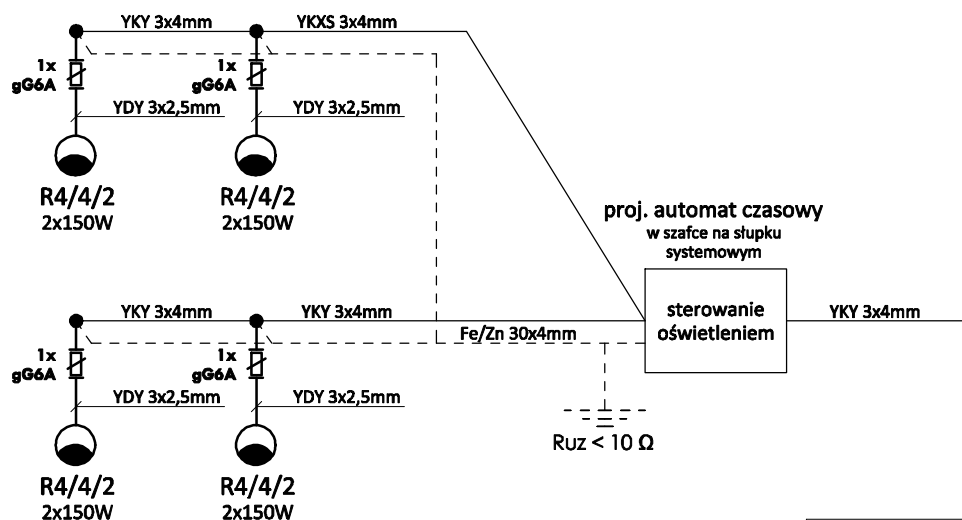

230V
szybkie wyłączenie w układzie
sieci TN-S/Wyłącznik ochronny

INWESTYCJA: BUDOWA BOISKA DO PADŁA PRZY UL. KARD. WYSZYŃSKIEGO 19 W CHRZANOWIE -LOKALIZACJA - OBOK ZADASZENIA LODOWISKA				<div>LW UNIPROJEKT Sp. z o.o. 32-540 Trzebiń, ul. Gen. Władysława Sikorskiego 71 NIP: 682286214 - REGON: 36300382 - KRS: 000093481</div> <div>Sp. z o.o. LW UNIPROJEKT</div>
ADRES: DZ. NR. 424/193 OBREB: NR 0001 CHRZANÓW JEDN. EWID. 120303_4 CHRZANÓW- MIASTO				
INWESTOR:				
PROJEKTOWAŁ: mgr inż. PAWEŁ KAMODA nr uprawnień: MAP/0041/PWBE/16 w specjalności instalacje elektryczne		PODPIS:		
SPRAWDZIŁ:		PODPIS:		
WSPÓŁPRACA:		PODPIS:		
TEMAT RYSUNKU SCHEMAT IDEOWY ZASILANIA OŚWIETLENIA BOISKA				
DATA 05-2023	BRANŻA E	SKALA -:---	NR RYS. IE-03	NR STR.

LW UNIPROJEKT Sp. z o.o.
32-540 Trzebnia, ul. Gen. Władysława Słomskiego 71
NIP: 6832826214 - REGON: 363040382 - KRS: 0000593483

LW UNIPROJEKT Sp. z o.o.