


LEGENDA

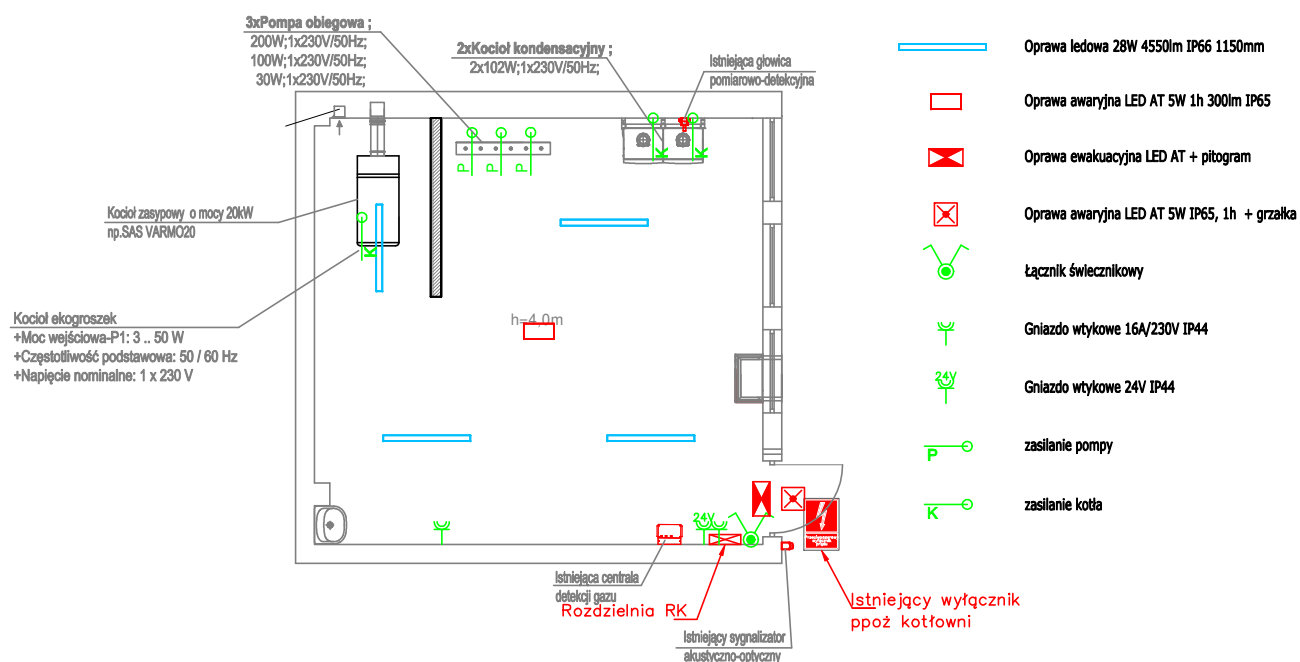

Projekt należy rozpartywać wraz z pozostałymi branżami

Dokładną lokalizację osprzętu elektroinstalacyjnego oraz urządzeń technologii kotłowni należy ustalić w trakcie realizacji

Ochrona od porażeń:

- przed dotykiem bezpośrednim - izolacja robocza
- przed dotykiem pośrednim - szybkie samoczynne wyłączenie zasilania

kajoch

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA BUDOWNICTWA - CZESŁAW KAJOCH

ul. Kwiatowa 12, Kąkolewo, 64-113 Osieczna tel/fax (0-65)528 76 99 e-mail: biuro@kajoch.eu

04-113-05iec3na		ELEKTRYCZNA		Stadium		Projekt techniczny	
Inwestor		POWIAT GOSTYŃSKI UL. WROCŁAWSKA 256 63-800 GOSTYŃ					
Nazwa inwestycji		TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU POŁOŻONEGO W GOSTYNIU PRZY UL. POZNAŃSKIEJ 200					
Adres inwestycji		UL POZNAŃSKA 200, 63-800 GOSTYŃ					
projektant		mgr inż. Mariusz Jankowski		Numer uprawnień	upr.proj.WKP/0170/POOE/10 w spec. instalacyjnej w zakr. sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych		Podpis
asystent		mgr inż. Piotr Dudziak					
Tytuł rysunku		Instalacje elektryczne kotłowni					
				Data		Skala	Nr rysunku
				02.2022		1:100	E.01