


UWAGI:


1. Wszystkie wymiary i dane należy sprawdzić na budowie.
2. Rysunki należy rozpatrywać razem z opisem technicznym.
3. Zapewnić dostęp serwisowe i montażowe do urządzeń, a w szczególności do wodomierzy i filtrów klimatyzatorów.
4. Wszystkie rozbieżności należy wyjaśnić z projektantem.
5. Przy podłączeniach puszek rozprężnych stosować kanały elastyczne izolowane typu Flex. Nie stosować kanałów elastycznych dłuższych niż 2m.
6. Ewentualne wody kondensacyjne skłusować z projektantem.
7. Przesuwając jednostkę klimatyzacyjną należy odpowiednio zmodernizować i porównie podłączyć do niej:

- instalację czynnika chłodniczego
- instalację skroplin, zachowując odpowiedni spadek w kierunku pionu
- instalację elektryczną
- instalację sterowniczą

LEGENDA:

- INSTALACJE I ELEMENTY ISTNIAJĄCE;  
NOWE INSTALACJE I ELEMENTY WRYŚYOWANO  
KOŁOREM
- INSTALACJA SKROPLIN
- KIERUNEK SPADKU

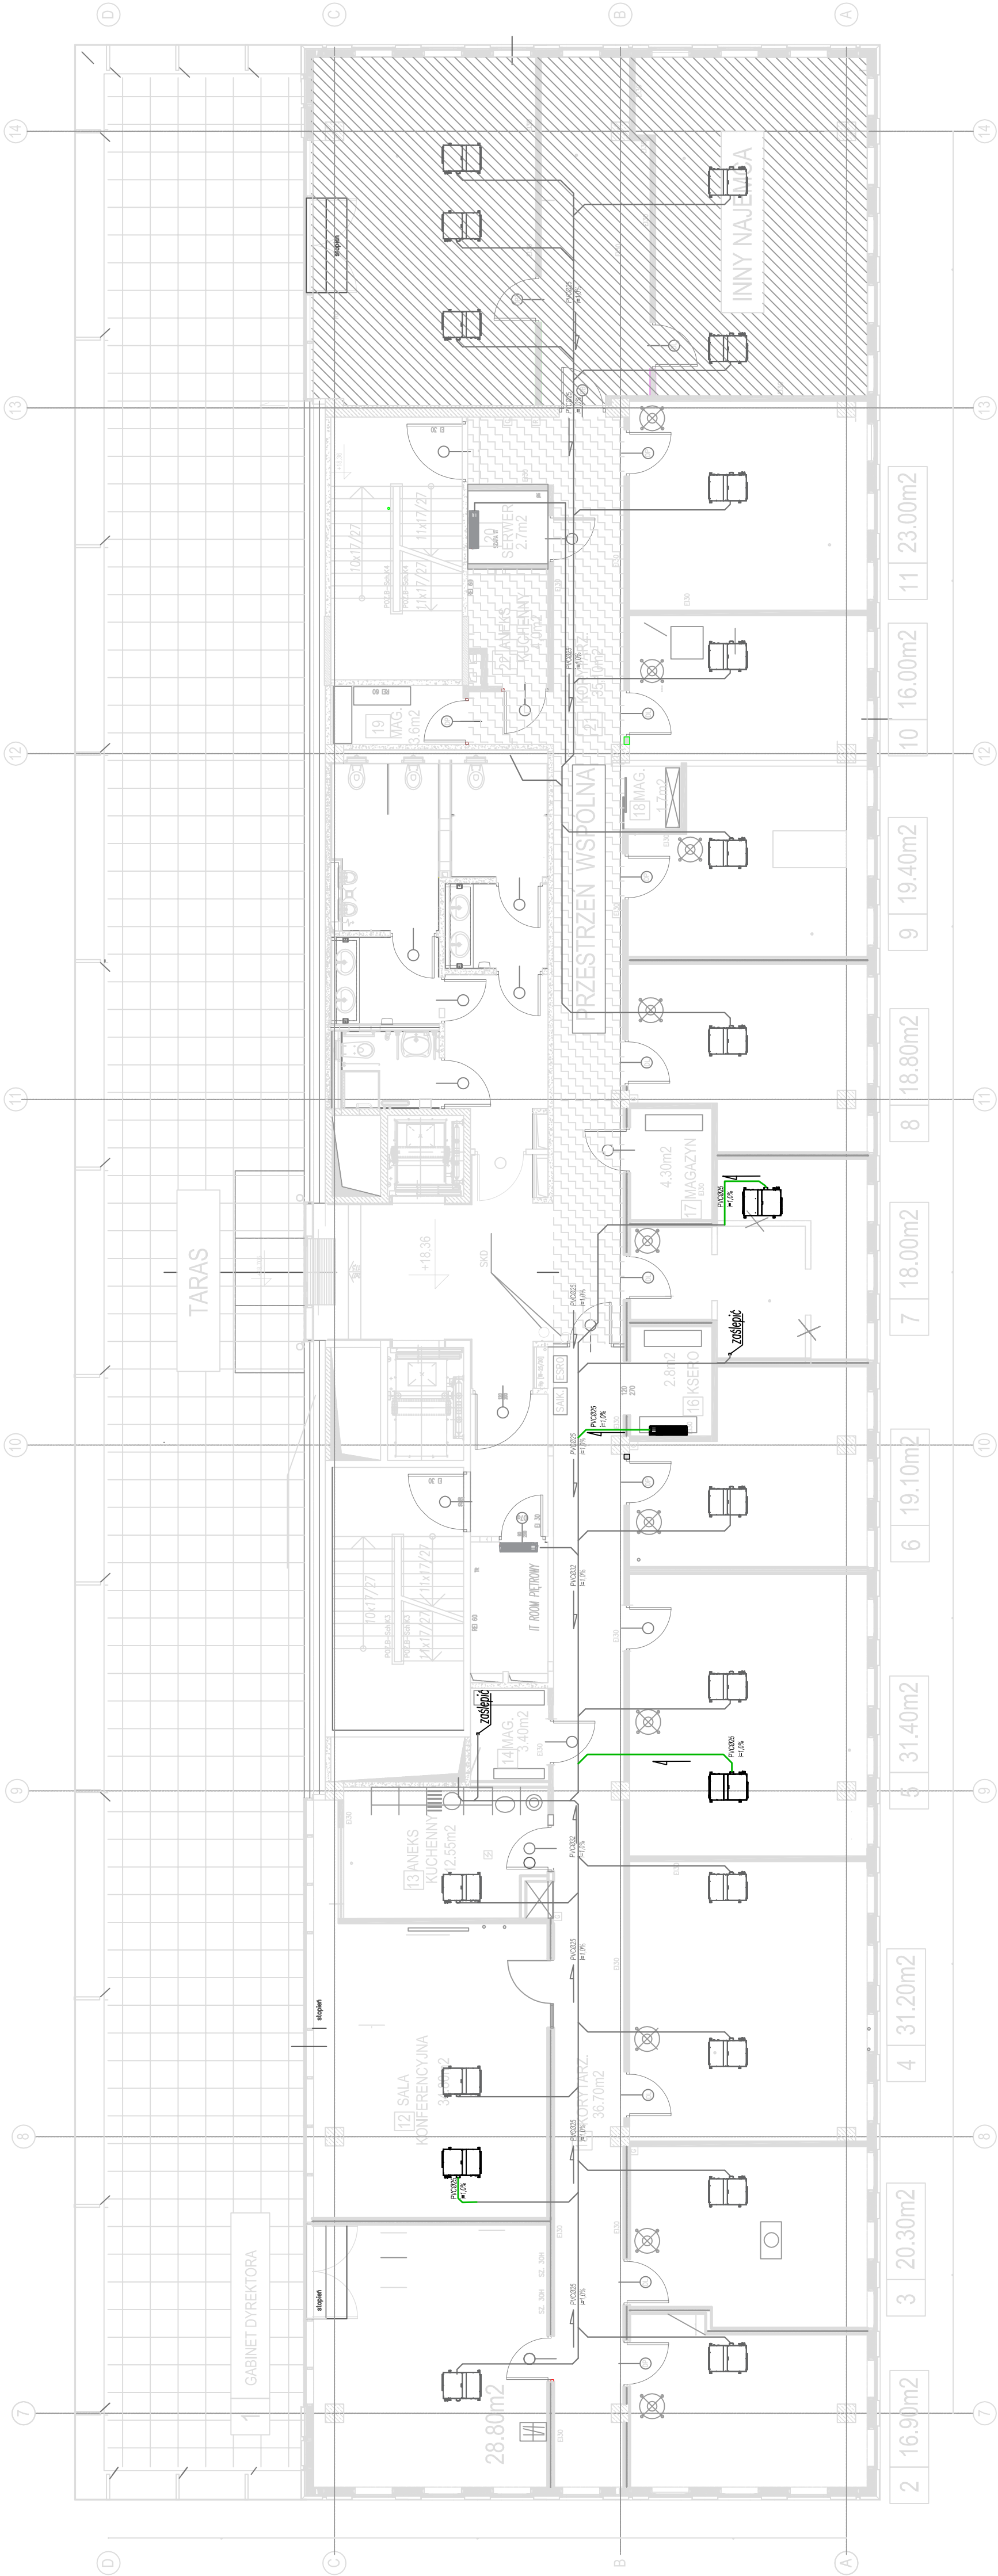

 <div>MEZON KLIMA Sp. z o.o. ul. Paulinowa 3 62-084 Pleszka (Poznań) tel. (61) 610 11 11</div>		INWESTOR WIELKOPOLSKIE CENTRUM WSPERANIA INWESTYCJI Sp. z o.o. ul. 28 CZERWCA 1966r. NR 406, POZNAN	
ZAKŁAD BUDYNEK BIUROWY SEG. "B" UL. 28 CZERWCA 1966r. NR 404, POZNAN		DATA SIERPIEŃ 2021r.	
PRACOWNIK ARANŻACJA WNIĘTRZNA POTRZEBY WYDZIAŁU GOSPODARSTWA KOMUNALNEJ U.M.P.		SKALA 1:100	
AUTORZYST MGR INŻ. MARIA ŚNIEGOCKA upr. WKP0178PWS/18		RZUT 5 PIĘTRA - SKROPLINY	