
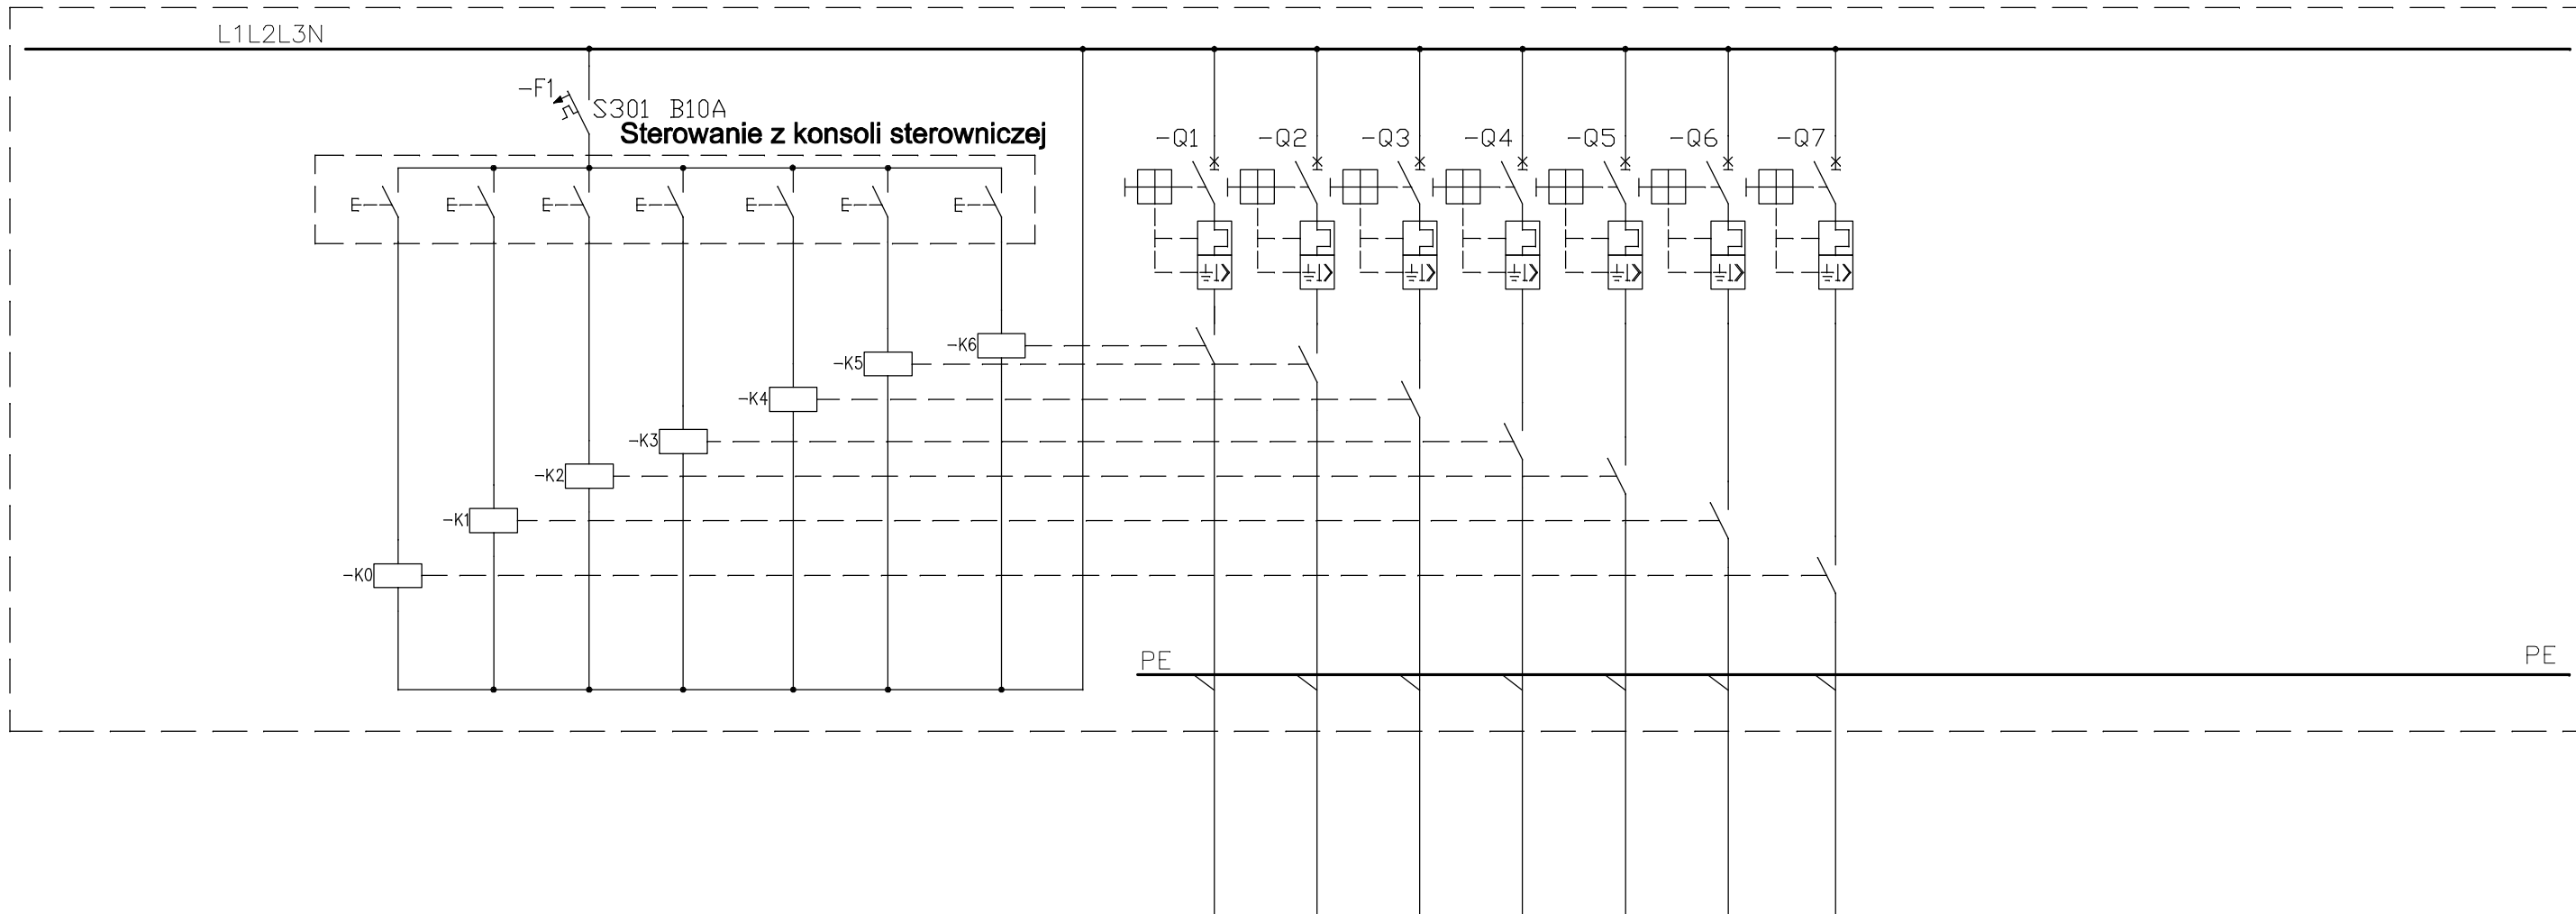


TABLICA TW2

[illegible]

**Zastosowano ochronę
przeciwporażeniową poprzez szybkie
samoczynne wyłączenie zasilania
Zgodnie z normą PN-IEC 60364-4-41
układ sieciowy TN - S**

NOWA



**PRYWATNA PRACOWNIA PROJEKTOWA
ARCHITEKT JACEK NOWACKI,
64-100 LESZNO ULICA OKRZEI 33,
TEL. 65 5209342 | 600 346657**

**PRZEBUDOWA BUDYNKU
WARSZTATOWE-MAGAZYNOWEGO
NA POTRZEBY WYKONANIA KOMORY DYMOWEJ**

INWESTOR.	KOMENDA WOJEWÓDZKA STRAŻY POŻARNEJ W POZNANIU	
ADRES INWESTYCJI:	64-100 LESZNO ul. OKRĘŻNA 19, dz nr 71/7	
PROJEKTOWAŁ:	inż. Zenon Pindara nr.upr.898/86/Lo	
SPRAWDZIŁ:	inż. Kazimierz Pawlicki nr.upr. 820/86/Lo	
Tablica TW2 - schemat zasilania		skala Brak
BRANŻA:	ELEKTRYCZNA	rys. nr 10
DATA WYKONANIA:	MARZEC 2013	str.