



SCHEMAT NAWIETRZAKA OKIENNEGO



| Wymiary otworów montażowych | |
|-----------------------------|----------|
| 163,5 | 10 163,5 |
| 383 | |
| 21 | 16,5 |
| Wymiary nawlewnika | |

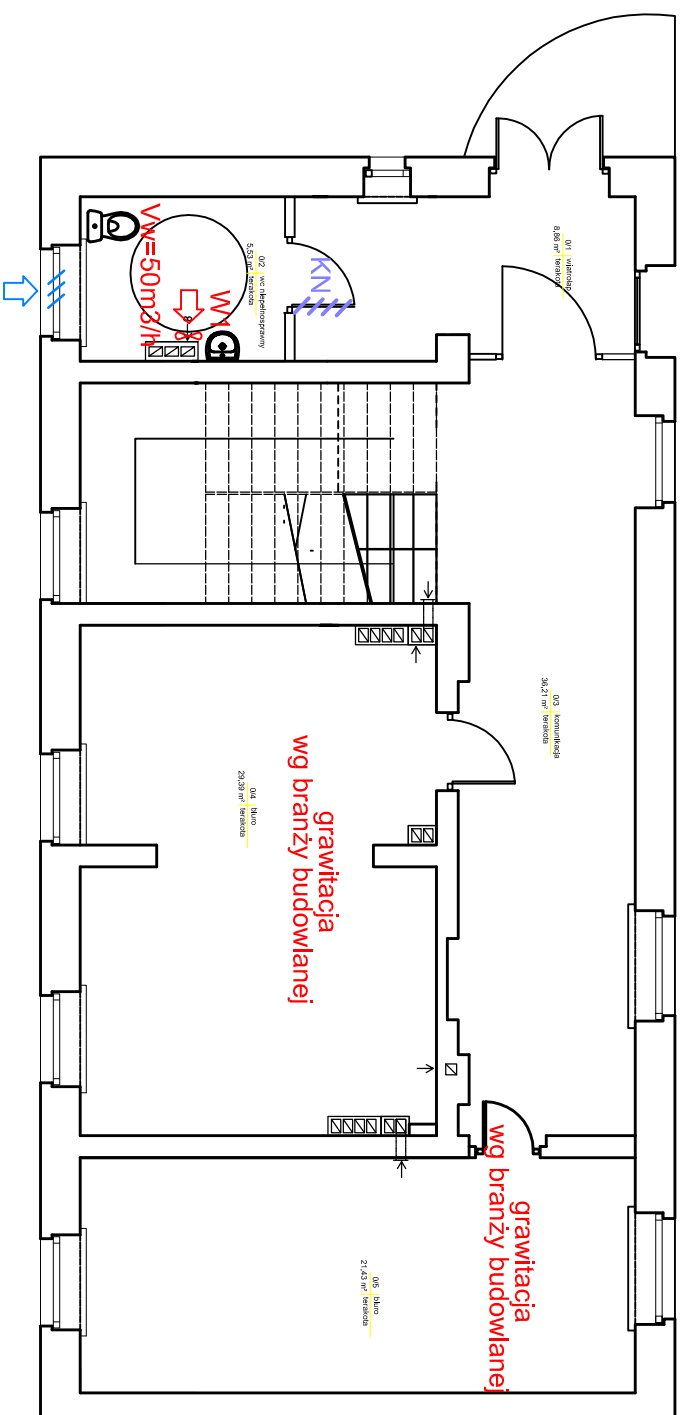

OZNACZENIA

- proj. wentylator wydymny osiowy typu ściennego
typ wg zestawienia powietrza

- proj. nawiewnik okienny z okapem standardowym instalowany w górnej ramie okiennej, wydajność powietrza: 22-32 [m³/h]

KN – proj. typowa kratka (lub otwory wyróżnawcze) u dołu drzwi

| | | | | |
|---------------------------------------|---|-------------------|--------------------|-----------------------|
| RZUT PARTERU – WENTYLACJA MECHANICZNA | | SKALA 1:100 | DATA: 09.2019r. | RYS. NR: SW-08 |
| INWESTOR: | Urząd Miejski w Grudziądzu, ul. Ratuszowa 1, 86-300 Grudziądz | BRANŻA: SANIT. | | |
| OBIEKT | Budynek "C" Administracyjny | | | PODPIS: |
| ADRES: | dz. nr 30/2, obr. 161, ul. Ratuszowa 1, Gmina Miasto Grudziądz | | | |
| PROJEKTANT: | tech. Wiesław Schmidt nr ew. uprawnień: GP.1.7342/26/TO/93, GP.1.7342/126/TO/94 specjalność: sieci i instalacje sanitarne | | | |
| OPRACOWAŁ: | inż. Jacek Wojtakowski | | | |

