


UWAGA!
ALGORYTM NAPEŁNIANIA ZBIORNIKA WODĄ I STEROWANIA POMP NALEŻY
USTALIĆ NA ETAPIE ROZRUCHU TECHNOLOGICZNEGO

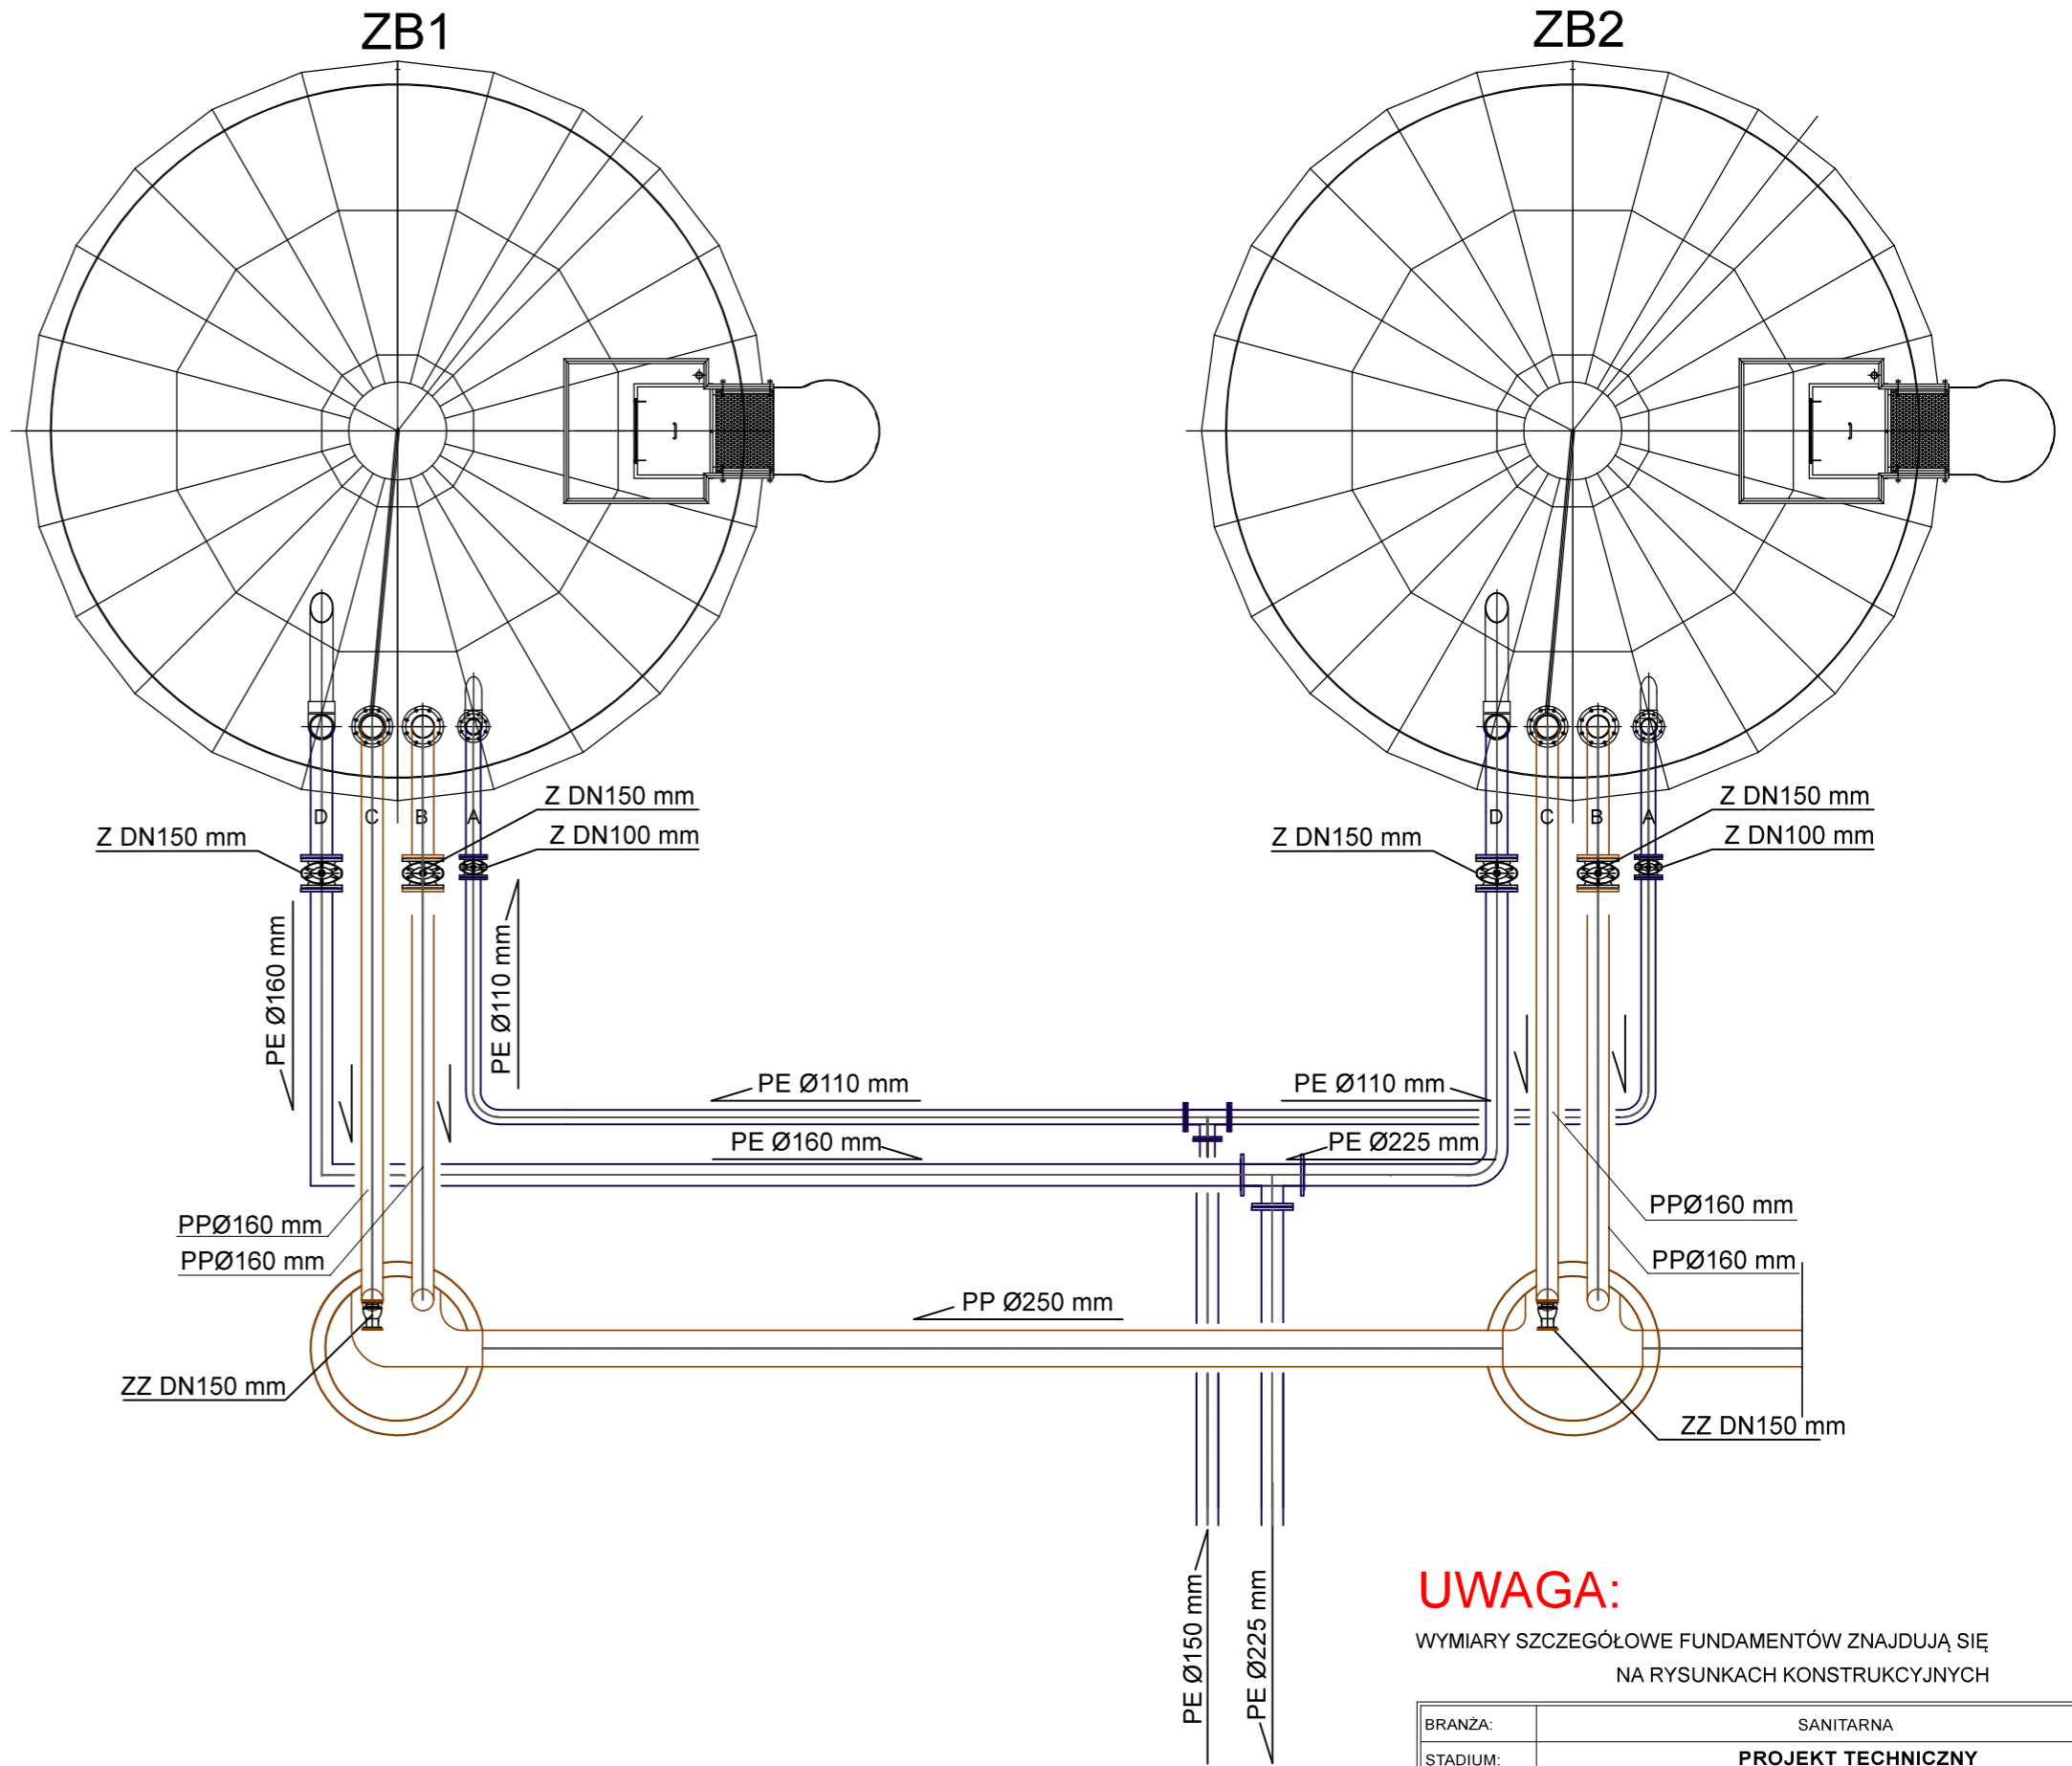

UWAGA:
WYMIARY SZCZEGÓŁOWE FUNDAMENTÓW ZNAJDUJĄ SIĘ
NA RYSUNKACH KONSTRUKCYJNYCH

BRANŻA:	SANITARNA			
STADIUM:	PROJEKT TECHNICZNY			
GENERALNY PROJEKTANT:	Pracownia Projektowa DOBROL ul. Wilczyńskiego 25c/25 10-686 Olsztyn tel/fax (0...89) 533-30-40 kom. 604083604			
INWESTYCJA ADRES	STACJA UZDATNIANIA WODY KOZŁOWO Gmina 281103_2 Obręb 0009; Dz. nr: 2/6; 775; 2/5; 2/4			
INWESTOR	GMINA KOZŁOWO			
TEMAT RYSUNKU	PRZEKROJE ZBIORNIKÓW			
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEN	SPECJALNOSC	PODPIS
PROJEKTANT	Józef Dobrowolski	115/75/OL 100/91/OL	SANITARNA	
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Marcin Bukowski	WAM/0132/POOS/11	SANITARNA	
DATA:	NR RYSUNKU:		SKALA:	
GRUDZIEŃ 2022 r.	S-5		1:50	
Niniejszy projekt stanowi opracowanie autorskie firmy i jest chroniony prawem autorskim zgodnie z ustawą z dnia 01.08.2000r.(Dz.U. nr 80 poz. 904). Powielanie i udostępnianie projektu lub jego części firmom i osobom trzecim wymaga zgody autora.				