



Ustrzyki Dolne, dnia 20.06.2024 r.

Wydział Inwestycji, Drogownictwa  
i Zamówień Publicznych

ZP.271.09.2024

**Wszyscy uczestnicy postępowania**

**Odpowiedzi na pytania i zmiana treści SWZ**

Dotyczy: Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Ustrzykach Dolnych w ramach zadania pn. Rozwój infrastruktury sportowej na potrzeby Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Ustrzykach Dolnych.

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2023.1605 ze zm.), wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień i odpowiedzi oraz na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, wprowadza zmiany treści SWZ:

**1. Pytanie:**

*Proszę o doprecyzowanie zapisów SWZ w zakresie podłogi sportowej, a dokładnie konstrukcji podłogi sportowej, ze względu na zamieszczone w dokumentacji przetargowej rozbieżne zapisy w zakresie legarów stanowiących konstrukcję podłogi sportowej. I tak:*

*A. PRZEDMIAR ROBÓT: 9.2.2.11 KNR 202/1110/5 Podłoga z bali o grubości 50 mm na gotowym podłożu - 973,93 - OKREŚLA LEGARY Z BALI O GR. 50MM*

*B. Natomiast SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH - B.12.01.00 PODŁOGA SPORTOWA - podaje składowe podłogi: Elementy systemu*

*1. Panele z drewnia litego 22 x 129 x 3700 mm*

*2. Legary 25,5 x 60 x 3600 mm z gumowymi podkładkami elastycznymi*

*3. Zamkowe kliny poziomujące*

*4. Izolacja przeciwwilgociowa – folia PE gr. 0,2 mm*

*5. Cokoły wentylacyjne - GDZIE PODANO POJEDYNCZY LEGAR O GR. 25,5 MMA*

*z kolei:*

*C. OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego przebudowy, rozbudowy i nadbudowy budynku Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 2 wraz z budową łącznika i przebudową niezbędnych pomieszczeń szkoły - SALA SPORTOWA: Podłoga systemowa z panelami z litego drewna, opartych na legarach krzyżowych. - OKREŚLA LEGARY UŁOŻONE KRZYŻOWO (WIĘC 2 WARSTWY LEGARÓW)*

*Mając na uwadze powyższe proszę o określenie pożądanej konstrukcji podłogi sportowej, której wysokość będzie miała finalnie wpływ na zaprojektowany w sali gimnastycznej poziom zero.*


## Odpowiedź:

Zamawiający będzie wymagał system nawierzchni sportowej zgodny z normą EN 14904 o parametrach i konstrukcji nie gorszych niż:

- Grubość całkowita systemu EN ISO 24346: 88 mm
- Grubość warstwy użytkowej ISO 24340 (EN 429): 3.5 mm
- Masa całkowita EN ISO 23997: 20 kg/m<sup>2</sup>
- Zabezpieczenie powierzchni: nałożony fabrycznie i utwardzany promieniami UV lakier sportowy odporny na zarysowania.
- Reakcja na ogień EN 13501-1: Cfl s1
- Współczynnik tarcia EN 13036-4: 80-110
- Amortyzacja uderzeń EN 14808:  $\geq 60\% < 75\%$  (A4)
- Odkształcenie pionowe EN 14809:A4  $\geq 2,3 \text{ mm} < 5 \text{ mm}$
- Pionowe odbicie piłki EN 12235:  $\geq 90\%$
- Odporna na obciążenia toczne i nacisk.

Opis konstrukcji:

1. Nawierzchnia podłogi o grubości min. 22 mm z deski trójwarstwowej dębowej lub jesionowej w formie paneli montowanych na pióro-wpust i warstwie użytkowej o grubości min. 3,5mm. Deska powinna być zabezpieczona fabrycznie nałożonym i utwardzonym promieniami UV lakierem sportowym odpornym na zarysowania.
2. System dwóch warstw legarów ze sklejki z drewna brzozonego 2240mm x 60mm x 22 mm w rozstawie c/c 280mm mocowanych ze sobą za pomocą systemowych kołków z 10mm grubości podkładkami elastomerowymi rozdzielające każde miejsce styku legarów nachodzących na siebie.
3. Pianka PU 12mm grubości
4. Polietylenowa folia paroszczelna 200 $\mu$

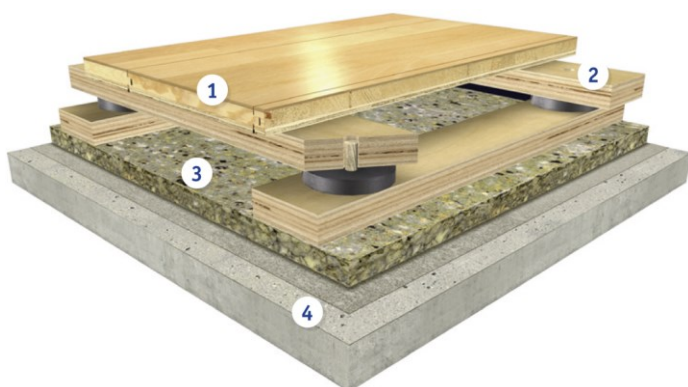

### UWAGI!

- Nie dopuszcza się zastosowania podłogi sportowej z wymaganą wentylacją mechaniczną.
- Nie dopuszcza się lakierowania podłogi sportowej na budowie.
- System musi być przyklejony na podłożu suchym dla podkładów cementowych  $< 2\%$  CCM (ogrzewanie podłogowe  $< 1,8\%$ ), czystym, równym, maksymalna nierówność 6mm/3m. Zainstalowany zgodnie z zaleceniami producenta.

## **2. Pytanie:**

*W specyfikacji technicznej podłoga sportowa opisana jest jako rozwiązanie systemowe z zgodne z normą 14 904 z wierzchnią warstwą w postaci panela z litego drewna jesion, klon i buk min. 22mm lakierowanych fabrycznie Ze względu na ponadnormatywną pracę niektórych rodzajów drewna i ich zniekształcenie pod wpływem zmiany temperatury i wilgotności.*

**1. Czy Zamawiający dopuści systemowe rozwiązanie zgodne z normą 14904 z panelem litym min 22mm z drewna np. Hevea bardziej odpornym na zmiany temperatury i wilgotności**

## **Odpowiedź:**

Zamawiający będzie wymagał systemowego rozwiązania podłogi sportowej zgodnego z odpowiedzią na pytanie nr. 1.

## **3. Pytanie:**

*W specyfikacji technicznej podłoga sportowa opisana jest jako rozwiązanie systemowe z wierzchnią warstwą w postaci panela z litego drewna. Od dłuższego już czasu firmy wykonawcze odchodzą od realizacji podłóg sportowych z litym drewnem w postaci klepki parkietowej czy paneli . Wynika to głównie z rozlicznych reklamacji dotyczących nadmiernej i ponadnormatywnej pracy panela, wynikającej z małej jego odporności na działanie wilgoci znajdującej się w powietrzu na hali. Skutkować to może rozszerzaniem się paneli ( tódkowanie, wypaczanie, wręcz wstawanie całej podłogi ) co miało wielokrotnie już występować na oficjalnym otwarciu Hali Sportowej jeszcze bez jej użytkowania. W okresie letnim, gdy wilgotność w powietrzu będzie wynosić nawet ponad 90% lub też odwrotnie zsuchaniem się i kurczeniem paneli w okresie zimowym, gdy wilgotność w powietrzu będzie spadała nawet poniżej poziomu 20%.Dlatego też, z tego powodu bezpieczniejszym dla użytkownika jest wykonanie drewnianej podłogi sportowej wykończonej drewnem wielowarstwowym. Drewno wielowarstwowe poprzez swoją budowę jest bardziej odporne na zmiany wilgotności w jego otoczeniu ze względu na rozchodzenie się naprężenia drewna wewnątrz panela co minimalizuje tódkowanie i krawędziowanie deski. W związku z powyższym proszę o udzielenie odpowiedzi na pytania:*

**1. Czy Zamawiający będzie wymagał systemowej podłogi sportowej spełniającej zgodność z obowiązującą dla podłóg sportowych normą EN 14904 składającej się z legara który posiada fabryczny system poziomowania z podkładką systemową a warstwą wykończeniową stanowić będzie drewno wielowarstwowe dąb o grubości min.22mm i warstwie użytkowej z naturalnego litego drewna min. 3,5mm**

## **Odpowiedź:**

Zamawiający będzie wymagał systemowego rozwiązania podłogi sportowej zgodnego z odpowiedzią na pytanie nr. 1.

## **4. Pytanie:**

*Ze względu na występowanie na rynku paneli wielowarstwowym o niskiej jakości i nie przystosowanych do użytkowania na Halach sportowych i w celu uniknięcia zamienników gorszej jakości*

**Czy Zamawiający będzie wymagał od sytemu podłogi sportoowej certyfikatu sportowego FIBA**

### **Odpowiedź:**

Zamawiający będzie wymagał systemowego rozwiązania podłogi sportowej zgodnego z odpowiedzią na pytanie nr. 1.

### **Zamawiający wprowadza następujące zmiany treści SWZ:**

*Zamawiający wprowadza zmiany do rozdziału VI SWZ dotyczącego podstaw wykluczenia wykonawcy z postępowania poprzez dodanie następujących zapisów:*

„Dodatkowo z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający **wykluczy** wykonawców w stosunku do których zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt. 4, 5, 7, 8 i 10 ustawy Pzp tj.:

- 1) w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona lub znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury;
- 2) który w sposób zawiniony naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych dowodów;
- 3) który, z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał lub nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał istotne zobowiązanie wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego lub umowy koncesji, co doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady;
- 4) który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych podmiotowych środków dowodowych;
- 5) który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia.”

W związku z wprowadzonymi dodatkowymi przesłankami dotyczącymi wykluczenia wykonawcy z postępowania zamawiający dodaje nowy załącznik nr 2 do SWZ Oświadczenie z art. 125 ust. 1 - aktualny na dzień 20.06.

*Zamawiający zmienia zapis specyfikacji warunków zamówienia w rozdziale XIV pkt. 1 następującej treści:*

Było:

Wykonawca pozostaje związany ofertą: do dnia 23.07.2024 r.

Jest:

Wykonawca pozostaje związany ofertą: do dnia 24.07.2024 r.

Zamawiający zmienia zapis specyfikacji warunków zamówienia w rozdziale XVI pkt. 1

o następującej treści:

Było:

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Platformy pod adresem [https://platformazakupowa.pl/pn/ustrzyki\\_dolne](https://platformazakupowa.pl/pn/ustrzyki_dolne) do dnia **24.06.2024 r. do godz. 12:00**.

Jest:

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Platformy pod adresem [https://platformazakupowa.pl/pn/ustrzyki\\_dolne](https://platformazakupowa.pl/pn/ustrzyki_dolne) do dnia **25.06.2024 r. do godz. 12:00**.

Zamawiający zmienia zapis specyfikacji warunków zamówienia w rozdziale XVII pkt. 1 o następującej treści:

Było:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu **24.06.2024 r. o godz. 12:15 za pośrednictwem Platformy**.

Jest:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu **25.06.2024 r. o godz. 12:15 za pośrednictwem Platformy**.

Zamawiający informuje, że **odpowiedzi na wnioski Wykonawców, a także wyjaśnienia oraz zmiana treści SWZ stają się integralną częścią specyfikacji i są wiążące przy składaniu ofert**.

Załączniki:

1. Załącznik nr 2 do SWZ Oświadczenie z art. 125 ust 1 - aktualny na dzień 20.06