


Legenda	
	Przewód odprowadzający, Drut FeZn Ø8 mm
	Złącze krzyżowe
	Zwód poziomy, Drut FeZn Ø8 mm
	Połączenie kompensacyjne, Drut FeZn Ø8 mm

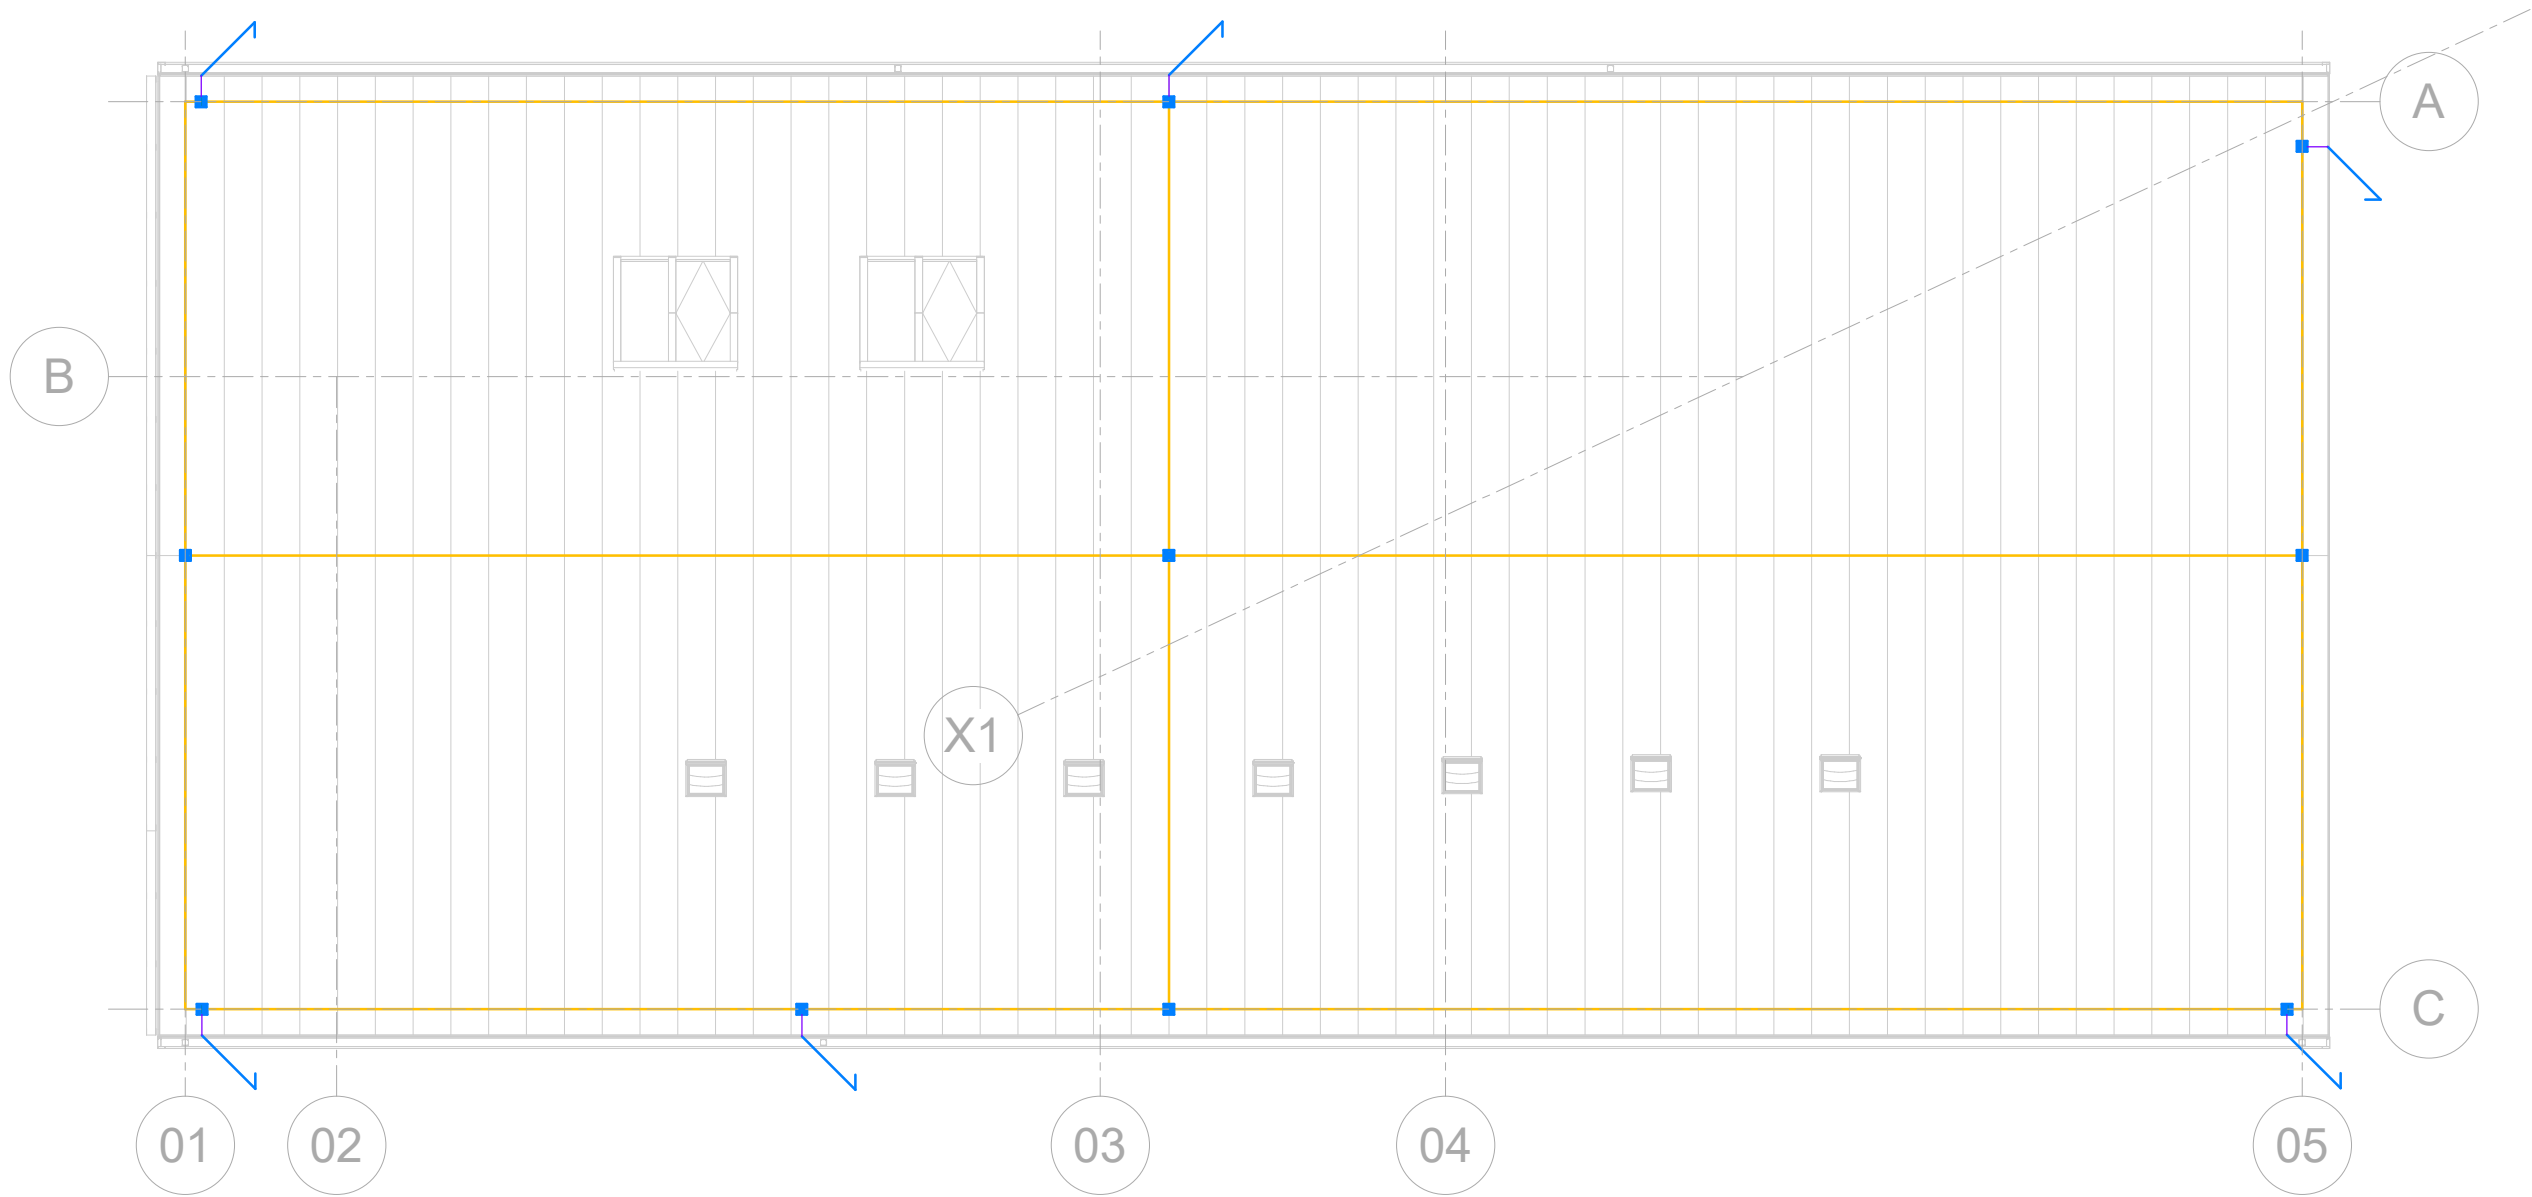

**XOSA Architekci**  
85-309 Bydgoszcz, ul. Potockiego 1/89  
509-247-627  
gonia@xosa.pl

*nazwa elementu projektu budowlanego*  
PT

*nazwa zamierzenia budowlanego*  
BUDYNEK BIBLIOTEKI

*adres obiektu / nr działki / orbęb*  
ul.Poprzeczna,83-221 Osiek  
221308\_2.0007.166/8, 166/9, 217

*nazwa i adres inwestora*  
GMINA OSIEK  
ul.Kwiatowa 30, 83-221 Osiek

*branża*  
ELEKTRYCZNA

*projektant główny*  
Paweł Baranowski  
KUP/0081/PBE/21

Podpis

*projektant sprawdzający*  
Paweł Roszkowski  
KUP/0073/PBE/17

Podpis

*nazwa rysunku*  
Rzut dachu - Instalacja  
odgromowa

*numer rysunku*  
LPS-01

*skala*  
1 : 100

*data opracowania*  
22.12.2023