


Załącznik nr 12

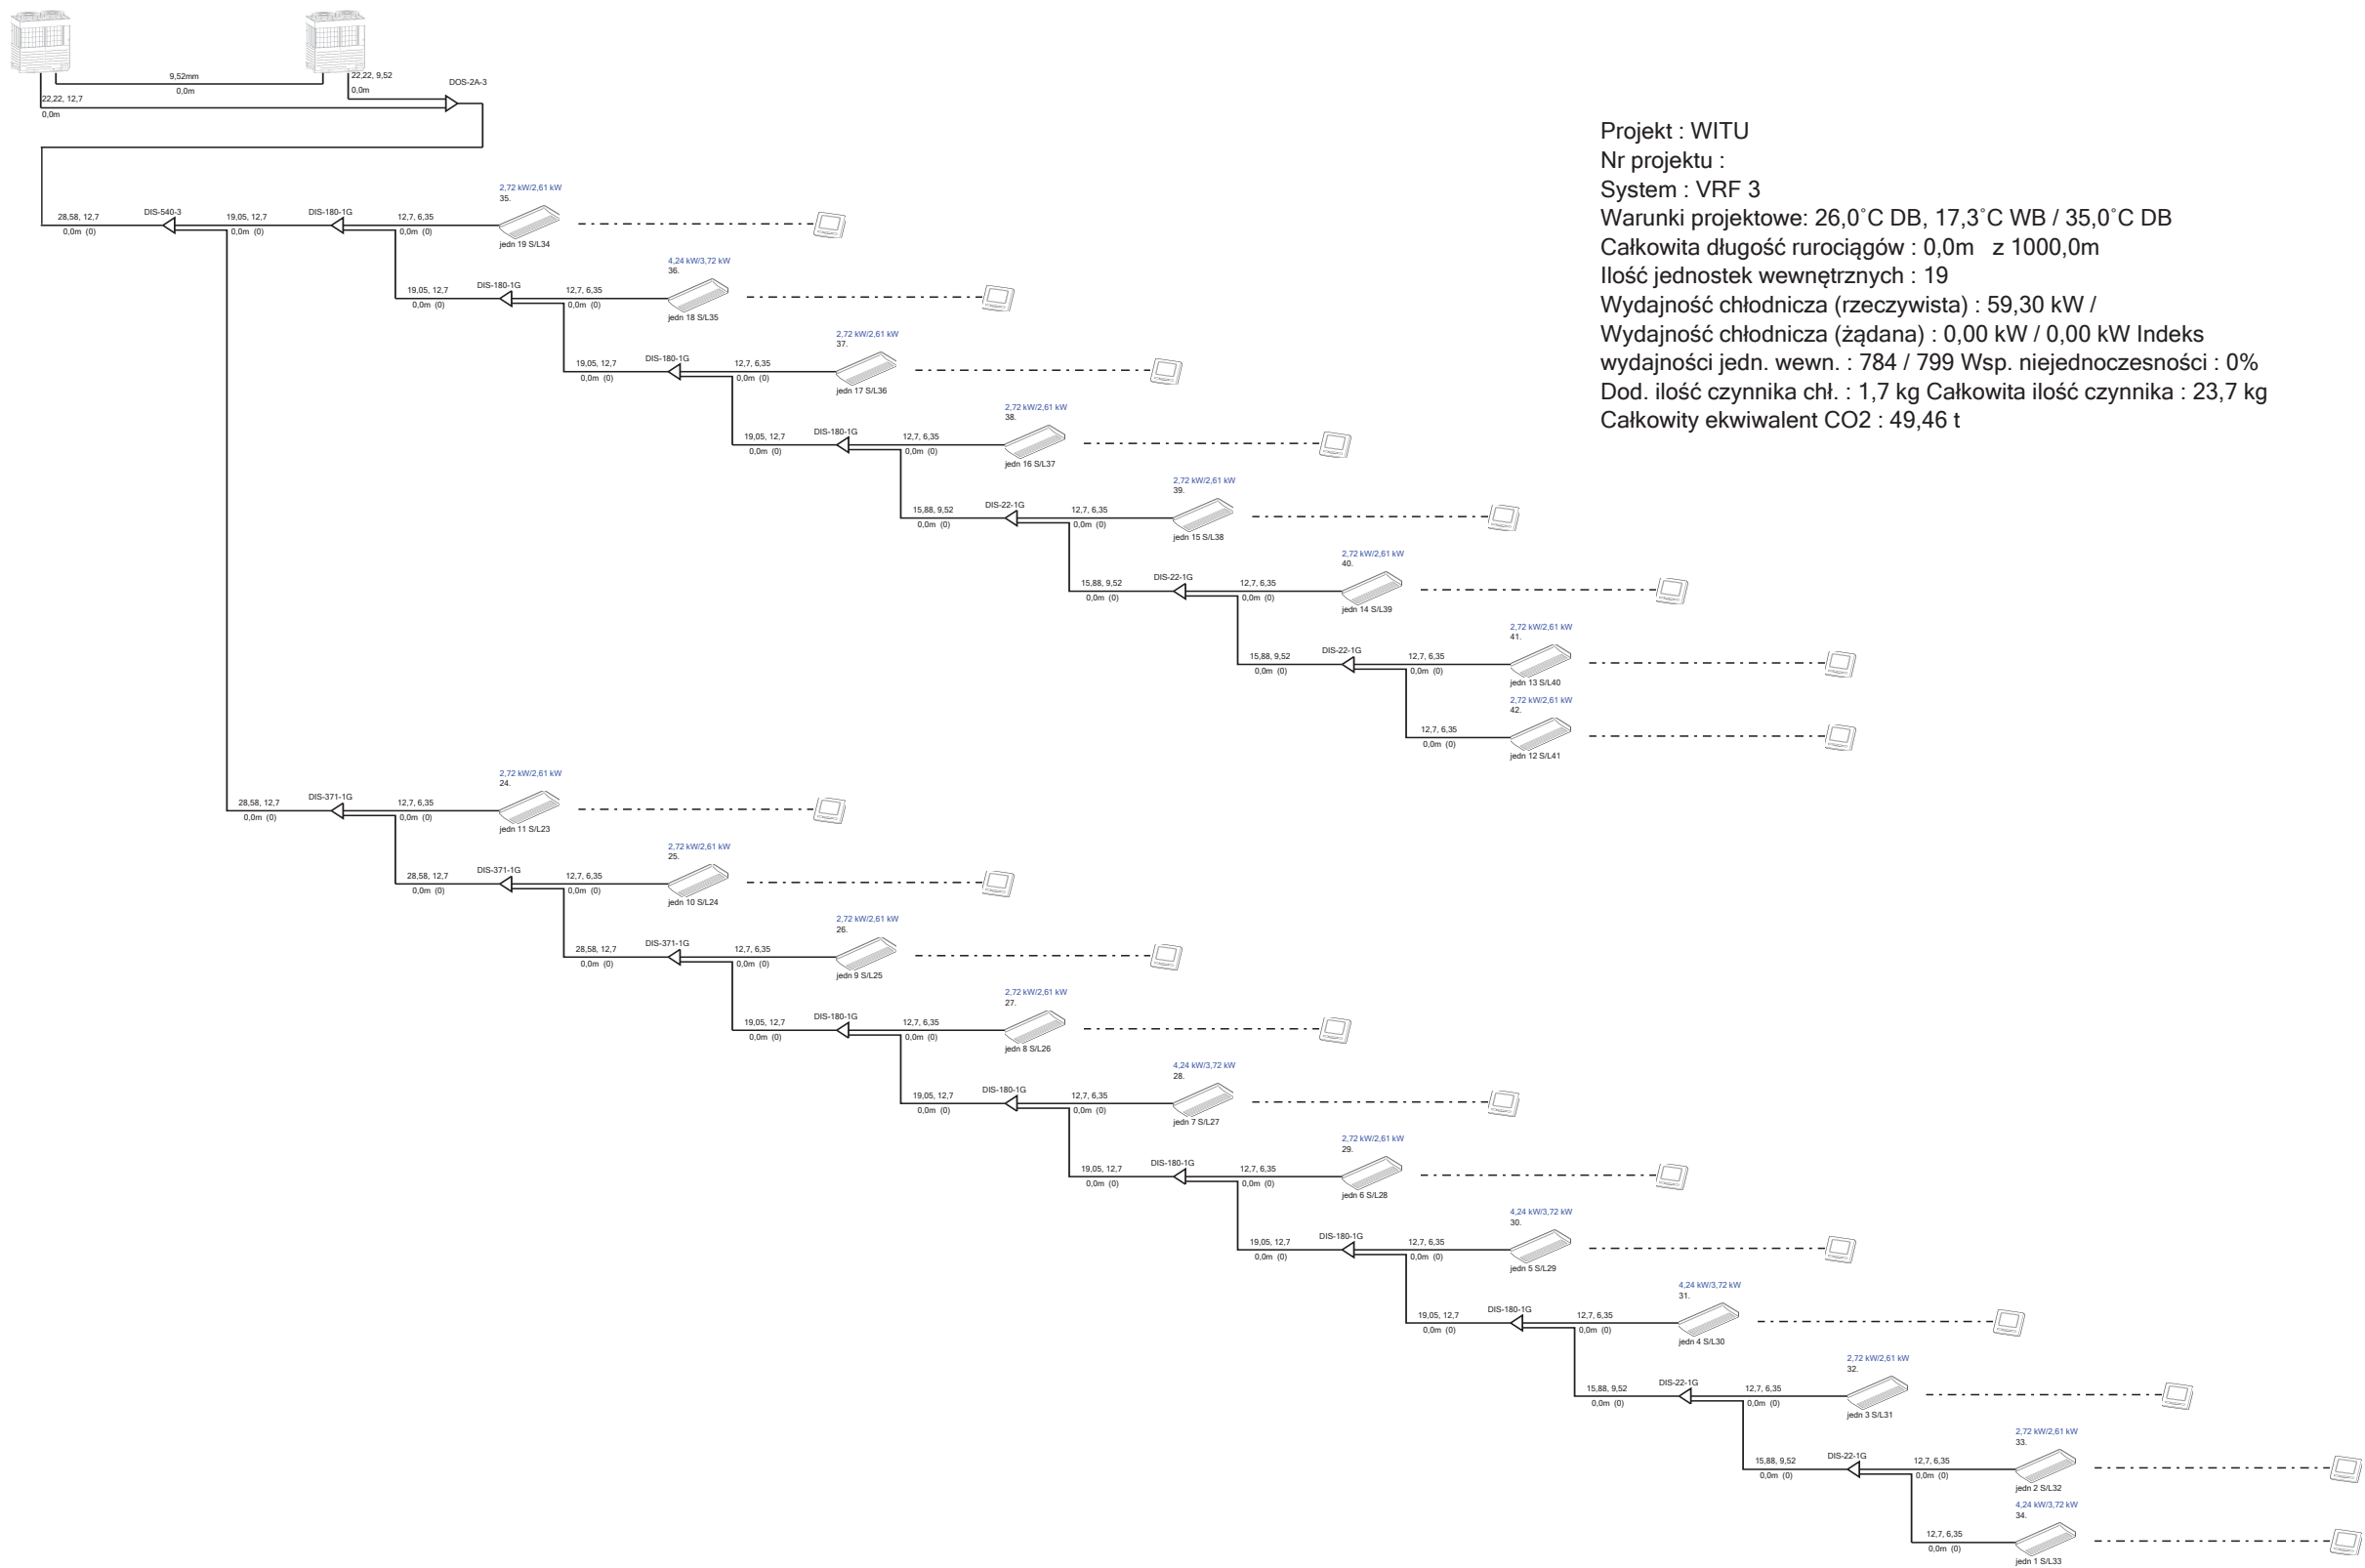

Projekt : WITU
Nr projektu :
System : VRF 3
Warunki projektowe: 26,0°C DB, 17,3°C WB / 35,0°C DB
Całkowita długość rurociągów : 0,0m z 1000,0m
Ilość jednostek wewnętrznych : 19
Wydajność chłodnicza (rzeczywista) : 59,30 kW /
Wydajność chłodnicza (żądana) : 0,00 kW / 0,00 kW Indeks
wydajności jedn. wewn. : 784 / 799 Wsp. niejednoczesności : 0%
Dod. ilość czynnika chl. : 1,7 kg Całkowita ilość czynnika : 23,7 kg
Całkowity ekwiwalent CO2 : 49,46 t