


LEGENDA	
	ŁĄCZNIK POJEDYŃCZY p/t IP44
	NATYNKOWA CZUJKA RUCHU PIR
	KORYTARZOWA CZUJKA RUCHU
	ŁĄCZNIK SCHODOWY p/t IP44
	OPRAWA OŚWIETLENIA OGÓLNEGO LED 9,9W 1722 LM 4000K IP66 IK10 SZARY PC-FROZEN 600 x 72 x 58
	OPRAWA OŚWIETLENIA OGÓLNEGO LED 15W 2781 LM 4000K IP66 IK10 SZARY PC-FROZEN 600 x 72 x 58
	OPRAWA OŚWIETLENIA OGÓLNEGO LED 12W 1295 LM 4000K IP65 IK08 190 x 150 x 150

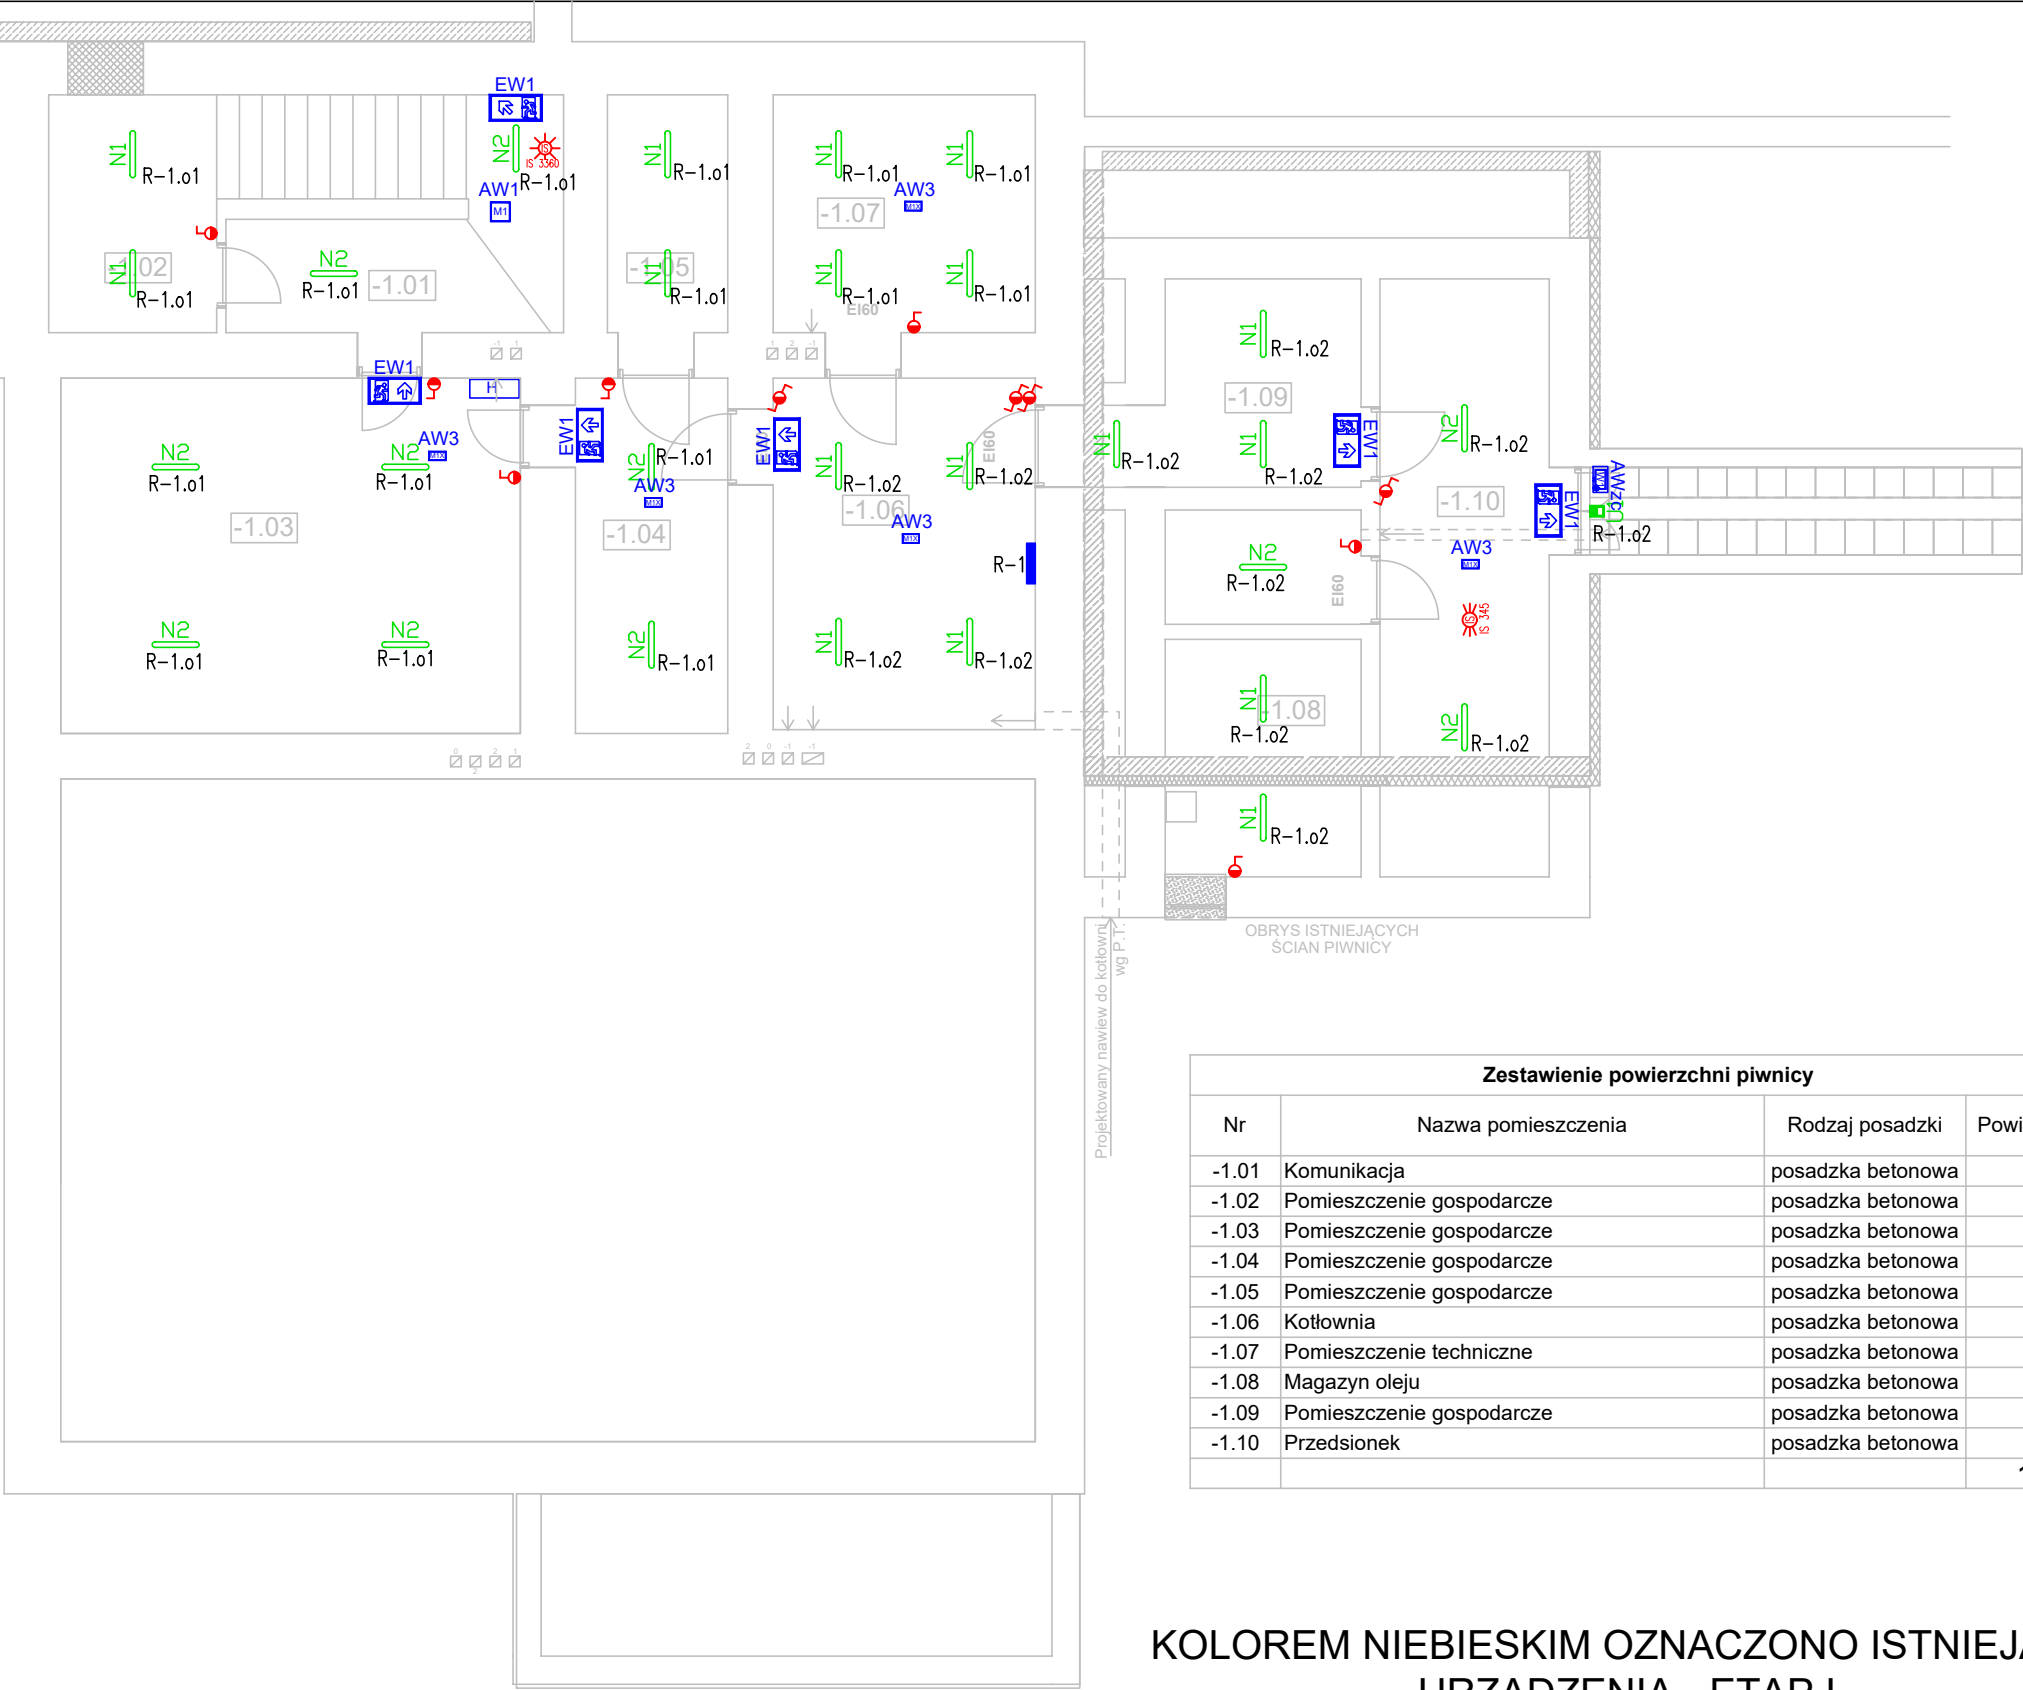

Zestawienie powierzchni piwnicy			
Nr	Nazwa pomieszczenia	Rodzaj posadzki	Powierzchnia
-1.01	Komunikacja	posadzka betonowa	13,4
-1.02	Pomieszczenie gospodarcze	posadzka betonowa	7,0
-1.03	Pomieszczenie gospodarcze	posadzka betonowa	28,6
-1.04	Pomieszczenie gospodarcze	posadzka betonowa	9,5
-1.05	Pomieszczenie gospodarcze	posadzka betonowa	5,0
-1.06	Kotłownia	posadzka betonowa	16,1
-1.07	Pomieszczenie techniczne	posadzka betonowa	10,9
-1.08	Magazyn oleju	posadzka betonowa	12,6
-1.09	Pomieszczenie gospodarcze	posadzka betonowa	7,1
-1.10	Przedsiónek	posadzka betonowa	17,7
			127,9 m²

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO: WYMIANA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W CZĘŚCI ISTNIEJĄCEJ BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ W MARZENINIE (II ETAP)			
OBIEKT: ZESPÓŁ SZKÓŁ W MARZENINIE, UL. ŁAŚKA, 7, MARZENIN, GM. SĘDZIEJOWICE			
INWESTOR: Gmina Sędziejowice, ul. Wieluńska 6, 98-160 Sędziejowice		BRANŻA: ELEKTRYCZNA	
RYSUNEK: RZUT PIWNICY - OŚWIETLЕНИЕ			SKALA: 1:100
OPRACOWAŁ:	NR UPR.:	DATA: 2024.04	NR RYS.: EO1
PROJEKTANT: mgr. inż. Rafał Woszczalski	NR UPR.: upr. nr LOD/3966/PWBE/19		