Ściana U1.Sc.13
skala 1:50



Ściana U1.Sc.02
skala 1:50

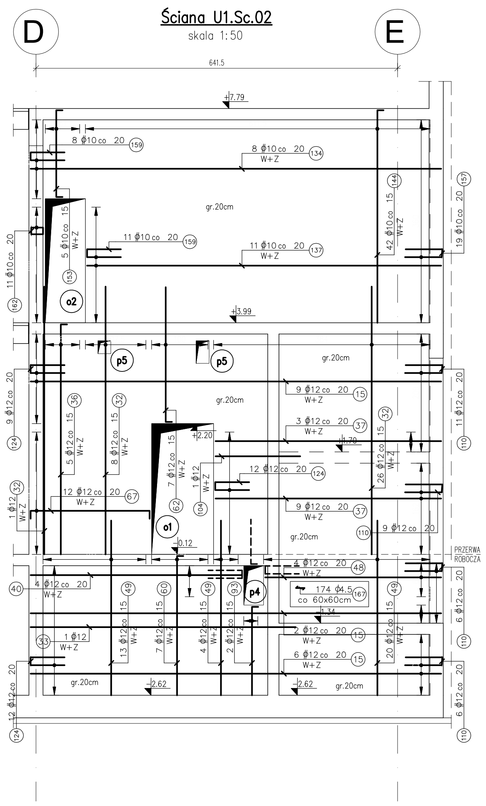

Ściana U1.Sc.03
skala 1:50

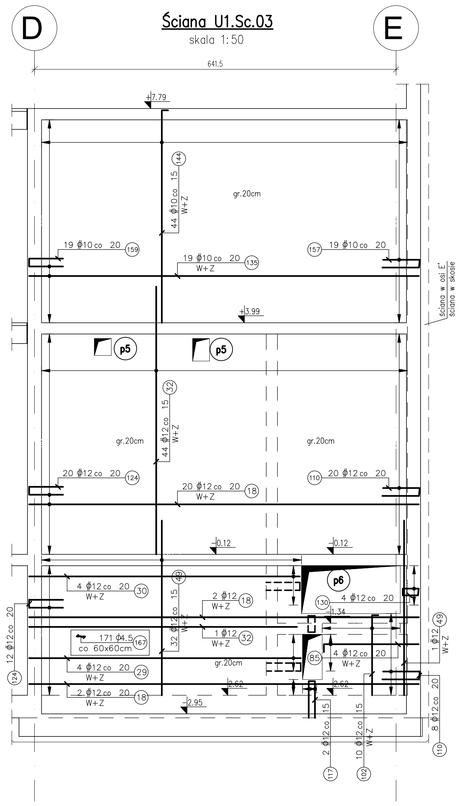

Ściana U1.Sc.04
skala 1:50

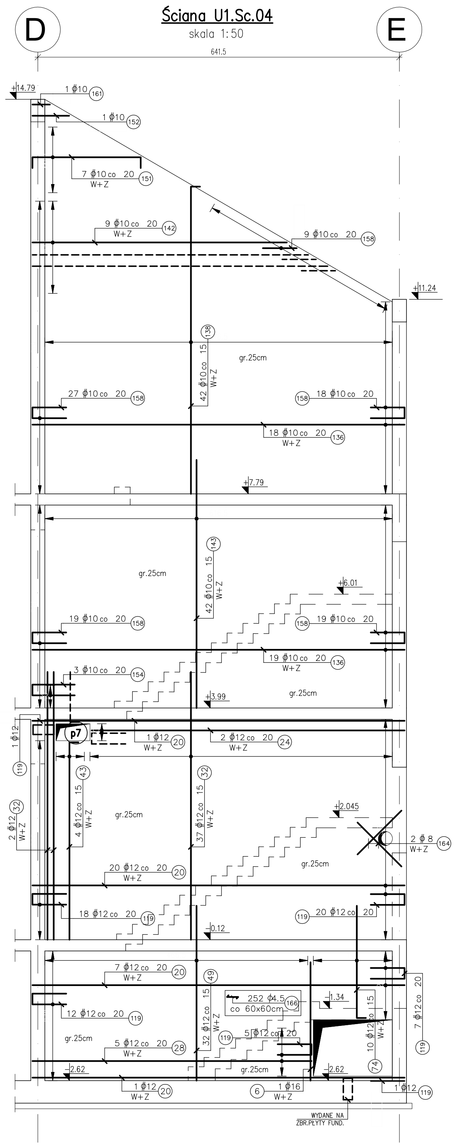

Ściana U1.Sc.12
skala 1:50

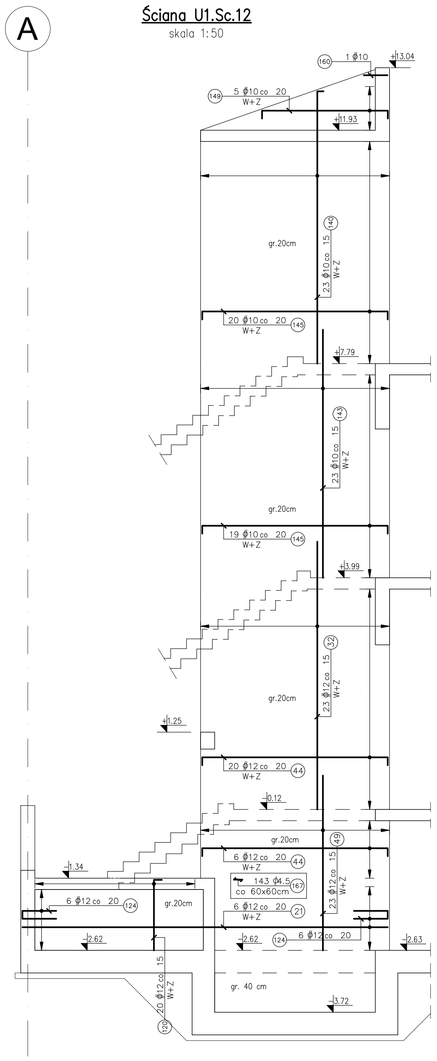

Ściana U0.Sc.01
skala 1:50

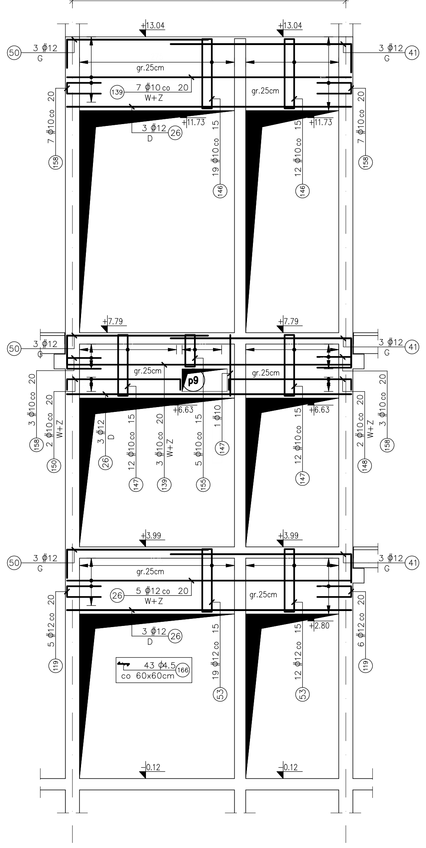

Ściana U1.Sc.14
skala 1:50



Pręt nr
skala 1:25

Ściana U1.Sc.08
skala 1:50

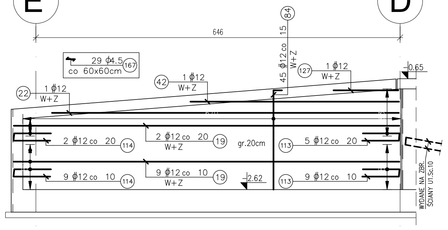

Ściana U1.Sc.09
skala 1:50

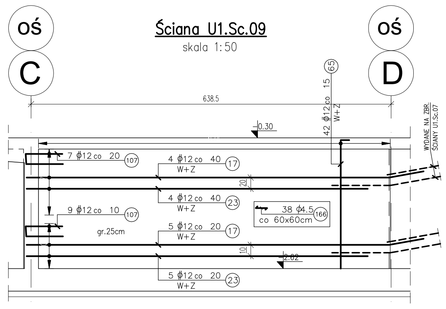

Ściana U1.Sc.05
skala 1:50



Ściana U1.Sc.06
skala 1:50



Ściana U1.Sc.07
skala 1:50

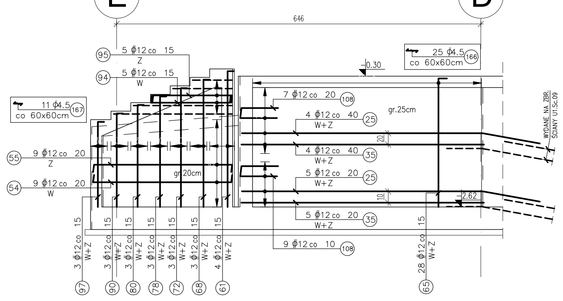

Ściana U1.Sc.01
skala 1:50

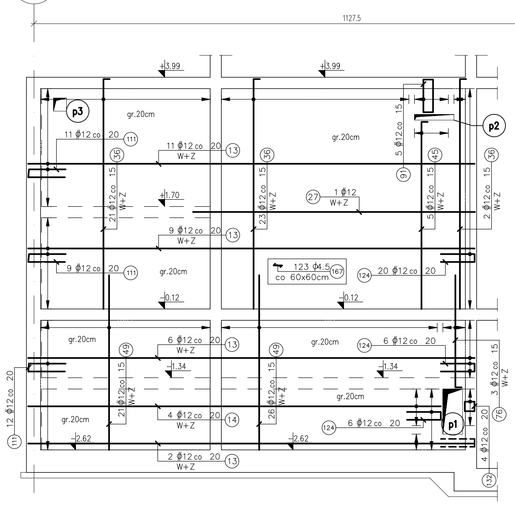

Szczegół "p4"
szt.:1 skala 1:25



Szczegół "p6"
szt.:1 skala 1:50



Szczegół "p7"
szt.:1 skala 1:50



Szczegół "p8"
szt.:1 skala 1:50



Szczegół "p9"
szt.:1 skala 1:50



Szczegół "o1"
szt.:1 skala 1:50



Szczegół "o2"
szt.:1 skala 1:50



Słup "Sl–1.1"
szt.:1 skala 1:50
Lokalizacja wg rzutu



Słup "Sl–1.2"
szt.:1 skala 1:50
Lokalizacja wg rzutu



Szczegół "p1"
szt.:1 skala 1:50



Szczegół "p2"
szt.:1 skala 1:50



Szczegół "p3"
szt.:1 skala 1:50



Szczegół "p5"
szt.:4 skala 1:50



1–1
1:25



2–2
1:25



Zbrojenie przy przebiciach

Zbrojenie zamykające krawędź otworu, jeżeli nie wydano inaczej, należy wykonać według poniższego schematu:

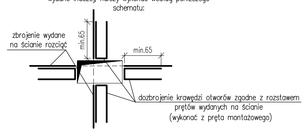

Zasady wymiarowania kształtu prętów zbrojeniowych

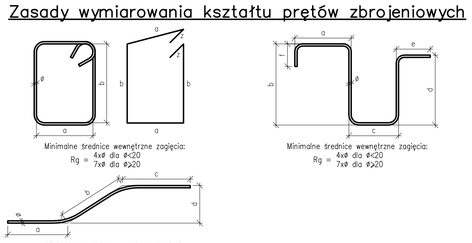

Schemat ułożenia zbrojenia wieńców

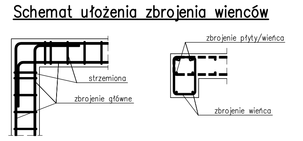

SCHEMAT ŁĄCZENIA STARTERÓW ZE ZBROJENIEM PŁYTY

SKALA 1:25



Schemat ułożenia zbrojenia

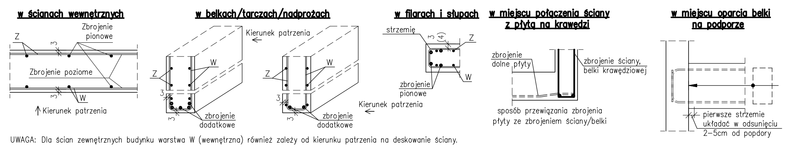

UWAGA: Dla ścian zewnętrznych budynku warstwa W (wewnętrzna) również zależy od kierunku patrzenia na deskowanie ściany.

Ściana U1.Sc.11
skala 1:50

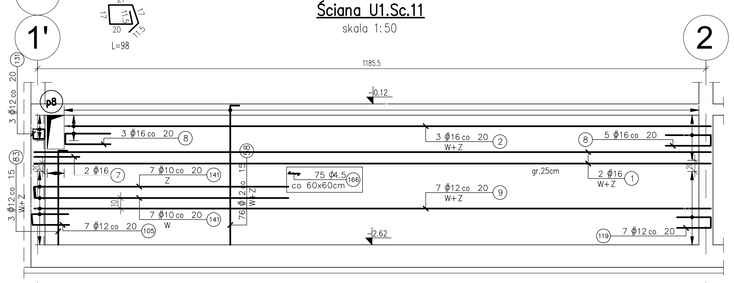

Ściana U1.Sc.10
skala 1:50

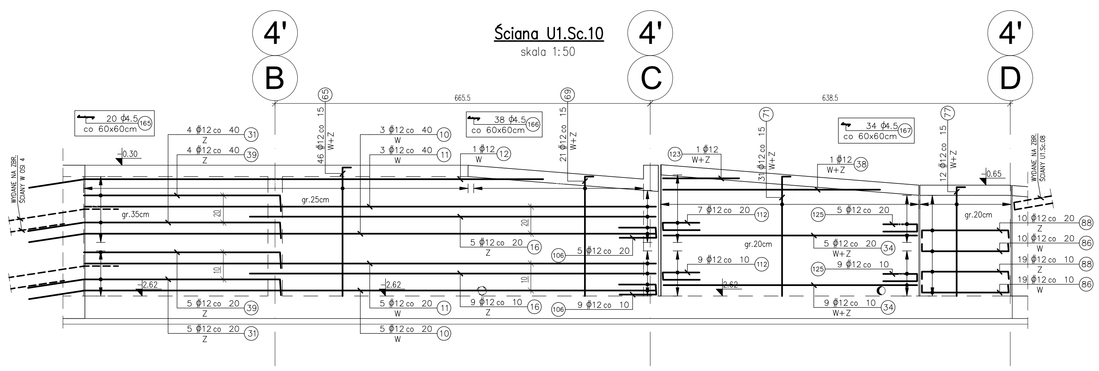

UWAGI:

1. Uwagi ogólne - patrz "Opis Techniczny - Uwagi wykonawcze".
2. Rysunek rozpatrywać łącznie z P.T. Architektury i P.T. odpowiednich branż oraz z pozostałymi rysunkami konstrukcji.
3. Wymiary i usytuowanie przebić zawsze należy sprawdzić z P.T. Architektury oraz P.T. odpowiednich branż.
4. Oznaczenia i lokalizację ścian, słupów oraz filarów pokazano na rysunkach deskowań płyt.
5. Układ przerw roboczych każdorazowo powinien zostać zaakceptowany przez projektanta konstrukcji.
6. Przed wykonaniem ścian szybów windowych ich wymiary należy sprawdzić z aktualnymi wytycznymi dźwigowymi oraz P.T. Architektury.
7. Wymiary otworów okiennych i drzwiowych należy sprawdzić z aktualnymi wytycznymi producenta stolarki oraz P.T. Architektury.
8. Otwory po ściągach szalunkowych należy wypełnić materiałem jednorodnym, systemowym o gęstości nie mniejszej niż gęstość ściany żelbetowej w celu zapewnienia parametrów akustycznych oraz pożarowych.
9. Zasady kształtowania zbrojenia (w tym łączenia i kotwienia) wg PN-B-03264:2002. Miejsca łączenia prętów wykonać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej - na zakład w sposób mijankowy (max 50% prętów łączonych w jednym przekroju).
10. Jeżeli na rysunku nie podano inaczej, należy przyjąć długości zakładów dla prętów: Ø8 la=45cm, Ø10 la=55cm, Ø12 la=65cm, Ø16 la=85cm, Ø20 la=100cm, Ø25 la=120cm.
11. Otulina prętów zbrojenia: dla ścian zewnętrznych poniżej poziomu 0 minimalna otulina - 3.5cm; dla ścian zewnętrznych powyżej poziomu 0 i wewnętrznych minimalna otulina - 3cm.
12. Zbrojenie ścian, jeżeli nie pokazano inaczej należy układać wg. "Schematu układania zbrojenia w ścianach" pokazanego na rysunku.
13. Zbrojenie w otworach rozsunąć lub wyciąć i odgiąć.
14. Przed ułożeniem prętów przegiętych należy sprawdzić geometrię ściany na rysunkach deskowania płyt.
15. Pręty przegięte należy ułożyć tak, aby na długości zakładu nad płytą były dopasowane do lokalizacji zbrojenia ścian powyżej.
16. Styk strzemion należy umieszczać przemiennie przy różnych narożnikach.
17. Specyfikacja stali wydana na oddzielnych arkuszach, w których wymiary prętów podano jako gabarytowe tj. po obrysie zewnętrznym natomiast dla strzemion po obrysie wewnętrznym.

Beton C30/37
Chudy beton C8/10
Stal ϕ A-IIIN, klasa B,C
Stal ϕ A-0

DOKŁADNA LOKALIZACJA BUDYNKU ZGODNIE Z P.Z.T. !!

UWAGA:
WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE!

LEM Studio Architektoniczne Sp. z o.o.
ul. Zalotowa 39, 30-709 Kraków
NIP: 676-218-36-75 / REGON: 120753070 / KRS:0000311257
tel: +48 12 296 02 71 / biuro@lemsa.pl

Obiekt	Centrum Aktywności Lokalnej w Mszczonowie		Nr projektu 22-01/24
Inwestor	Gmina Mszczonów Pl. Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów		Data 08.2022
Lokalizacja	Mszczonów, przy ul. Tarczyńskiej 31 dz. nr ew. 1177		
Branża	KONSTRUKCJA		rewizja -
Faza	PROJEKT WYKONAWCZY	nr upr. bez ogr.	podpis
Projektant	mgr inż. Wojciech Leśniak	150/2002	
Zespół	mgr inż. Maria Kuzdział		
Sprawdzający	mgr inż. Tomasz Żebro	MAP/0066/POOK/06	
Treść rysunku	**Zbrojenie ścian oznaczonych**		Nr rys: K08 ark. 2

UWAGA:
Prawa Autorskie zastrzeżone– LEM Studio Architektoniczne Sp. z o. o.
Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie!
W przypadku użycia nazwy produktu bądź producenta dopuszcza się zastosowanie materiału równoważnego pod względem parametrów technicznych i funkcji jakiej ma służyć.