


3~50Hz 400/230V TN-S
Ochrona: samoczynne wyłączenie zasilania



Nr obwodu	Pi [kW]	Rodzaj odbioru	Nr pomieszczenia	
1,C1	1	0,2	OSWIETLЕНИЕ PODSTAWOWE OSWIETLЕНИЕ AWARYJNE	-1.03, -1.03a, -1.03b
2,C1 7,3xEW3,EWS	2	0,3	OSWIETLЕНИЕ PODSTAWOWE OSWIETLЕНИЕ AWARYJNE	0.13, 0.13a, 0.14
	3	0,3	Gniazda wtykowe dla zasil. urz. komputerowych	-1.3b
	4		REZERWA	
	5	0,2	Gniazda wtykowe	-1.3b
	6	1,0	Gniazda wtykowe	-1.3
	7		REZERWA	
	8	2,0	Gniazda wtykowe	0.13a
	9	2,0	Gniazda wtykowe	0.14
	10		REZERWA	
	11	2,0	Gniazda wtykowe	0.13
	12	2,0	Gniazda wtykowe	0.13
	13	2,0	Gniazda wtykowe	0.13
	14	6,0	Wypust kuchni elek.	0.13
	15	3,0	Gniazda wtykowe 3fazowe	0.13
	16	0,6	Okap kuchenny	0.13
	17	4,0	Zmywarka kapturowa	0.14
	18		REZERWA	
	19		REZERWA	

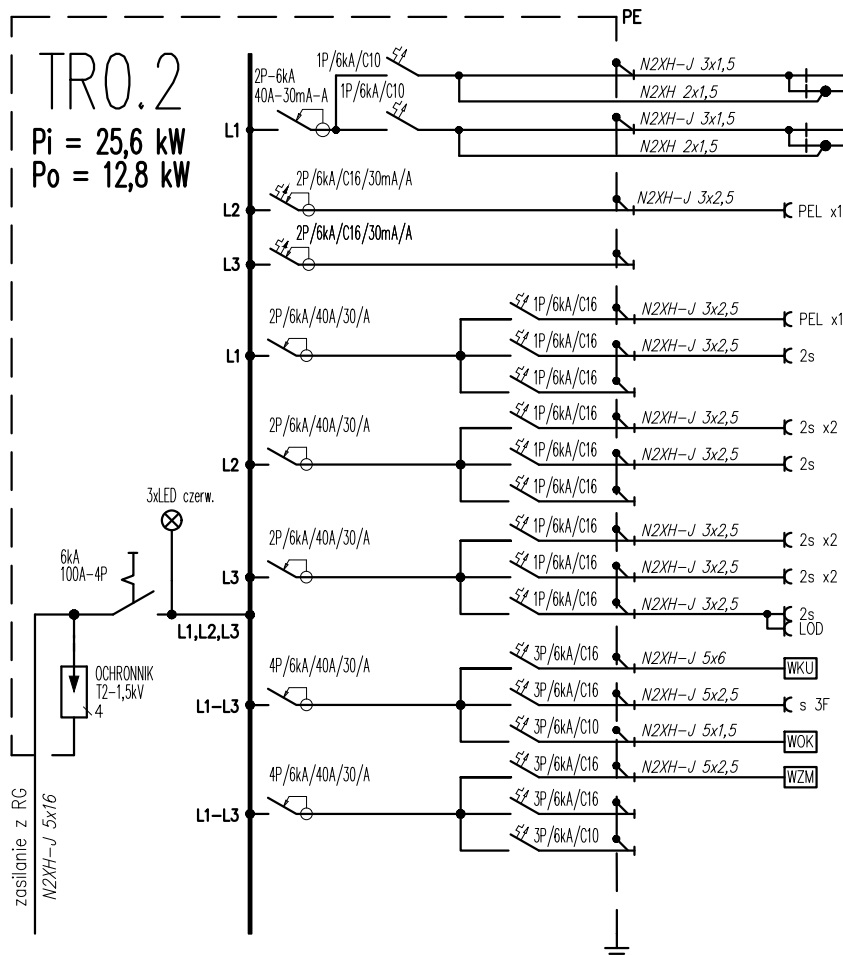

LEM Studio Architektoniczne Sp. z o.o.
ul. Zabłocie 39, 30-701 Kraków
NIP: 676-238-36-75 / REGON: 120753070 / KRS:0000311257
tel: +48 12 296 02 71 / biuro@lemsa.pl

Obiekt	Centrum Aktywności Lokalnej w Mszczonowie		Nr projektu 22-01/24
Inwestor	Gmina Mszczonów Pl. Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów		Data 10-2024
Lokalizacja	Mszczonów, przy ul. Tarczyńskiej 31, dz. nr ew. 1177		
Branża	INSTALACJE ELEKTRYCZNE		rewizja
Faza	PROJEKT WYKONAWCZY	numer uprawnień	podpis
Projektował	mgr inż. Piotr Kapuściński	338/2001	
Sprawdzający	inż. Antoni Staboń	435/87	
Treść rysunku	TABLICE ROZDZIELCZE. SCHEMATY IDEOWE		Nr rys: E-4.8
			Skala:

UWAGA: Prawa Autorskie zastrzeżone – LEM Studio Architektoniczne sp. z o.o.
Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie! W przypadku użycia nazwy produktu bądź producenta dopuszcza się zastosowanie materiału równoważnego pod względem parametrów technicznych i funkcji jakiegokolwiek materiału.