


Rozwinięcie etażowej instalacji c.o.

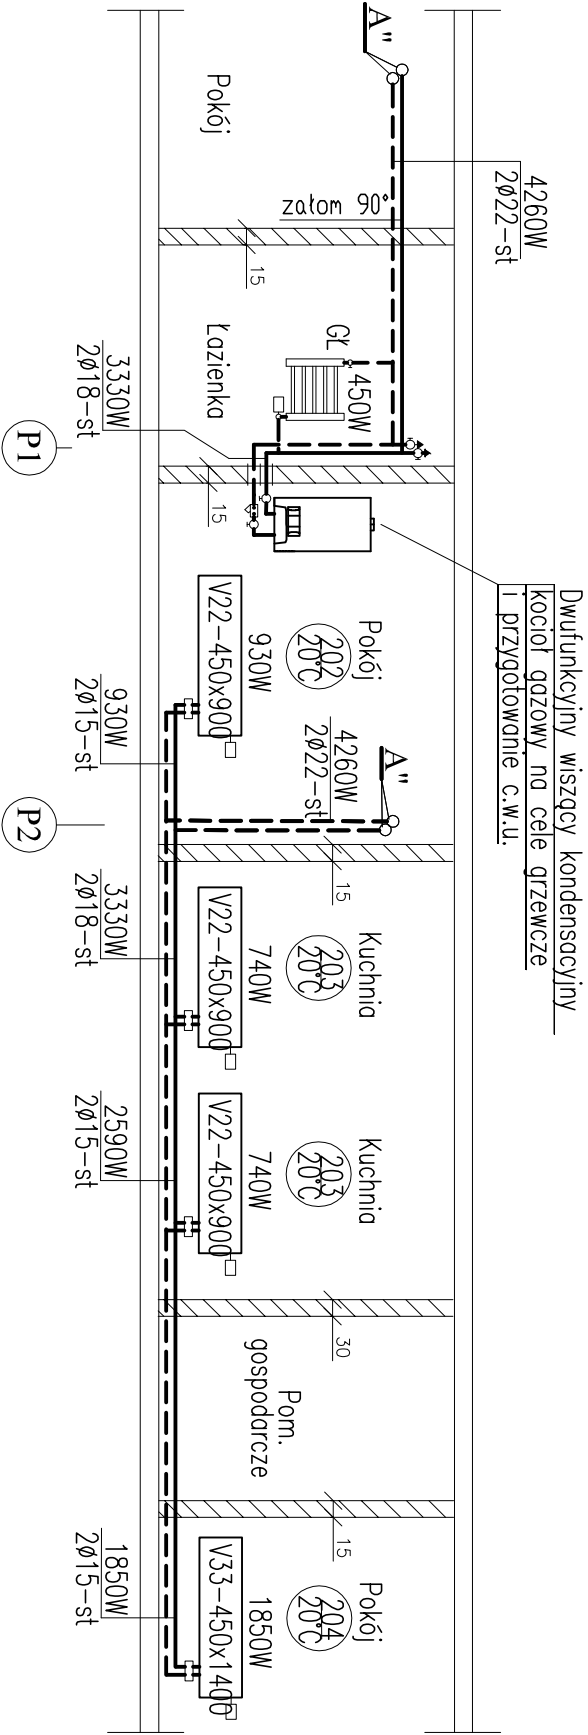

OZNACZENIA:

- zasilanie instalacji c.o. — 70°C
- - - - - powrót z instalacji c.o. — 55°C
- zawór kulowy.
- filtr siatkowy do wody.
- zawór termostatyczny.
- automatyczny odpowietznik instalacji c.o.

"NOMEX" 44-100 Gliwice , ul. Perlowa 5				Nr umowy
Obiekt:	Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Stefana Jaracza 8 w Gliwicach			Stadium PAB
Treść rysunku	Etażowa instalacja c.o. 70°C/55°C mieszkania nr 6			Skala ----
Funkcja	Rozwinięcie instalacji c.o.			Data
	Nazwisko	nr. upr.	Specjalność	
	inż. Z Nosiadek	111/81	instalacji inżynierskiej	
Opracował	inż. M Nosiadek			Nr rys. I-6.7.
Sprawdził				

ERROR: syntaxerror
OFFENDING COMMAND: --nostringval--

STACK:

/Title
()
/Subject
(D:20211012175255+02'00')
/ModDate
()
/Keywords
(PDFCreator Version 0.9.5)
/Creator
(D:20211012175255+02'00')
/CreationDate
(Slawek)
/Author
-mark-