


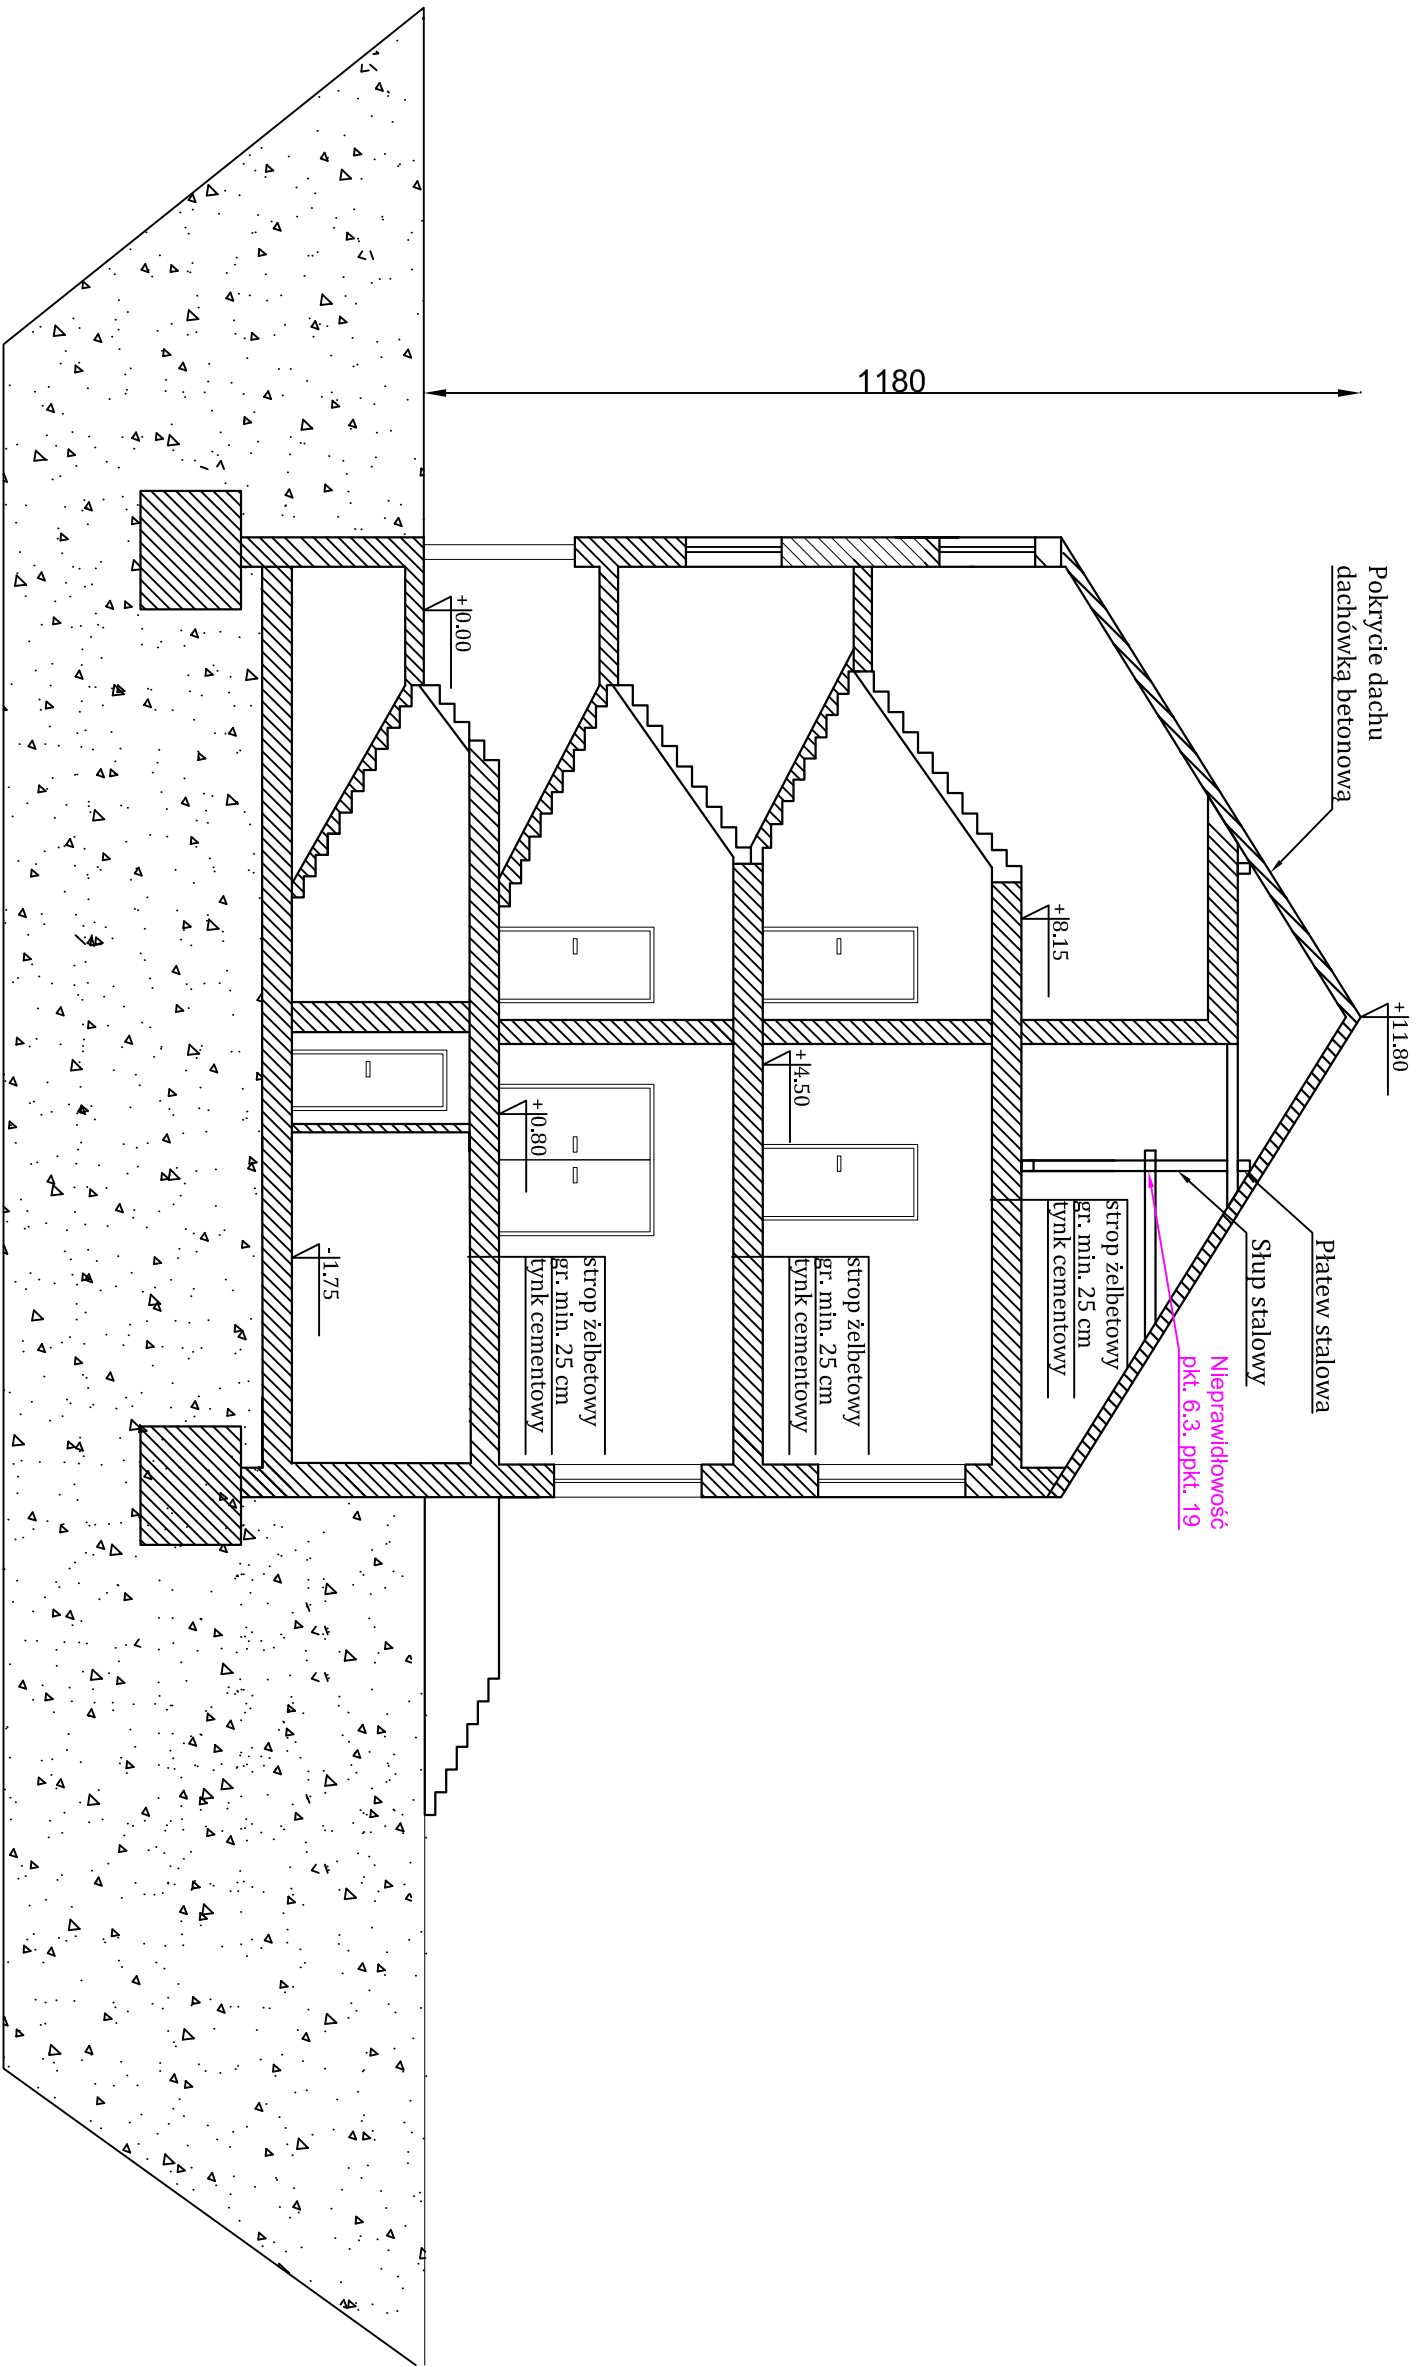


LEGENDA	
K1	Oznaczenie klatki schodowej
SZ1	Oznaczenie schodów zewnętrznych
SW1	Oznaczenie schodów wewnętrznych
DZ1	Oznaczenie drzwi zewnętrznych
REI 60/120	Ściana o klasie REI 60/REI 120
	Drzwi dymoszczelne o klasie EI 30 odporności ogniowej
pkt. 6.3xx	Odniesienie do punktu 6.3.xx części opisowej ekspertyzy
	Kierunek dojścia ewakuacyjnego
	Kierunek przejścia ewakuacyjnego



Obiekt	Publiczne Przedszkole nr 1, ul. Józefa Wysockiego 3a, 72-400 Kamień Pomorski		
Investor	Gmina Kamień Pomorski, ul. Stary Rynek 1, 72-400 Kamień Pomorski		
Temat	EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU OCHRONY PRZECIWPÓŻAROWEJ		
	<ul style="list-style-type: none">w trybie § 2 ust. 3a) rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065)§ 1 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719 z późn. zm.)§ 13 ust. 4 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zapobiegania w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. nr 124, poz. 1030),		
Opracował	Imię i nazwisko mgr Małgorzata Plich rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych	Podpis i pieczęć	Temat rysunku PRZECIWPÓŻAROWA
	Nr uprawnień 622/2015		Branża PRZECIWPÓŻAROWA
Opracował	Imię i nazwisko dr inż. arch. Roman Plich rzeczoznawca budowlany	Podpis i pieczęć	Data 04.2022
	Nr uprawnień PZITB NR 2731		Skala 1:100
			Nr rysunku 6