








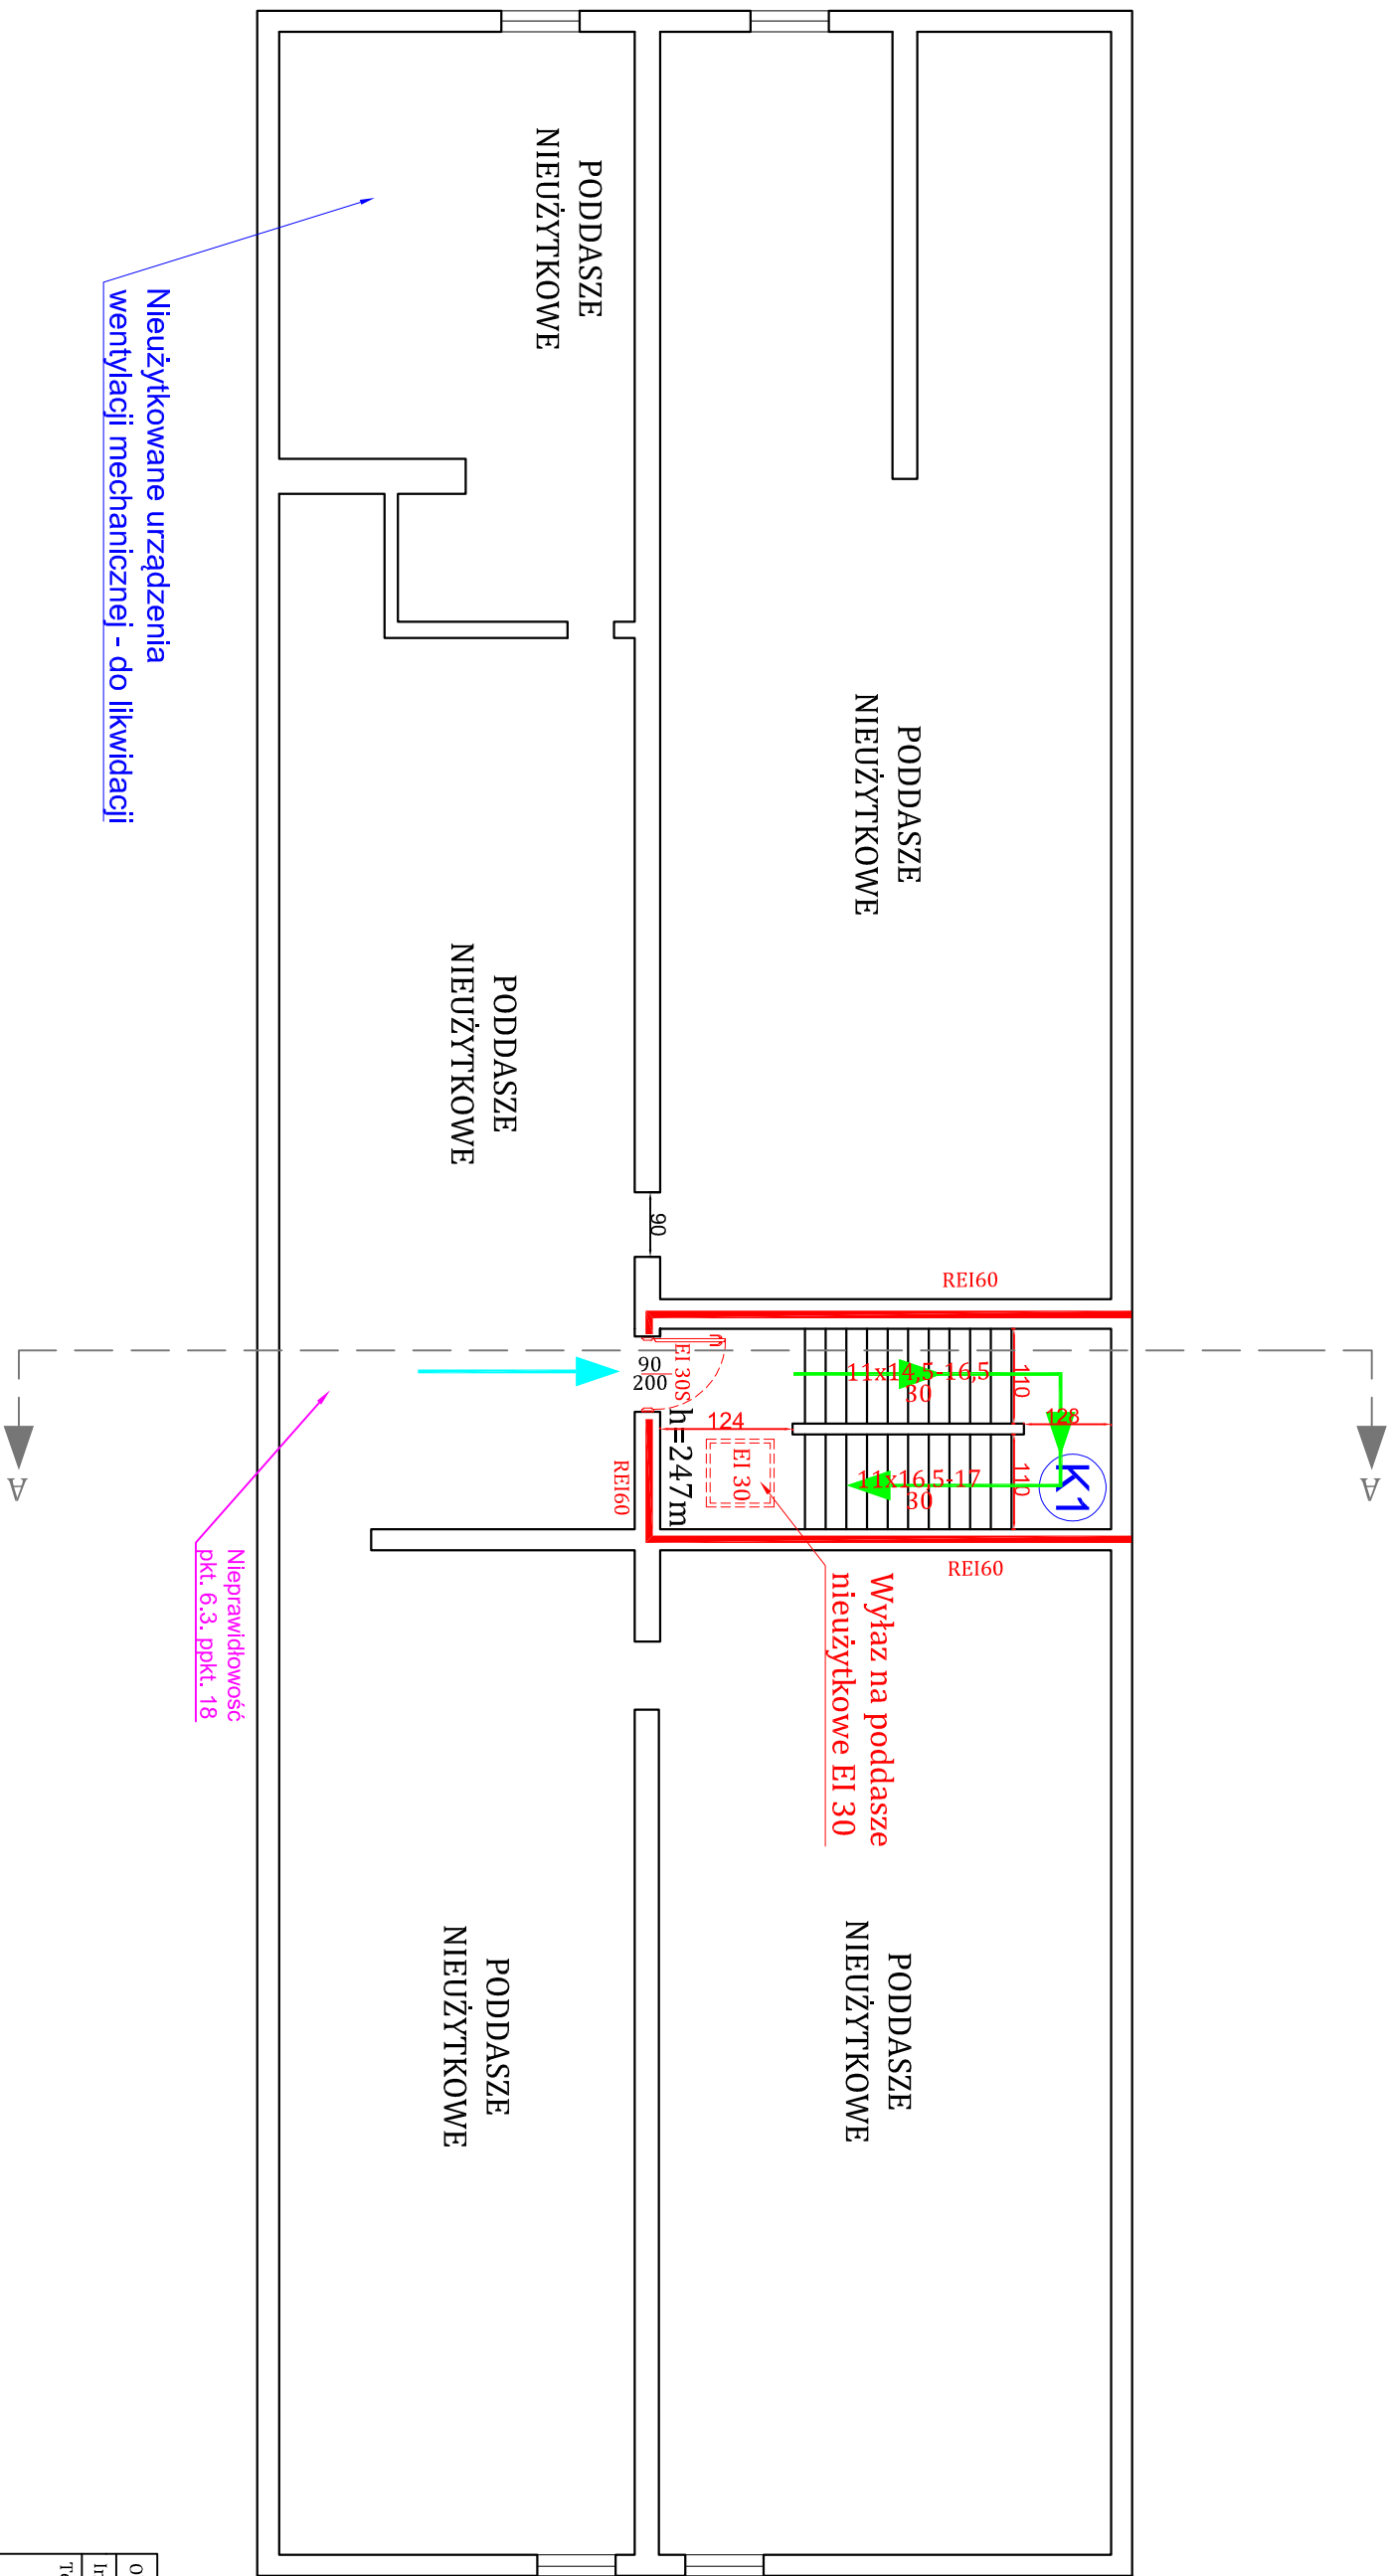


LEGENDA	
	Oznaczenie klatki schodowej
	Oznaczenie schodów zewnętrznych
	Oznaczenie schodów wewnętrznych
	Oznaczenie drzwi zewnętrznych
	Ściana o klasie REI 60
	Drzwi o klasie EI 30 odporności ogniowej
	Odniesienie do punktu 6.3.xx części opisowej ekspertyzy
	Kierunek dojścia ewakuacyjnego
	Kierunek przejścia ewakuacyjnego



Obiekt	Publiczne Przedszkole nr 1, ul. Józefa Wysockiego 3a, 72-400 Kamień Pomorski		
Investor	Gmina Kamień Pomorski, ul. Stary Rynek 1, 72-400 Kamień Pomorski		
Temat	EKSPERYTYZA TECHNICZNA STANU OCHRONY PRZECIWPÓŻAROWEJ		
Opracował	<p>Imię i nazwisko</p> <p>mgr Małgorzata Pilich rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych</p>	<p>Podpis i pieczęć</p>	<p>Temat rysunku</p> <p>RZUT PODOBASZA</p>
Opracował	<p>Imię i nazwisko</p> <p>622/2015</p>	<p>Podpis i pieczęć</p>	<p>Temat rysunku</p> <p>RZUT PODOBASZA</p>
Nf uprawnień	<p>Imię i nazwisko</p> <p>dr inż. arch. Roman Pilich rzeczoznawca budowlany</p>	<p>Data</p> <p>04.2022</p>	<p>Skala</p> <p>1:100</p>
Nf uprawnień	<p>Imię i nazwisko</p> <p>PZTB NR 2731</p>	<p>Data</p> <p>04.2022</p>	<p>Skala</p> <p>1:100</p>
Nf uprawnień	<p>Imię i nazwisko</p> <p>PZTB NR 2731</p>	<p>Data</p> <p>04.2022</p>	<p>Skala</p> <p>1:100</p>
Nf uprawnień	<p>Imię i nazwisko</p> <p>PZTB NR 2731</p>	<p>Data</p> <p>04.2022</p>	<p>Skala</p> <p>1:100</p>