

STADIUM	Projekt techniczny			
BRANŻA	Elektryczna	NUMER ARCHIWIZACYJNY	016.2	
NAZWA ZADANIA	Remont instalacji elektrycznej w pomieszczeniach EA 608, EA 622 oraz EA 624a w budynku WETI A Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej			
ZAMAWIAJĄCY	Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechnika Gdańska ul. Siedlicka 5a, 80-222 Gdańsk			
ADRES OBIEKTU	ul. Gabriela Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk			
OPRACOWAŁ	mgr inż. Bartosz Nadwodny			
NUMER EGZEMPLARZA	1	2	3	4
DATA OPRACOWANIA	lipiec 2023 r.			

KOD CPV	PEŁNA NAZWA
45300000-0	Roboty instalacyjne w budynkach
45311200-2	Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45315300-1	Instalacje zasilania elektrycznego
45316000-5	Instalacje systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych

Spis treści

1.	OŚWIADCZENIE I UPRAWNIENIA.....	4
2.	PODSTAWA OPRACOWANIA.....	5
3.	CEL I ZAKRES OPRACOWANIA.....	5
3.1.	Przedmiot opracowania	5
3.2.	Zakres projektu	5
3.3.	Charakterystyka obiektu	5
4.	INSTALACJE ELEKTRYCZNE.....	5
4.1.	Charakterystyka odbiorników.....	5
4.1.1.	Bilans mocy	6
4.2.	Struktura zasilania.....	6
4.3.	Rozdzielnica R2-612	7
4.4.	Rozdzielnica RK6-L.....	7
4.5.	Rozdzielnice komputerowe lokalne	7
4.6.	Instalacja gniazd wtyczkowych ogólnych oraz komputerowych	7
4.7.	Instalacja oświetlenia podstawowego	7
4.7.1.	Wymagane warunki oświetleniowe.....	8
4.8.	Istniejąca instalacja klimatyzacji EA 624a	8
4.9.	Osprzęt elektryczny.....	8
4.10.	Prowadzenie przewodów	8
4.11.	Kable i przewody	8
4.12.	Demontaże.....	8
4.13.	Przejścia pożarowe	9
4.14.	Ochrona przeciwporażeniowa.....	9
4.15.	Ochrona przed przepięciami	9
5.	INSTALACJE TELETECHNICZNE.....	9
5.1.	Sieć strukturalna	9
5.2.	Sieć telefoniczna	9
5.3.	Osprzęt teletechniczny	10
6.	ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW PODSTAWOWYCH	10
6.1.	Materiały podstawowe	10
6.2.	R2-612	10
6.3.	RK-608.....	10
6.4.	RK-624A	11
6.5.	RK1-L	11
6.6.	LPD-608.....	11
7.	UWAGI KOŃCOWE.....	12
8.	INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA	13

8.1.	Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów	14
8.2.	Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń	14
8.3.	Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu	14
8.4.	Wskazania środków	14
9.	SPIS RYSUNKÓW.....	16
10.	SPIS ZAŁĄCZNIKÓW	16

1. OŚWIADCZENIE I UPRAWNIENIA

Gdańsk, dnia 6 lipca 2023 r.

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, iż projekt:

„Remont instalacji elektrycznej w pomieszczeniach EA 608, EA 622 oraz EA 624a w budynku WETI A Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej”

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, zgodnie z art. 34 ust. 3d, pkt 3 ustawy “Prawo Budowlane” i jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

mgr inż. Bartosz Nadwodny

uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczeń
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
nr ewidencyjny: POM/IE/0192/20

.....

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawa prawna:

- zlecenie Zamawiającego,

Podstawa techniczna:

- zalecenia szczegółowe Zamawiającego,
- inwentaryzacja istniejących instalacji oraz urządzeń elektrycznych w zakresie niezbędnym do projektowania,
- Polskie normy i przepisy obowiązujące w trakcie projektowania:
 - [U1] ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz.U.2021. poz. 2351) z późn. zm.,
 - [R1] rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2022, poz. 1225) z późn. zm.,
 - Inne przepisy i normy obowiązujące w zakresie opracowania.

3. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

3.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy branży elektrycznej „Remont instalacji elektrycznej w pomieszczeniach EA 608, EA 622 oraz EA 624a w budynku WETI A Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej” znajdującym się przy ul. Siedleckiej 5a, 80-222 w Gdańsku. Zamawiającym jest Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej, ul. Gabriela Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk.

3.2. Zakres projektu

Niniejsze opracowanie obejmuje część elektryczną projektu wykonawczego remontu pomieszczeń i zawiera następujący zakres szczegółowy:

- Tablice lokalne,
- Trasy WLZ,
- Instalacje gniazd wtyczkowych,
- Instalacje strukturalne,
- Oświetlenie podstawowe,
- Ochronę przeciwporażeniową,

3.3. Charakterystyka obiektu

Pomieszczenia objęte zakresem opracowania znajdują się na 6 piętrze budynku WETI A. Pomieszczenia EA 608 oraz EA 622 pełnią obecnie funkcję biur pracowniczych. Pomieszczenie EA 624a jest natomiast pomieszczeniem technicznym. Nie planuje się zmiany przeznaczenia ww. pomieszczeń.

4. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

4.1. Charakterystyka odbiorników

Odbiornikami energii elektrycznej w pomieszczeniach objętych zakresem są: jednofazowe obwody gniazd wtyczkowych do zasilania m.in. urządzeń biurowych, oświetlenie podstawowe.

4.1.1. Bilans mocy

LEGENDA

n – ilość odbiorów danej grupy,
P – moc czynna jednostkowa,
 P_z – moc zainstalowana,
 k_j – współczynnik jednoczesności,
 P_p – moc czynna pobierana przez odbiorniki,
 I_b – prąd pobierany przez odbiorniki,

RK6-L							
L.p.	odbior	n	P	P_z	k_j	P_p	I_b
-	-	-	-	$n \times P$	-	$P_z \times k_j$	-
-	-	kpl.	kW	kW	-	kW	A
1	RK-608	1	4,00	4,00	0,60	2,40	11,22
2	RK-624A	1	4,20	4,20	0,60	2,52	11,78
SUMA (w zaokrągleniu)		-	-	8,20	-	4,92	23,00

RK-608							
1	gniazda wtyczkowe komputerowe 230V (EA 608)	4	2,00	8,00	0,50	4,00	18,70
SUMA (w zaokrągleniu)		-	-	8,00	-	4,00	18,70

RK-624A							
1	gniazda wtyczkowe komputerowe 230V (EA 624A)	6	2,00	12,00	0,35	4,20	19,64
2	gniazda wtyczkowe komputerowe 230V (EA 622)	2	2,00	4,00	0,35	1,40	6,55
SUMA (w zaokrągleniu)		-	-	12,00	-	4,20	19,64

R2-612							
1	gniazda wtyczkowe podstawowe 230V (EA 608)	3	2,00	6,00	0,20	1,20	5,61
2	gniazda wtyczkowe podstawowe 230V (EA 622)	2	2,00	4,00	0,30	1,20	5,61
3	jednostka zewn. klimatyzacji (EA 624a)	1	1,35	1,35	0,50	0,68	3,16
SUMA (w zaokrągleniu)		-	-	11,35	-	3,08	14,38

4.2. Struktura zasilania

Zasilanie dla projektowanych obwodów przewiduje się zgodnie z poniższym:

1. pomieszczenie EA 608 – instalacje przewiduje się zasilić z projektowanej rozdzielniczy komputerowej RK-608, a także z istniejącej rozdzielniczy obwodów ogólnych R2-612 (w pom. EA 612). Powyższą rozdzielnicę komputerową planuje się zasilić z ist. rozdzielniczy komputerowej piętrowej RK6-L (w pom. EA 612) oraz zlokalizować w danym pomieszczeniu, które ma zasilać.
2. pomieszczenie EA 622 – instalacje przewiduje się zasilić z projektowanej rozdzielniczy komputerowej RK-624A (w pom. EA 624A), a także z istniejącej rozdzielniczy obwodów ogólnych R2-612 (w pom. EA 612).
3. pomieszczenie EA 624a – instalacje przewiduje się zasilić z projektowanej rozdzielniczy komputerowej RK-624a. Powyższą rozdzielnicę komputerową planuje się zasilić z ist. rozdzielniczy komputerowej piętrowej RK6-L (w pom. EA 612) oraz zlokalizować w danym pomieszczeniu, które ma zasilać.

Wysokość montażu rozdzielnic – po zamontowaniu obudowy, środek symetrii najwyższego rzędu zabezpieczeń powinien znajdować się na wysokości 1,8m. Wyposażenie rozdzielnic wg katalogu jednego Producenta.

4.3. Rozdzielnica R2-612

Przewiduje się zabudowanie nowych aparatów w istniejącej rozdzielnic obwodów podstawowych R2-612 zlokalizowanej w pomieszczeniu rozdzielni piętrowej (lewa strona, EA 612).
Rozdzielnicę należy wyposażać zgodnie ze schematem (rysunek nr 110.1_00_R2-612_SC_XXX).

4.4. Rozdzielnica RK6-L

Przewiduje się zabudowanie nowych aparatów w istniejącej rozdzielnic obwodów komputerowych RK6-L zlokalizowanej w pomieszczeniu rozdzielni piętrowej (lewa strona, EA 612).
Rozdzielnicę należy wyposażać zgodnie ze schematem (rysunek nr 111.1_00_RK6-L_SC_XXX).

4.5. Rozdzielnice komputerowe lokalne

Przewiduje się wykonanie nowych lokalnych rozdzielnic obwodów komputerowych (w wykonaniu natynkowym) zlokalizowanych w pomieszczeniach:

- a. EA 608 – rozdzielnica komputerowa lokalna RK-608
- b. EA 624a – rozdzielnica komputerowa lokalna RK-624a

Powyższe rozdzielnice należy wyposażać oraz zasilic zgodnie ze schematami (rysunki nr 11(...).(…) _00_RK-(…) _SC_XXX) z ist. rozdzielnic RK6-L.

4.6. Instalacja gniazd wtyczkowych ogólnych oraz komputerowych

W pomieszczeniach EA 608, EA 622 oraz EA 624a planuje się wykonanie nowych obwodów gniazd wtyczkowych dla potrzeb zasilenia urządzeń komputerowych, a w przypadku EA 608 oraz EA 622 również gniazd dla urządzeń podstawowych.

Zasilanie dla poszczególnych obwodów ułożyć z wykorzystaniem okablowania YDYpżo 3x2,5mm². Okablowanie od rozdzielnic lokalnych (RK-(…)) prowadzić podtynkowo. Rozłokowanie gniazd oraz podział na poszczególne obwody zasilające zaprezentowano na rzucie (rysunek nr 206.(…) _00_ZAS_RZ_P06) oraz schematach.

4.7. Instalacja oświetlenia podstawowego

W pomieszczeniu EA 608 planuje się wykonanie remontu instalacji oświetlenia ogólnego. Dobrano oprawy w wykonaniu biurowym do montażu nastropowego ze źródłami LED.

Ilość, lokalizacja oraz parametry techniczne opraw dobrano tak, aby utrzymać wymagany poziom natężenie światła według normy PN-EN-12464-1. Obliczenia wykonano przy użyciu programu „DIALUX”.

Ponadto w pomieszczeniu EA 622 planuje się przeniesienie istniejącej oprawy zwieszanej na zwieszaku z istniejącej lokalizacji (IST.) w przestrzeń nad stołem konferencyjnym (PLAN.).

Rozmieszczenie opraw oraz osprzętu zgodnie z rzutami (rysunek nr 306.(…) _00_OSW_RZ_P06).

4.7.1. Wymagane warunki oświetleniowe

nr pomieszczenia	klasyfikacja wg normy PN-EN-12464-1	nr ref.	E _m	U ₀
-	-	-	lx	-
EA 608	Biura	5.26.2	500	0,6

E_m – natężenie oświetlenia eksploatacyjne,
U₀ – równomierność natężenia oświetlenia,
UGR_L – współczynnik ośnienia,
R_a – współczynnik oddawania barw,

4.8. Istniejąca instalacja klimatyzacji EA 624a

W ramach prac przewiduje się wykonanie nowego zasilania (z rozdzielnic R2-612) dla istniejącej jednostki zewnętrznej klimatyzacji pracującej dla potrzeb pomieszczenia EA 624a. Okablowanie należy zakończyć w puszce podtynkowej i połączyć z istniejącym okablowaniem wyprowadzonym od jednostki zewnętrznej. Miejsce doprowadzenia okablowania oznaczono na rzucie 206.2_00_ZAS_RZ_P06.

4.9. Osprzęt elektryczny

Nowy osprzęt dla remontowanych pomieszczeń przewidziano w wykonaniu podtynkowym (rozlokowanie zgodnie z rzutami pomieszczeń). Osprzęt montować w ramach wielokrotnych.

4.10. Prowadzenie przewodów

Okablowanie prowadzić w miarę możliwości w ist. korytach kablowych w przestrzeni nad sufitem podwieszanym, w razie potrzeby do prowadzenia okablowania użyć uchwytów kablowych montowanych do stropu (odległości pomiędzy uchwytami zgodnie ze wskazaniem Producenta). Instalacje elektryczne i teletechniczne prowadzić z zachowaniem wymaganych odstępów minimalnych. Przewody instalowane w pomieszczeniach należy prowadzić podtynkowo (minimalna warstwa tynku to 5 mm) oraz w miarę możliwości w przestrzeni pod podłogą techniczną. Dla celów eksploatacyjnych należy umożliwić dostęp do tej przestrzeni po wykończeniu podłogi „na gotowo”. Pod podłogą techniczną instalacje prowadzić w rurach osłonowych karbowanych PCV (750N) o średnicy dostosowanej do przekroju prowadzonego w niej okablowania. Szczegóły prowadzenia instalacji w poszczególnych pomieszczeniach należy uzgodnić ze służbami Zamawiającego na budowie.

4.11. Kable i przewody

Wszystkie wykorzystywane w ramach remontu pomieszczenia kable i przewody z żyłami miedzianymi muszą spełniać wymagania aktualnych polskich norm, posiadać stosowne certyfikaty. Wymaga się poziomu napięcia znamionowego dla przewodów U₀/U 450/750V i U₀/U 0,6/1 kV dla kabli.

4.12. Demontaże

W pomieszczeniu EA 608 należy zdemontować istniejące instalacje elektryczne wraz z osprzętem (instalacja zasilająca, gniazdowa oraz oświetleniowa) oraz teletechniczne.

W przypadku pomieszczenia EA 622 należy przeprowadzić demontaże w zakresie instalacji, które planuje się wymienić (instalacja zasilająca, gniazdowa).

Odnośnie pomieszczenia EA 624a należy zdemontować istniejącą instalację gniazd wtyczkowych a także sieci strukturalnej od szafy RACK (za wyjątkiem 3 linii strukturalnych doprowadzonych obecnie do pomieszczenia EA 624).

Istniejące okablowanie wchodzące w zakres instalacji sieci WiFi, przeciwpożarowych oraz alarmowych należy schować pod tynkiem.

4.13. Przejścia pożarowe

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpożarowego powinny mieć klasę odporności ogniowej (EI) wymaganą dla tych elementów. Przepusty instalacyjne o średnicy większej niż 0,04 m w ścianach i stropach pomieszczenia zamkniętego, dla których wymagana klasa odporności ogniowej jest nie niższa niż EI 60 lub REI 60, a niebędących elementami oddzielenia przeciwpożarowego, powinny mieć klasę odporności ogniowej (EI) ścian i stropów tego pomieszczenia.

4.14. Ochrona przeciwporażeniowa

Ochronę przed dotykiem bezpośrednim zapewni izolacja fabryczna przewodów oraz odpowiednio dobrany do warunków użytkowania stopień ochrony urządzeń i aparatów elektrycznych.

Ochronę przed dotykiem pośrednim (ochrona dodatkowa) stanowią będą urządzenia ochronne powodujące samoczynne wyłączenie chronionego urządzenia spod napięcia w przypadku zwarcia pomiędzy częścią czynną i częścią przewodzącą dostępną lub przewodem ochronnym tego obwodu, w czasie tak krótkim, żeby nie wystąpiły niebezpieczne dla człowieka skutki patofizjologiczne przy przepływie prądu rażenia. Obudowy metalowe rozdzielnic oraz części dostępne montowanego osprzętu należy połączyć z przewodami ochronnymi „PE” instalacji.

4.15. Ochrona przed przepięciami

W istniejącej rozdzielnicy RK-6L zastosowano ograniczniki przepięciowe typu 1+2.

Konieczna jest systematyczna kontrola ochronników. Kontrola powinna odbywać się również po wystąpieniu wokół obiektu wyładowań atmosferycznych.

5. INSTALACJE TELETECHNICZNE

5.1. Sieć strukturalna

Pomieszczenie EA 608 zostanie wyposażone w sieć strukturalną, na którą składać się będzie okablowanie zrealizowane na bazie systemu nieekranowanego o wydajności EA / kat. 6a wraz z osprzętem. Przewody sieci strukturalnej należy poprowadzić od gniazd do punktu dystrybucyjnego (LPD zlokalizowanego w pomieszczeniu EA 608). Lokalną szafkę LPD-608 należy wykonać w formie obudowy multimedialnej natynkowej oraz wyposażać zgodnie z rysunkiem (110_00_LPD-608_WID_XXX). Pomędzy szafą wydziałową (LPD-612, pom. EA 612) a proj. LPD-608 należy ułożyć 2 nowe kable UTP cat.6.

W obszarze pomieszczeń EA 622 oraz 624a należy rozprowadzić instalację teletechniczną z istniejącej w pomieszczeniu EA 624a szafy RACK.

Plan instalacji sieci strukturalnej przedstawiono na rysunku nr 206.(...)_00_ZAS_RZ_P06.

Instalacje w szafie należy zakańczać na istniejących patchpanelach (w razie braku wolnego miejsca należy przewidzieć dostawę nowej, pustej, ramki patchpanel) z uwzględnieniem dostawy nowych modułów keystone.

5.2. Sieć telefoniczna

W celu doprowadzenia sieci telefonicznej do remontowanego pomieszczenia EA 608 należy ułożyć kabel UTP cat.5 od gniazda dostępu do sieci telefonicznej w pomieszczeniu do centrali telefonicznej odpowiedniej dla danego obszaru (EA 510). Zapas okablowania ok. 2m pozostawić przy centrali wraz z ich oznakowaniem.

Plan instalacji sieci telefonicznej umieszczono na rysunku nr 206.1_00_ZAS_RZ_P06. Oznaczenia gniazd telefonicznych wykonać zgodnie z wytycznymi Zamawiającego.

5.3. Osprzęt teletechniczny

Nowy osprzęt dla remontowanych pomieszczeń przewidziano w wykonaniu podtynkowym (rozlokowanie zgodnie z rzutami pomieszczeń). Osprzęt montować w ramach wielokrotnych.

6. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW PODSTAWOWYCH

6.1. Materiały podstawowe

Lp.	Symbol	Opis	jm.	ilość
1	A	Panel LED, 40W, min. 4400lm, klosz mleczny, 4000K, 596x596, trwałość źródeł LED min. 50 000 rbh, montaż na stropowy w ramce	szt.	4
2	K1	Gniazdo komputerowe 16A/230V 2P+Z, podwójne, p/t, IP20, z ramką, kolor biały, opisane etykietą „Gniazdo komputerowe”	szt.	9
3	O	Gniazdo 16A/230V 2P+Z, podwójne, p/t, IP20, z ramką, kolor biały	szt.	5
4	-	Łącznik oświetleniowy, dwubiegunowy, z ramką, kolor biały, p/t	szt.	1
5	-	Gniazdo sieci strukturalnej RJ45, cat.6a, podwójne, p/t, z ramką, kolor biały	szt.	8
6	-	Gniazdo telefoniczne RJ11, cat.5, pojedyncze, p/t, z ramką, kolor biały	szt.	1

6.2. R2-612

Lp.	Symbol	Opis	jm.	ilość
1	OSP1	Styk pomocniczy 1Z 1R montaż boczny	szt.	1
2	1LS1	Ogranicznik przepięć typ 1+2 (B+C), 4P, 12,5 kA	szt.	1
3	1SP1	Styk pomocniczy 1Z 1R montaż boczny	szt.	1
4	6F1-7F1	Wyłącznik różnicowo-prądowy z członem nadprądowym 2P, B16A, typ A, 30 mA	szt.	2
5	8F1	Wyłącznik nadprądowy, 1P, C10	szt.	1
6	9F1	Wyłącznik nadprądowy, 1P, B10	szt.	1

6.3. RK-608

Lp.	Symbol	Opis	jm.	ilość
1	-	obudowa, komplet 238x403x95, IP40, montaż natynkowy, drzwi transparentne, z zamkiem	szt.	1
2	0Q1	Rozłącznik główny izolacyjny, 2P, 40A	szt.	1
3	1S1	Lampka modułowa 1-fazowa, zielona, 110-240V AC	szt.	1

4	1F1	Wyłącznik nadprądowy, 1P, B6	szt.	1
5	1LS1	Ogranicznik przepięć, typ 2 (C), 2P, 20kA, 1kV	szt.	1
6	2F1-4F1	Wyłącznik różnicowo-prądowy z członem nadprądowym, 2P, B16A, typ A, 30 mA	szt.	3

6.4. RK-624A

Lp.	Symbol	Opis	jm.	ilość
1	-	obudowa, komplet 238x403x95, IP40, montaż natynkowy, drzwi transparentne, z zamkiem	szt.	1
2	0Q1	Rozłącznik główny izolacyjny, 2P, 40A	szt.	1
3	1S1	Lampka modułowa 1-fazowa, zielona, 110-240V AC	szt.	1
4	1F1	Wyłącznik nadprądowy, 1P, B6	szt.	1
5	1LS1	Ogranicznik przepięć, typ 2 (C), 2P, 20kA, 1kV	szt.	1
6	2F1-6F1	Wyłącznik różnicowo-prądowy z członem nadprądowym, 2P, B16A, typ A, 30 mA	szt.	5

6.5. RK1-L

Lp.	Symbol	Opis	jm.	ilość
1	3F1-4F1	Rozłącznik bezpiecznikowy, 2P, 63A, D02, z kompletem wkładek zgodnie ze schematem	kpl.	2

6.6. LPD-608

Lp.	Symbol	Opis	jm.	ilość
1	-	obudowa metalowa do montażu urządzeń teletechnicznych wykonanie natynkowe, biała, 300x300x100mm z płytą montażową ze sklejk (grubość 6mm)	szt.	1
2	-	Przełącznik Ethernet 8 portów 1Gb	szt.	1
3	K1	Gniazdo komputerowe 16A/230V 2P+Z, pojedyncze, n/t, IP20, kolor biały, opisane etykietą „Gniazdo komputerowe”	szt.	1

7. UWAGI KOŃCOWE

Po zakończeniu prac instalacje należy oznakować zgodnie ze „Standardem technicznym PG CT/ST/01 – Instalacje elektryczne” a następnie dokonać pomiarów skuteczności samoczynnego wyłączenia zasilania, wyłączników różnicowo-prądowych oraz rezystancji izolacji. Powykonawczo należy również przewidzieć do wykonania pomiary natężenia oświetlenia podstawowego. W przypadku wykonanych instalacji strukturalnych należy powykonawczo przeprowadzić badania certyfikacyjne.

Wszystkie użyte w projekcie nazwy typów i firm zostały użyte przykładowo, można zastąpić je innymi urządzeniami o nie gorszych parametrach technicznych.

Wszystkie montowane materiały powinny być dopuszczone do obrotu i stosowania na podstawie wymaganych w ustawie „Prawo Budowlane” certyfikatów, deklaracji zgodności lub aprobat technicznych. Przed ich zabudowaniem należy uzyskać akceptację Inspektora branżowego poprzez złożenie wniosku materiałowego.

Po zakończeniu realizacji należy przygotować dokumentację powykonawczą spełniającą wymagania zawarte w „Standardzie technicznym PG CT/ST/02 – Dokumentacja powykonawcza (DP) instalacje elektryczne„.

Projektował

mgr inż. Bartosz Nadwodny

uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczeń
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
nr ewidencyjny: POM/IE/0192/20

**8. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY
ZDROWIA**

STADIUM	Projekt techniczny
BRANŻA	Elektryczna
NAZWA INWESTYCJI	Remont instalacji elektrycznej w pomieszczeniach EA 608, EA 622 oraz EA 624a w budynku WETI A Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej
ZAMAWIAJĄCY	Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechnika Gdańska ul. Siedlicka 5a, 80-222 Gdańsk
ADRES INWESTYCJI	ul. Gabriela Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk
OPRACOWAŁ	mgr inż. Bartosz Nadwodny

*Informację opracowano na podstawie: Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003
(Dz.U. z dnia 10 lipca 2003 r.).*

8.1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów

Opracowanie stanowi projekt techniczny branży elektrycznej „Remont instalacji elektrycznej w pomieszczeniach EA 608, EA 622 oraz EA 624a w budynku WETI A Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej” znajdującym się przy ul. Siedlickiej 5a, 80-222 w Gdańsku. Zamawiającym jest Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej, ul. Gabriela Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk.

Zakres robót i kolejność wykonywania robót:

- wykonywanie tras kablowych,
- trasowanie obwodów elektrycznych i teletechnicznych,
- montaż instalacji wewnętrznej,
- układanie przewodów,
- montaż osprzętu elektrycznego i teletechnicznego,
- montaż rozdzielnic elektrycznych,
- montaż opraw oświetleniowych,
- weryfikacja poprawności działania instalacji i pomiary,
- oznakowanie instalacji,
- sporządzenie dokumentacji powykonawczej i przekazanie jej Kierownikowi Budowy,

8.2. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń

Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich występowania:

Skala zagrożenia	Rodzaj zagrożenia	Miejsce	Czas wystąpienia
Średnia	Urazy wielonarządowe	Teren budowy	Czas trwania prac
Wysoka	Porażenie prądem o napięciu 0,4kV	Teren budowy	Uruchomienie instalacji, wykonywanie pomiarów elektrycznych
Wysoka	Upadek z wysokości	Teren budowy	Czas trwania prac

8.3. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu

Przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych należy dokonać przeszkolenia pracowników w zakresie przepisów BHP przez osobę uprawnioną w następujący sposób:

- a) poinformowanie pracowników przez osobę prowadzącą szkolenie o występujących zagrożeniach,
- b) przekazanie pisemnej instrukcji obsługi urządzeń i maszyn (DTR-ka itp),
- c) umieszczenie w widocznym miejscu instrukcji BHP dla wykonywania robót szczególnie niebezpiecznych.

8.4. Wskazania środków

Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń:

- a) szkolenia informujące o zagrożeniach wynikających z prowadzenia robót,
- b) oznakowanie i trwałe zabezpieczenie miejsc grożących upadkiem z wysokości,
- c) oznakowanie dróg ewakuacyjnych i ciągów komunikacyjnych,
- d) zabezpieczeni placu budowy przed dostępem dla osób niepowołanych,
- e) określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia,
- f) konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej, zabezpieczających przed skutkami zagrożeń,
- g) bezpośredni nadzór nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby,
- h) czytelne oznakowanie lokalizacji urządzeń przeciwpożarowych i sprzętu ratunkowego

Opracował

mgr inż. Bartosz Nadwodny

uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczeń

w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
nr ewidencyjny: POM/IE/0192/20

9. SPIS RYSUNKÓW

IE - Instalacje elektryczne


nr	nazwa
110.1_00_R2-612_SC_XXX	Rozdzielnica R2-612 – schemat
110.2_00_R2-612_WID_XXX	Rozdzielnica R2-612 – widok
111.1_00_RK6-L_SC_XXX	Rozdzielnica RK6-L – schemat
111.2_00_RK6-L_WID_XXX	Rozdzielnica RK6-L – widok
112.1_00_RK-608_SC_XXX	Rozdzielnica RK-608 – schemat
112.2_00_RK-608_WID_XXX	Rozdzielnica RK-608 – widok
113.1_00_RK-624A_SC_XXX	Rozdzielnica RK-624a – schemat
113.2_00_RK-624A_WID_XXX	Rozdzielnica RK-624a – widok
206.1_00_ZAS_RZ_P06	Plan instalacji gniazdowej oraz strukturalnej, pomieszczenie EA 608
206.2_00_ZAS_RZ_P06	Plan instalacji gniazdowej oraz strukturalnej – pomieszczenie EA 622 oraz EA 624a
306.1_00_OSW_RZ_P06	Plan instalacji oświetleniowej – pomieszczenie EA 608
306.2_00_OSW_RZ_P06	Plan instalacji oświetleniowej – pomieszczenie EA 622

IT - Instalacje teletechniczne

nr	nazwa
110_00_LPD-608_WID_XXX	Szafa LPD-608 - widok


10. SPIS ZAŁĄCZNIKÓW

nr	nazwa
CT/ST/01	Standard techniczny PG – Instalacje elektryczne
CT/ST/02	Standard techniczny PG – Dokumentacja powykonawcza (DP) instalacje elektryczne



Opracował: MGR INŻ. BARTOSZ NADWODNY	Podpis:	Investor: POLITECHNIKA GDAŃSKA UL. GABRIELA NARUTOWICZA 11/12 80-233 GDAŃSK	Branża: ELEKTRYCZNA	Stadium opracowania: PROJEKT TECHNICZNY
Projektował: -	Podpis:	Adres inwentaryzacji: POLITECHNIKA GDAŃSKA UL. SIEDLICKA 5A 80-222 GDAŃSK	Format: A4	Skala: -
Sprawił: -	Podpis:		Data: LIPIEC 2023	Rewizja: 00
Przedmiot opracowania: REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W POMIESZCZENIACH EA 608, EA 622 W BUDYNKU WETI A WYDZIAŁU ELEKTRONIKI, TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ			Numer rysunku: 110.1-00_R2-612_SC_XXX	Arkusz: 1/2
Nazwa rysunku: ROZDZIELNICA R2-612 - SCHEMAT				


rozdzielnica 4x18 moduły, IP40
wykonanie natynkowe, 775x400x146, klasa ochronności II,
z tworzywa, z drzwiami transparentnymi, z zamkiem




Opracował: MGR INŻ. BARTOSZ NADWODNY	Podpis:	Investor: POLITECHNIKA GDAŃSKA UL. GABRIELA NARUTOWICZA 11/12 80-233 GDAŃSK	Branża: ELEKTRYCZNA	Stadium opracowania: PROJEKT TECHNICZNY
Projektował: -	Podpis:		Format: A4	Skala: -
Sprawdził: -	Podpis:	Adres inwentaryzacji: POLITECHNIKA GDAŃSKA UL. SIEDLICKA 5A 80-222 GDAŃSK	Data: LIPIEC 2023	Rewizja: 00
Przedmiot opracowania: REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W POMIESZCZENIACH EA 608, EA 622 W BUDYNKU WETI A WYDZIAŁU ELEKTRONIKI, TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ			Numer rysunku: 110.2_00_R2-612_WID_XXX	Arkusz: 2/2
Nazwa rysunku: ROZDZIELNICA R2-612 – WIDOK				

obudowa metalowa do montażu
urządzeń teletechnicznych
wykonanie natynkowe 300x300x100
z płytą montażową ze sklejk (gr 6mm)


LPD-608





Opracował: MGR INŻ. BARTOSZ NADWODNY	Podpis:	Inwestor: POLITECHNIKA GDAŃSKA UL. GABRIELA NARUTOWICZA 11/12 80-233 GDAŃSK	Branża: ELEKTRYCZNA	Stadium opracowania: PROJEKT TECHNICZNY
Projektował: -	Podpis:		Format: A4	Skala: -
Sprawdził: -	Podpis:	Adres inwentaryzacji: POLITECHNIKA GDAŃSKA UL. SIEDLICKA 5A 80-222 GDAŃSK	Data: LIPIEC 2023	Rewizja: 00
Przedmiot opracowania: REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W POMIESZCZENIACH EA 608, EA 622 W BUDYNKU WETI A WYDZIAŁU ELEKTRONIKI, TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ			Numer rysunku: 110_00_LPD608_WID_XXX	Arkusz: 1/1
Nazwa rysunku: LPD-608 – WIDOK				



Opracował:	MGR INŻ. BARTOSZ NADWODNY	Podpis:	Investor:	Branża:	Stadium opracowania:
Projektował:	-	Podpis:	POLITECHNIKA GDAŃSKA UL. GABRIELA NARUTOWICZA 11/12 80-233 GDAŃSK	ELEKTRYCZNA	PROJEKT TECHNICZNY
Sprawdził:	-	Podpis:	Adres inwentaryzacji:	Format:	Skala:
Przedmiot opracowania:	REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W POMIESZCZENIACH EA 608, EA 622 W BUDYNKU WETI A WYDZIAŁU ELEKTRONIKI, TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ		POLITECHNIKA GDAŃSKA UL. SIEDLICKA 5A 80-222 GDAŃSK	A4	-
Nazwa rysunku:	ROZDZIELNICA RK6-L - SCHEMAT			Data:	Rewizja:
				LIPIEC 2023	00
				Numer rysunku:	Arkusz:
				111.1_00_RK6-L_SC_XXX	1/2

1	2	3	4	5	6	7	8	
A	rozdzielnica 4x18 moduły, IP40 wykonanie natynkowe, 775x400x146, klasa ochronności II, z tworzywa, z drzwiami transparentnymi, z zamkiem np. VB418TB 4x18 IP40, drzwi transparentne							A
B								B
C								C
D								D
E								E
F								F
G								G
H								H
I								I
J								J
K								K
L								L
Opracował: MGR INŻ. BARTOSZ NADWODNY			Podpis:		Inwestor:		Branża:	Stadium opracowania:
-					POLITECHNIKA GDAŃSKA UL. GABRIELA NARUTOWICZA 11/12 80-233 GDAŃSK		ELEKTRYCZNA	PROJEKT TECHNICZNY
Projektował: -			Podpis:				Format:	Skala:
-								
Sprawdził: -			Podpis:		Adres inwentaryzacji:		Data:	Rewizja:
Przedmiot opracowania:					POLITECHNIKA GDAŃSKA UL. SIEDLICKA 5A 80-222 GDAŃSK		LIPIEC 2023	
REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W POMIESZCZENIACH EA 608, EA 622 W BUDYNKU WETI A WYDZIAŁU ELEKTRONIKI, TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ								
Nazwa rysunku:							Numer rysunku:	Arkusz:
ROZDZIELNICA RK6-L - WIDOK							111.2.00_RK6-L_WID_XXX	

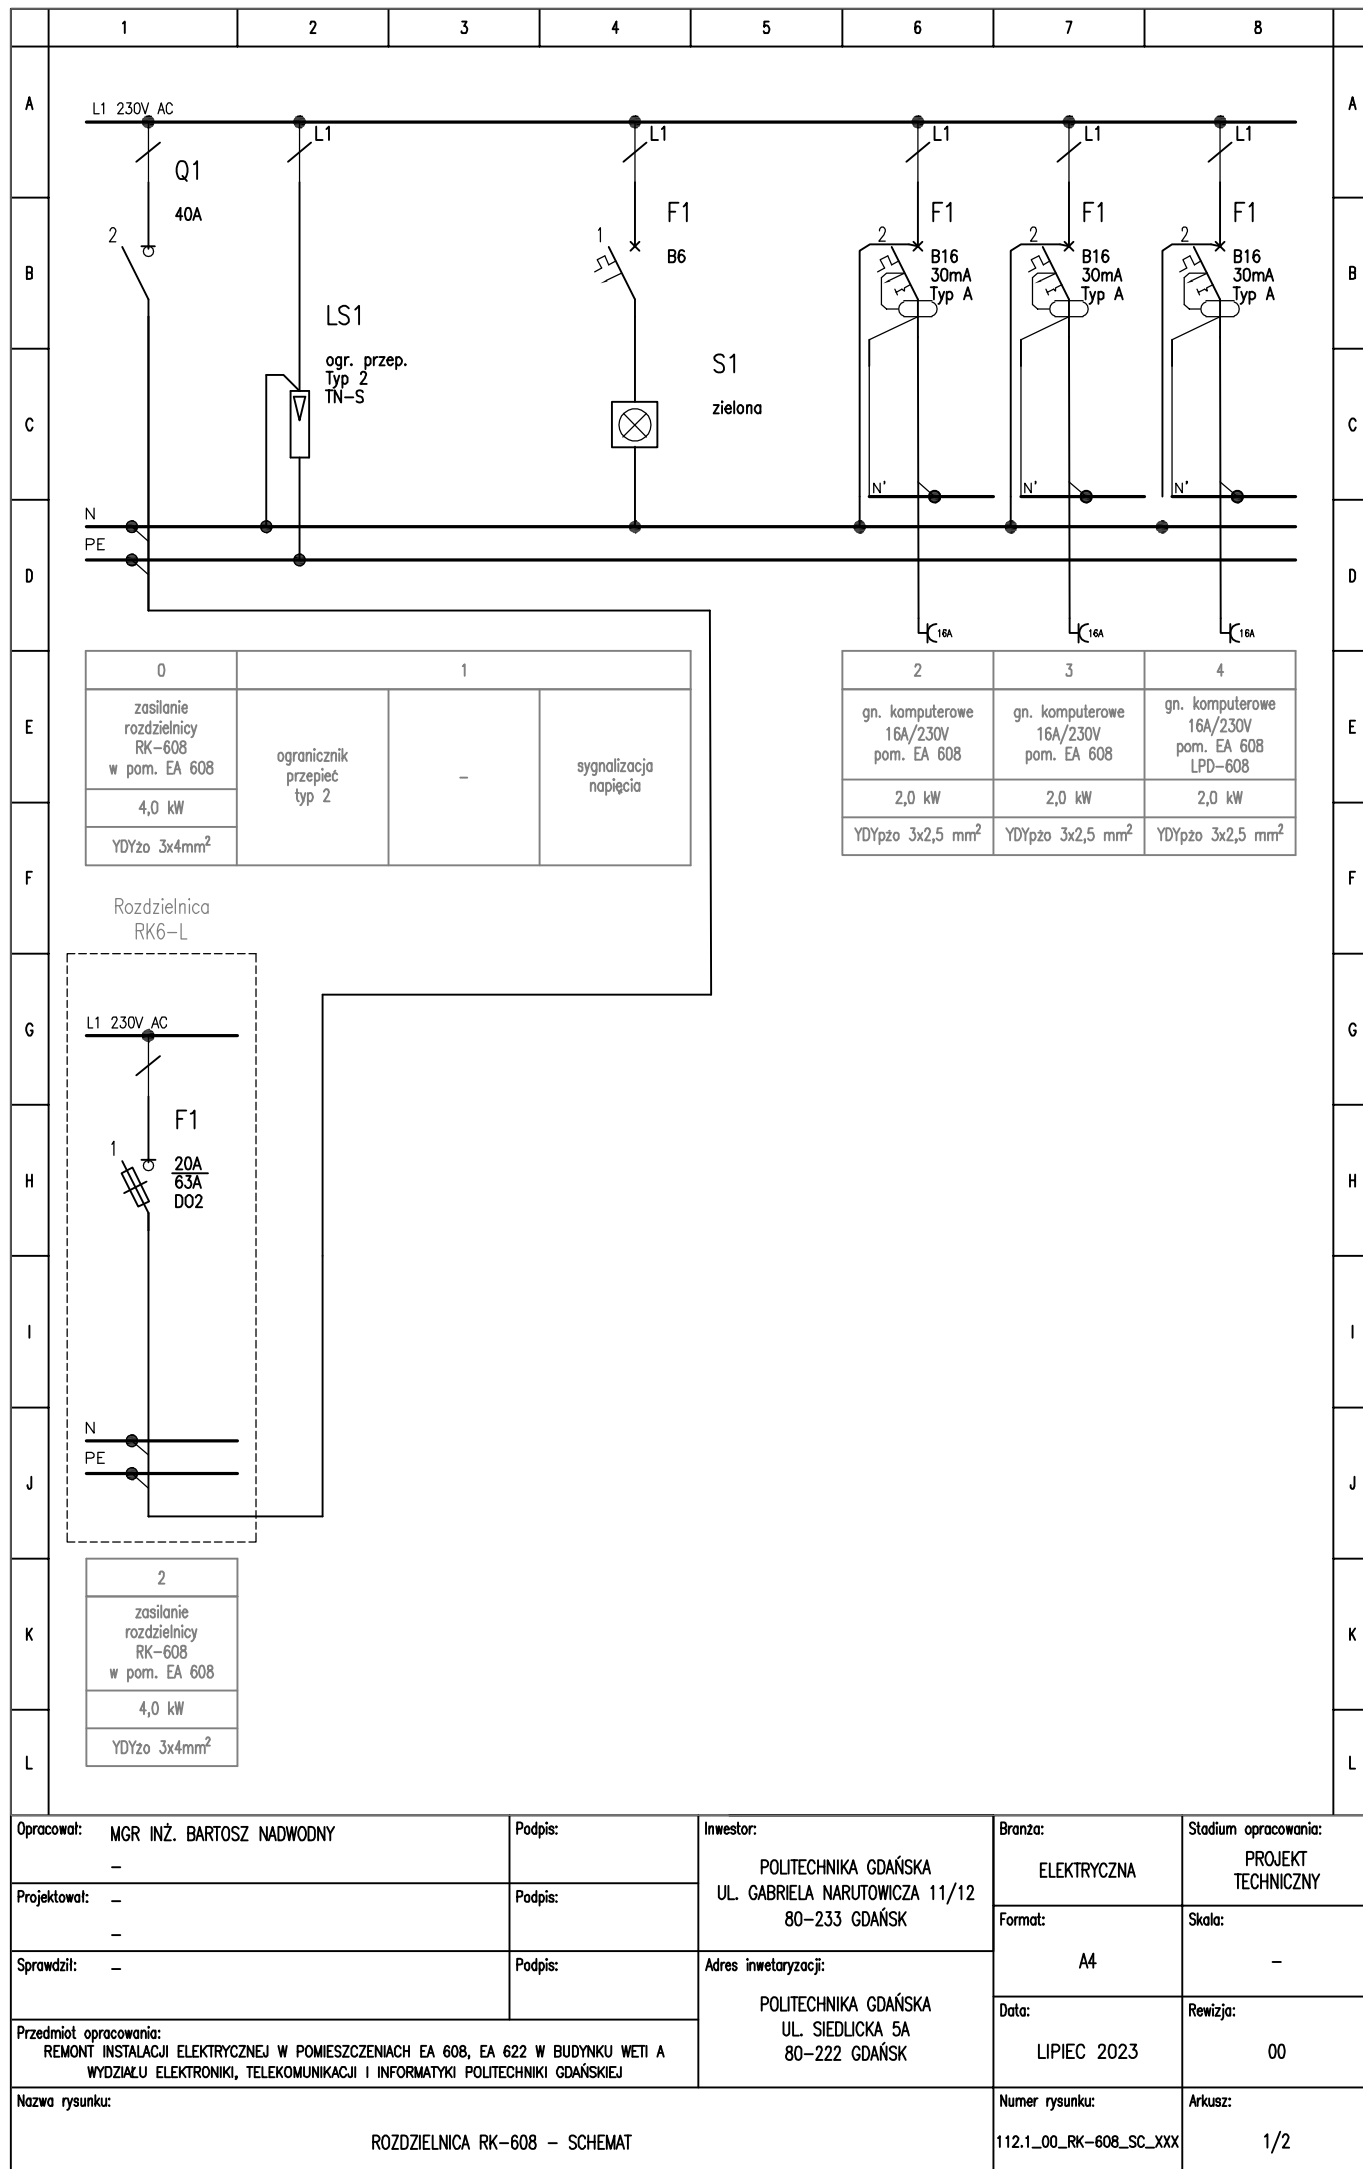



1

2

3

4

5

6

7

8

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

rozdzielnica 2x8 modułów IP40

wykonanie natynkowe 238x403x95

238

001

0

□

▽

0

1LS1

0

□

□

0

1F1

0

□

○

0

1S1

0

□

○

0

2F1

0

□

□

0

95

3F1

0

□

□

0

4F1

0

□

□

0

5F1

0

□

□

0

6F1

0

□

□

0

403

Opracował: MGR INŻ. BARTOSZ NADWODNY

—

Projektował: —

—

Sprawdził: —

—

Podpis:

Podpis:

Podpis:

Inwestor:

POLITECHNIKA GDAŃSKA
UL. GABRIELA NARUTOWICZA 11/12
80-233 GDAŃSK

Adres inwestycji:

POLITECHNIKA GDAŃSKA
UL. SIEDLICKA 5A
80-222 GDAŃSK

Branża:

ELEKTRYCZNA

Format:

Data:

LIPIEC 2023

Stadium opracowania:

PROJEKT
TECHNICZNY

Skala:

Rewizja:


Nazwa rysunku:

ROZDZIELNICA RK-624A - WIDOK

Numer rysunku:

113.2_00_RK-624A_WID_XXX

Arkusz:




LEGENDA

- ZGA** Zestaw gniazdowy, wyposażenie wg rysunku, montaż w pionie, h=30 cm od podłoża do środka symetrii pierwszego gniazda
- ZGB** Zestaw gniazdowy, wyposażenie wg rysunku, montaż w poziomie, wysokość montażu do ustalenia na budowie,
- o** Gniazdo ogólne 16A/230V podwójne p/t IP20
- o** Gniazdo ogólne 16A/230V podwójne p/t IP44
- o** Gniazdo komput. 16A/230V p/t IP20 1xpodw. dla K/1xpoj. n/t dla K1
- o** Wypust 230V zakończony w puszcze p/t z pokrywą przykręcaną
- RG** **LPD** Rozdzielnica elektryczna / szafa teletechniczna typu RACK/multimedialna
- Wewnętrzna linia zasilająca WLZ
- o** **o** Gniazdo sieci strukturalnej 2xRJ45 cat.6 p/t | gniazdo telefoniczne RJ11 cat. 5 p/t

UWAGI

- a. wszystkie wymiary sprawdzić na budowie,
- b. rysunki i schematy należy czytać łącznie z opisem technicznym
- c. lokalizację wypustów oraz gniazd wtykowych przed montażem uzgodnić każdorazowo z Inwestorem,
- d. lokalizację montażu wypustów i opraw oświetleniowych sprawdzić z rozmieszczeniem urządzeń wentylacyjnych, sanitarnych oraz multimedialnych,
- e. wysokość montażu osprzętu zgodnie z legendą, o ile nie zaznaczono inaczej na rzucie, wysokość mierzona od gotawej podłogi do środka symetrii osprzętu, w razie braku określenia wysokości należy ją określić na budowie
- f. kolor gniazd biały o ile nie napisano inaczej w legendzie symboli,
- g. osprzęt montować w ramach zbiorczych,
- h. wymiary na rysunku podano w centymetrach,

Opracował:	MGR INŻ. BARTOSZ NADWODNY	Podpis:		Inwestor:	POLITECHNIKA GDAŃSKA UL. GABRIELA NARUTOWICZA 11/12 80-233 GDAŃSK	Branza:	ELEKTRYCZNA	Stadium opracowania:	PROJEKT TECHNICZNY
Projektował:	-	Podpis:				Format:	A4	Skala:	1:30
Sprawił:	-	Podpis:		Adres inwentaryzacji:	POLITECHNIKA GDAŃSKA UL. SIEDLICKA 5A 80-222 GDAŃSK	Data:	MAJ 2023	Rewizja:	01
Przedmiot opracowania:	REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W POMIESZCZENIU EA 112 W BUDYNKU WETI A WYDZIAŁU ELEKTRONIKI, TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ					Numer rysunku:	206.1_00_ZAS_RZ_P06	Arkusz:	1/1
Nazwa rysunku:	PLAN INSTALACJI GNAZDOWEJ ORAZ STRUKTURALNEJ, POMIESZCZENIE EA 608								



LEGENDA



Panel LED, max. 40W, min. 4400lm, 4000K, klosz mleczny, montaż natynkowy w ramce, obudowa metalowa, biała



Łącznik oświetleniowy IP20 pojedynczy/podwójny/potrójny /h=1,3m/




Wypust oświetleniowy, IST. – istniejąca lokalizacja, PLAN. – planowana

UWAGI

- wszystkie wymiary sprawdzić na budowie
- rysunki i schematy należy czytać łącznie z opisem technicznym
- lokalizację wypustów oraz opraw oświetleniowych przed montażem uzgodnić każdorazowo z Inwestorem i sprawdzić z rozmieszczeniem urządzeń wentylacyjnych, sanitarnych oraz multimedialnych
- wysokość montażu osprzętu zgodnie z legendą o ile nie zaznaczono inaczej na rzucie, wysokość mierzona od gotowej podłogi do środka symetrii osprzętu
- osprzęt montować w ramach zbiorczych
- natężenie oświetlenia w pomieszczeniach musi spełniać wymagania normy PN-EN 12464-1:2012 światło i oświetlenie – oświetlenie miejsc pracy – część 1: miejsca pracy we wnętrzach

Opracował:	MGR INŻ. BARTOSZ NADWODNY	Podpis:		Inwestor:	POLITECHNIKA GDAŃSKA UL. GABRIELA NARUTOWICZA 11/12 80-233 GDAŃSK	Branża:	ELEKTRYCZNA	Stadium opracowania:	PROJEKT TECHNICZNY
Projektował:	–	Podpis:				Format:	A4	Skala:	–
Sprawdził:	–	Podpis:		Adres inwentaryzacji:	POLITECHNIKA GDAŃSKA UL. SIEDLICKA 5A 80-222 GDAŃSK	Data:	LIPIEC 2023	Rewizja:	00
Przedmiot opracowania: REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W POMIESZCZENIACH EA 608, EA 622 W BUDYNKU WETI A WYDZIAŁU ELEKTRONIKI, TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ						Numer rysunku:	306.1_00_OSW_RZ_P06	Arkusz:	1/1
Nazwa rysunku:					PLAN INSTALACJI OŚWIETLENIOWEJ – POMIESZCZENIE EA 608				



LEGENDA

- A

Panel LED, max. 40W, min. 4400lm, 4000K, klosz mleczny, montaż natynkowy w ramce, obudowa metalowa, biała
- Łącznik oświetleniowy IP20 pojedynczy/podwójny/potrójny /h=1,3m/
- Wypust oświetleniowy, IST. – istniejąca lokalizacja, PLAN. – planowana

UWAGI

- a. wszystkie wymiary sprawdzić na budowie
- b. rysunki i schematy należy czytać łącznie z opisem technicznym
- c. lokalizację wypustów oraz opraw oświetleniowych przed montażem uzgodnić każdorazowo z Inwestorem i sprawdzić z rozmieszczeniem urządzeń wentylacyjnych, sanitarnych oraz multimedialnych
- d. wysokość montażu osprzętu zgodnie z legendą o ile nie zaznaczono inaczej na rzucie, wysokość mierzona od gotowej podłogi do środka symetrii osprzętu
- e. osprzęt montować w ramach zbiorczych
- f. natężenie oświetlenia w pomieszczeniach musi spełniać wymagania normy PN-EN 12464-1:2012 światło i oświetlenie – oświetlenie miejsc pracy – część 1: miejsca pracy we wnętrzach

Opracował:	MGR INŻ. BARTOSZ NADWODNY	Podpis:		Investor:	POLITECHNIKA GDAŃSKA UL. GABRIELA NARUTOWICZA 11/12 80-233 GDAŃSK	Branza:	ELEKTRYCZNA	Stadium opracowania:	PROJEKT TECHNICZNY
Projektował:	–	Podpis:				Format:	A4	Skala:	–
Sprawdził:	–	Podpis:		Adres inwentaryzacji:	POLITECHNIKA GDAŃSKA UL. SIEDLICKA 5A 80-222 GDAŃSK	Data:	LIPIEC 2023	Rewizja:	00
Przedmiot opracowania: REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W POMIESZCZENIACH EA 608, EA 622 W BUDYNKU WETI A WYDZIAŁU ELEKTRONIKI, TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ						Numer rysunku:	306.2_00_OSW_RZ_P06	Arkusz:	1/1
Nazwa rysunku:					PLAN INSTALACJI OŚWIETLENIOWEJ – POMIESZCZENIE EA 622				

STANDARD TECHNICZNY



CT/ST/01

**OZNAKOWANIE
INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH**

rev. 5, 14.02.2023

Spis treści

1.	Wymagania dot. opasek zaciskowych	3
2.	Wymagania dot. materiału do drukowania etykiet	3
3.	Oznacznik na urządzeniu (E1)	4
4.	Oznacznik na okablowaniu (E2)	5
5.	Etykieta na osprzęcie/urządzeniu (E3)	6
6.	Oznacznik na elewacji rozdzielnic (E4)	7
7.	Oznaczniki na kable ziemne (E5)	8

1. Wymagania dot. opasek zaciskowych

- kolor: czarny, o ile nie występują okoliczności powodujące konieczność zastosowania innego koloru opaski w danym miejscu instalacji (do uzgodnienia z CT PG),
- odporność na działanie czynników zewnętrznych m.in.
 - a. promieni UV,
 - b. warunków pogodowych,
 - c. rozpuszczalników,
 - d. olejów,
 - e. smarów,
 - f. pochodnych ropy naftowej,
 - g. zasad.
- niezawierające halogenu
- materiał: poliamid

2. Wymagania dot. materiału do drukowania etykiet

- materiał etykiety: taśma poliestrowa,
- odporność na działanie czynników zewnętrznych m.in.
 - a. promienie UV,
 - b. wilgoć,
 - c. starcie mechaniczne,
 - d. temperaturę,
- sposób wykonania nadruku: termo-transfer,

3. Oznacznik na urządzeniu (E1)



Wymagania:

1. Materiał/kolor oznacznika: biały, ABS (podstawa); przezroczysty, PS (szybka),
2. Materiał etykiety: etykieta papierowa,
3. Kolor tekstu etykiety: czarny, drukowany komputerowo,
4. Rozmiar oznacznika (szerokość x wysokość): 100x46mm
5. Rozmiar etykiety (szerokość x wysokość): 100x46mm,
6. Grubość materiału tabliczki: min. 5 mm,
7. Sposób montażu: poprzez klejenie (oznacznik należy nanieść na równą, oczyszczoną i odtłuszczoną uprzednio powierzchnię w miejscu, które znajduje się w zasięgu wzroku obsługi),


4. Oznacznik na okablowaniu (E2)



Wymagania:

1. Materiał/kolor oznacznika: polipropylen/przeźroczysty,
2. Materiał etykiety: etykieta papierowa,
3. Kolor tekstu etykiety: czarny, drukowany komputerowo,
4. Rozmiar oznacznika (szerokość x wysokość): 53,5x15mm
5. Rozmiar etykiety (szerokość x wysokość): 40x12mm,
6. Analogiczne oznaczniki z etykietą należy umieścić na obu końcach okablowania,
7. Sposób montażu: przy pomocy 2 szt. opasek zaciskowych spełniających wymagania zawarte w pkt.1,


5. Etykieta na osprzęcie/urządzeniu (E3)



Wymagania:

1. Materiał wykonania etykiety: tworzywo sztuczne spełniające wymagania zawarte w pkt. 2,
2. Kolor etykiety: biały, o ile nie występują okoliczności powodujące konieczność zastosowania innego koloru w danym miejscu instalacji (do uzgodnienia z CT PG),
3. Kolor tekstu: czarny,
4. Szerokość taśmy: min. 9 mm,
5. Sposób montażu: poprzez klejenie (etykietę należy nanieść na równą, oczyszczoną i odtłuszczoną uprzednio powierzchnię w miejscu, które znajduje się w zasięgu wzroku obsługi),


6. Oznacznik na elewacji rozdzielnicy (E4)

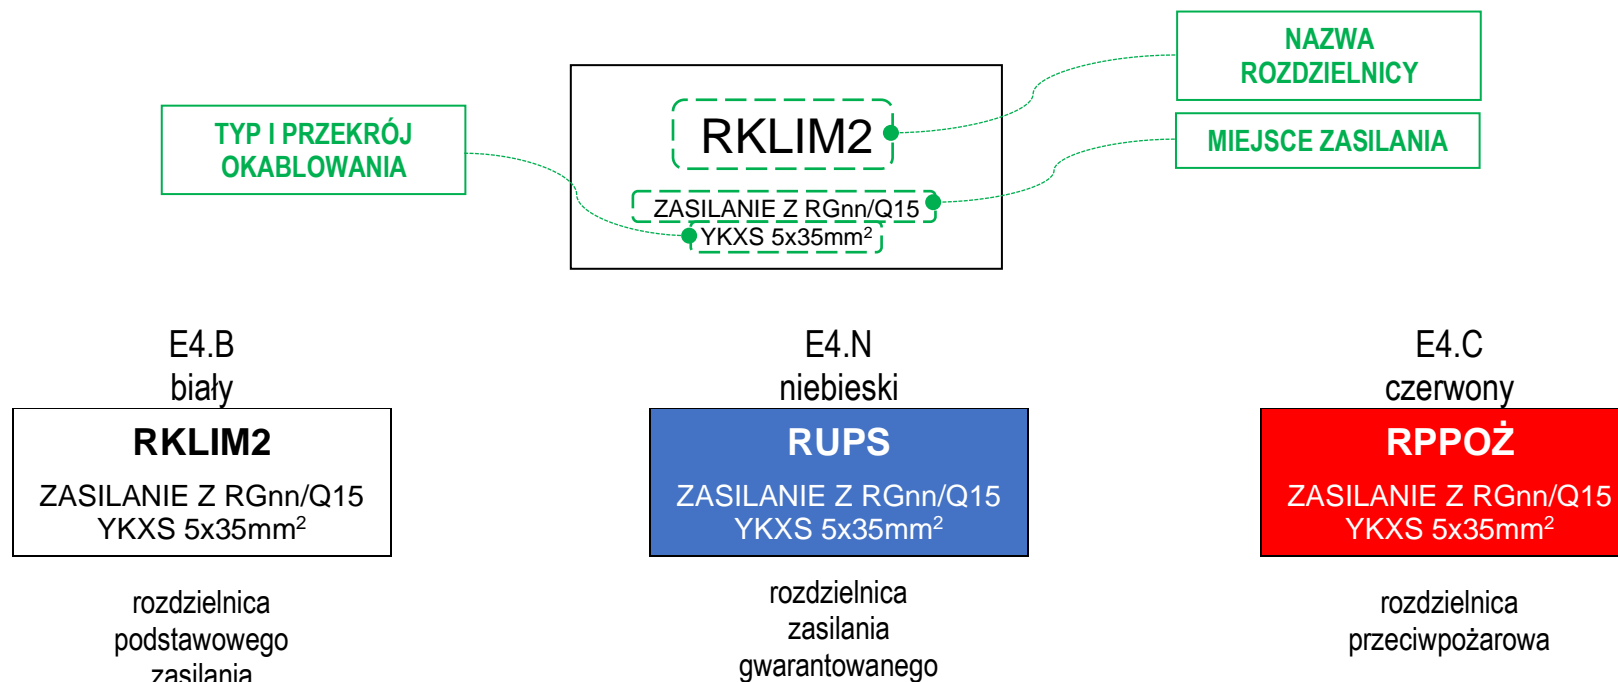

Wymagania:

1. Materiał/kolor oznacznika: biały, ABS (podstawa); przezroczysty, PS (szybka), analogicznie jak oznacznik E1,
2. Materiał etykiety: etykieta papierowa,
3. Kolor tekstu oraz tła etykiety: wg powyższego rysunku, drukowany komputerowo,
4. Rozmiar oznacznika (szerokość x wysokość): 100x46mm
5. Rozmiar etykiety (szerokość x wysokość): 100x46mm,
6. Grubość materiału tabliczki: min. 5 mm,
7. Sposób montażu: poprzez klejenie (oznacznik należy nanieść na równą, oczyszczoną i odtłuszczoną uprzednio powierzchnię w miejscu, które znajduje się w zasięgu wzroku obsługi),

7. Oznaczniki na kable ziemne (E5)



Przygotowano na podstawie standardu oznaczników ENERGA-OPERATOR S.A.

Wymagania:

1. Etykiety powinny być nowe
2. Etykiety powinny być wykonane z tworzywa sztucznego
3. Etykiety powinny być zabezpieczone przed wpływem czynników środowiskowych
4. Napisy na etykietach powinny być wykonane w sposób trwały
5. Grubość etykiety powinna wynosić minimum 1 mm
6. Etykiety powinny być przystosowane do mocowania na kablu za pomocą opasek ściągających
7. Mocowanie etykiet przy pomocy dwóch opasek, według wymagań pkt. 1
8. Oznaczniki na kablach umieszczać na początku i końcu trasy oraz na całej długości trasy w odstępach nie większych niż 10 m. Dodatkowe oznaczniki zamontować przy mufach, miejscach zmiany kierunku kabla, skrzyżowań oraz innych miejscach charakterystycznych.

STANDARD TECHNICZNY



CT/ST/02

DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA (DP)
INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Spis treści

1. Wymagania.....	3
1.1. Ogólne wytyczne.....	3
1.2. Dokumentacja papierowa.....	3
1.3. Dokumentacja elektroniczna	4
1.4. Części składowe dokumentacji	5
1.5. Dokumentacja zdjęciowa wszelkich instalacji zakrytych.....	7
1.6. Dokumentacja eksploatacyjna.....	7

1. Wymagania

1.1. Ogólne wytyczne

- a) Liczba egzemplarzy:
- 3 egzemplarze w wersji papierowej (egzemplarz nr 1 zawierający oryginały dokumentów, egzemplarze nr 2 i 3 – kopie egzemplarza nr 1),
 - 3 egzemplarze w wersji elektronicznej na nośniku CD/DVD/pendrive, załączone po jednym do każdego egzemplarza w wersji papierowej.
- b) Obowiązującym językiem dokumentacji jest język polski – wszystkie załączone dokumenty muszą być w języku polskim
- c) Wszystkie elementy dokumentacji mają być w pełni czytelne.

1.2. Dokumentacja papierowa

- a) dokumenty umieszczone w oddzielnym segregatorze/skoroszybie. W przypadku, gdy zawartość danego tomu jest większa niż pojemność jednego segregatora, tom podzielić na taką liczbę segregatorów, aby dokumenty mogły być swobodnie przeglądane nie wpływając destrukcyjnie na ich stan.
- b) W zależności od liczby stron dokumentacji należy skorzystać z właściwego sposobu archiwizacji: skoroszyt plastikowy wpinany, segregator o wymiarach (szerokość x wysokość x grzbiet) 318x290x50 lub 318x290x80mm.
- c) Wypełnienie skoroszytu/segregatora nie może być większe niż 90% pojemności podanej przez producenta.
- d) Każdy segregator opisany na grzbiecie i na okładce w następujący sposób:
- GRZBIET – DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA, Nazwa Zamawiającego, Nazwa Wykonawcy (może być nazwa skrócona), Nazwa inwestycji, Nr tomu, Nazwa tomu, itd. – szablon do uzgodnienia ze służbami Inwestora
 - OKŁADKA – DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA, Dane Zamawiającego, Dane Wykonawcy, Nazwa inwestycji, Adres inwestycji, Lokalizacja (np. numer lub nazwę budynku/segmentu jeśli obiekt składa się z więcej niż jednego budynku/segmentu), Nr umowy, Nr tomu, Nazwa tomu, Data wykonania dokumentacji powykonawczej itd. – szablon do uzgodnienia ze służbami Inwestora
- e) Dokumentacja winna być wytworzona w formacie A4. W przypadku załączania większych formatów należy je złożyć wg. powszechnie przyjętych zasad, do formatu A4.

- f) Poszczególne działki w segregatorach rozdzielone opisanymi sztywnymi tekturowymi przekładkami w formacie A4, opisanymi w widocznym miejscu możliwym do odczytania bez potrzeby otwarcia segregatora, nie nachodzące na siebie.
- g) Oznakowanie stron:
- Pieczęć czerwona „DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA” (czcionka dowolna) – na każdej stronie;
 - Pieczęć czerwona „Wbudowano na obiekcie...” – na każdej karcie materiałowej, deklaracji zgodności, certyfikacie, aprobacie technicznej (w przypadku dokumentów składających się z więcej niż jednej strony – pieczęć na pierwszej stronie z dopiskiem „dotyczy stron od...do....”);
 - Podpis Kierownika Budowy / Kierownika Robót – na każdej stronie
 - Podpisy osób uprawnionych na protokołach (na kopiach pieczęć „Za zgodność”)
 - Wszystkie strony dokumentacji muszą być ponumerowane i zgodne ze spisem treści

1.3. Dokumentacja elektroniczna

- a) Elektroniczna wersja dokumentacji musi być tożsama z wersją papierową i przygotowana w dwóch formach:
- skan w kolorze całej DP z pieczęciami i podpisami zawartymi w pkt. 1.2 lit. g. Rysunki w rozdzielczości co najmniej 600 dpi, pozostałe dokumenty w rozdzielczości co najmniej 300 dpi)
 - elektroniczne pliki edytowalne (opis w formacie .doc, rysunki w formacie .dwg, listy/zestawienia w formacie .xls), pliki nieedytowalne (pozostałe elementy dokumentacji, tj. karty materiałowe, deklaracje zgodności, instrukcje obsługi, itp. w formacie pdf)
- b) Przez edycję rozumie się swobodną zmianę wartości, parametrów, odejmowanie oraz dodawanie składowych i elementów oraz edycję tekstu i rysunków.
- c) Do rysunków w wersji elektronicznej powinny być dołączone wszelkie niezbędne warstwy, podkłady, czcionki, style wydruku tak aby każdy rysunek czy schemat można było otworzyć na dowolnym komputerze z programem do obsługi dokumentacji CAD bez konieczności wgrywania dodatkowych czcionek, warstw, podkładów i innych odnośników. Należy skorzystać z dostępnych w oprogramowaniu funkcji, które umożliwiają spełnienie powyższego (np. w programie AutoCAD jest to funkcja _ETRANSMIT)

- d) Nośnik dokumentacji należy trwale opisać i zawrzeć informacje zgodnie z pkt. 1.2 lit. d.
- e) Pliki winny być nazwane odpowiednio do zawartej w nich treści.
- f) Dokumentacja w wersji elektronicznej powinna być podzielona na katalogi zgodnie z podziałem wersji papierowej.
- g) Nośnik należy umieścić w fabrycznym etui i trwale przytwierdzonym do okładki dokumentacji od wewnętrznej strony.

1.4. Części składowe dokumentacji

- a) Strona tytułowa (zawierająca informacje zgodnie z pkt. 10.2 lit. d)
- b) Spis treści z numeracją stron. W spisie należy ująć każdą część z podziałem na jej poszczególne rozdziały
- c) W każdej części należy umieścić dokładny spis treści/zawartości (podział na rozdziały, każdy dokument ma mieć swój numer i musi być zgodnie z tym numerem oznaczony i wpięty w segregator/skoroszyt).
- d) Część A – Dokumentacja formalno-prawna
 - Oświadczenie projektanta,
 - Oświadczenie kierownika robót,
 - Aktualny wpis do Izby Inżynierów Budownictwa, projektanta, sprawdzającego, kierownika robót,
 - Kopia uprawnień projektanta, sprawdzającego, kierownika robót,
 - Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza wszystkich wybudowanych urządzeń, sieci i budynków (jeśli dotyczy).
 - Oryginał pisemnej gwarancji dla całego przedmiotu umowy o terminie obowiązywania zgodnym z zawartym w umowie (termin początku obowiązywania gwarancji nie może być wcześniejszy od daty podpisania protokołu końcowego).
- e) Część B – Dokumentacja projektowa
 - Opis techniczny,
 - Schematy funkcjonalne,
 - Schematy zasadnicze,
 - Szczegółowe dokumentacje układów automatyki i sterowania wszystkich zastosowanych urządzeń zasilających (np. agregaty prądotwórcze, UPS), itp.
 - Wszelkie zmiany wprowadzone w trakcie realizacji naniesione na dokumentację kolorem czerwonym.
 - Zmiany obejmują zarówno wykreślenia elementów niewykonanych lub wykonanych w innej lokalizacji (w tym przesuniętych na rzutach), jak

również wrysowanie nowych elementów oraz pokazanie w nowej lokalizacji elementów, które zmieniły swoje położenie czy też trasę w stosunku do oryginału projektu.

- Wszystkie rysunki czy też opisy, w których dokonano zmian powinny zostać podpisane przez projektanta wraz z klasyfikacją zmiany (jeśli dotyczy)
- Rysunki z elementami i legendą tylko tej konkretnej instalacji, której dotyczą. Pozostałe warstwy rysunku nieistotne z punktu widzenia danej instalacji/urządzenia powinny być wyłączone.

f) Część C – Dokumentacja materiałowa

- Deklaracje zgodności, certyfikaty, atesty higieniczne, aprobaty techniczne materiałów użytych do realizacji zadania.
- Instrukcje obsługi, DTR, warunki gwarancji na urządzenia i ich karty gwarancyjne.
- Wszystkie urządzenia przywołane w dokumentacji powykonawczej muszą być zgodne z faktycznie zamontowanymi na obiekcie.
- Karta katalogowa urządzenia musi mieć wyraźne oznaczenie producenta, rodzaju i typu urządzenia.
- Jeśli dokument materiałowy dotyczy więcej niż jednego modelu urządzenia należy na dokumencie jednoznacznie oznaczyć, który model został użyty podczas realizacji.
- Do każdej rozdzielniczy prefabrykowanej na potrzeby realizacji zadania, producent „zestawu” winien dołączyć stosowną deklarację zgodności z wymaganymi normami i dyrektywami.

g) Część D – Dokumentacja wykonanych sprawdzeń oraz przeprowadzonych szkoleń

- Oryginały protokołów podpisane przez osobę posiadającą wymagane prawem kwalifikacje wg poniższej listy:
 - protokoły badania skuteczności ochrony przed porażeniem,
 - protokoły badania rezystancji izolacji,
 - protokół badania zabezpieczeń różnicowoprądowych,
 - protokoły badania natężenia oświetlenia podstawowego,
 - protokoły badania natężenia oświetlenia ewakuacyjnego,
 - protokół z badań certyfikujących instalację strukturalną,
- Do protokołów musi być dołączona kopia aktualnych uprawnień. Protokół z pomiarów musi zawierać poniższe elementy:
 - Kopia aktualnych, wymaganych prawem, uprawnień wykonującego,
 - Kopia świadectwa legalizacji urządzenia pomiarowego (nie starsze niż 13 miesięcy od dnia użycia go do pomiarów),

- Jednoznaczny opis badanego urządzenia/ instalacji – nazwa, typ, nazwa producenta, nr seryjny (w przypadku urządzeń),
 - Lokalizacja urządzenia/instalacji/sieci,
 - Wyniki badania,
 - Ocena wyników badania w odniesieniu do właściwej normy,
 - Nazwa, typ i nr seryjny urządzenia pomiarowego,
 - Czytelne imię i nazwisko wykonującego pomiar,
 - Data pomiaru,
 - Podpis wykonującego pomiar,
 - Pieczętka wykonującego pomiar (opcjonalnie)
 - Orzeczenie o sprawności / niesprawności badanej instalacji / urządzenia,
- Protokoły z przeprowadzonych szkoleń (jeśli dotyczy).

1.5. Dokumentacja zdjęciowa wszelkich instalacji zakrytych

- a) Dokumentację zdjęciową należy sporządzić i przekazać w wersji elektronicznej (cyfrowych plików zdjęciowych), w 3 egzemplarzach na nośniku danych CD/DVD/pendrive
- b) Dokumentacja zdjęciowa powinna dokumentować wszystkie roboty wykonane na budowie – w szczególności prace ulegające zakryciu,
- c) Pliki powinny być podzielone na foldery. Nazwy folderów powinny zawierać daty wykonania zdjęć oraz określać okoliczności na jakie zostały wykonane (np. 2020-12-18_Odbiór częściowy – elektroenergetyczna linia kablowa relacji ST-PG1 – ZK-3)

1.6. Dokumentacja eksploatacyjna

- a) Informacje ogólne
 - Liczba egzemplarzy: 1
 - Forma dokumentacji: elektroniczna – wymagania analogiczne jak określone w ust. 10.3. Istnieje możliwość połączenia jej na jednym nośniku z wersją elektroniczną DP, ale należy ją umieścić w oddzielnym folderze z opisem „Dokumentacja eksploatacyjna”.
 - Dokumentacja eksploatacyjna winna bazować na projektach wykonawczych poszczególnych branż, gdzie w opisach i na rysunkach przedstawiony zostanie faktyczny stan zrealizowanego zakresu prac.
 - W opisach jak również na rysunkach nie powinno być widocznych elementów czy opisów wykreślonych, przesuniętych, usuniętych czy zmienionych w stosunku do projektów wykonawczych, a jedynie faktyczny

opis wykonanych prac jak również rysunki przedstawiające faktyczne rozmieszczenie urządzeń, trasy instalacji, aktualne schematy, itp.

- Aktualne schematy rozdzielnic w wersji papierowej należy umieścić w sposób trwały w poszczególnych rozdzielnicach.
- Na rysunkach należy nanieść opisy i oznaczenia zgodne z opisami i oznaczeniami na obiekcie (np. numeracja gniazd, łączników, opraw oświetlenia podstawowego, awaryjnego i ewakuacyjnego, czujek, ppoż. głośników DSO, elementów kontroli dostępu, gniazd LAN, elementów systemów przyzywowych, itp.),
- Oprócz opisów i rysunków dokumentacja powinna zawierać dodatkowo wszystkie niezbędne ponumerowane i skatalogowane z zaznaczeniem konkretnego typu, a nie całego asortymentu atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności, DTR urządzeń, instrukcje obsługi, protokoły z uruchomień, protokoły z testów, itd.
- Oznaczenia naniesione fizycznie na urządzenia, zapisane na rysunkach instalacji oraz zawarte w systemach sterowania (np. centrala monitoringu opraw oświetlenia awaryjnego) muszą być tożsame.
- Dokumentacja eksploatacyjna musi dodatkowo zawierać:
 - wszelkie hasła, kody źródłowe (programy), pliki konfiguracyjne dla urządzeń programowalnych takich jak np. centrale ppoż, sterowniki central wentylacyjnych i inne.
 - spis nastaw urządzeń (spis zadanych parametrów),
 - spis wejść/wyjść sterowników (jeśli dotyczy),