


SYGNALIZATOR AKUSTYCZNO-OPTYCZNY

MODUŁ DETEKCJI GAZU

DETEKTOR GAZU

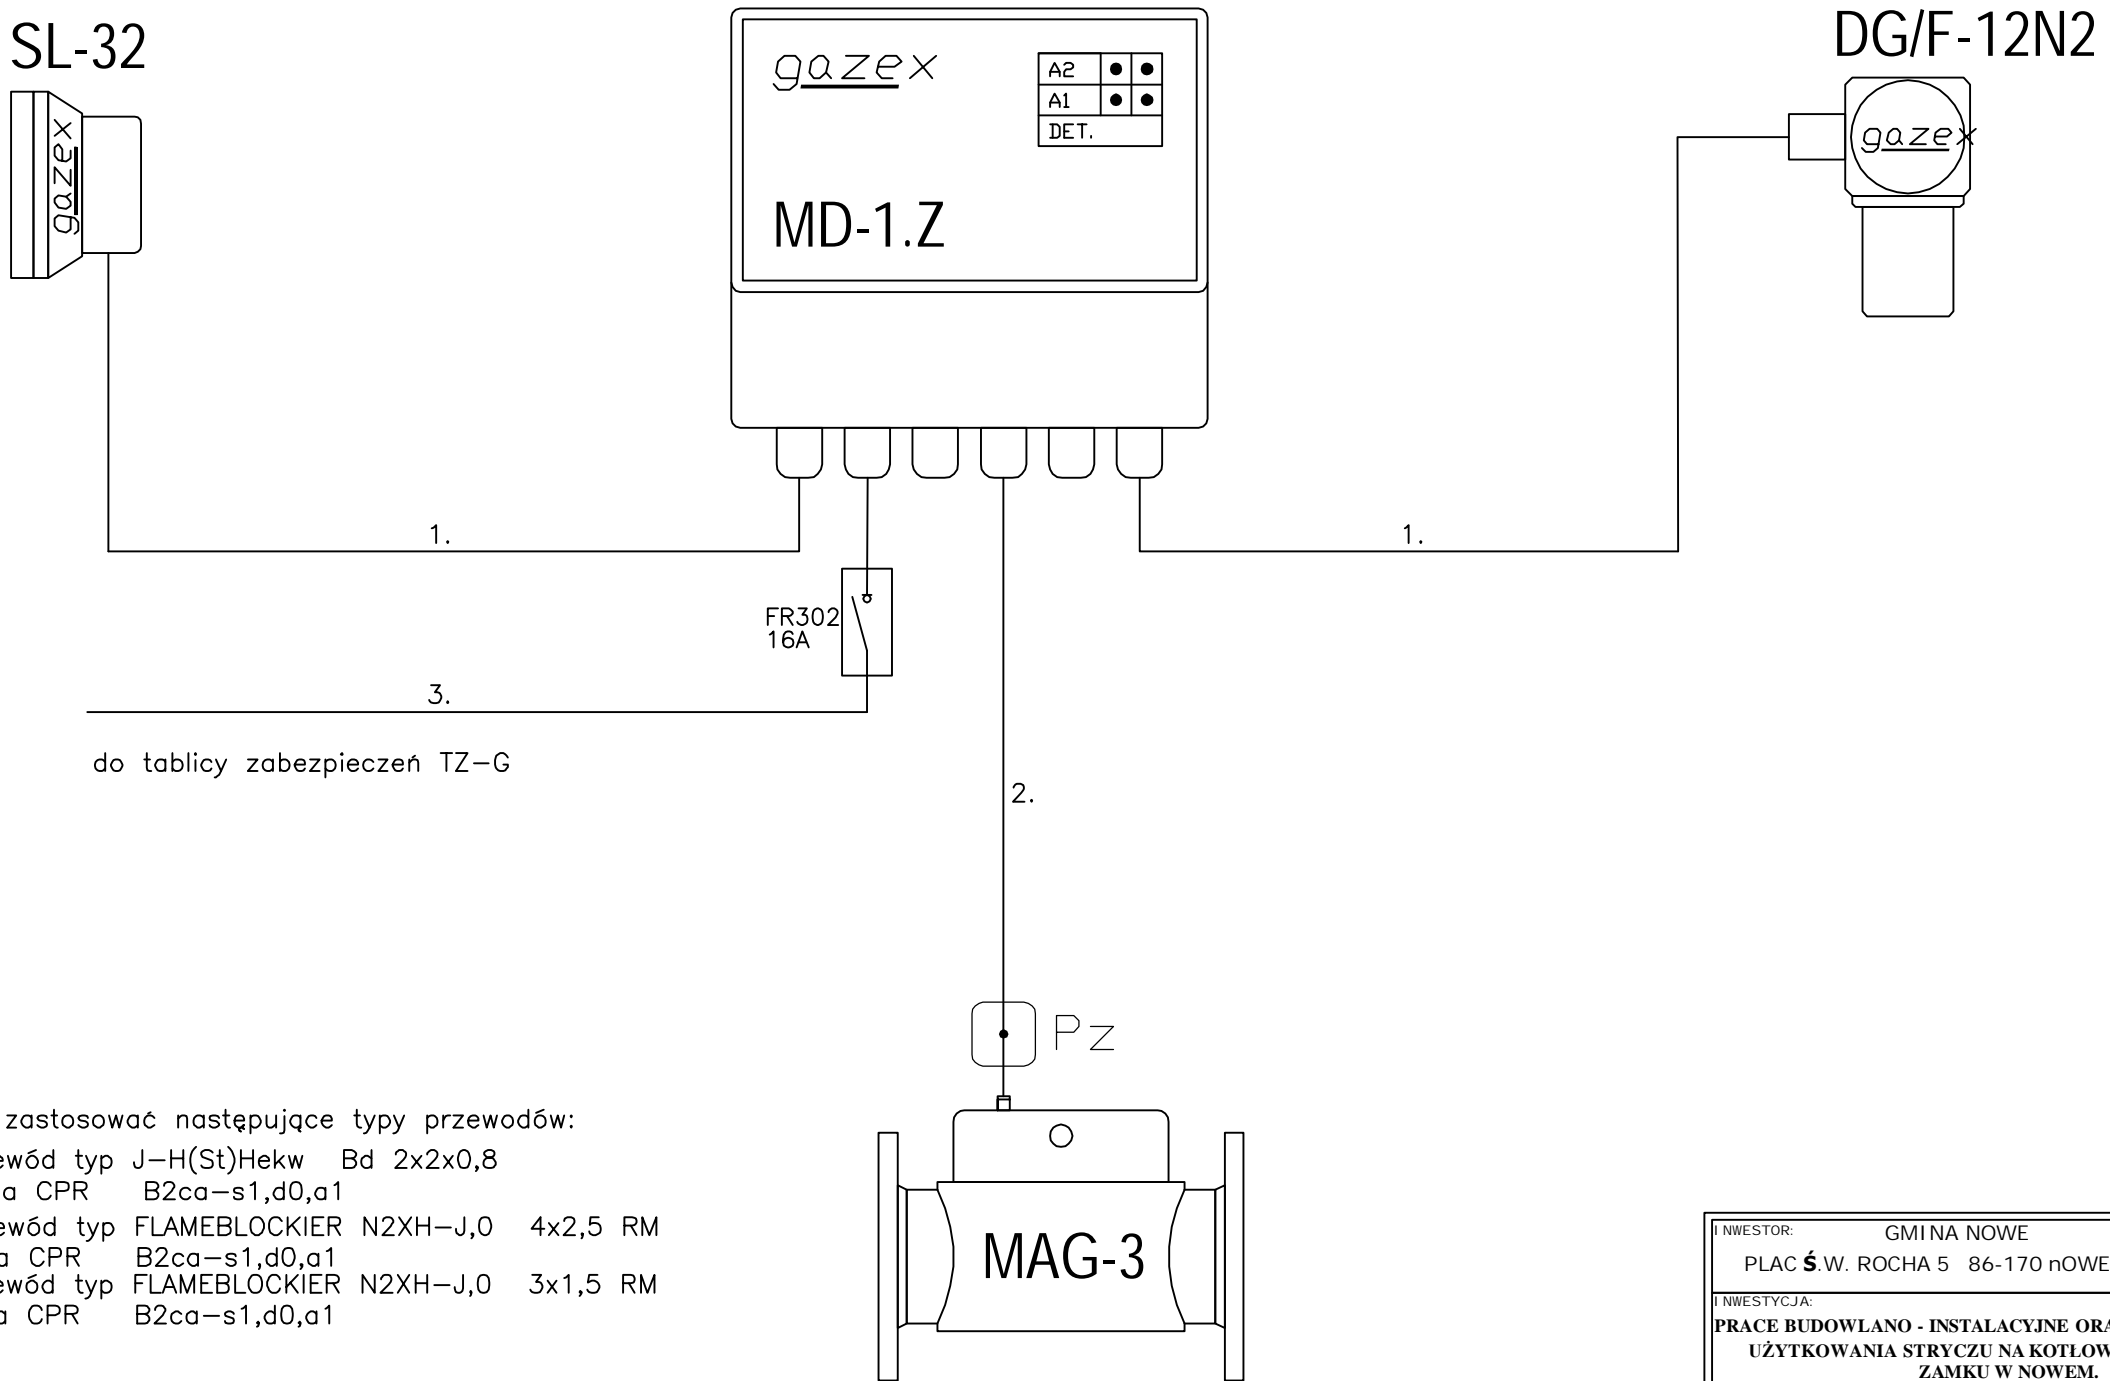

UWAGA:
należy zastosować następujące typy przewodów:

- 1. przewód typ J–H(St)Hekw Bd 2x2x0,8
klasa CPR B2ca–s1,d0,a1
- 2. przewód typ FLAMEBLOCKIER N2XH–J,0 4x2,5 RM
klasa CPR B2ca–s1,d0,a1
- 3. przewód typ FLAMEBLOCKIER N2XH–J,0 3x1,5 RM
klasa CPR B2ca–s1,d0,a1

- OCHRONA PRZED DOTYKIEM BEZPOŚREDNIM
- izolowanie części czynnych
 - użycie obudowy
- UZUPEŁNIENIE OCHRONY PRZED DOTYKIEM BEZPOŚREDNIM
- wyłączniki różnicowo – prądowe $\Delta I_r=30\text{ mA}$
- OCHRONA PRZED DOTYKIEM POŚREDNIM
- samoczynne wyłączenie zasilania w czasie $t=0,4\text{ s}$
 - połączenie wyrównawcze główne
 - wyłączniki różnicowo – prądowe $\Delta I_r=30\text{ mA}$

INWESTOR: GMI NA NOWE PLAC Ś.W. ROCHA 5 86-170 NOWE N/W		
INWESTYCJA: PRACE BUDOWLANO - INSTALACYJNE ORAZ ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA STRYCHU NA KOTŁOWNIĘ GAZOWĄ NA ZAMKU W NOWEM. ZAMEK KRZYŻACKI PLAC ZAMKOWY 3 86-170 NOWE działka nr 671/7 i 672/1 jed. ewid. 041406_4.0001 Nowe - Miasto		
BIURO PROJEKTOWE: Zakład Projektowania i Usług Budowlanych "BENBUD" inż. Benedykt Reder ul. Ks. dr Wł. Łęgi 1/27, 86-300 Grudziądz		
NAZWA RYSUNKU SCHEMAT ELEKTRYCZNY INSTALACJA DETEKCJI GAZU "GAZEX"	SKALA: 1:100	BRANŻA: BUDOWLANA
FAZA: PROJEKT PT	DATA: 15.01.2024 r.	NUMER RYSUNKU: E-07
FUNKCJA: PROJEKTANT Branża: konstrukcja	inż. STANISŁAW ŁASZKIEWICZ nr uprawnień do projektowania bez ograniczeń w specjalności: sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych, i elektroenergetycznych nr upr. WRR-DT/7131/2/2002	PODPIS:
FUNKCJA: SPRAWDZAJĄCY Branża: konstrukcja	mgr inż. ALEKSANDER ŁASZKIEWICZ nr uprawnień do projektowania bez ograniczeń w specjalności: sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych, i elektroenergetycznych nr upr. WKP0154/PO0E/14	PODPIS: