



TD1/TD2

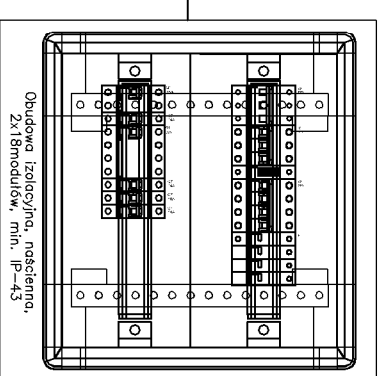

Odbiory:	wyłqcznik główny	lampki kontrolne	ochrona przecm- przepięciowa	oświetlenie potrzeby w. dzwigu 1	tablica sterująca osłonięta dzwigu 1
Nr obwodu TD.../...		1	1	1	3
Typ przewodu lub kabla	N2XH5x10			N2XH3x1,5	N2XH5x6
Moc/ilość		szt.3	szt.4	1,5kW	7,9kW

PRACOWNIA PROJEKTOWA

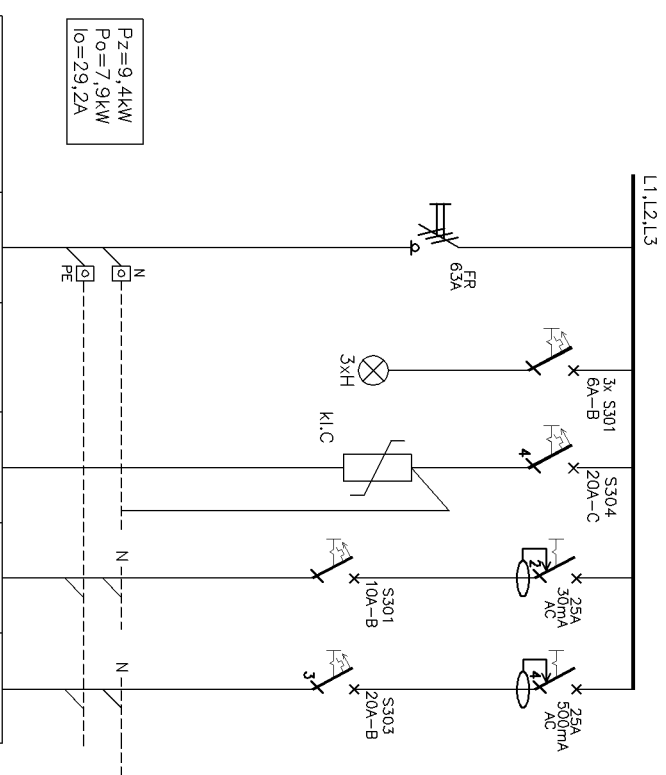

POLSKA GRUPA PROJEKTOWO WYKONAWCZA Sp. z o.o.
00-241 Warszawa, ul. Długa 44/50, tel. 510 615 610

TEMAT:
OPACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORSOWEJ REMONTU I
PRZEBUDOWY ZWIĄZANEJ Z WYMIANĄ DŹWIGÓW W BUDYNKACH NR 20,21 I 25
WYDZIAŁU NAUK SPOŁECZNYCH UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO
PRZY UL. KOSZAROWEJ 3 WE WROCŁAWIU

Uniwersytet Wrocławski,
pł. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław

Uniwersytet Wrocławski Wydział Nauk Społecznych,
ul. Koszarowa 3, 51-168 Wrocław

ZESPÓŁ PROJEKTOWY:	NR UPR.:	PODPIS:
PROJEKTOWAŁ: w spzc. INST. ELEKTR. : mgr inż. Marcin Oldziej	Wa-379/02	
SPRAWDZAJĄCY w spzc. INST. ELEKTR. : mgr inż. Mieczysław Oldziej	St-320/77	

TREŚĆ RYSUNKU:
SCHEMAT TABLICY TD...

DATA: 08.03.2021r

SKALA RYSUNKU:

NUMER PORZĄDKOWY: IT-07

**SAMOCZYNNY WYŁĄCZENIE
UKŁAD SIECI TN-S 0,4kV**