


Legenda:

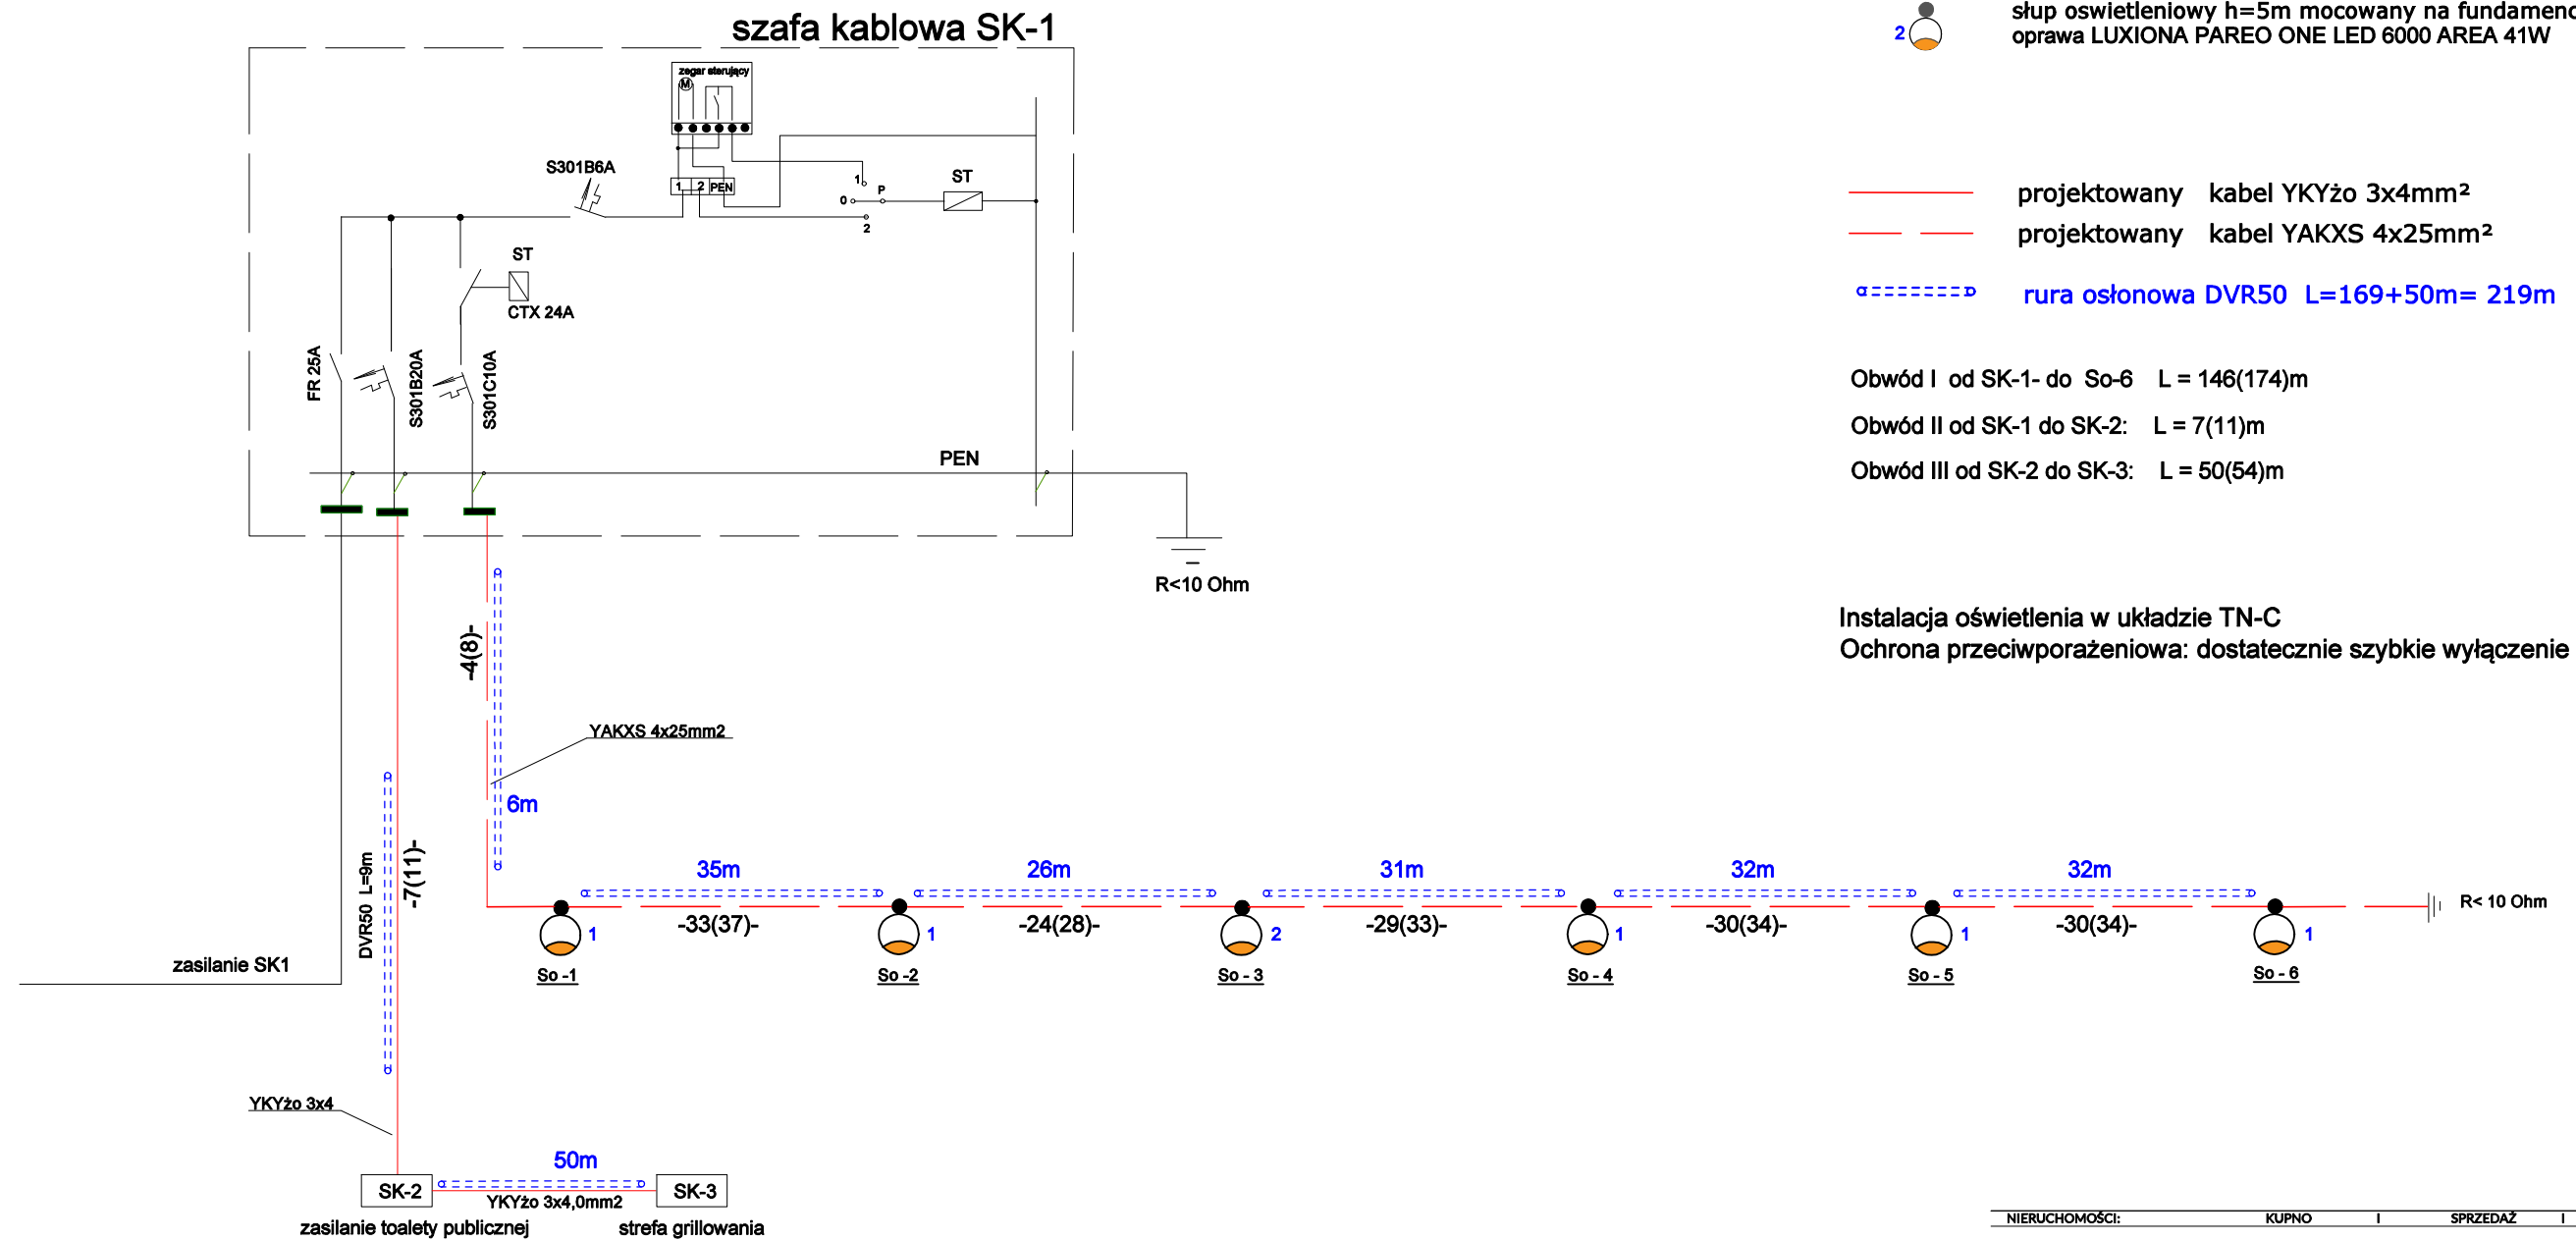


Obwód I od SK-1- do So-6 L = 146(174)m

Obwód II od SK-1 do SK-2: $L = 7(11)\text{m}$

Obwód III od SK-2 do SK-3: $L = 50(54)m$

Instalacja oświetlenia w układzie TN-C

Ochrona przeciwporażeniowa: dostatecznie szybkie wyłączenie napięcia

NIERUCHOMOŚCI:		KUPNO	SPRZEDAŻ	SZACOWANIE
		e-mail: m.danielczak@gmail.com		Data:
		tel.: + [48] 600 258 696		10.2021
		AMD Design Marcin Danielczak		Skala:
		ul. Jana Pawła II 5b 64-400 Międzychód		Nr rysunku: E2
PROJEKT:	DOKUMENTACJE	POZWOLENIA	KIEROWNICTWO	
Objekt: Budowa strefy aktywności i rekreacji z Miasteczkiem Ruchu Drogowego				
Lokalizacja: Drezdenko, dz. nr 861,897,914				
Inwestor: Gmina Drezdenko				
tytuł rysunku: SCHEMAT INSTALACJI OŚWIETLENIA				
Branża:		ELEKTRYCZNA		
Projektował:	specjalność:	nr upr.:	podpis	
inż. Jacek Hajdasz	inst. elektryczne	LBS/0051/POOE/12		
Opracował:				
inż. Jakub Hajdasz	-	-		
Projekt ten jest chroniony prawem autorskim. Kopiowanie i zmiany jedynie za zgodą autorów.				