


Układ sieci Sieć TN
Napięcie znamionowe
Moc zainstalowana
IK1 Maks.
IK3 Maks.

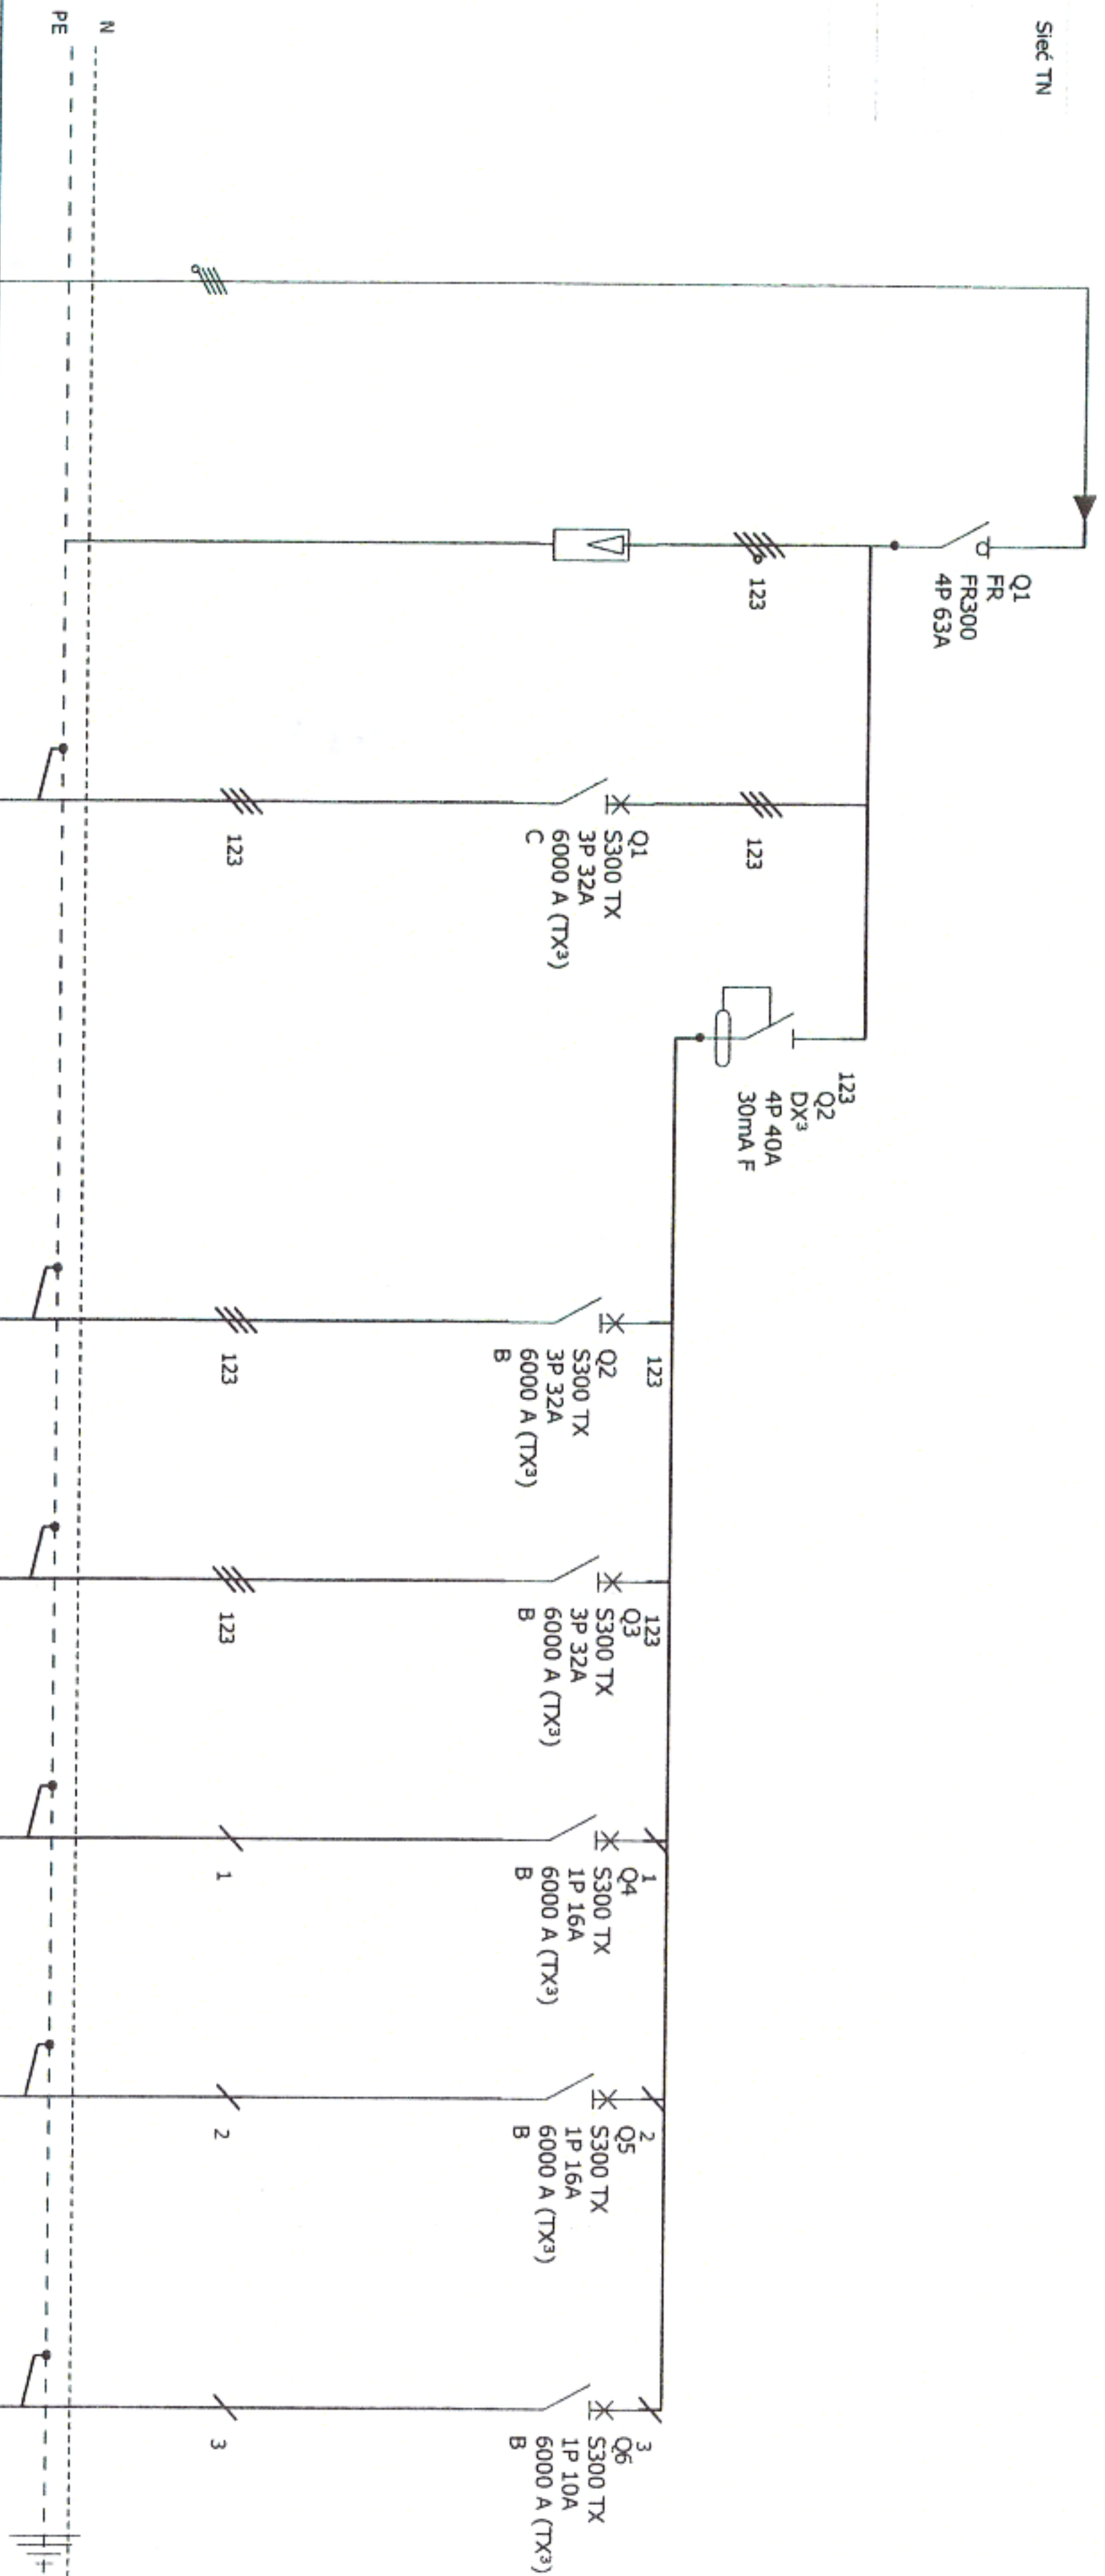

Oznaczenie urządzenia	F1	Q1	Q2	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6
Oznaczenie zacisku								
Opis	ZASILANIE Z ROZDZIELNICY RG Ib = 3 x 40 A	WYŁĄCZNIK ROZDZIELNICY I ZABEZPIECZENIE PRZEPŁYCIOWE	WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWOPRĄD.	POMPA CIEPŁA JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	POMPA CIEPŁA JEDNOSTKA ZEWNIĘTRZNA	GRZALKA ZASOBNIKA POM. TECHN.	GNIAZDA WTYKOWE POM. TECHN.	OŚWIETLENIE POM. TECHN. I MAGAZYN
Moc								
Długość kabla								
Przekrój przewodu	5 x 10 mm ²	5 x 6 mm ²		5 x 6 mm ²	5 x 6 mm ²	3 x 2,5 mm ²	3 x 2,5 mm ²	3 x 1,5 mm ²
Typ kabla	YDY	YDY		YDY	YDY	YDY	YKY	YKY
Typ izolacji kabla								

BUDYNEK REMIZY OSP
SCHEMAT ROZDZIELNICY RK
I UKŁADU ZASILANIA

Adres: Nowy Dwór, gm. Jedwabno	DATA	MAJ 2024	ARKUSZ	1/1	RYS. NR	E - 14
Opracował: techn. Piotr Bedra upr. bud. 154/83/OL					PODPIS	
Projektant: techn. Wiesław Miedziński upr. bud. 542/94/OL					PODPIS	
Sprawdzający: mgr inż. Jacek Działkowiak upr. bud. WAM/0088/PW/OE/13					PODPIS	