

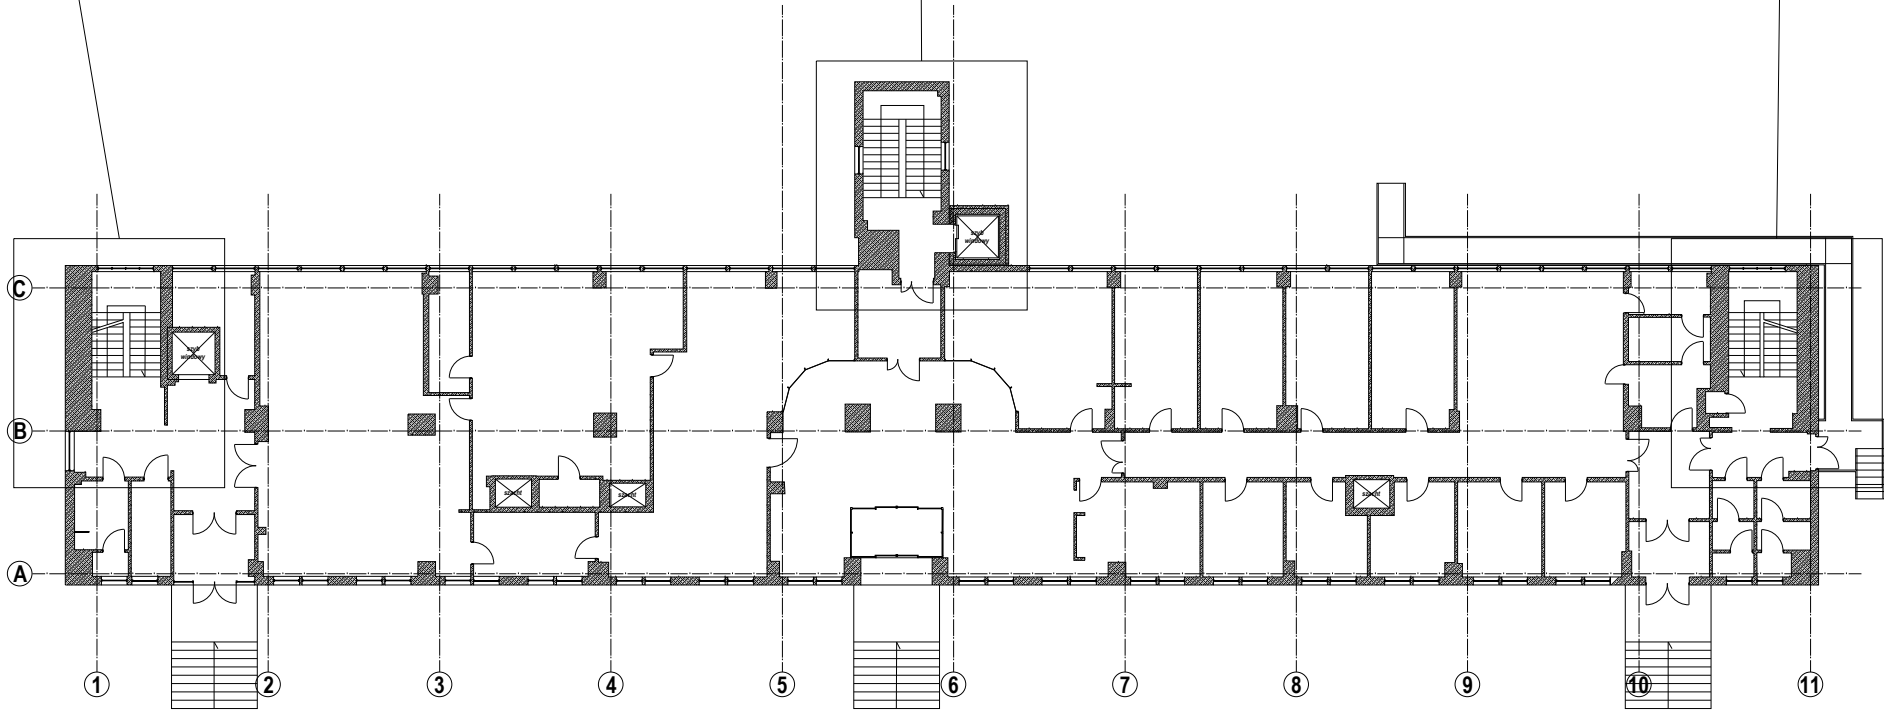
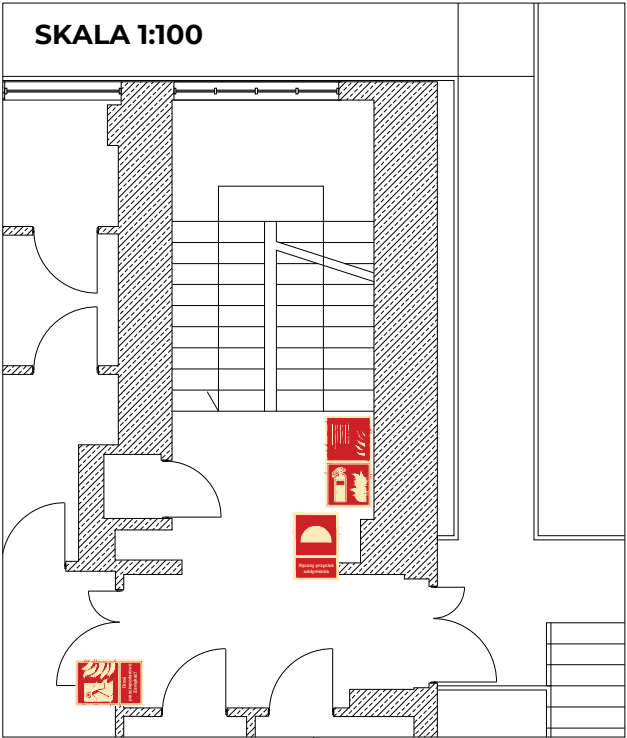
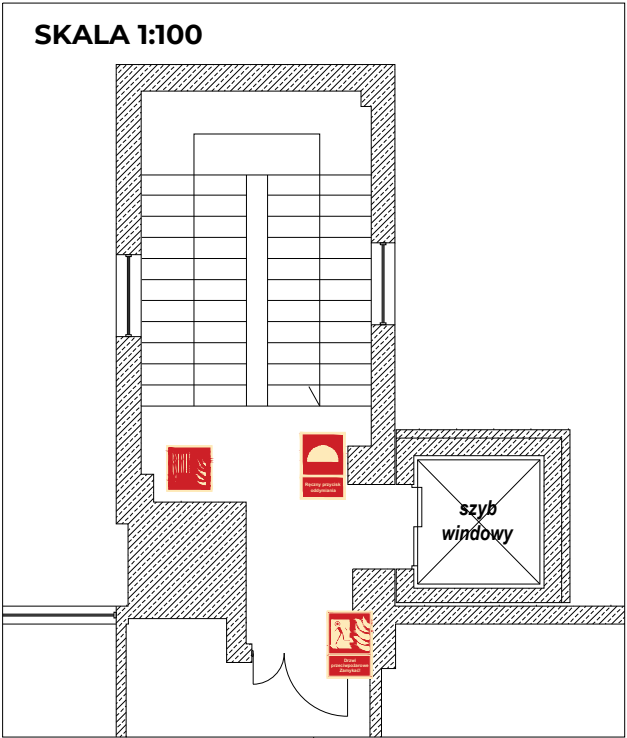


PARTER

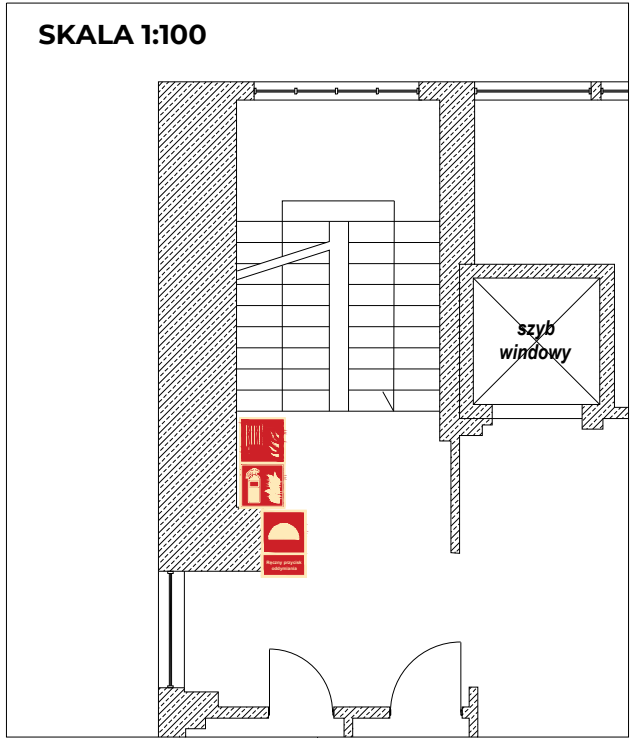

- LEGENDA:
- Hydrant wewnętrzny
 - Gaśnica GP-6x
 - Przeciwpżarowy wyłącznik prądu (PWP)
 - Ręczny przycisk oddymiania (RPO)
 - Drzwi przeciwpożarowe



Fire Protection Spot
Consulting | Documentation | Sepervision

NAZWA OPRACOWANIA

EKSPERTYZA TECHNICZNA

w zakresie ochrony przeciwpożarowej sporządzona w trybie § 1 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów

OBIEKT

Budynek uczelni Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku

87-800 WŁOCŁAWEK, ul. Mechaników 3
dz. nr ew.: 65/13 jedn. ew.: 046401_1 obręb: 0310
gm. miasto Włocławek

NAZWA RYSUNKU

Rzut parteru - lokalizacja hydrantów na klatkach schodowych

OPRACOWAŁ	inż. Marian Buryk Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych <small>nr upr. 233/985</small>	PODPIS
SKALA	bez skali	NR RYSUNKU Załącznik nr 3
DATA	grudzień 2023 r.	