


RS
widok rozdzielnicy po otwarciu drzwi/ bez maskownic i oprzewodowania/

Rozdzielnica naścienna lub wolnostojąca ;obudowa IP 22 drzwiczki z zamkiem na klucz
In=125A

przewidzieć 20% rezerwy miejsca

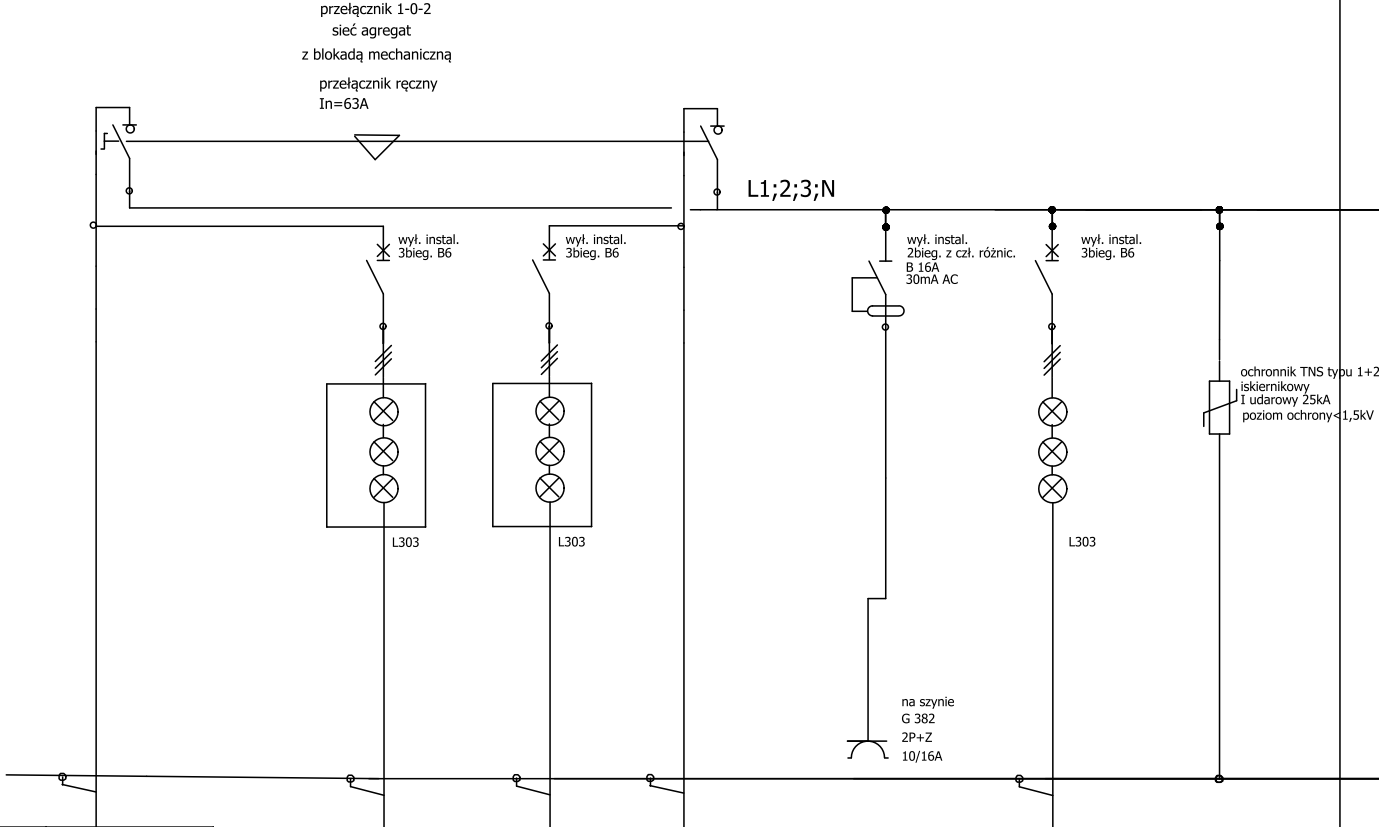

Oznaczenie zacisku/obwodu					0	1	2	3
	zasilanie z agregatu		KONTROLA OBECNOŚCI NAPIĘCIA	KONTROLA OBECNOŚCI NAPIĘCIA	WYŁACZNIK GŁÓWNY	GNIAZDO ZASILANIE SERWISOWE	KONTROLA OBECNOŚCI NAPIĘCIA	OCHRONNIKI
Moc			2,5W	2,5W		0,6W	2,5W	
Przekrój przewodu	5x25 mm2		5x1,5mm2	5x1,5mm2	5x25 mm2	3x2,5mm2	5x1,5mm2	1x25mm2
Typ kabla								
Typ izolacji kabla	YKXS		YDYp	YDYp	YKXS	YDY	YDYp	LYgzo

INWESTPROJEKT - ZACHÓD
Spółka z o.o. Łódź ul. Narutowicza 7/9



nazwa obiektu	BUDYNEK POSTERUNKU POLICJI			branża
adres	Gryfów Śląski, ul. Polna 7, obręb 001, działka 199/9			el
temat rysunku	Schemat zasilania - RG cz.1			skala
projektant	tech. Andrzej Goszczyński nr upr. 371/84/WJ w spec. instal. inż. w zakresie sieci i instal. elektrycznych	podpis	data	nr rys 2.1
sprawdz.	inż. Piotr Pietrzak nr upr. 107/00/ WJ w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenerget.	podpis	data	
		podpis	data	nr strony