


I ETAP INWESTYCJI

II ETAP INWESTYCJI

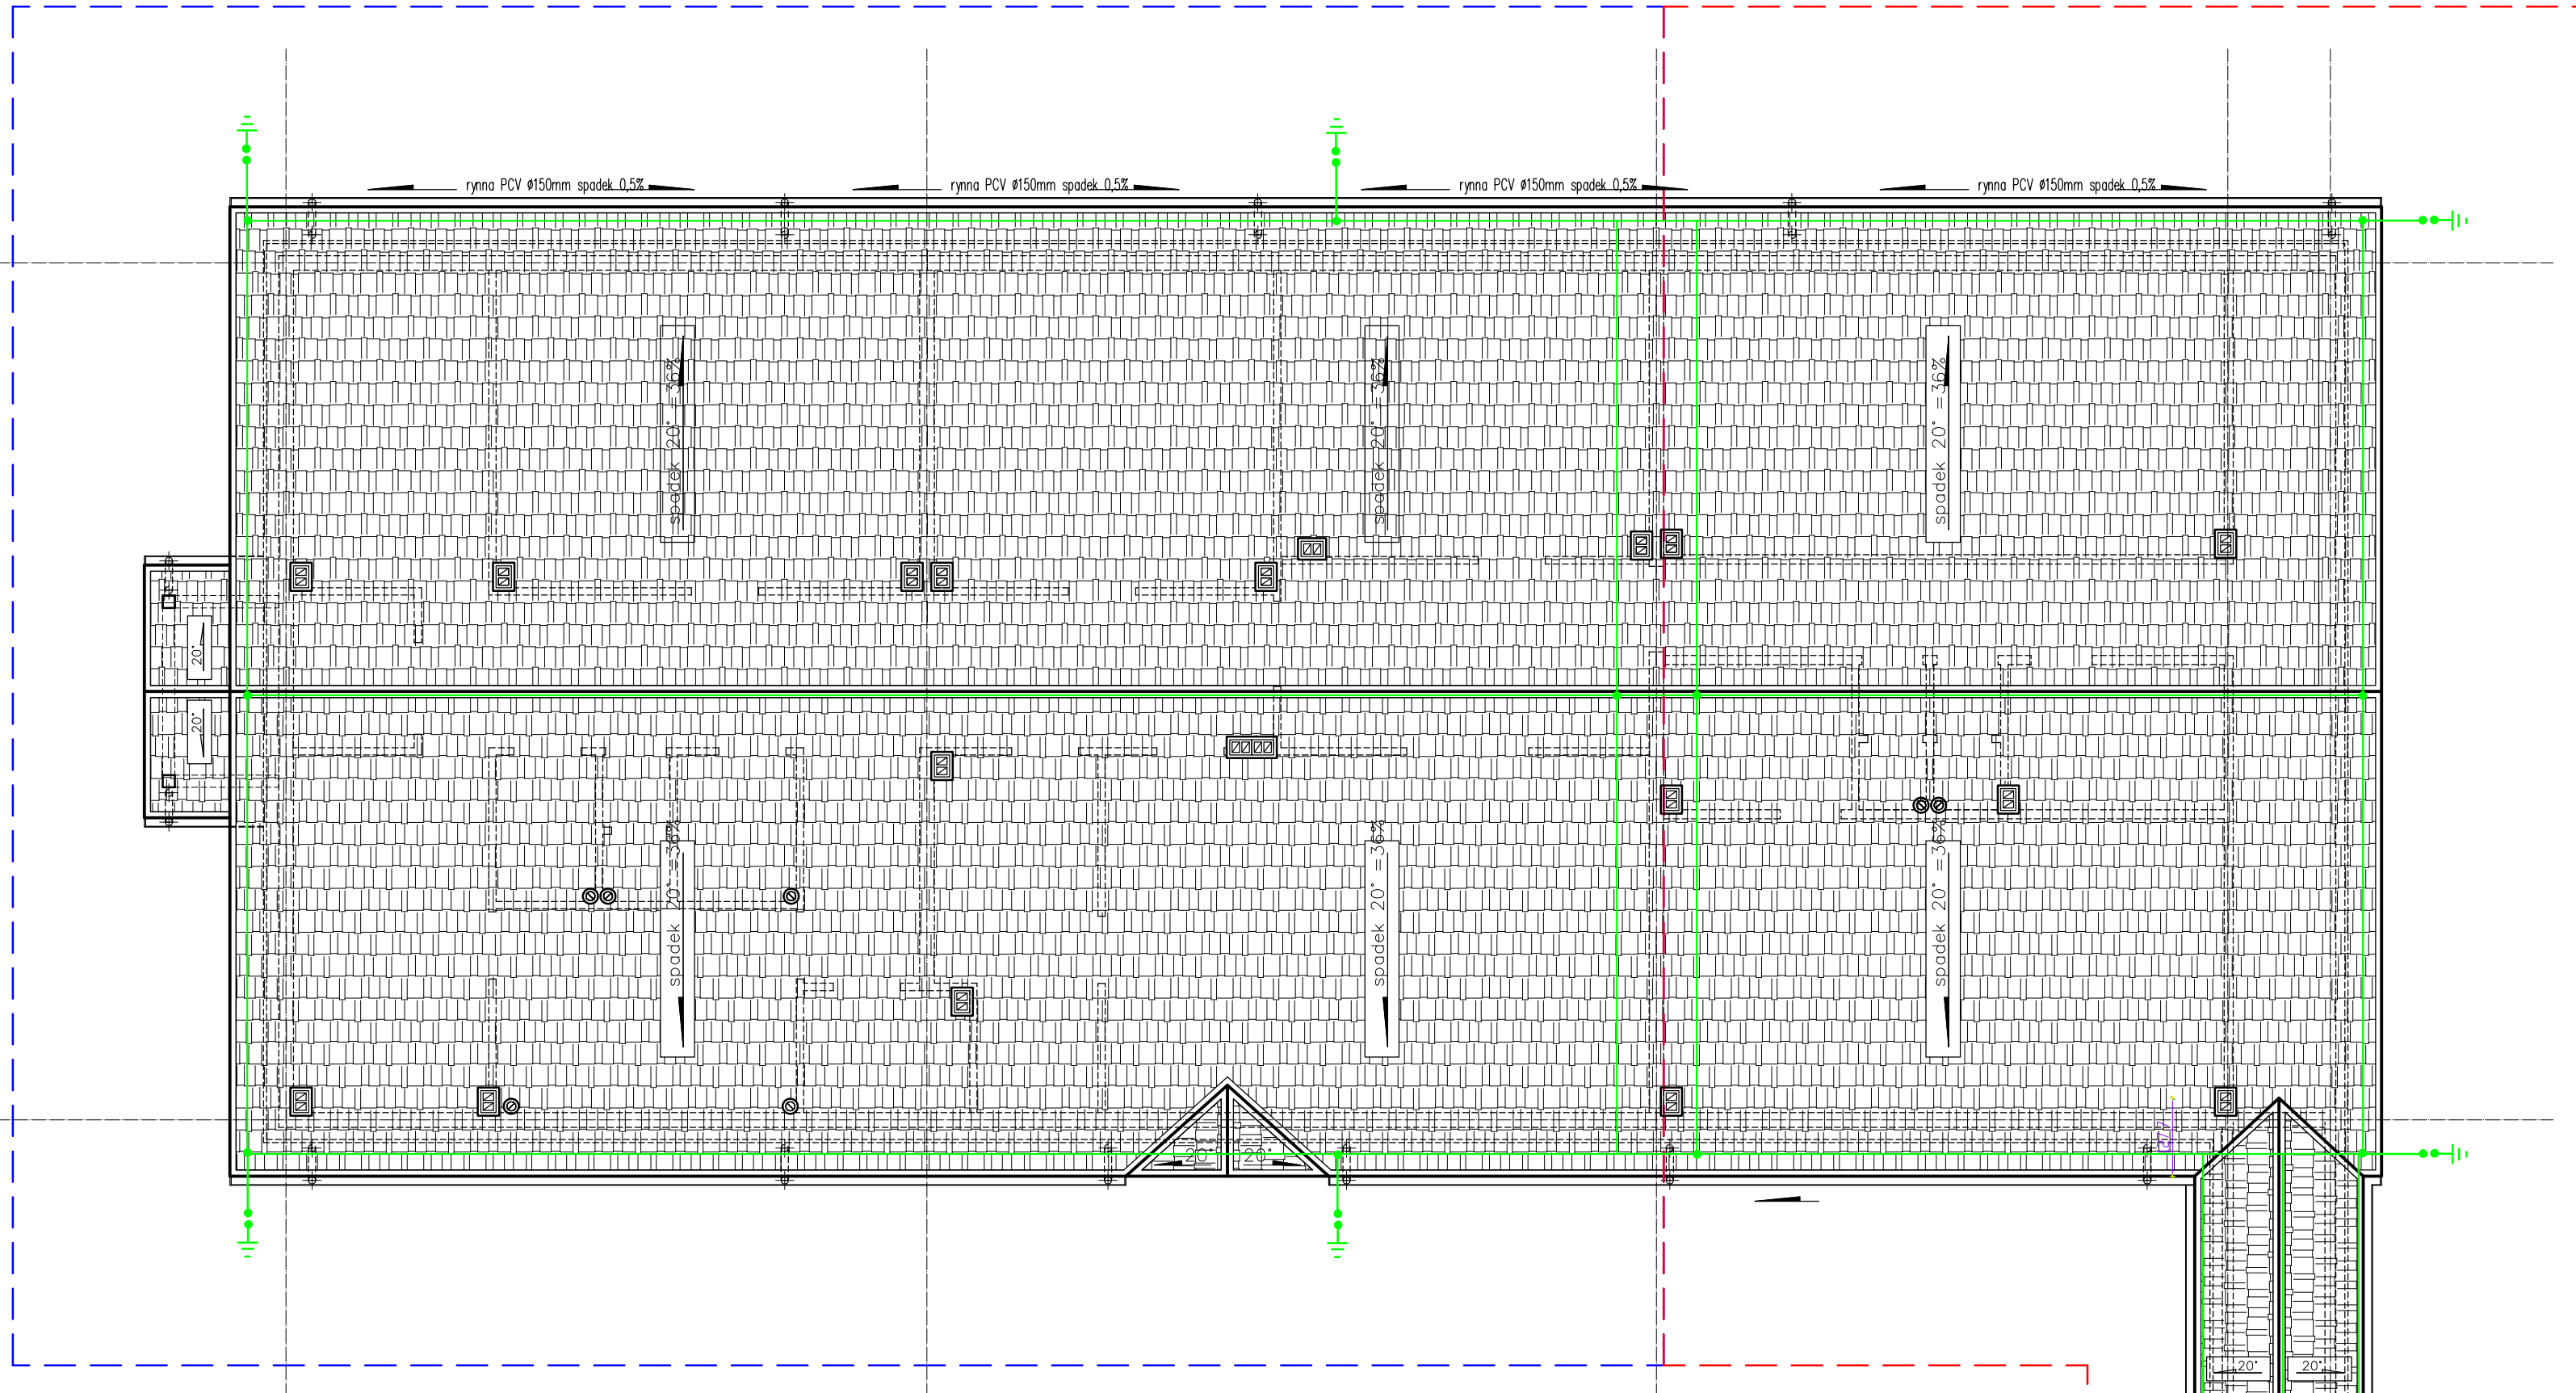

LEGENDA

- I ETAP INWESTYCJI
- II ETAP INWESTYCJI

UWAGI:

- WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ W TRAKCIE BUDOWY
- JAKO UZIOM ZASTOSOWANO UZIOM FUNDAMENTOWY BEDNARKA FeZn 30x4mm.
- JAKO PRZEWODY ODPROWADZAJĄCE ZASTOSOWANO DRUT OCYNKOWANY FeZn $\Phi 8$ mm.
- JAKO ZWODY POZIOME ZASTOSOWANO DRUT FeZn fi 8mm. DRUT UKŁADAĆ 2cm OD POWIERZCHNI DACHU. W PRZYPADKU ZASTOSOWANIA JAKO POKRYCIA DACHOWEGO BLACHY STALOWEJ O GRUBOŚCI MIN. 0,5MM STOSOWAĆ ZWÓD POZIOMY NATURALNY-METALOWE POSZYCIE DACHU
- OD GŁÓWNEJ SZYNY WYRÓWNIANIA POTENCJAŁÓW DO UZIOMU FUNDAMENTOWEGO UŁOŻYĆ POŁĄCZENIE WYRÓWNAWCZE -DRUT FeZn fi 8MM.
- JEDNOSTKI WENTYLATORÓW CHRONIĆ IGLICAMI ODGROMOWYMI (SKOORDYNOWAĆ NA ETAPIE WYKONAWSTWA)
- ELEMENTY METALOWE POSADOWIONE NA DACHU (WYWIETRZAKI, RYNNY I RURY SPUSTOWE) PRZYŁĄCZYĆ DO INSTALACJI ODGROMOWEJ (SKOORDYNOWAĆ NA ETAPIE WYKONAWSTWA)

DOM PRACOWNIA PROJEKTOWA BUDOWLANYCH inż. Adam Zając		ul. Okrężna 13A , 83-200 Starogard Gd. tel. 58 563 36 84 , tel. kom. 604 641 355	NR RYSUNKU
INWESTOR		Gmina Kaliska ul. Nowowiejska 2 . 83-280 Kaliska	E4
TEMAT		Budowa budynku Kaliskiego Centrum Historyczno - Edukacyjnego, budowa łącznika wraz z niezbędną budową i przebudową infrastruktury technicznej	SKALA
LOKALIZACJA		działka nr 266/18 , obręb Kaliska , gmina Kaliska	1:100
NAZWA RYS.		INSTALACJA ODGROMOWA	DATA
PROJEKTANT		mgr inż. Mirosław Bukowski Upr. Proj. Nr 46/Gd/2002	06-2016
SPRAWDZAJĄCY		mgr inż. Marcin Błochowiak Upr. Proj. Nr POM/0019/PODE/17	