

**DECYZJA nr ZDP.TD.4170.17.2021.BM**

Na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020r. poz.470 j.t.), art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r. poz. 256 j.t. ) oraz uchwały Zarządu Powiatu w Stargardzie numer 2219/13 z dnia 5 września 2013 roku w sprawie upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Stargardzie do wydawania decyzji administracyjnych, po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez:

Pana Grzegorza Matysa pełnomocnika Gminy Stargard, 73-110 Stargard ul. Rynek Staromiejski 5 w sprawie:

„Lokalizacji sieci wodociągowej Ø160 i hydranów Dn 100 w pasie drogowym drogi powiatowej 1704Z dz. nr 22/3 obręb Lipnik gm. Stargard”.

**§ 1**  
**zezwala się**

Gmina Stargard, 73-110 Stargard ul. Rynek Staromiejski 5 na:

1. Lokalizację sieci wodociągowej Ø 160 i hydranów Dn 100 w pasie drogowym drogi powiatowej 1704Z dz. nr 22/3 obręb Lipnik gm. Stargard. Szczegółowa lokalizacja sieci wodociągowej Ø 160 i hydranów Dn 100 w pasie drogowym drogi powiatowej 1704Z dz. nr 22/3 obręb Lipnik gm. Stargard została przedstawiona na załączniku mapowym pt. „Trasa sieci wodociągowej” . Załącznik mapowy pt. „Trasa sieci wodociągowej” - został podpisany i opieczetowany.
2. Niniejsza decyzja stanowi podstawę do dysponowania pasem drogowym drogi powiatowej 1704Z działka numer 22/3 obręb Lipnik gm. Stargard, na cele budowlane w myśl ustawy "Prawo Budowlane" w zakresie niezbędnym do realizacji zadania p.t. „Budowa sieci wodociągowej Ø 160 i hydranów Dn 100”. Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane wygasa z chwilą realizacji przedmiotowego zadania.

**§ 2**

Przy realizacji robót związanych z umieszczeniem sieci wodociągowej Ø 160 i hydranów Dn 100 w pasie drogowym drogi powiatowej 1704Z dz. nr 22/3 obręb Lipnik gm. Stargard, należy zachować poniższe warunki:

1. Przejście pod nawierzchnią utwardzoną należy wykonać metodą bezwykopową.
2. Wykopy należy zasypywać warstwami o grubości do 20 cm z jednoczesnym zagęszczeniem gruntu zasypowego. Należy uzyskać stopień zagęszczenia gruntu zasypowego i podbudowy zgodnie z PN– S - 02205 " Drogi samochodowe. Roboty ziemne".
3. Pas drogowy należy po zakończeniu robót doprowadzić do stanu technicznego nie gorszego jak przed zajęciem pod roboty.
4. Przed rozpoczęciem robót należy opracować i uzgodnić projekt tymczasowej organizacji ruchu i sposobu zabezpieczenia terenu robót.
5. Uszkodzony ciąg pieszo-rowerowy odtworzyć tylko i wyłącznie masą bitumiczną na gorąco o grubości po zagęszczeniu minimum 6,0 cm przy użyciu rozściełacza, na całej szerokości ciągu. Pod nawierzchnię ciągu pieszo-rowerowego wykonać podbudowę z KŁSM 90/3 grubości 10cm. Pod podbudowę należy stosować warstwę odsączającą o współczynniku filtracji  $k \geq 8 \text{ m/dobę}$  o grubości po zagęszczeniu minimum 15,0 cm.

### § 3 Uzasadnienie

Osoba upoważniona przez Inwestora złożyła wniosek o zezwolenie na lokalizację sieci wodociągowej Ø160 i hydranów Dn 100, w pasie drogowym drogi powiatowej 1704Z, dz. nr 22/3 obręb Lipnik gm. Stargard, która to lokalizacja została uzgodniona pozytywnie. Zgodnie z art. 126 w zw. z art. 107 § 4 Kodeksu Postępowania Administracyjnego odstępuje się od uzasadnienia decyzji, albowiem uwzględnia ona w całości żądanie strony.

### § 4 Pouczenie

1. Na podstawie art. 40 ustawy o drogach publicznych, Inwestor przed rozpoczęciem prac ziemnych wykonywanych w pasie drogowym winien uzyskać zezwolenie na zajęcie pasa drogowego. Przed przystąpieniem do robót należy wystąpić do Zarządu Dróg Powiatowych w Stargardzie z wnioskiem o wydanie decyzji zezwalającej na zajęcie pasa drogowego, oraz załączyć zatwierdzony projekt czasowej organizacji ruchu i sposobu zabezpieczenia robót.
2. Właściciel urządzenia winien uzyskać pozwolenie na budowę lub dokonać do właściwego organu zgłoszenia wykonania robót budowlanych, oraz uzgodnić z zarządcą drogi projekt budowlany urządzenia. Współrzędne punktów załamania trasy x, y należy podać w formie pliku Maksymalny rozmiar pliku, który można załadować do systemu, Wynosi 300MB. Akceptowane formaty to Shapefile (ZIP zawierający pliki DBF, PRJ, SHP, SHX) GML KML, GDX, XML, TAB, GeoJSON, DXE, DGN, DWG, CSV zapisanych na nośniku CD, kodowanie znaków : UTF8, Window1250, ISO-8859-2.
3. Na podstawie art. 39 ustawy o drogach publicznych, jeżeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przełożenia urządzenia lub obiektu, koszt tego przełożenia ponosi jego właściciel (Dz. U. z 2020r., poz. 470 z zm.).
4. Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
5. Zgodnie z art. 127a § 1 i 2 kpa strona w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania, decyzja staje się ostateczna.

Wnioskodawca jest zwolniony z uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie przedmiotowej decyzji administracyjnej na podstawie art. 7 ust.3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2018r. poz. 1044 j.t.).

**Z up. Zarządu Powiatu**  
**Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych**  
*mgr inż. Ryszard Hadryś*

Otrzymują:

1. Pełnomocnik - Grzegorz Matys ul. J. Brzechwy 31, 73-110 Stargard.
2. A/a.

Załączniki:

1. Załącznik mapowy pt. „Trasa sieci wodociągowej” - podpisany i opieczetowany.







5974300

3366550


URZĄD DRÓG POWIATOWYCH  
73-110 Stargard  
ul. Bydgoska 13/15  
tel./fax 91 577 52 19, tel. 91 577 72 88

Załącznik do decyzji  
2021.D417.12.2021.44  
z dnia 15.01.2021r.

INSPEKTOR  
ds. drogowych  
Bogdan Szafrar

LEGENDA	
	Proj. sieć wodociągowa Ø160
	Proj. hydranty nadziemne Dn100
	Proj. rura ochronna
	Granice działek

**TRASA SIECI WODOCIĄGOWEJ**  
**DZ. NR 22/3, 571/12, 571/13, 571/14, 571/6**  
**OBR. LIPNIK, GM. STARGARD**  
**SKALA 1:500**

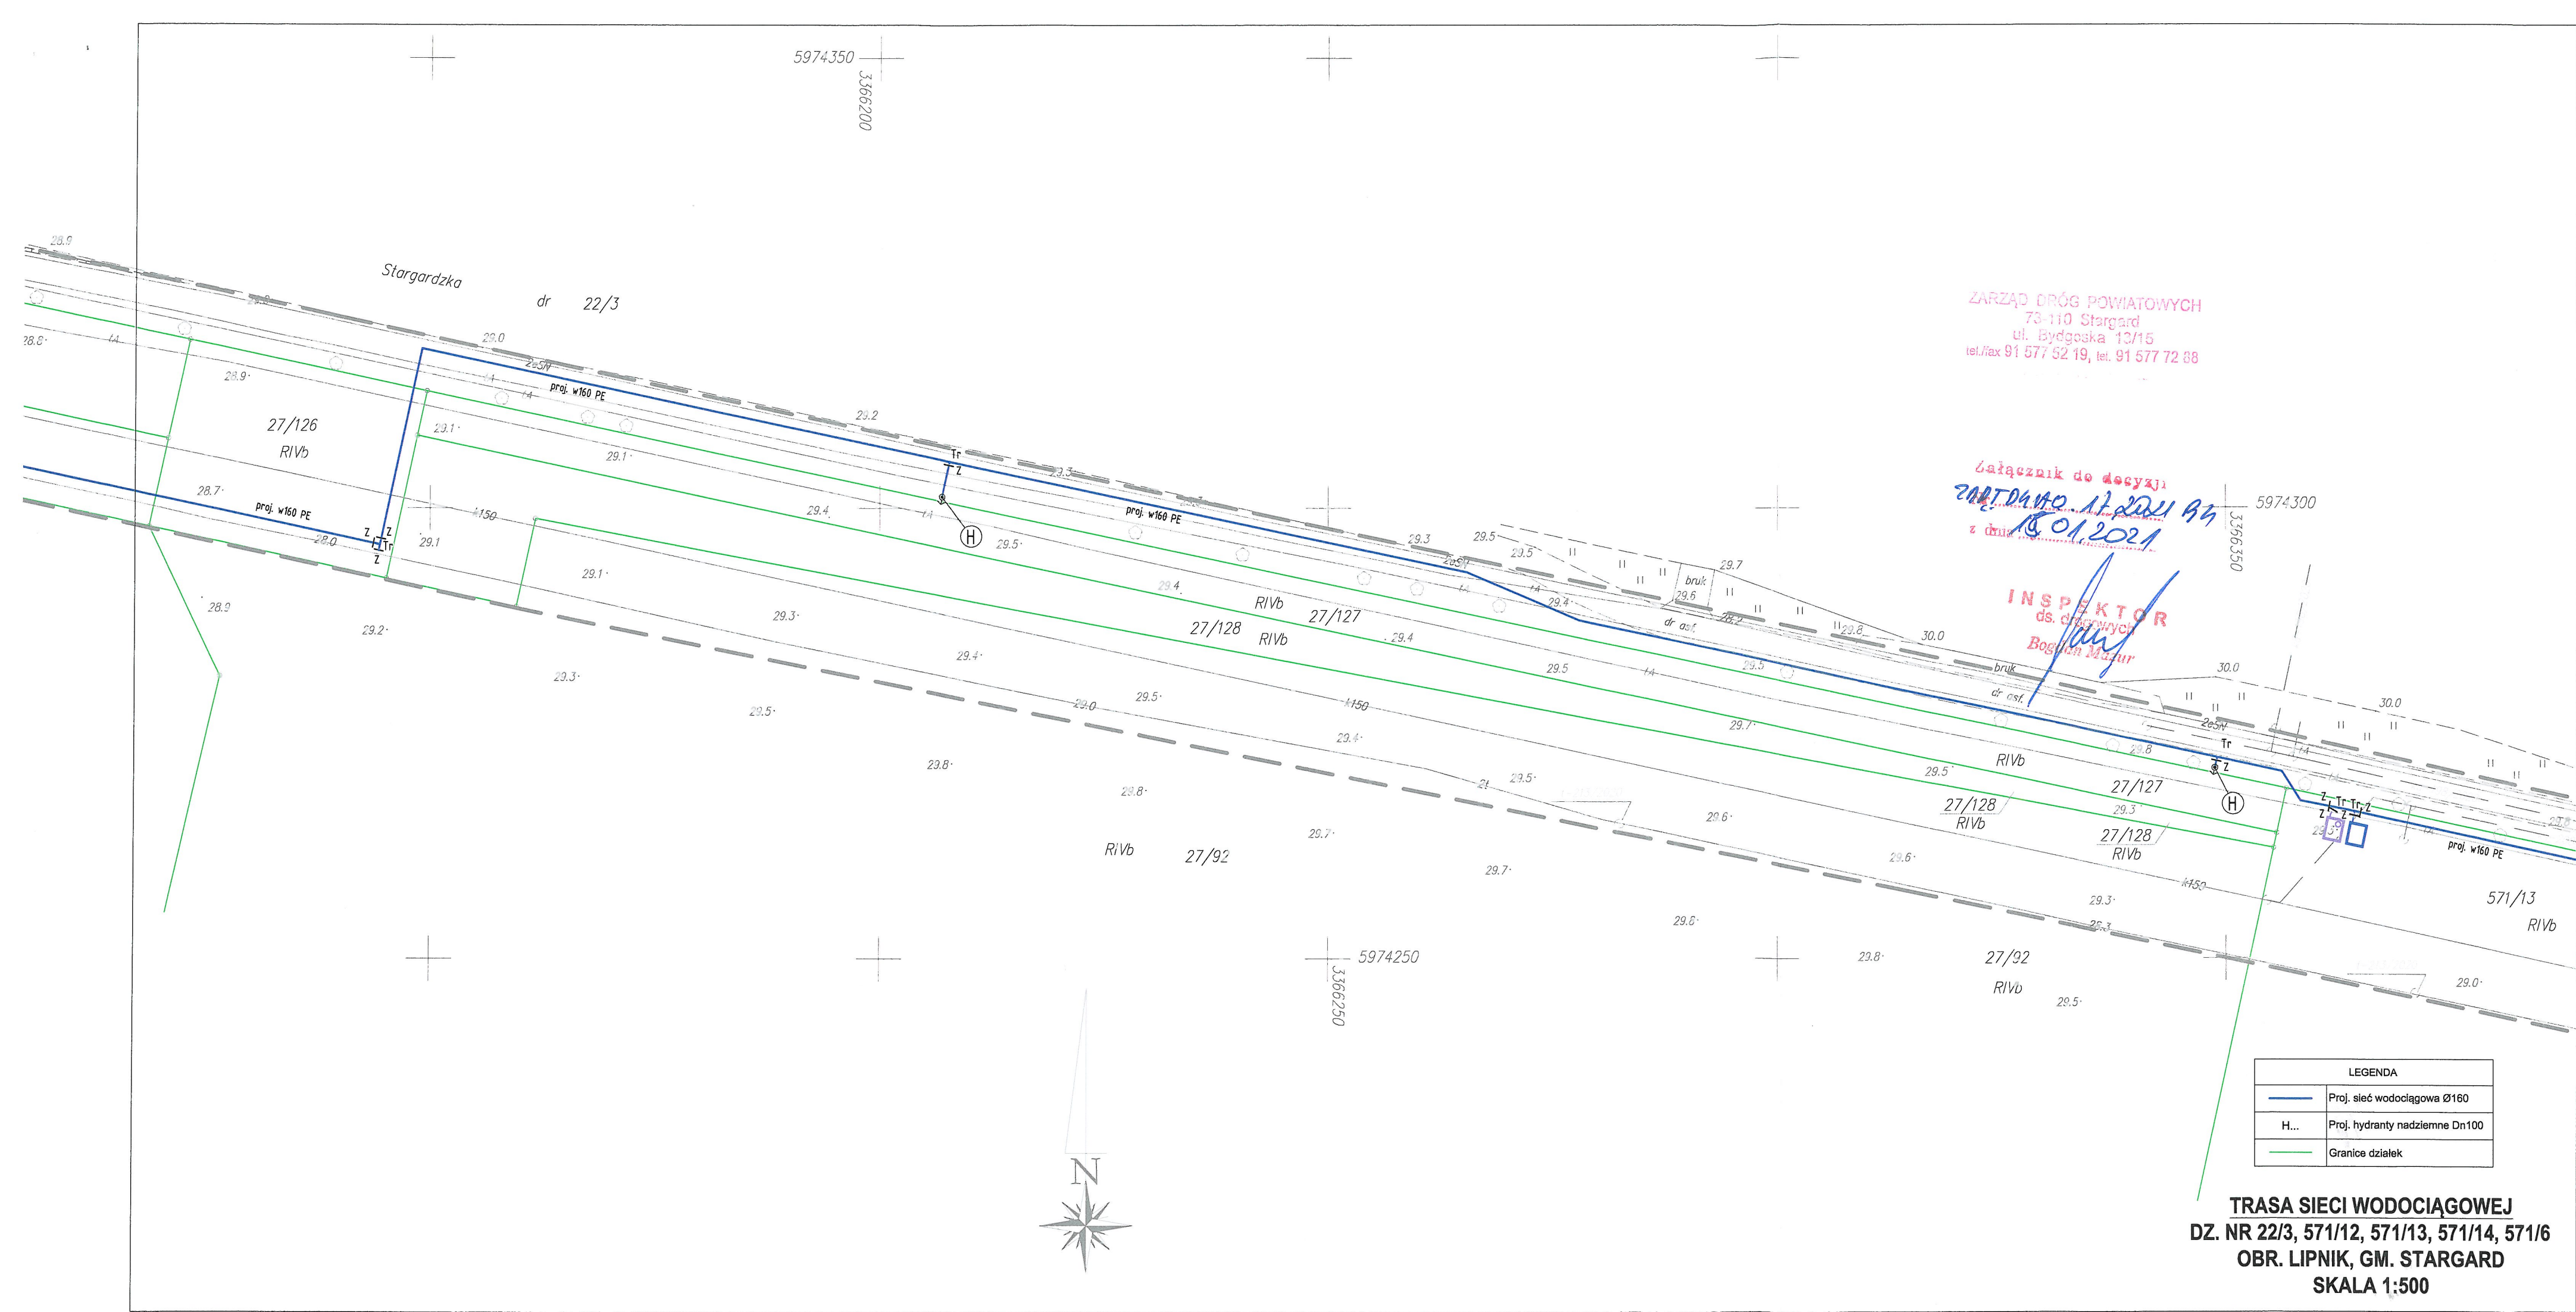

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH  
73-110 Stargard  
ul. Bydgoska 13/15  
tel./fax 91 577 52 19, tel. 91 577 72 88

załącznik do decyzji  
ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH  
17.01.2021  
z dnia 18.01.2021

INSPEKTOR  
ds. dróg powiatowych  
Bogdan Mazur

LEGENDA	
	Proj. sieć wodociągowa Ø160
	Proj. hydranty nadziemne Dn100
	Granice działek

TRASA SIECI WODOCIĄGOWEJ  
DZ. NR 22/3, 571/12, 571/13, 571/14, 571/6  
OBR. LIPNIK, GM. STARGARD  
SKALA 1:500