

w świetle linii granicznych działek ewidencyjnych zgodnie projektowanym podziałem,
odpowiednio o numerach: 945/3, 945/4, 945/5, 945/6, 945/7, 945/8, 945/9)

5. Ustalenia techniczne.

5.1. Sposób włączenia.

Włączenie należy wykonać do kinety studni sieciowej. Otwór w studni należy wykonać wiertnicą .
Na przejściu przez ścianę studni użyć wkładkę (in situ). Zastosować kaskady zewnętrzne.

Włączenie do sieci wykona inwestor pod nadzorem pracowników Spółki po uzgodnieniu terminu,
nie później niż na 3 dni przed wykonaniem robót.

5.2. Przyłącze należy wykonać rurą kanalizacyjną PVC-U Dn 160 mm klasy S, SN 8, SDR 34.

Rurociąg wprowadzić na teren nieruchomości odbiorcy na odległość 1 m od granicy działki
i zakończyć korkiem . Miejsce zakończenia rurociągu należy trwale oznakować.

Rury kanalizacyjne należy układać na zagęszczonej podsypce piaskowej.

6. Obowiązki inwestora

6.1. Budowę należy realizować zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo Budowlane.

6.2. Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z przepisami i normami oraz zasadami
obowiązującymi w zakresie inżynierii sanitarnej oraz niniejszymi warunkami.

6.3. Bezpośrednio nad przyłączem oraz w pasie gruntu gwarantującym swobodny dostęp do przyłącza
nie należy umieszczać utwardzeń, obiektów budowlanych oraz dokonywać nasadzeń drzew.

6.4. Wykonanie robót związanych z posadowieniem studni oraz robót związanych z wykonaniem
przyłączenia na działce podlega odbiorom.

6.5. Wykonane przyłącze należy zgłosić w stanie odkrytym celem dokonania odbioru technicznego
przez przedstawiciela Spółki. Zgłoszenia należy dokonać pisemnie.

7. Uwagi końcowe

7.1. Wykonane urządzenia związane z przyłączeniem do sieci kanalizacyjnej pozostają własnością
inwestora.

7.2. Warunki niniejsze zachowują ważność przez okres 2 lat od dnia wystawienia.

7.3. Warunki są aktualne w stanie prawnym i faktycznym w chwili ich wydania.

7.4. Warunki tracą ważność z chwilą zmiany tego stanu. W takim przypadku należy uzyskać nowe
warunki.

PREZES ZARZĄDU
Janusz Wesołek

Załączniki:

nr 1 – szkic (Ark. nr 1 i Ark nr 2)

Sporządził: Witold Fabian

tel. 61-44-14-514, w. 33

e-mail: warunki.wik@zgklwówek.pl

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

Lwówek, dnia 09.04.2024 r.

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W LWÓWKU sp. z o.o.

64-310 Lwówek, ul. Powstańców Wlkp. 40

tel. 61 44 14 514, 61 44 14 557 fax 61 44 14 087

NIP 7881985990 REGON 301643558

kap. zakł. 3494000 PLN KRS 0000374787

Numer rejestrowy BDO 000084494

www.zgklwówek.pl e-mail: sekretariat@zgklwówek.pl

ZGK.WiK. 401.2 .2024

dotyczy wniosku z dnia: 25.03.2024 r.

otrzymany dnia: 27.03.2024 r.

Gmina Lwówek
ul. Ratuszowa 2
64-310 Lwówek

Warunki przyłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej

WP/ KAN - LWK/003/2024

W odpowiedzi na złożony wniosek, Zakład Gospodarki Komunalnej w Lwówku sp. z o.o.
zwany dalej Spółką, wydaje poniższe warunki:

1. Dane wnioskodawcy

Gmina Lwówek; ul. Ratuszowa 2; 64-310 Lwówek

2. Informacja o nieruchomości

2.1. Lokalizacja

- miejscowość: Lwówek - ulica: Modrakowa

- działka ewidencyjna nr: 945/2 (projektowany podział na 7 działek o numerach
945/3, 945/4, 945/5, 945/6, 945/7, 945/8, 945/9)

2.2. Obiekt

- działki budowlane /7 projektowanych budynków mieszkalnych /

3. Charakterystyka ścieków

- pochodzenie ścieków - gospodarstwo domowe

- rodzaj ścieków - socjalno - bytowe

4. Włączenie do sieci kanalizacji sanitarnej

4.1. Parametry sieci i miejsce włączenia

a) rodzaj materiału rurociągu - PCV

b) średnica nominalna rurociągu - 200 mm

c) lokalizacja miejsca włączenia do sieci

- miejscowość: Lwówek ul. Modrakowa działki ewidencyjne nr 941/17, 942/15, 943/29, 944/35

- możliwe miejsca włączenia (ozn. na szkicu MW) : studnie sieciowe o rzędnych

104,36/102,50; 104,36/102,53 lub 104,27/102,31; 104,20/102,21; 104,44/102,15 lub

104,37/102,07; 104,38/101,95 lub 104,57/101,90; 104,57/101,90 lub 104,26/101,83;

104,04/101,69

inż. Tomasz Rykowski
upr. bud. nr. WAM/0219/PWC

W6
X 5813063,27
Y 5580590,86

W6

W6

Koniec opracowania
Oś skrzyżowania - ul. Kamionki
km 0+468,50

W4
X 5813018,14
Y 5580609,80

W4

W5

W5
X 5813007,90
Y 5580614,10

Uwaga:

1. Pas zieleni po stronie lewej i prawej w ciągu ulicy Modrakowej szerokości zmiennej.
2. Brak projektowanych obrzeży przy istniejących ogrodzeniach. W miejscach gdzie nie ma ogrodzeń obrzeża stosuje się wg. rys. 1. "PZT".


Legenda:

PROJEKTOWANE:

- droga gminna/skrzyżowanie - naw. bitumiczna
- droga dla pieszych - naw. z kostki brukowej betonowej
- zjazd zwykły - naw. z kostki brukowej betonowej
- zieleni - naw. gruntowa
- krawężnik betonowy 15x30 cm wystający
- krawężnik betonowy 15x22x100 cm obniżony
- opomnik betonowy 12x25 cm obniżony
- obrzeże betonowe 8x30 cm obniżony
- linia ścieku przykrawężnikowego


ISTNIEJĄCE:

- en - sieć energetyczna
- WO - sieć wodociągowa
- t - sieć teletechniczna
- ks - sieć kanalizacji sanitarnej
- kd - sieć kanalizacji deszczowej
- g - sieć gazowa
- wp - wpusty z przykanalikami
- st - studnia
- granica działek

Jednostka Projektowa:	 STREETWISE Tomasz Rykowski	STREETWISE Tomasz Rykowski 13-100 Nidzica, Dobrzyń 23 TEL. 691-022-179 NIP : 984-007-64-12 REGON : 281494079 E-Mail : t.rykowski@interia.pl
Investor:	Gmina Lwówek, ul. Ratuszowa 2, 64-310 Lwówek	
Nazwa obiektu:	"Projekt przebudowy ul. Modrakowej w Lwówku wraz z włączeniem do ul. Kamionki"	
Temat opracowania:	"Przebudowa ul. Modrakowej"	
Nazwa rysunku:	PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU	
ZESPÓŁ PROJEKTOWY		Imię i nazwisko:
inż. Tomasz Rykowski		Podpis:
		Nr uprawnień:
		WAM/0219/PWOD/21
Projektował:		Data:
		SIERPIEŃ 2023
		Rys. nr:
		1

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W LWÓWKU sp. z o.o.
64-310 Lwówek, ul. Powstańców Wlkp. 40
tel. 61-44-14-514, 61-44-14-557, fax 61-44-14-087
NIP 7881985990, REGON 301643558
kap. zakł. 3494000 PLN, KRS 0000374787
Numer rejestrowy BDO 000084494
www.zgklwówek.pl e-mail: sekretariat@zgklwówek.pl

Załącznik do:
APX. nr 1 (1/2)
Warunków przyłączenia do sieci
wodociągowej / kanalizacji sanitarnej
WPKAN.LWK.1003/2024.
z dnia 09.04.2024
Sporządził(a): Witold Fabian

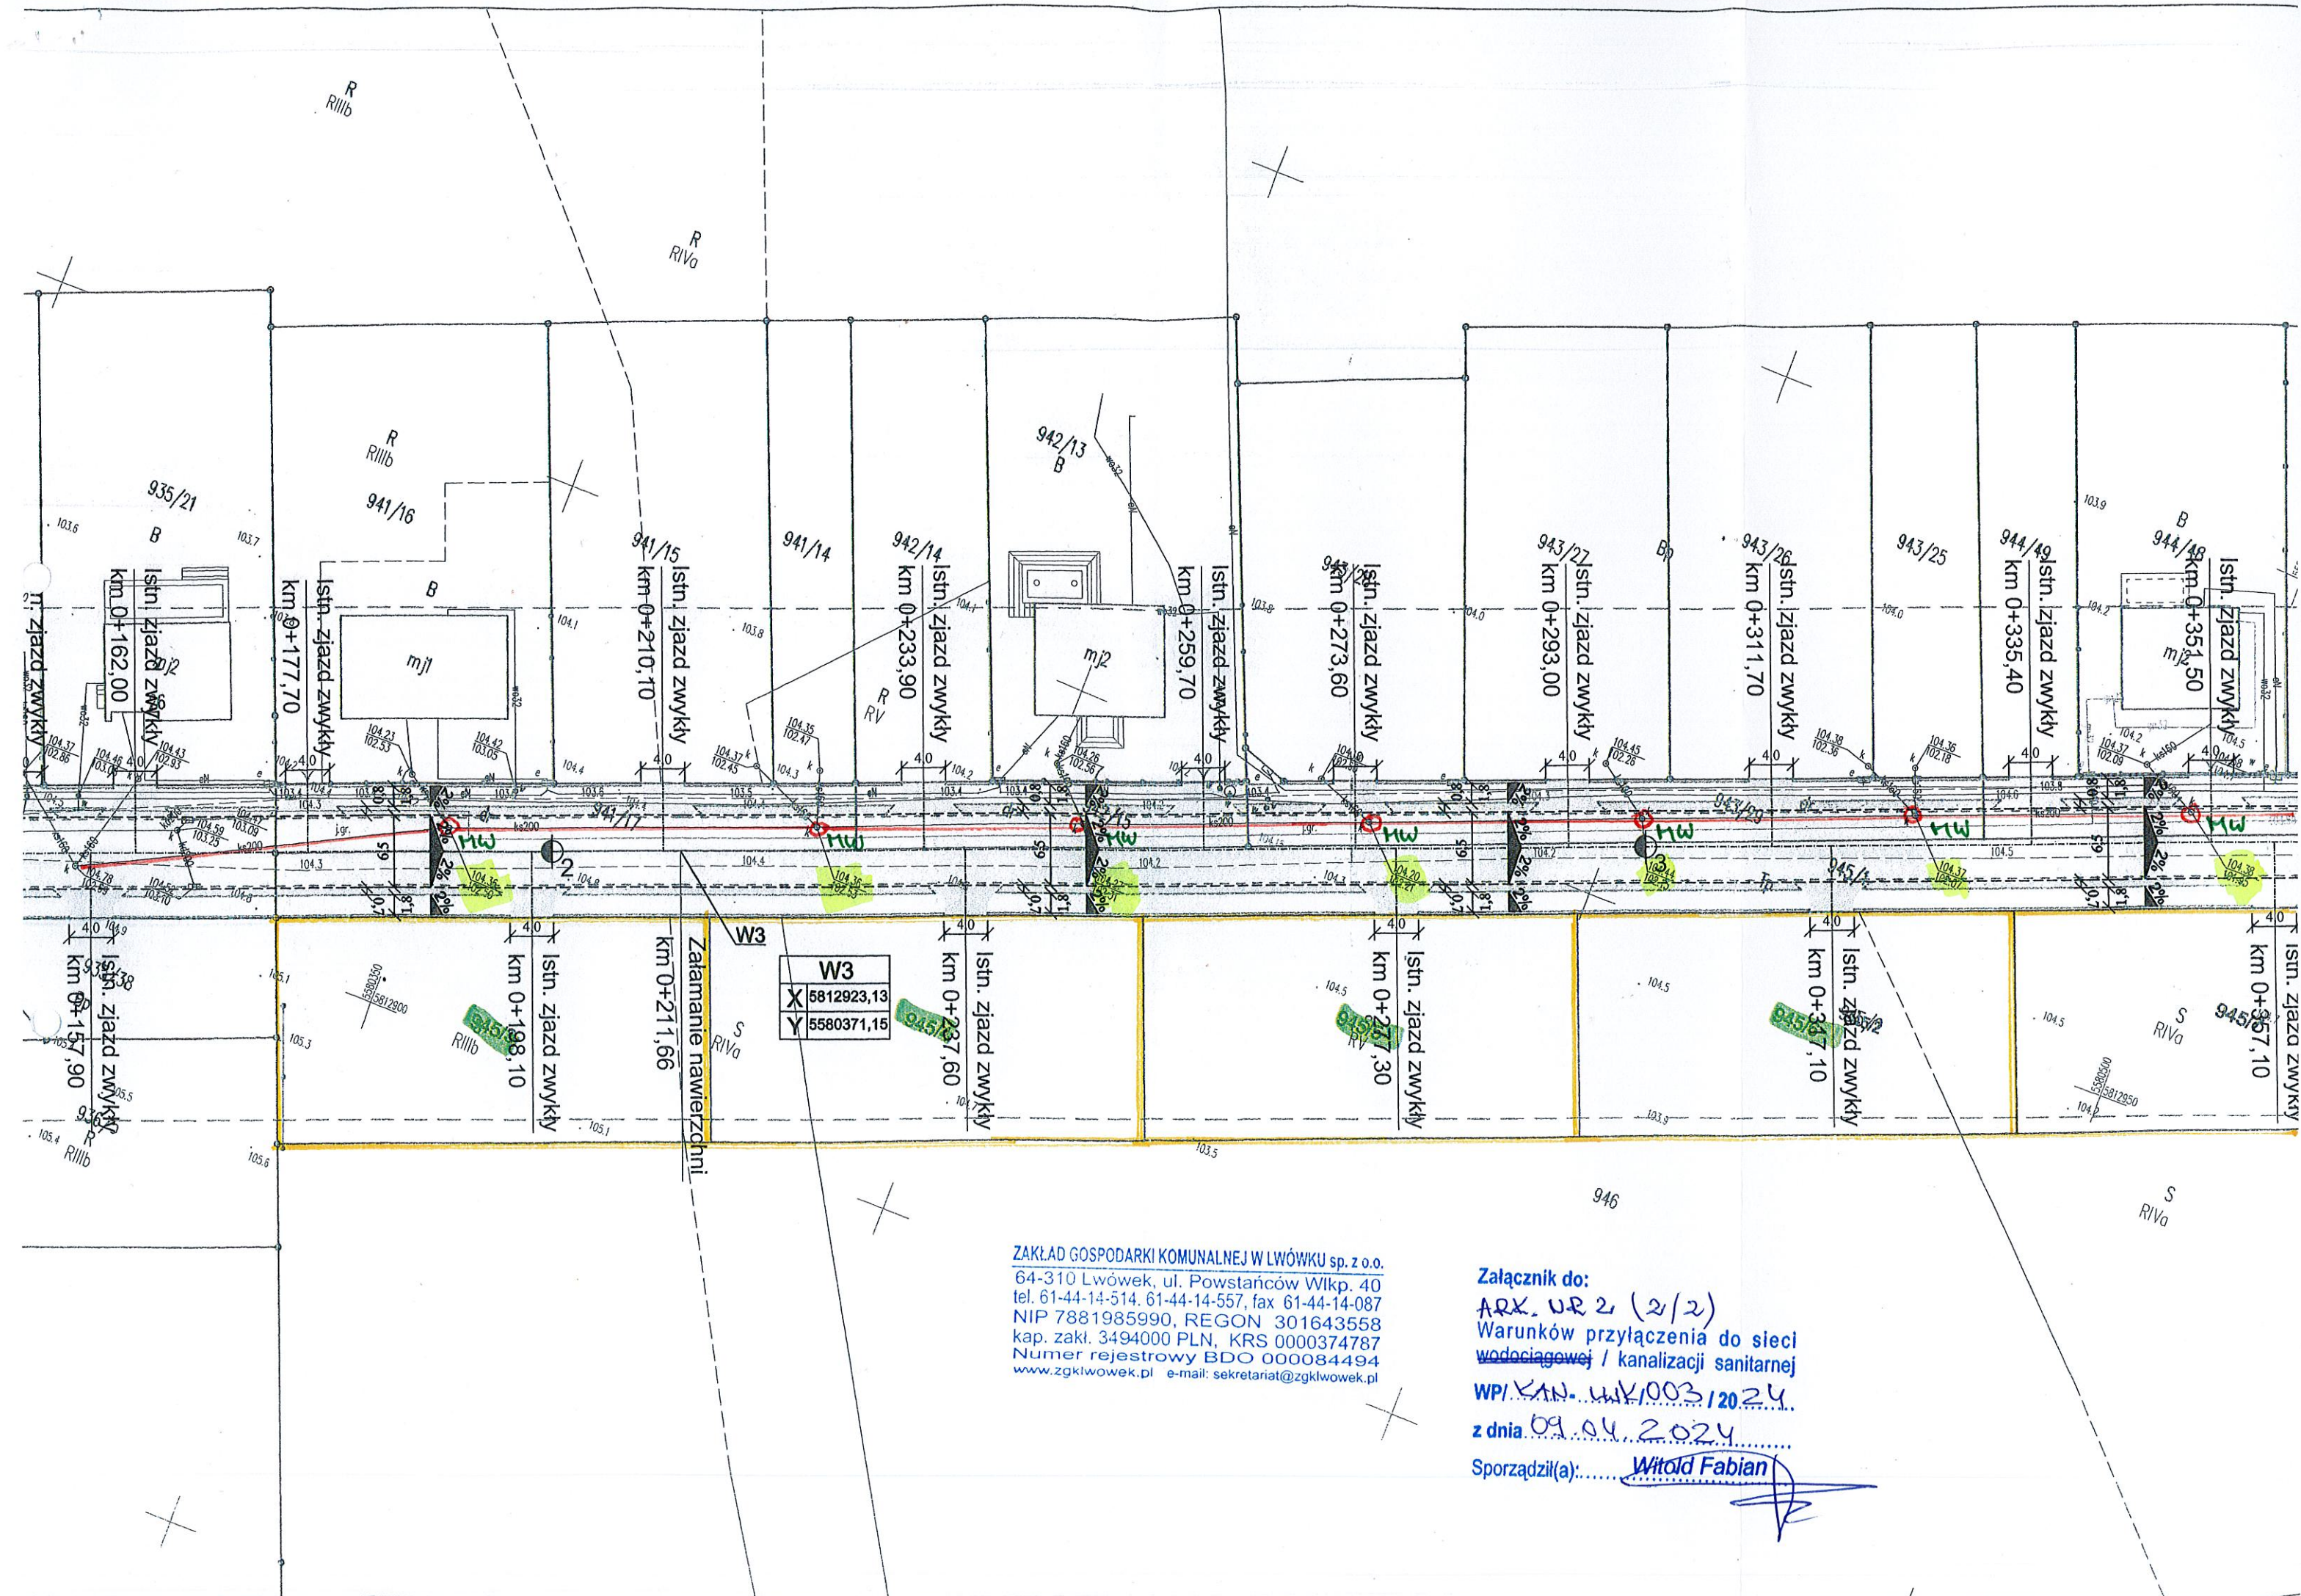

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W LWÓWKU sp. z o.o.
64-310 Lwówek, ul. Powstańców Wlkp. 40
tel. 61-44-14-514, 61-44-14-557, fax 61-44-14-087
NIP 7881985990, REGON 301643558
kap. zakł. 3494000 PLN, KRS 0000374787
Numer rejestrowy BDO 000084494
www.zgklwówek.pl e-mail: sekretariat@zgklwówek.pl

Załącznik do:
ARX. UR 2 (2/2)
Warunków przyłączenia do sieci
wodociągowej / kanalizacji sanitarnej
WP/ KAN- WK/003/20.24.
z dnia 09.04.2024
Sporządził(a): Witold Fabian