PRZEKRÓJ A-A

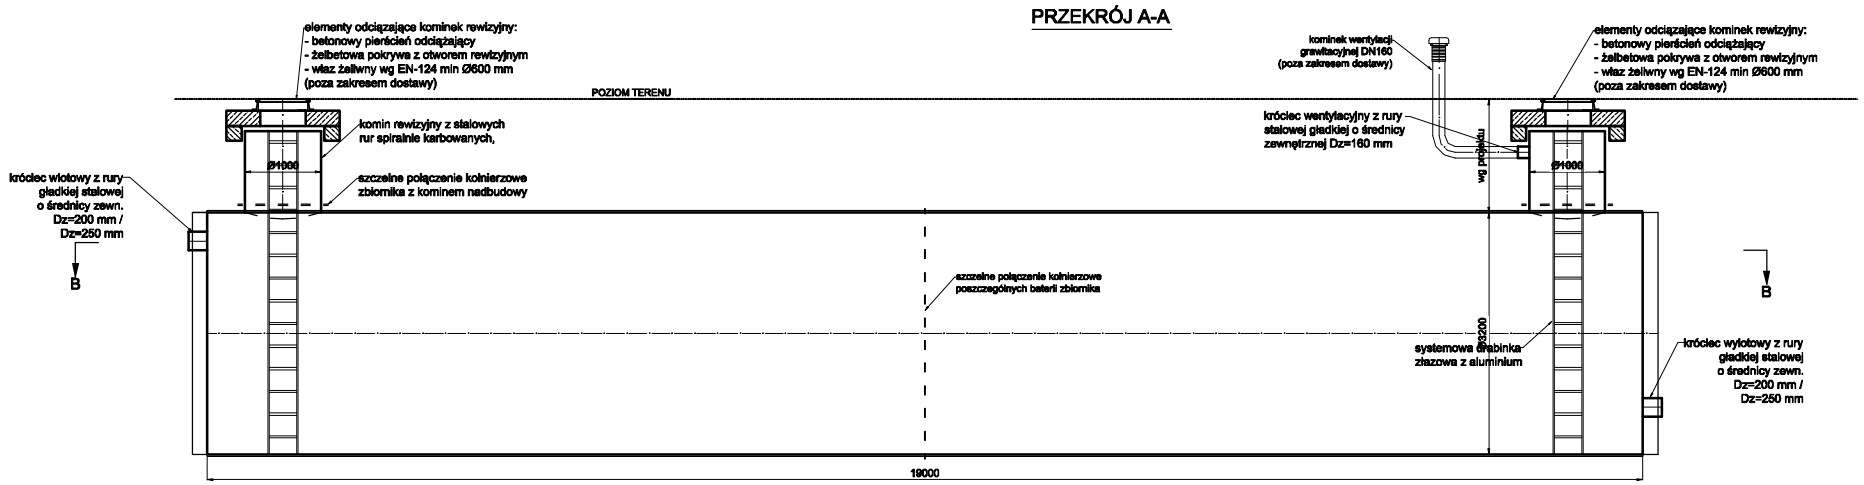

PRZEKRÓJ B-B

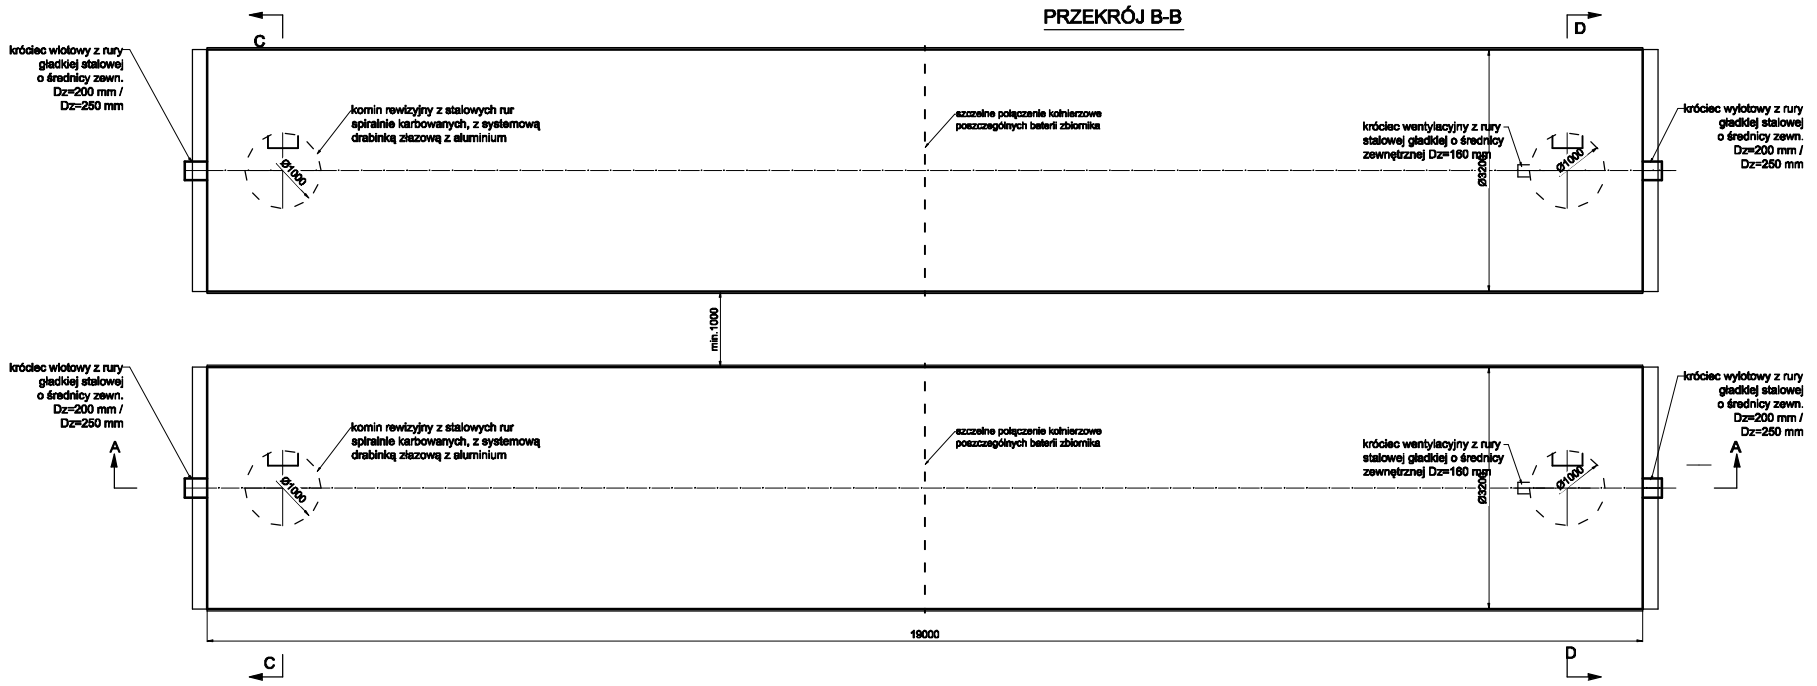

PARAMETRY TECHNICZNE

OZNACZENIE PROJEKTOWE	*
ŚREDNICA WEWNĘTRZNA ZBIORNIKA , MM	3200
POJEMNOŚĆ CAŁKOWITA, M3	306
POJEMNOŚĆ UŻYTECZNA, M3	*

PRZYŁĄCZA	ŚREDNICA	RODZAJ MAT.	RZĘDNA
ZASILANIE 1	*	*	*
ZASILANIE 2	*	*	*
POBÓR 1	*	*	*
POBÓR 2	*	*	*
PRZELEW	*	*	*
POZIOM TERENU		*	

SPECYFIKACJA WYKONANIA ZBIORNIKA	
MATERIAŁ WYKONANIA ZBIORNIKA	STAL SPIRALNIE KARBOWANA
POWŁOKI ANTYKOROZYJNE	POWŁOKA CYNKOWA 2x42 um POWŁOKA POLIETYLEN. 2x250 um
SYSTEM POŁĄCZEŃ ELEMENTÓW	KOŁNIERZOWY Z USZCZELKĄ EPDM
WYTRZYMAŁOŚĆ NA OBCIĄŻENIA	KLASA "A" WG PN-S-10030 LUB RÓWNOWAŻNA

DODATKOWE UWAGI PROJEKTOWE:

- Wymiary w [mm]

WYTYCZNE INSTALACYJNE

A. TECHNOLOGIA WYKONANIA ROBÓT ZIEMNYCH, KONIECZNOŚĆ ZASTOSOWANIA DODATKOWEGO ZABEZPIECZENIA ANTYWYPOROWEGO, ITP. WYNIKAJĄ Z WARUNKÓW LOKALNYCH I POWINNY BYĆ OKREŚLONE PRZEZ WYKONAWCĘ ROBÓT I NA JEGO KOSZT.
B. WYKONAWCA ROBÓT ZAPEWNI SPRZĘT DŹWIGOWY ORAZ BUDOWLANY DO ROZŁADUNKU I ZABUDOWY URZĄDZENIA W WYKOPIE.
C. WYKONAWCA ROBÓT WYKONA PODŁĄCZENIE URZĄDZENIA DO SIECI ZEWNĘTRZNYCH. KRÓĆCE SĄ OZNACZONE NA URZĄDZENIU. NIEWŁAŚCIWE PODŁĄCZENIE SPOWODUJE NIEPRAWIDŁOWĄ PRACĘ URZĄDZENIA.
D. W PRZYPADKU DOSTAWY URZĄDZENIA W KILKU ELEMENTACH, WYKONAWCA JEST ODPOWIEDZIALNY ZA WODOSZCZELNOŚĆ POŁĄCZEŃ POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW ZBIORNIKA (SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ NALEŻY ZWRÓCIĆ NA POŁĄCZENIA ZNAJDUJĄCE SIĘ PONIŻEJ ZWIERCIADŁA WODY).
E. SPOSÓB NADBUDOWANIA URZĄDZENIA MUSI GWARANTOWAĆ SWOBODNY DOSTĘP DO JEGO WNĘTRZA, UMOŻLIWIAJĄCY EKSPLOATACJĘ URZĄDZENIA ZGODNIE Z PRZEPISAMI.

Nazwa rysunku:

ZBIORNIK RETENCYJNY ZE STALI SPIRALNIE KARBOWANEJ

- RYSUNEK OGÓLNY -