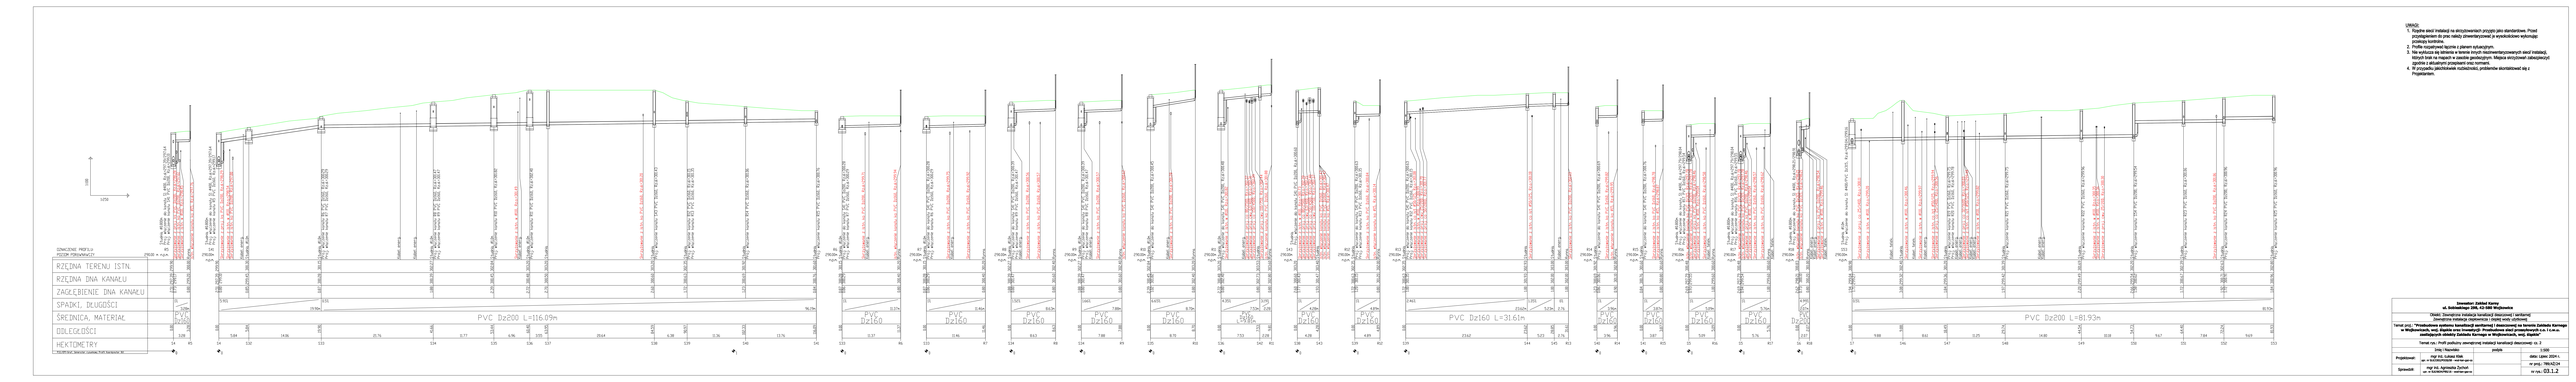
UWAGI:
1. Rzędna osi instalacji na skrzyżowaniach przyjęto jako standardowe. Przed przystąpieniem do robót należy zinwentaryzować ją w/w/kolizyjne wykonując podejścia kontrolne.
2. Profile wypełnić łączone z piaskiem sukcesyjnym.
3. Na wylocie do latarnia w miarę innych rozwiązań/przewyższych osi instalacji, których brak na mapach w zasobie geodezyjnym. Mapa skrzyżowań zabezpieczyć przed zakryciem przykrywki oraz numeru.
4. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności, problemów skontaktować się z Projektantem.
RZĘDNA TERENU ISTN.
RZĘDNA DNA KANAŁU
ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU
SPADKI, DŁUGOŚCI
ŚREDNICA, MATERIAŁ
ODLEGŁOŚCI
HEKTOMETRY
PVC Dz200 L=116.09m
PVC Dz160 L=31.61m
PVC Dz200 L=81.93m
Inwestor: Zakład Karny
ul. Sztumska 24, 82-500 Prabuty
Obiekt: Sieciowa instalacja teletechnicznej (sieciowej) kanalizacji
(kanalizacja rurowa) (rozbiórka i budowa)
Temat zad.: "Przebudowa systemu kanalizacji (sanitarnej) i (deszczowej) na terenie Zakładu Karnego w Prabutach wraz z przebudową sieci wodociągowej, sieci elektroenergetycznej, sieci c.w.u. oraz sieci gazowej na terenie Zakładu Karnego w Wojtkowicach, woj. Kujawsko"
Temat cz.: Profil podłużny sieciowej instalacji teletechnicznej (sieciowej) os. 3
Obj./ Nazwisko
podpis
data: Luty 2024 r.
Projektował
mgr inż. Łukasz Kliś
nr w KIUKPiOGK: uprawnienia
nr ewid.: 78/a/24
Sprawdził
mgr inż. Agnieszka Zychal
nr w KIUKPiOGK: uprawnienia
1:200
nr rys.: 03.1.2