UWAGI:

1. Rzędne sieci instalacji na skrzyżowaniach przyjęto jako standardowe. Przed przystąpieniem do prac należy zweryfikować je wysokościowo wykonując pionowy kontrolne.
2. Profile rozpatrywać łącznie z planem sytuacyjnym.
3. Na wykluczu się istnienie w terenie innych nieotworzonych sieci instalacji, których brak na mapach w zasobie powiatowym. Mapa skrzyżowań zabezpieczyć zgodnie z aktualnymi przepisami oraz normami.
4. W przypadku zbiorczkowe rozbieżności, problemów skontaktować się z projektantem.

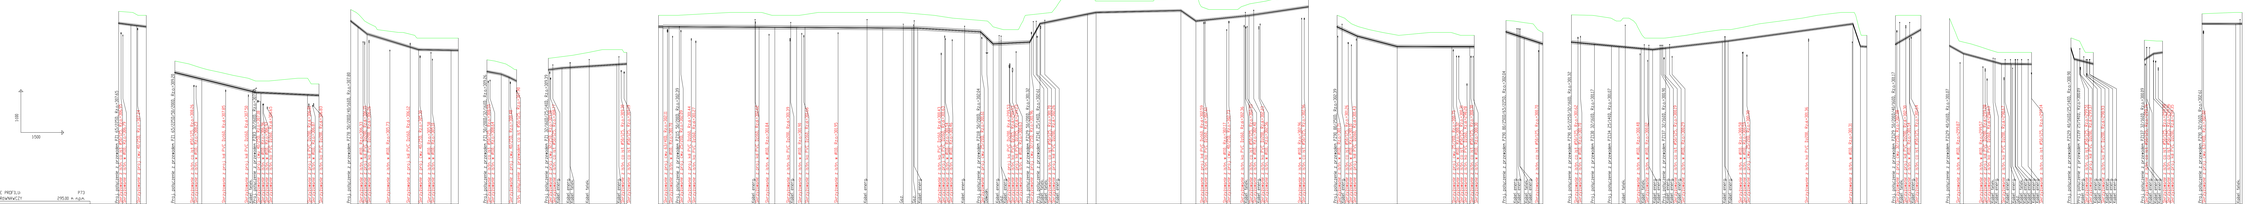

Inwestor Zakład Karny	
ul. Sadowa 1, 63-800 Gostyń	
Obiekt: Zewnętrzna instalacja (elektryczna) wodno-kanalizacyjna	
Zewnętrzna instalacja (elektryczna) cieplna wraz z przyłączami	
Temat proj.: "Przebudowa systemu transmisji światłowodowej realizowanej na terenie Zakładu Karnego w Międzychodzie, woj. Śląskie oraz inwestycji: Przebudowa sieci przesyłowych c.o. i c.w.u. zasilających obiekty Zakładu Karnego w Międzychodzie, woj. śląskie"	
Temat rys.: Profil podziemy zewnętrznej instalacji (elektrycznej) cz. 2	
Skala / Nazwisko	podpis
1:500	
Projektował: mgr inż. Łukasz Kłak nr w ewidencji: mazowieckie	data: Lipiec 2024 r.
nr proj.: TRAZ/24	
Sprawdził: mgr inż. Agnieszka Zechoń nr w ewidencji: mazowieckie	nr rys.: 03.3.2