

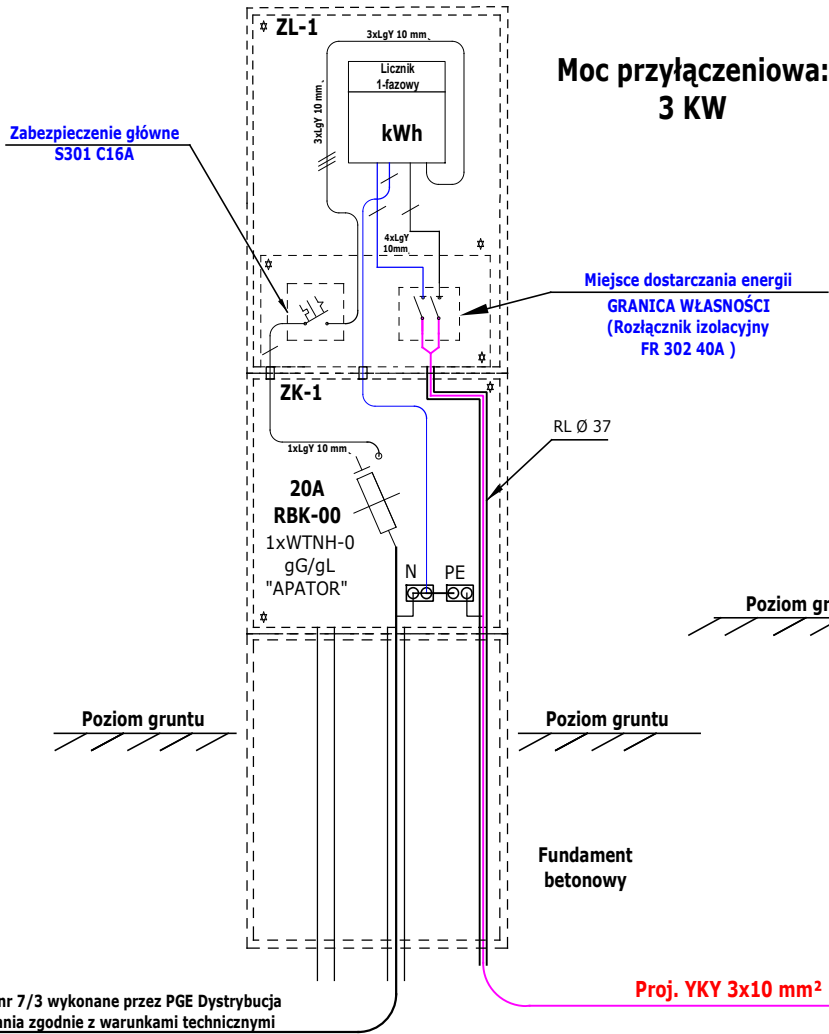


ZK-1+ZL-1 w linii ogrodzenia
na dz. nr ewid. 16/4
wg odrębnego opracowania
PGE Dystrybucja

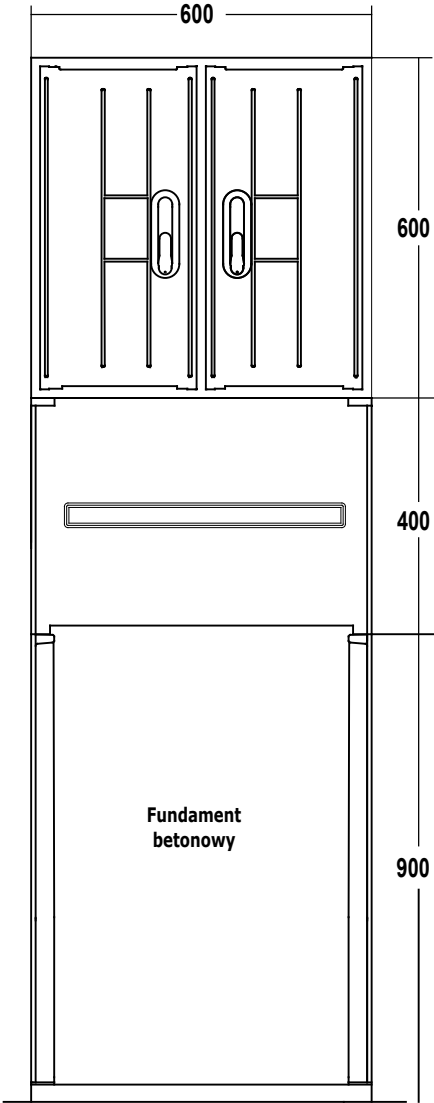

YAKXs 4x35 mm² do sł. nr 7/3 wykonane przez PGE Dystrybucja
wg odrębnego opracowania zgodnie z warunkami technicznymi
Znak: 19-F6/WP/01743 z dnia 17.07.2019r.

Proj. szafa oświetleniowa SO-1
wolnostojąca w linii działki
na dz. nr ewid. 16/4
w m. Kunowa
GMINA SKOŁYSZYN

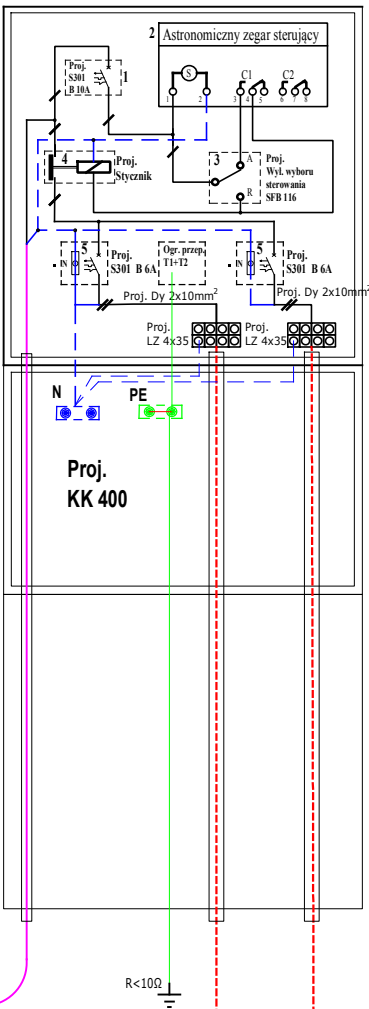

Zasil. ze st. tr. "Kunowa 3"
"TT"

UWAGI:

- Okablowanie złącza wykonać kolorystyką przewodów zgodnie z normą.
- Szafę oświetleniową SO-1 jako zestaw niezintegrowany zamontować na fundamencie betonowym.
- Szafa oświetleniowa SO-1wykonane w II klasie izolacji, lakierowana.

ZASTOSOWANIE:

Złącze przeznaczone jest do sterowania oświetleniem ulicznym




DANE TECHNICZNE:


Napięcie znamionowe izolacji: 500V
Napięcie znamionowe robocze: 230/400V
Częstotliwość: 50 Hz
Stopień ochrony obudowy: IP44
Prąd znamionowy ciągły: 630 A
Klasa ochronności: II

OPIS:

- Zabezpieczenie cewki stycznika
- Astronomiczny zegar sterujący
- Wylłącznik wyboru sterowania
- Stycznik 1-faz
- Zabezpieczenie odpływowe

LEGENDA:

-  - L1...L8 - Oprawa LED na słupie stalowym wys. 7 m
-  - Proj. kabel YAKXs 4x35 dł. ok. 505 / 523m
-  - Uziemienie

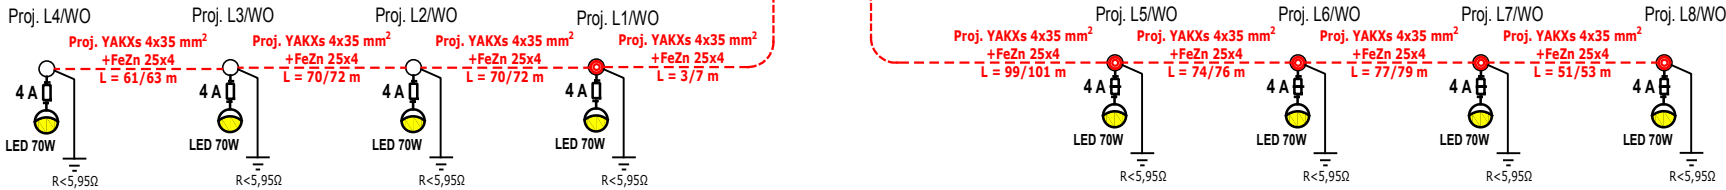

NAZWA ZADANIA	„Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej na terenie miejscowości Kunowa „Na Skale”		
INWESTOR	Gmina Skołyszyn 38-242 Skołyszyn 12		
RODZAJ OPRACOWANIA	PROJEKT BUDOWLANY		
TREŚĆ RYSUNKU	Schemat ideowy		
PROJEKTANT	PODPIS		
	DATA	SKALA	
	10.2019	-----	
	RYS. NR E-2		