

Gdynia, 27.12.2022 r.

**Wnioskodawca:**

Piotr Frelik (100908)

ul. Pomorska 9c

96-300 Skierniewice

Telefon: 888-909-039

[frelik@geodezjazyrardow.pl](mailto:frelik@geodezjazyrardow.pl)

**Inwestor:**

MIASTO ŻYRARDÓW

Plac Jana Pawła II 1

96-300 Żyrardów

Nasz znak: DI/BP/15/12.2022

**Dotyczy wniosku ZUDP GK.6630.322.2022 – „Budowa sieci elektroenergetycznej – oświetlenie w ulicy Armii Krajowej i Dittricha w mieście Żyrardów”**

Po zapoznaniu się z Państwa dokumentacją informujemy, iż akceptujemy przedstawiony projekt budowy sieci elektroenergetycznej w zakresie projektowanych prac związanych z „Budową oświetlenia w ulicy Armii Krajowej i Dittricha w mieście Żyrardów” pod warunkiem spełnienia niżej wymienionych wytycznych.

Ponadto informujemy, iż wzdłuż ww. trasy w dzierżawionej kanalizacji ORANGE w zakresie opracowania znajdują się następujące kable i elementy infrastruktury będące własnością VECTRA INVESTMENTS:

- **kabel światłowodowy EXO-GI PE 24J**. Na załączniku mapowym infrastruktura zaznaczona kolorem niebieskim.
- **kable koncentryczne QR-540/RG-11 w ulicy Armii Krajowej i ulicy Dittricha**. Na załączniku mapowym infrastruktura zaznaczona kolorem zielonym.

**Prace w obrębie kabli oraz odcinków kanalizacji ww. należy wykonywać przy zachowaniu następujących warunków technicznych:**

1. W miejscu kolizji z siecią VECTRA (zaznaczone na załączniku mapowym) wszelkie prace należy wykonywać ręcznie bez użycia urządzeń mechanicznych oraz koparek z należytą dbałością o to, aby w trakcie prac nie doszło do uszkodzenia naszej sieci (zarówno kabla światłowodowego jak i kabli koncentrycznych)– **warunek konieczny**.
2. W miejscu kolizji projektowanej sieci uzbrojenia terenu z siecią Vectra (oznaczone na załączniku mapowych) w przypadku napotkania na naszą sieć należy ją zabezpieczyć rurą osłonową dwudzielną typu AROT A PS110 o długości minimum 2 m tj. 1m przed kolizją i 1m za kolizją – **warunek konieczny**.

3. Nad miejscami kolizji odtworzyć uszkodzoną ułożoną pomarańczową taśmę ostrzegawczą z nadrukiem „**UWAGA KABEL TELEKOMUNIKACYJNY**”.

**UWAGA:**

4. Przed rozpoczęciem prac na odcinek objęty przebudową należy uzyskać protokół przekazania na czas budowy kanalizacji będącej własnością Vectra - Inwestorowi.
5. Wszelkie prace ziemne należy wykonywać ręcznie, pod nadzorem naszego przedstawiciela, który dokona oględzin ciągu naszej kanalizacji po wykonaniu wykopu oraz bezpośrednio przed jego zasypaniem.
6. Prace należy wykonać w taki sposób, aby przerwa w dostarczeniu usług przez firmę VECTRA była jak najkrótsza, **wymagane wykonanie prac na linii światłowodowej w porach nocnych 0:00 – 6:00**.
7. W miejscu skrzyżowania z istniejącymi kablami światłowodowymi i koncentrycznymi stanowiącym własność firmy VECTRA, istniejące kable należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem za pomocą rury osłonowej typu AROT PS-110mm.
8. W przypadku uszkodzenia ciągu naszej kanalizacji teletechnicznej lub kabla światłowodowego czy koncentrycznego, należy niezwłocznie zgłosić każde powstałe uszkodzenie do osoby odpowiedzialnej za nadzór, podanej, poniżej jako osoby do kontaktu.
9. W przypadku uszkodzenia naszej sieci w trakcie wykonywania prac, całkowite koszty naprawy i wymiany uszkodzonych odcinków „**w całości**” **od złącza do złącza** zgodnie z istniejącym stanem sieci sprzed przebudowy ponosić będzie Inwestor.
10. Inwestor na własny koszt i we własnym zakresie dokonuje wymiany oraz demontażu istniejących kabli.
11. Wszelkie prace na istniejącej sieci VECTRA należy wykonywać przy udziale firm specjalistycznych posiadających stosowne uprawnienia i doświadczenie związane z wykonywaniem robót telekomunikacyjnych.  
Wykonawcą ww. prac powinna być firma, która zostanie zaakceptowana przez VECTRA Investments.  
Istnieje możliwość wskazania Wykonawcy przez VECTRA Investments.
12. W przypadku uszkodzenia taśmy ostrzegawczej sieci telekomunikacyjnej jej braki należy uzupełnić taśmą zawierającą identyczny opis, przed zasypaniem wykopu.
13. Wszelkie prace w obrębie istnienia sieci telekomunikacyjnej należącej do grupy VECTRA, zgodnie z ustalonym przynajmniej z 1 miesięcznym wyprzedzeniem harmonogramem planowanych prac na danym obrębie, należy zgłosić z wyprzedzeniem **21 dni** przed planowanym terminem rozpoczęcia robót. Osobą wyznaczoną do kontaktu na etapie wykonawczym jest p. Mariusz Jakubowski tel. **600-964-706**, email: [m.jakubowski@vectra.pl](mailto:m.jakubowski@vectra.pl)
14. Nie wyklucza się istnienia w zakresie inwestycji innych urządzeń firmy VECTRA (w przypadku stwierdzenia istnienia innych urządzeń naszej własności prosimy o informację).
15. W przypadku wymaganej przebudowy naszego kabla światłowodowego czy koncentrycznego należy sporządzić projekt przebudowy i przedłożyć do Biura projektowego w Gdyni celem uzgodnienia. Koszt projektu i przebudowy po stronie Inwestora.

16. Po wykonaniu prac ziemnych należy sporządzić Protokół Odbioru Robót z naszym przedstawicielem.
17. Warunki techniczne są ważne w okresie **12 miesięcy** od daty wystawienia.


**Załączniki:**

1. Mapka trasowa z zaznaczonymi kolizjami

Z poważaniem

**Arkadiusz Roda**



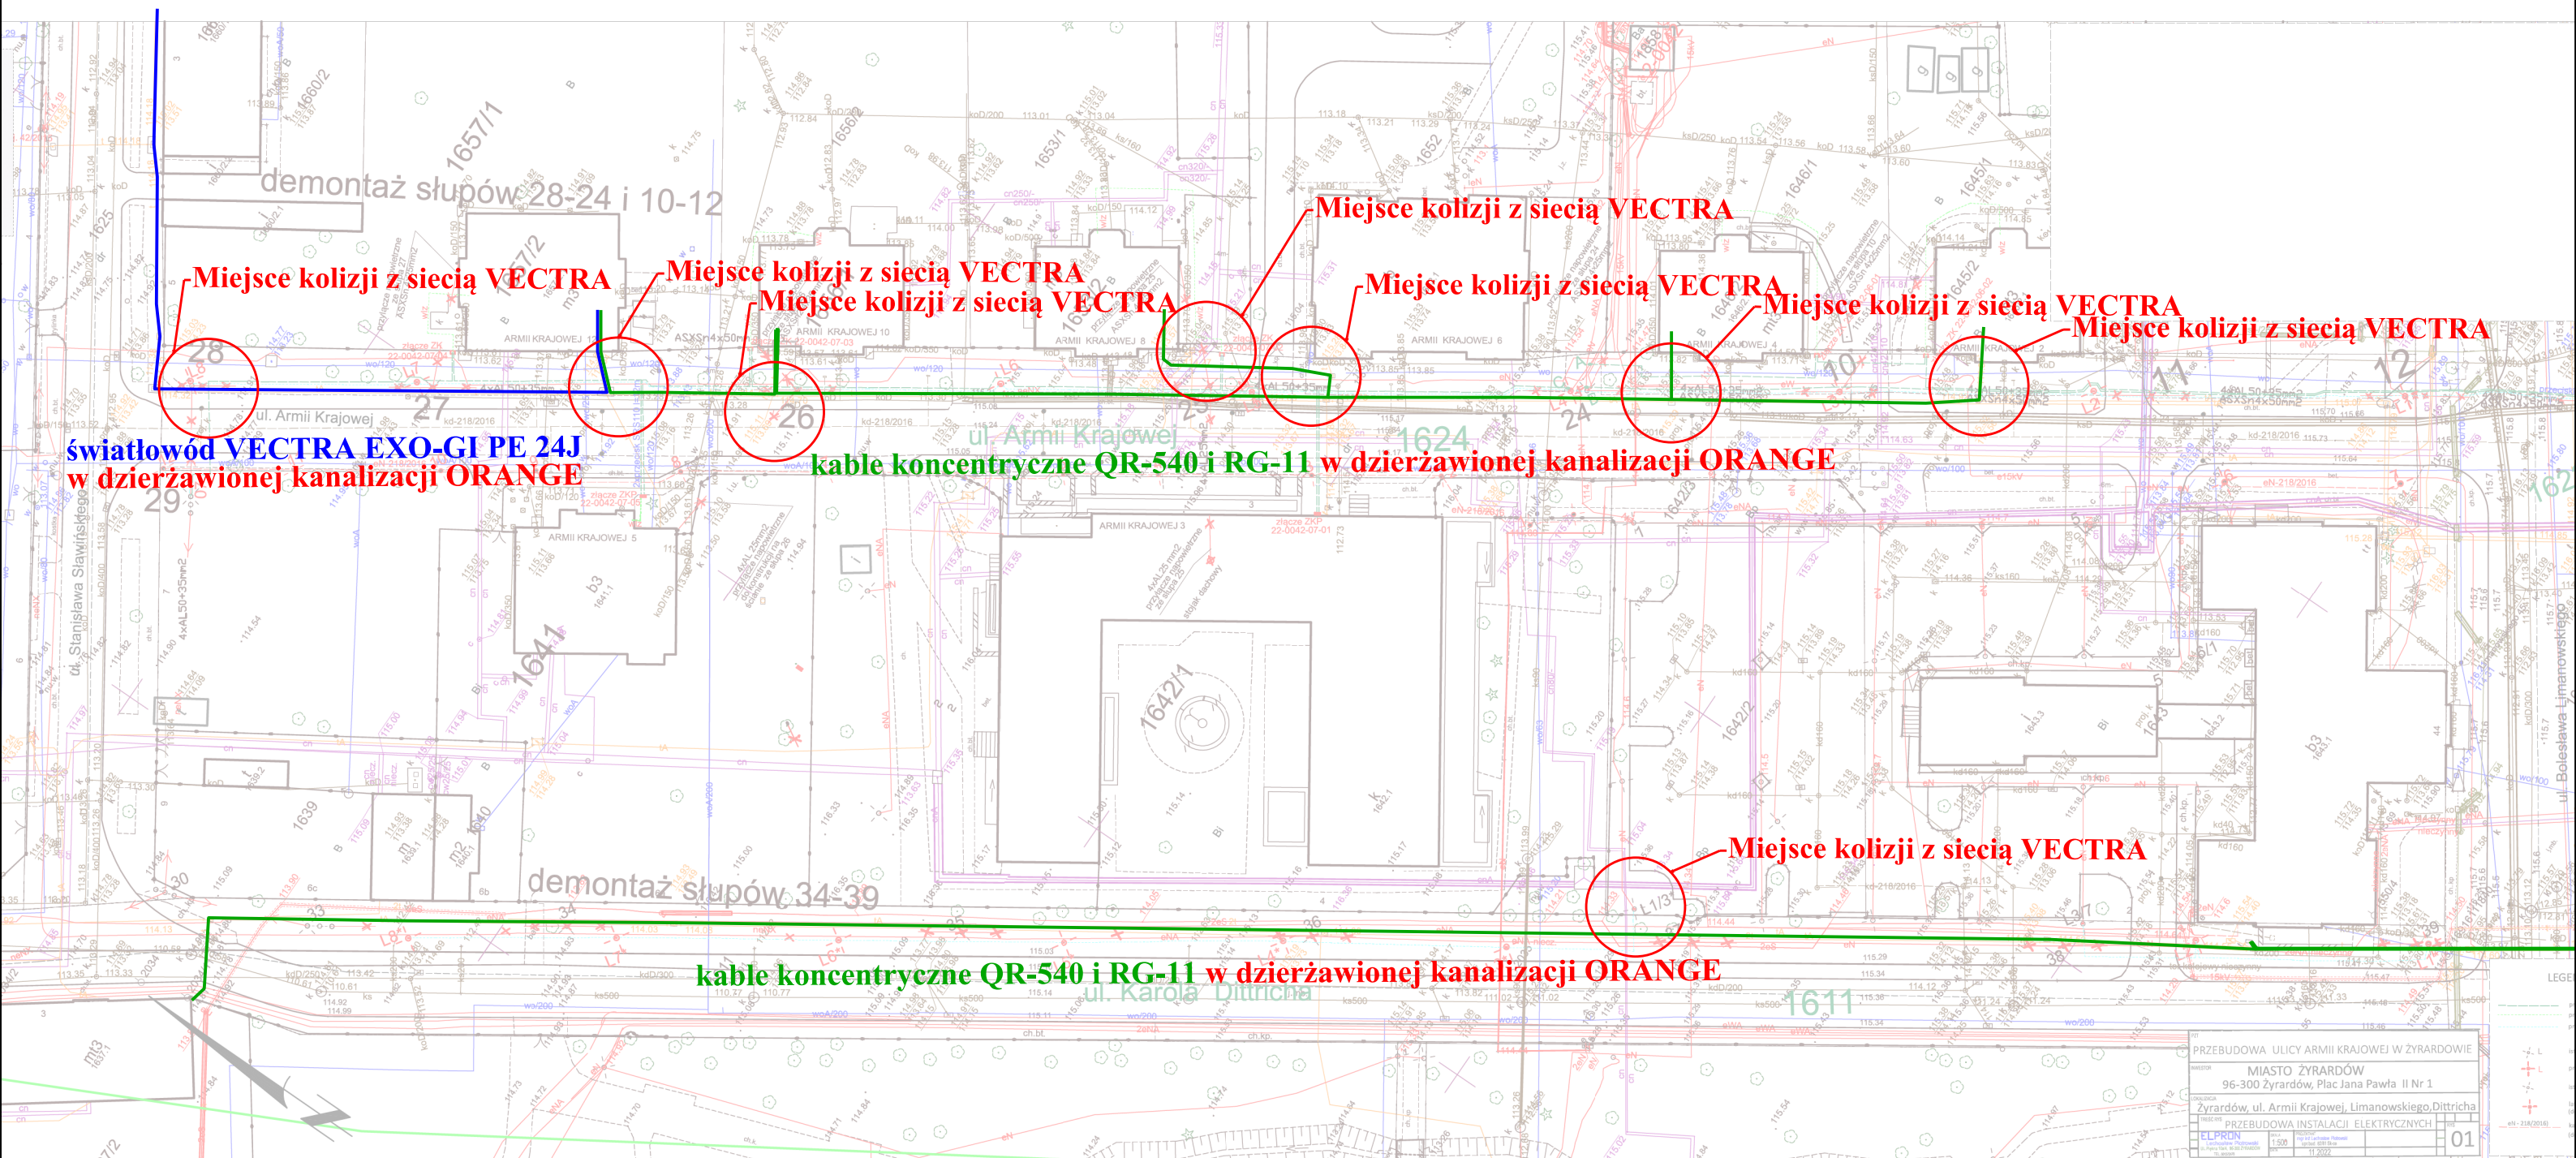

Projekt techniczny		"VECTRA Investments" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Jawna			
Temat:		zespół projektowy			
Miejsce projektowanej sieci elektroenergetycznej ul. Armii Krajowej i Dittricha w mieście Żyrardów z istniejącym uzbrojeniem VECTRA		projektant	Marcin Szymański		
Nr opracowania:		sprawdzający			
Rys: 1	Data: 31/01/23	Ark: 1	Skala:	Rozmiar:	