



P.P. m.n.p.m. 126,00

1: 500

RZĘDNA TERENU	[m]	134,20	135,20	135,10	135,20	135,60	135,49	136,10	134,20	133,60	133,10	133,80	133,80
RZĘDNA DŁA RUROCIĄGU	[m]	132,13	132,56	132,52	132,76	132,96	133,00	133,30	132,14	130,70	131,00	131,60	131,60
ZACZĘBIENIE RUROCIĄGU	[m]	2,07	2,68	2,54	2,44	2,64	2,49	2,80	3,75	2,90	2,10	2,50	2,20
SREDNICA, MATERIAŁ		200 PVC-U	200 PVC-U	200 PVC-U	200 PVC-U	200 PVC-U	200 PVC-U	200 PVC-U	200 PVC-U	200 PVC-U	200 PVC-U	200 PVC-U	200 PVC-U
ODLEGŁOŚĆ	[m]	0,00	80,00	86,50	127,00	167,00	173,50	234,50	0,00	49,00	109,00	169,00	229,00
DŁUGOŚĆ, SPADOK	[m]	0,00	37,00	6,50	40,50	40,00	6,50	61,00	0,00	49,00	60,00	60,00	60,00
		0,5%	1,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%

200 PVC-U	Klasa S	2,07	3,75	2,06	132,13	130,45	134,20	133,60	133,10	133,80	133,80
200 PVC-U	Klasa S	2,17	2,68	2,54	132,33	132,56	135,20	135,60	135,10	135,20	135,60
200 PVC-U	Klasa S	43,00	43,00	43,00	43,00	80,00	86,50	127,00	167,00	173,50	234,50
200 PVC-U	Klasa S	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	1,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%
200 PVC-U	Klasa S	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%

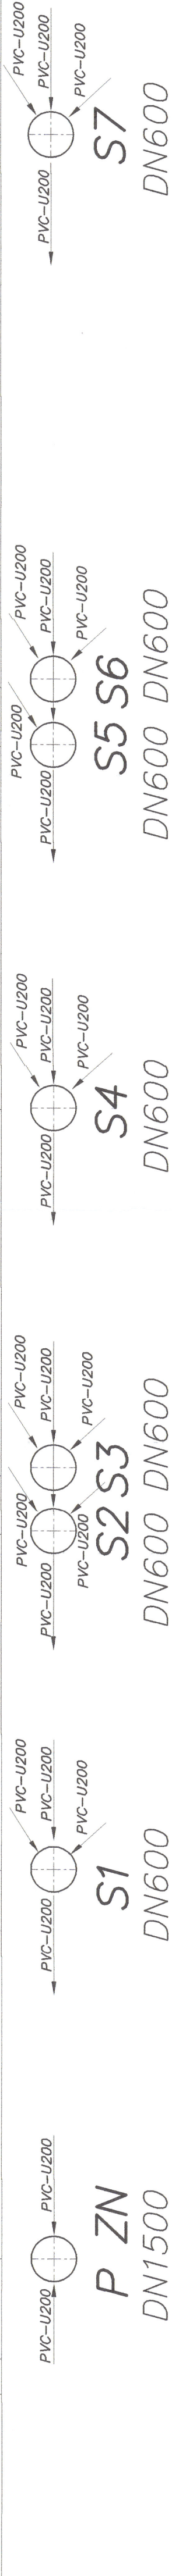

**PRZEDSIĘBIORSTWO
WODOCIĄGÓW
I KANALIZACJI SPOŁKA Z O.O.**

62-800 KALISZ ul. Nowy Świat 2 a
z/s w Kaliszu

TEMAT	Profil podłazny kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej	DATA 11.10.2020
ADRES	62 - 800 Kalisz ul. Panoramiczna obręb 161	WERSJA 4
INWESTOR	PWK Sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu ul. Nowy Świat 2a	WYKONANIE 12.2021
STANOWISKO	linia i nasienie	Przebieg
PROJEKTANT	Nr uprawnień	Specjalność
PROJEKTANTA	Wykonanie i nadzór	Wykonanie i nadzór
SPRAWDZIL	mgr inż. Katarzyna Puchoniczak	mgr inż. Katarzyna Puchoniczak
	mgr inż. Stefan Nawrocki	mgr inż. Stefan Nawrocki