

Mogilno, 2019.03.01

MU/WJ/PEO19P042350

Firma Usługowa „LANCER”
Damian Szczesik
ul. Przyczółek 7
85-436 Bydgoszcz

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 21 lutego 2019r., dotyczące uzgodnienia w zakresie wskazania istniejących urządzeń dla opracowania dokumentacji projektowej planowanej inwestycji pn. „Rozbiórka i budowa nowego mostu przez rzekę Struga Foluska w ciągu drogi powiatowej nr 2337C Żnin–Jadowniki-Szczepanowo w miejscowości Wójcin”, przesyłamy dostarczony plan sytuacyjny z informacją na jego odwrocie, że w rejonie planowanych robót oznaczonym kolorem czerwonym nie występują urządzenia infrastruktury energetycznej podziemnej Enea Operator Sp. o.o. Jednocześnie informujemy, że na początku zaznaczonego zakresu robót występuje skrzyżowanie z linią elektroenergetyczną napowietrzną WN 110 kV.

k/o

a/a – MU

Z poważaniem:

Dyrektor
Rejonu Dystrybucji Mogilno

Jacek Kończal
Kierownik Działu Majatku Sieciowego


Centrala

Enea Operator Sp. z o.o.
60-479 Poznań, ul. Śirzeszyńska 58

tel +48 / 61 850 41 10
faks +48 / 61 850 44 47

NIP 782 237 71 60
REGON 300455398

kontakt@operator.enea.pl
www.operator.enea.pl

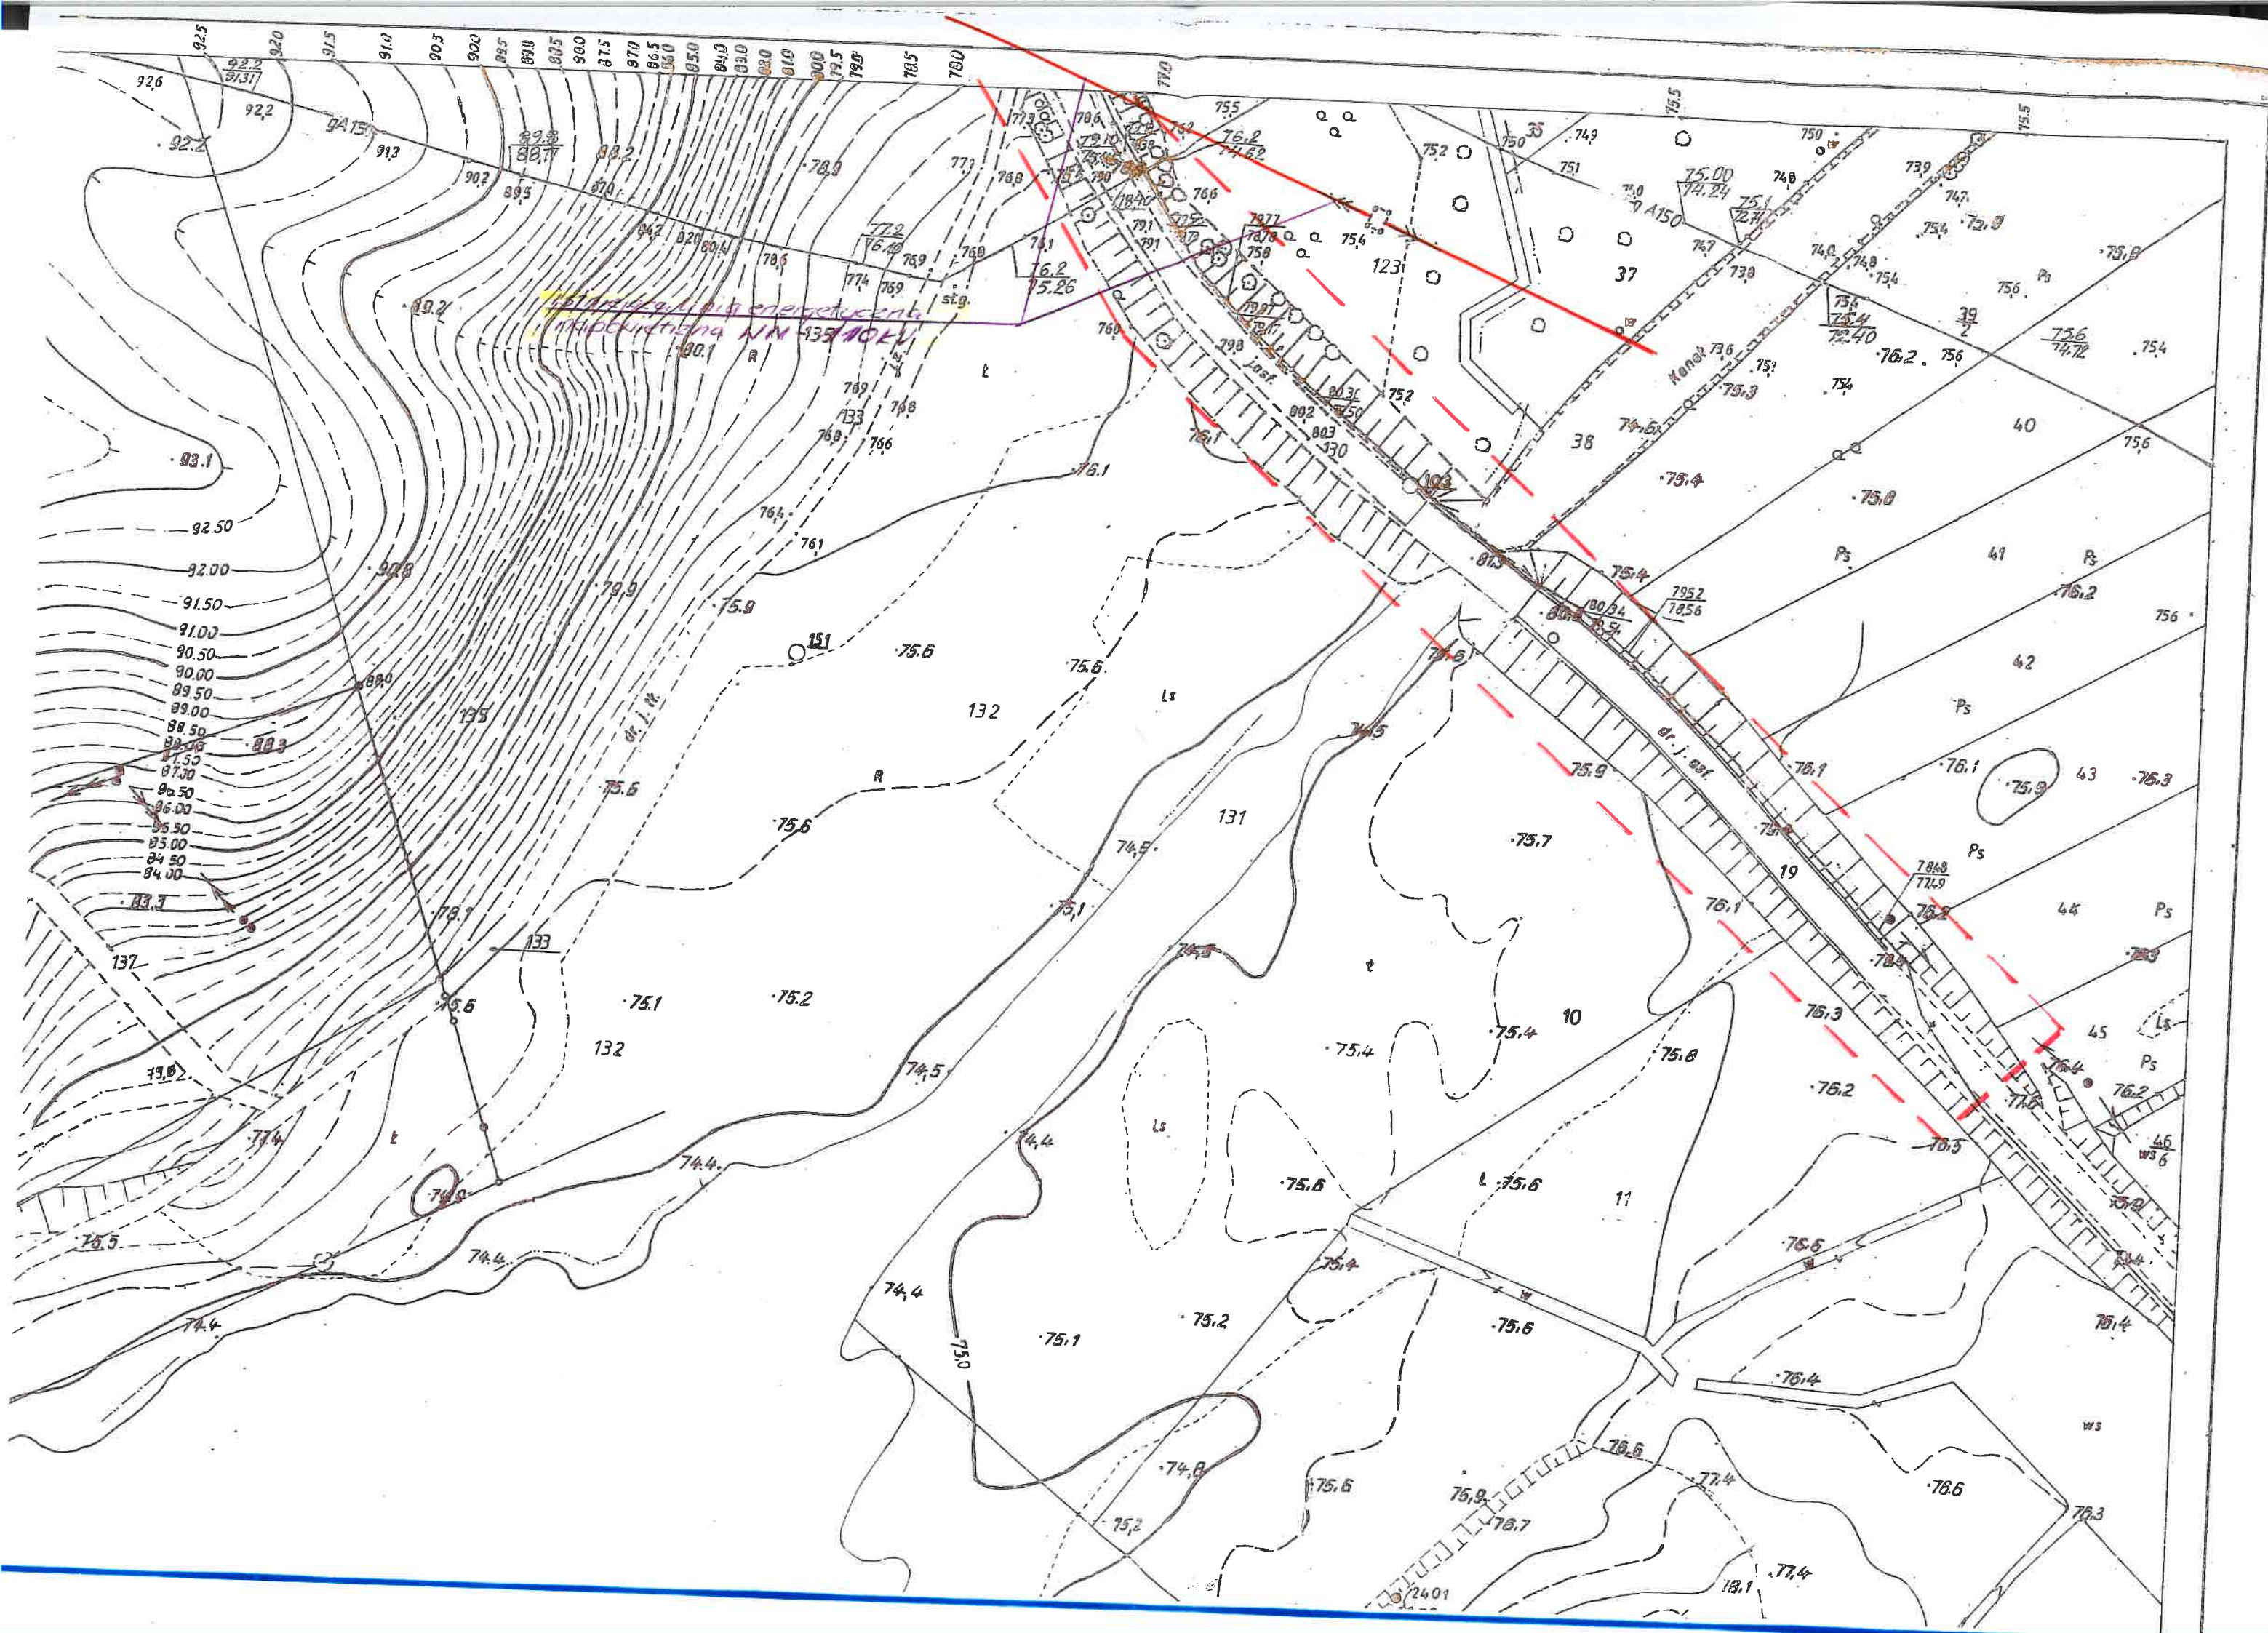

ENEA Operator Sp. z o.o.
Rajon Dystrybucji Mogilno
ul. Obrońców Mogilna 6
tel. 262 315 22 90, fax 262 315 12 99
REGON 300455398, NIP 782-23-77-160


15/2019
proj. przebudowa obiektu mostowego u ciągu drogi powiatowej nr 233K Żuków - Jachowiki - Szczepanów
ul. M. Skłodowska Curie w m. St. Wojciech gmin. Żuków

Wzrost napięcia w sieci 110 kV
Wzrost napięcia w sieci 110 kV
Wzrost napięcia w sieci 110 kV
Wzrost napięcia w sieci 110 kV

1.03.2019

linia energetyczna napowietrzna NN 110KV

Załączono pismo



Dyrektor
Rajonu Dystrybucji Mogilno
Jacek Kończal
Kierownik Działu Materiały Sieciowego