

## Oznaczenia i uwagi

Linie poziome instalacji odgromowej na dachu,  
Ø8mm FeZn wykonane na wspornikach w odległości  
10cm od krawędzi dachu


— Złącze kontrolne gruntowe wykonane z tworzywa sztucznego


☒ Zacisk krzyżowy

0m  Pręt pionowy mocowany do komina 0,6m ponad poziom komina

**Oprawa parkowa LED asymetryczna 30W 3200lm kolor czarny IP65**

**OH** mocowana do słupka wyprowadzonego z balustrady na wysokości 4m

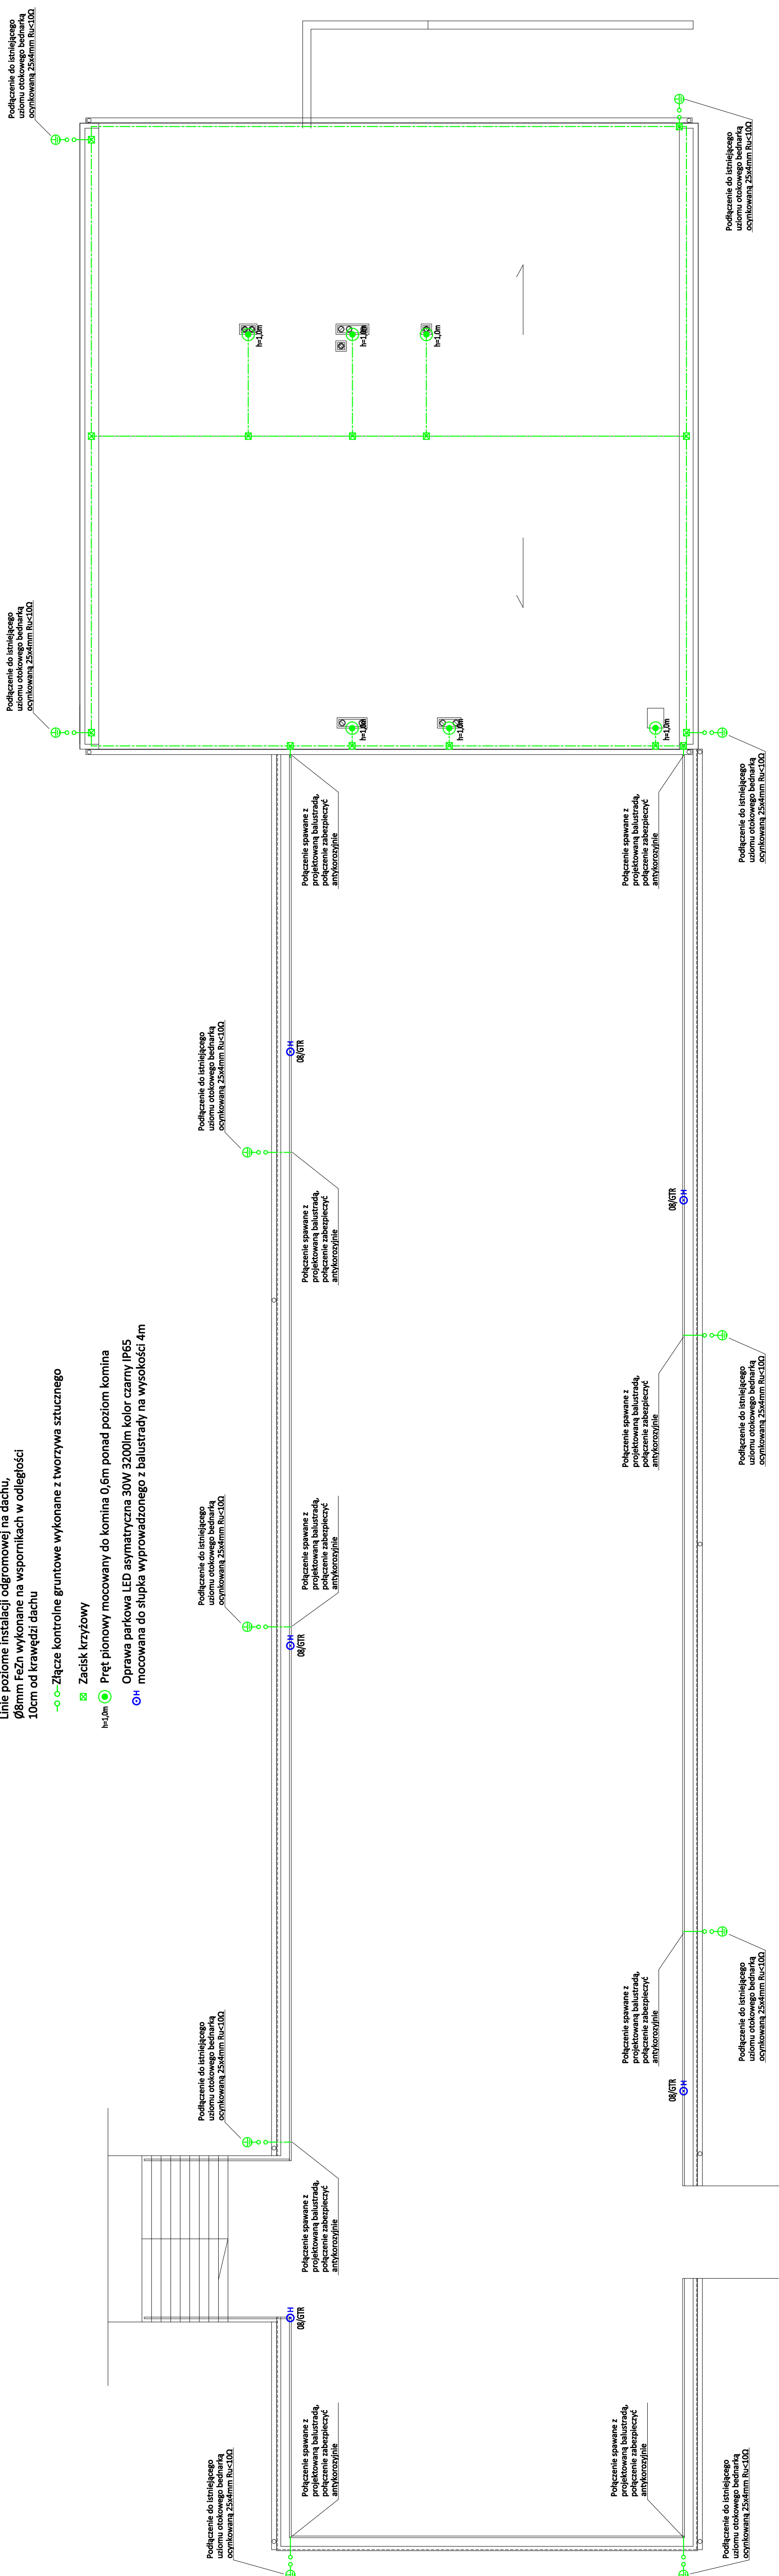

 <b>MINISTERSTWO KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>ARCHE</b> <b>PRACOWNIA PROJEKTOWA "ARCHÉ"</b> <i>Kamiony Świąt-Grodzima, Al. Powstańców Warszawy</i>	<b>PROJEKT WYKONAWCZY</b> <b>PROJEKTOWANIE I WYKONANIE</b> <b>REMONTU PRZEBUDOWA BUDYNKU</b>			
		<b>WNIOSKOWANIE</b> Gmina Janikowo 88-160 Janikowo, ul. Przemysłowa 6			
<b>PROJEKTANT</b> inż. Roman Kwiatkiewicz WBPP-NB-72106782		<b>PROJEKCIOWAL</b> mgr inż. Grzegorz Głuszcowski		<b>TYTUŁ</b> <b>RZUT DACHU</b>	
<b>OPRACOWANIE</b> INST. ELEKTRYCZNE		<b>OPRACOWANIE</b> STADIUM		<b>OPRACOWANIE</b> PROJEKTOWE	
DATA 09.11.2020r.		SKALA 1:100		RYSUNEK E-40	

# UKŁAD SIECI TN-C-S

## Ochrona od porażen:

Samoczynne wyłączenie zasilania