

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Poznaniu
Za Groblą 8, 61-860 Poznań
tel. (61) 8545-100

Sekcja Ewidencji Majątku i Uzgodnień
uzgodnienia.poznan@psgaz.pl

**USŁUGI PROJEKTOWE I NADZORY
W ZAKRESIE BUDOWY DRÓG I
ULIC**
Maciej Trajgis
Tarninowa 7
62-007 Promienko

W/ znak:
N/ znak: PSGPO.ZMSM.763.5000.112105.22

z dnia 23-07-2022
z dnia 5-08-2022

Lokalizacja przedsięwzięcia:

Województwo: **wielkopolskie** Gmina: **Witkowo** Miejscowość: **Witkowo** ul. **Bajeczna**

dotyczy: **budowa ul. Bajecznej w Witkowie**

W odpowiedzi na pismo z dnia 23-07-2022 w sprawie jw. przesyłamy jeden egzemplarz mapy z zaznaczoną istniejącą siecią gazową. Uzgadniamy projektowaną przebudowę ulicy przy zachowaniu poniższych warunków:


1. W strefie kontrolowanej nie należy wznosić obiektów budowlanych, urządzać stałych składów i magazynów oraz podejmować działań mogących spowodować uszkodzenia gazociągu podczas jego użytkowania. Nie należy podejmować działań mogących spowodować uszkodzenie sieci gazowej, **wykopy w strefie kontrolowanej wykonywać ręcznie**. Regulacja wysokości armatury sieci gazowej i usuwanie kolizji odbywa się za zgodą i wiedzą Operatora sieci gazowej, na koszt Inwestora/Wykonawcy.
Prace budowlane muszą być wykonywane tak, aby nie wpływały na obniżenie stanu technicznego gazociągu, nie naruszały istniejącej sieci gazowej i nie wpływały na bezpieczeństwo dostaw gazu dla odbiorców w tym nie naruszały izolacji gazociągu, taśmy ostrzegawczej i sygnalizacyjnej. Szczególną ostrożność należy zachować podczas prowadzenia robót ziemnych, wykonywania wykopów oraz zagęszczania gruntu lub podczas jakichkolwiek prac prowadzonych w strefie kontrolowanej. Zabrania się wbijania znaczników (stalowych prętów lub tyczek) w obrębie istniejącej sieci gazowej. Zasypanie wykopów w strefie kontrolowanej, w obrębie sieci gazowej należy wykonać ręcznie warstwami ubijanymi, co 20 cm.
2. Nie wyrażamy zgody na obniżenie rzędnej terenu w miejscu zlokalizowanej sieci gazowej. Informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. poz. 640 z 2013r.) odległość pionowa mierzona od górnej zewnętrznej ścianki gazociągu lub górnej zewnętrznej ścianki rury osłonowej powinna wynosić nie mniej niż 1,0m do powierzchni jezdni / miejsc parkingowych, przy czym nie mniej niż 0,5m od spodu konstrukcji nawierzchni. Minimalna odległość pionowa od gazociągu do dna projektowanego rowu nie może być mniejsza niż 0,5m.

W przypadku uszkodzenia sieci gazowej, podmioty realizujące zadanie będą obciążane kosztami usunięcia awarii oraz poniesionych strat paliwa gazowego.

- 2a. Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac należy dokładnie określić rzeczywisty przebieg gazociągu/przyłączy przez dokonanie ręcznie przekopów poprzecznych nad osią gazociągu/przyłączy ustalających rzeczywistą trasę gazociągu/przyłączy oraz jego głębokość ułożenia lub wyznaczenie tego lokalizatorem przez uprawnionego geodetę. W przypadku niezachowania minimalnego przykrycia należy wystąpić o wydanie warunków na przebudowę sieci gazowej.
- 2b. W miejscach zbliżeń i skrzyżowań z gazociągami należy zachować normatywne odległości projektowanych obiektów zgodnie z Dz. U. poz. 640 z 2013r..
3. Należy zwrócić uwagę na armaturę gazową, która nie może być zaasfaltowana lub przykryta płytkami, kostką itp. Krawężniki należy zlokalizować w odległości min. 0,5m od sieci gazowej. Wkreślone geodezyjnie przyłącza mogą nie przedstawiać wszystkich czynnych przyłączy gazu. W przypadku poszerzenia pasa drogowego w miejscu lokalizacji przyłączy gazu z szafkami w granicy działki, należy wystąpić o warunki przebudowy przyłącza gazowego.
4. W przypadku jakichkolwiek zmian dokumentacji projektowej przy skrzyżowaniu z istniejącą siecią gazową, kompletną dokumentację projektową należy przedstawić do ponownego uzgodnienia.
5. W terminie **14 dni** przed rozpoczęciem robót Wykonawca zobowiązany jest zgłosić się do odpowiedniej terytorialnie jednostki eksploatującej w PSG OZG w Poznaniu tj. **Gazowni w Gnieźnie**, ul. Chrobrego 24/25, 62-200 Gniezno gazownia.gniezno@psgaz.pl w celu powiadomienia o przystąpieniu do prac oraz weryfikacji aktualnego przebiegu sieci gazowej.
6. Ważność uzgodnienia wynosi 2 lata.

Z poważaniem

KIEROWNIK
Sekcja Ewidencji Majątku i Uzgodnień


Mateusz Haremski

Załączniki:

- mapa sytuacyjna

Do wiadomości:

- Gazownia w Gnieźnie

Sprawę prowadzi:


Rafał Goraj, tel:

Sekcja Ewidencji Majątku i Uzgodnień

Wykreślono przebieg sieci gazowej rozdzielczej niskiego i średniego ciśnienia w oparciu o istniejące plany sieci gazowej.

Uzgodnienie - pismo Nr 5000.112.105

Data 05.08.2022, podpis [signature]
WAZNOŚĆ UZGODNIENIA 2 LATA

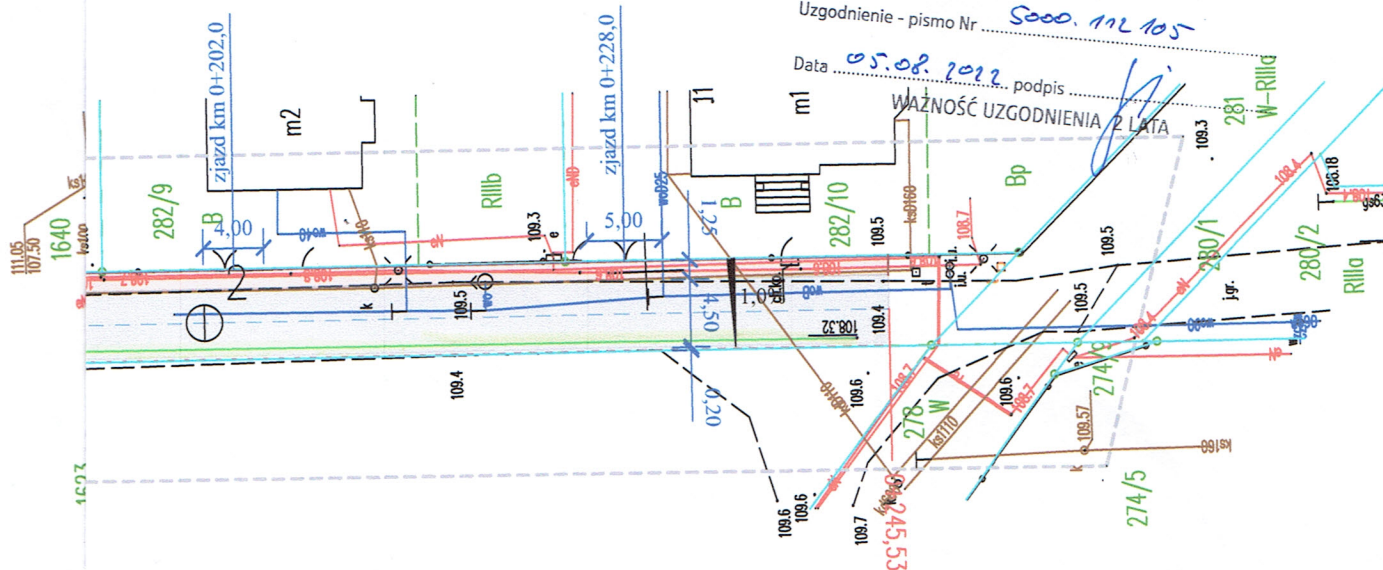

kator zgłoszenia prac geodezyjnych		PK.U.6640.1878.2022
nie obszaru opracowania:		
		gnieźniński
		Witkowo
ewidencyjny	identyfikator	300310_4.0001
	nazwa	Witkowo
napy		1:500
zenie układu	Prostokątnych płaskich	2000 strefa 6
zednych	układu wysokości	PL-EVRF2007-NH
enie obszaru, który był przedmiotem		-----
acji		
cja o służebnościach wł. mających wpływ na odarowanie gruntów, owanych w granicach owanej inwestycji.		Wykonanie niniejszej mapy nie poprzezdozno ustaleniami dotyczącymi ewentualnych służebności gruntowych, obciążających grunty położone w granicach projektowanej inwestycji budowlanej
luczna się istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejszej mapie podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji lub o których informacji w instytucjach branżowych.		
pracowania mapy		12.05.2022 r.
sz mapy ewid. nr		3
ka nr		282/5, 282/11
a nr		6.178.19.16.2.2; 4

 **USŁUGI GEODEZYJNE**
PANGEO
JAKUB ZIELIŃSKI
ul. Reymonta 1, 62-241 Żydowo
723 483 827
✉ PANGEO.gniezno@gmail.com
NIP 78424553349 REGON 382049837

nazwa wykonawcy prac geodezyjnych





inż. JAKUB ZIELIŃSKI
Geodeta uprawniony
Numer uprawnień 23119

.....
nazwisko oraz numer uprawnień zawodowych kierownika prac geodezyjnych

mgr inż. Bartosz Zbychewski
Uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczeń w specjalności drogowej
nr ewid.: WKP/8307/PWOD/13

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

LEGENDA

-  Jezdnia o nawierzchni bitumicznej
 Pobocze utwardzone kruszywem o szer. 1,25m - dojście do posesji, zjazd
 Opaska z kruszywa łamanego 0/31,5mm szer. 0,2m
 Krawężnik betonowy 15x30x100 - zaniżony h=1,0cm
 260 Działki objęte inwestycją

Investor:


Gmina i Miasto Witkowo
ul. Gnieźnieńska 1; 62-230 Witkowo

Przedmiot
opracowania:

Budowa ul. Bajecznej w Witkowie

Nazwa rysunku:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Autor	Nazwisko	Nr uprawnień	Podpis	Skala	Nr rys.
Projektant:	Bartosz Zbytniewski	WKPi0307/PWOD/13		1:500	2
Opracowujący:	Maciej Trajgis	-			

nr licencji GstarCad 2019 dla Maciej Trajgis