


RZUT STROPU NAD PIĘTRZEM

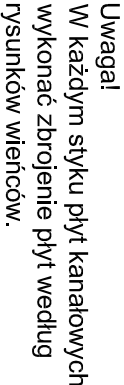

-płyty stropowe kanałowe o dopuszczalnym obciążeniu zewnętrznym 7,5kN/m²

- nadproża prefabrykowane typu L-19

Spód wieńca na rzędnej +5,31 m

wg. rysunków arch

Uwaga: Odmierzanie wyników, w całości lub w części, może nastąpić wyłącznie za zgodą Wojewódzkiej Dyrekcji Inwestycji