






Legenda

- 


FEH2001 - Sygnalizator
- 

CP-D 24/1.3 - Zasilacz impulsowy 25VDC 1,3A 30W
- 

FAP3002 - Wyłącznik pociągowy
- 


FAP2001 - Przycisk z lampką
- 

FIM1200 - Lampka czerwona z bucziem

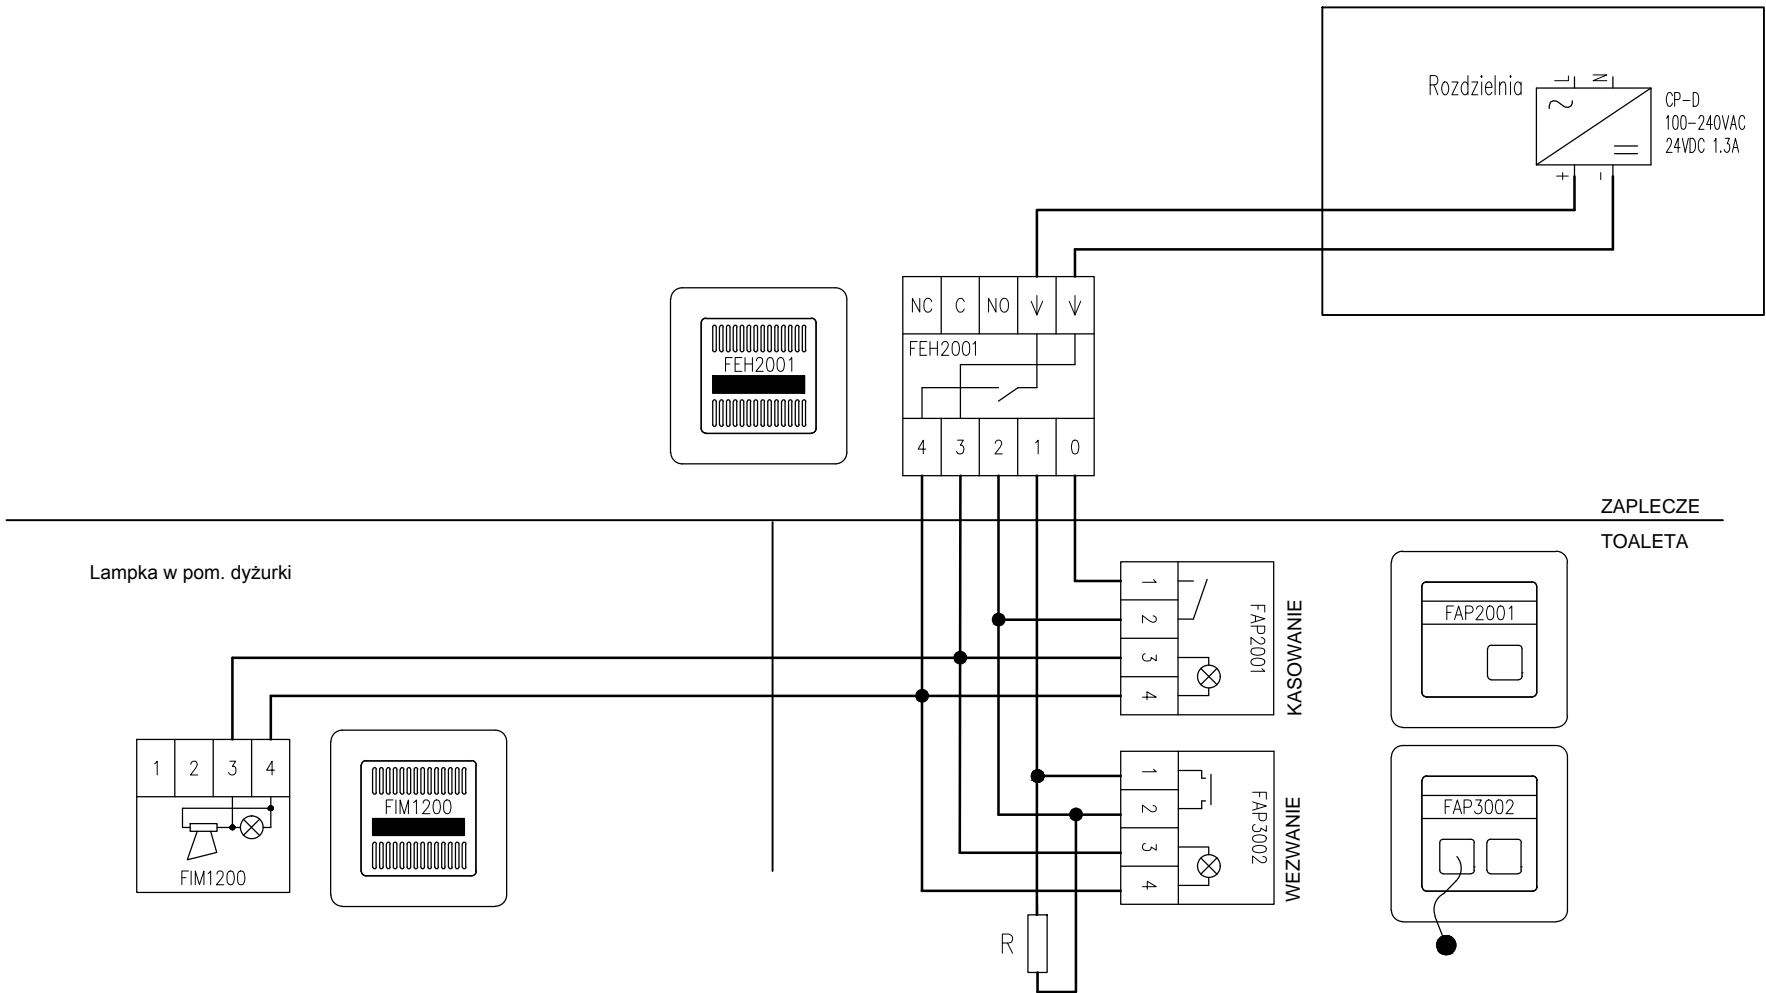

Dodatkowe przyciski wezwania łączyć równoległe, analogicznie jak na schemacie  
Przewody nieoznaczone - 0,5mm, montaż w puszkach 60mm z wkrętami  
Rezystor w zestawie z sygnalizatorem FEH2001 - montować na końcu pętli  
Zworki w kasowniku rozłączyć, zworki w FAP.... ustawić w pozycji "B"  
Nie zamieniać L1 (+) z L2 (-)

Okablowanie

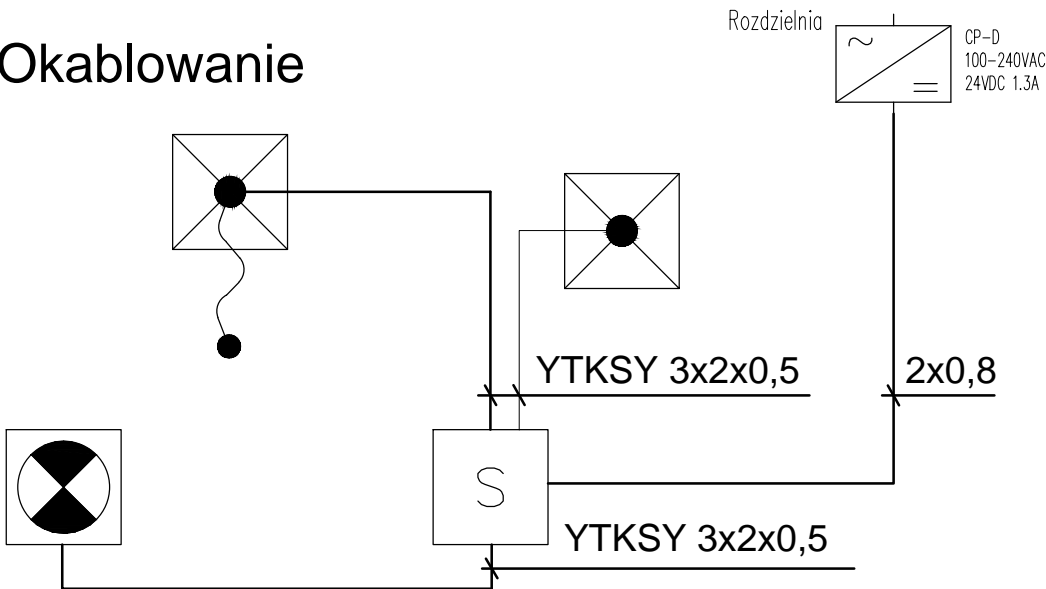

Jednostka projektowa: <b>CANEA</b> CANEA Inżynieria i Komputery - Artur Polakowski 25-035 Kielce, Al. Legionów 3/4 tel: (41) 344-7000; fax: (41) 344-77-80; e-mail: biuro@canea.com.pl		
Inwestor:	<div></div> <div>ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM PSYCHIATRII W MORAWICY UL. SPACEROWA 5, 26-026 MORAWICA</div>	
Inwestycja „DOSTOSOWANIE POMIESZCZEŃ ŚCP W CELU UTWORZENIA ODDZIAŁU REHABILITACJI PSYCHIATRYCZNEJ ORAZ DOSTOSOWANIE POMIESZCZEŃ I KLINIKI PSYCHIATRII DO WYMAGAŃ ZWIĄZANYCH Z PROWADZONĄ DZIAŁALNOŚCIĄ EDUKACYJNĄ I NAUKOWĄ”		
Adres obiektu:	DZIAŁKA NR EWID. 343/22, OBRĘB 0001 MORAWICA, UL. SPACEROWA 5, 26-026 MORAWICA	
Stadium:	PROJEKT WYKONAWCZY	
Opracowanie:	PROJEKT WYKONAWCZY	
Nr proj.:	23-05-01	Branża: INSTALACJE ELEKTRYCZNE
Data:	10.2023	
FUNKCJA	NAZWIŚKO	PODPIS
Projektant:	mgr inż. Marcin Rokita SWK/0102/PWBE/21	
Projektant Sprawdzający:	mgr inż. Marek Alf SWK/0243/PBS/17	
Tytuł: SCHEMAT INSTALACJI PRZYŻYWOWEJ		
Rewizja:	A	Skala: 1:100 Rys.: PW-ELE-004