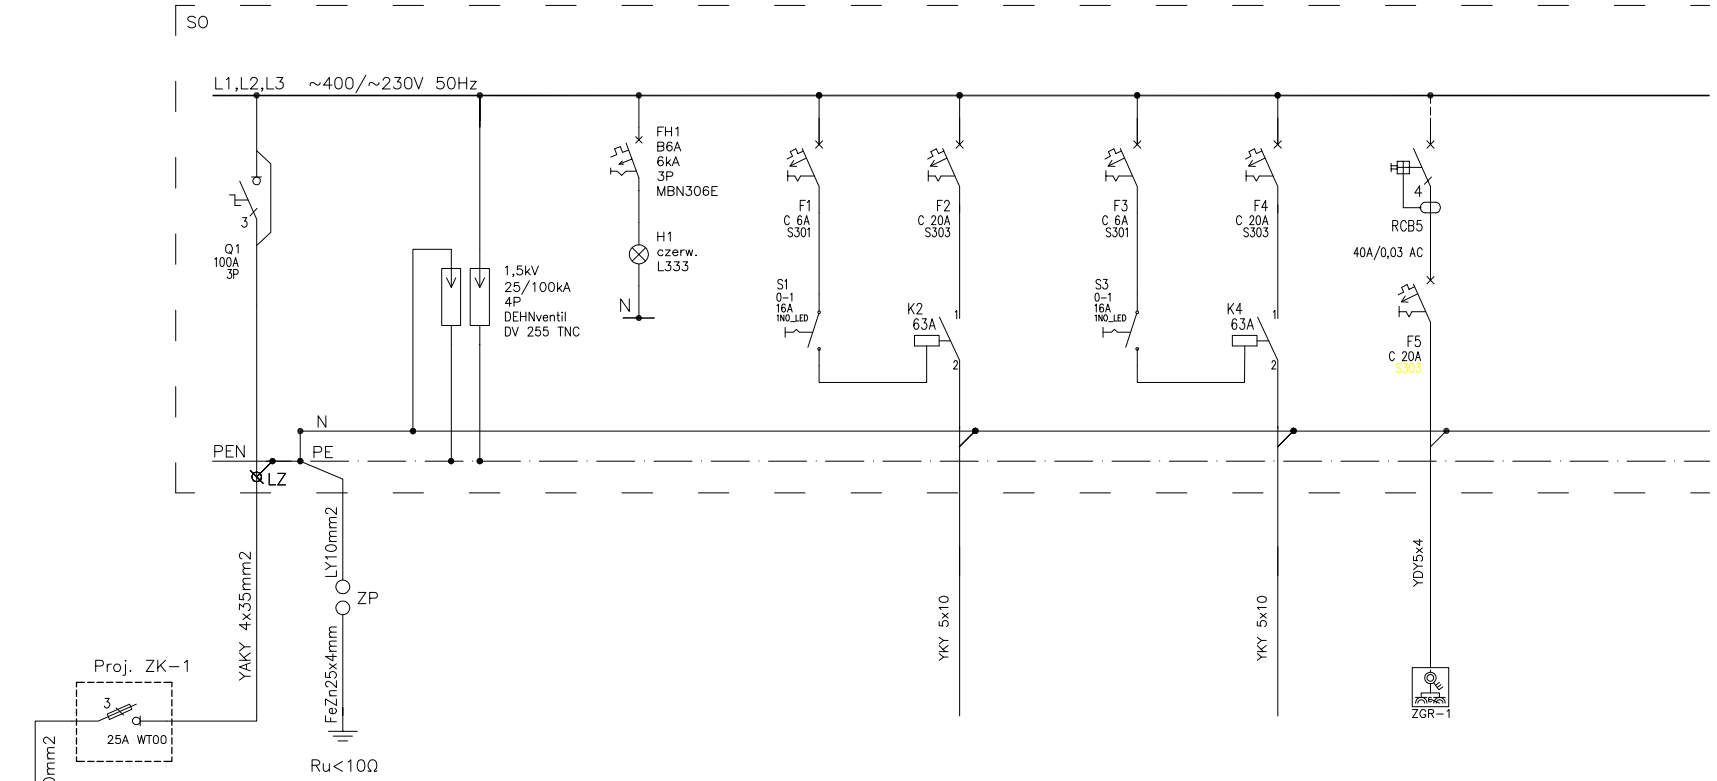

			SO/1	SO/2	SO/3	SO/4	SO/5
			0,05kW	1,3kW	0,05kW	1,3kW	2kW
Zasilanie z ZK	Ochrona przeciwprzepięciowa kl. B+C (I i II)	Sygnalizacja napiecia	Zasilanie sterowania obw nr 1	Zasilanie obwodu nr 1	Zasilanie sterowania obw nr 2	Zasilanie obwodu nr 2	Zasilanie zestawu remotowego gniazd: 2x16A/230V, 2x16A/400V

Pi=3kW
Po=3kW
kz=1
Ith=4,6A

TN-S

Inwestor:	Nazwa dokumentacji:	Nazwa rysunku:	Projektował:	Sprawdził:	Nr rysunku:
Gmina Miasto Dębica ul. Ratuszowa 2, 39-200 Dębica	Plan Instalacji oświetleniowej bolska wielofunkcyjnego Dębica ul. Wyrobka	Schemat ideowy rozdzielni SO	mgr inż. Tomasz Piękoś PDK/0144/PWOE/04	mgr inż. Władysław Branas PDK/0161/POOE/05	S1