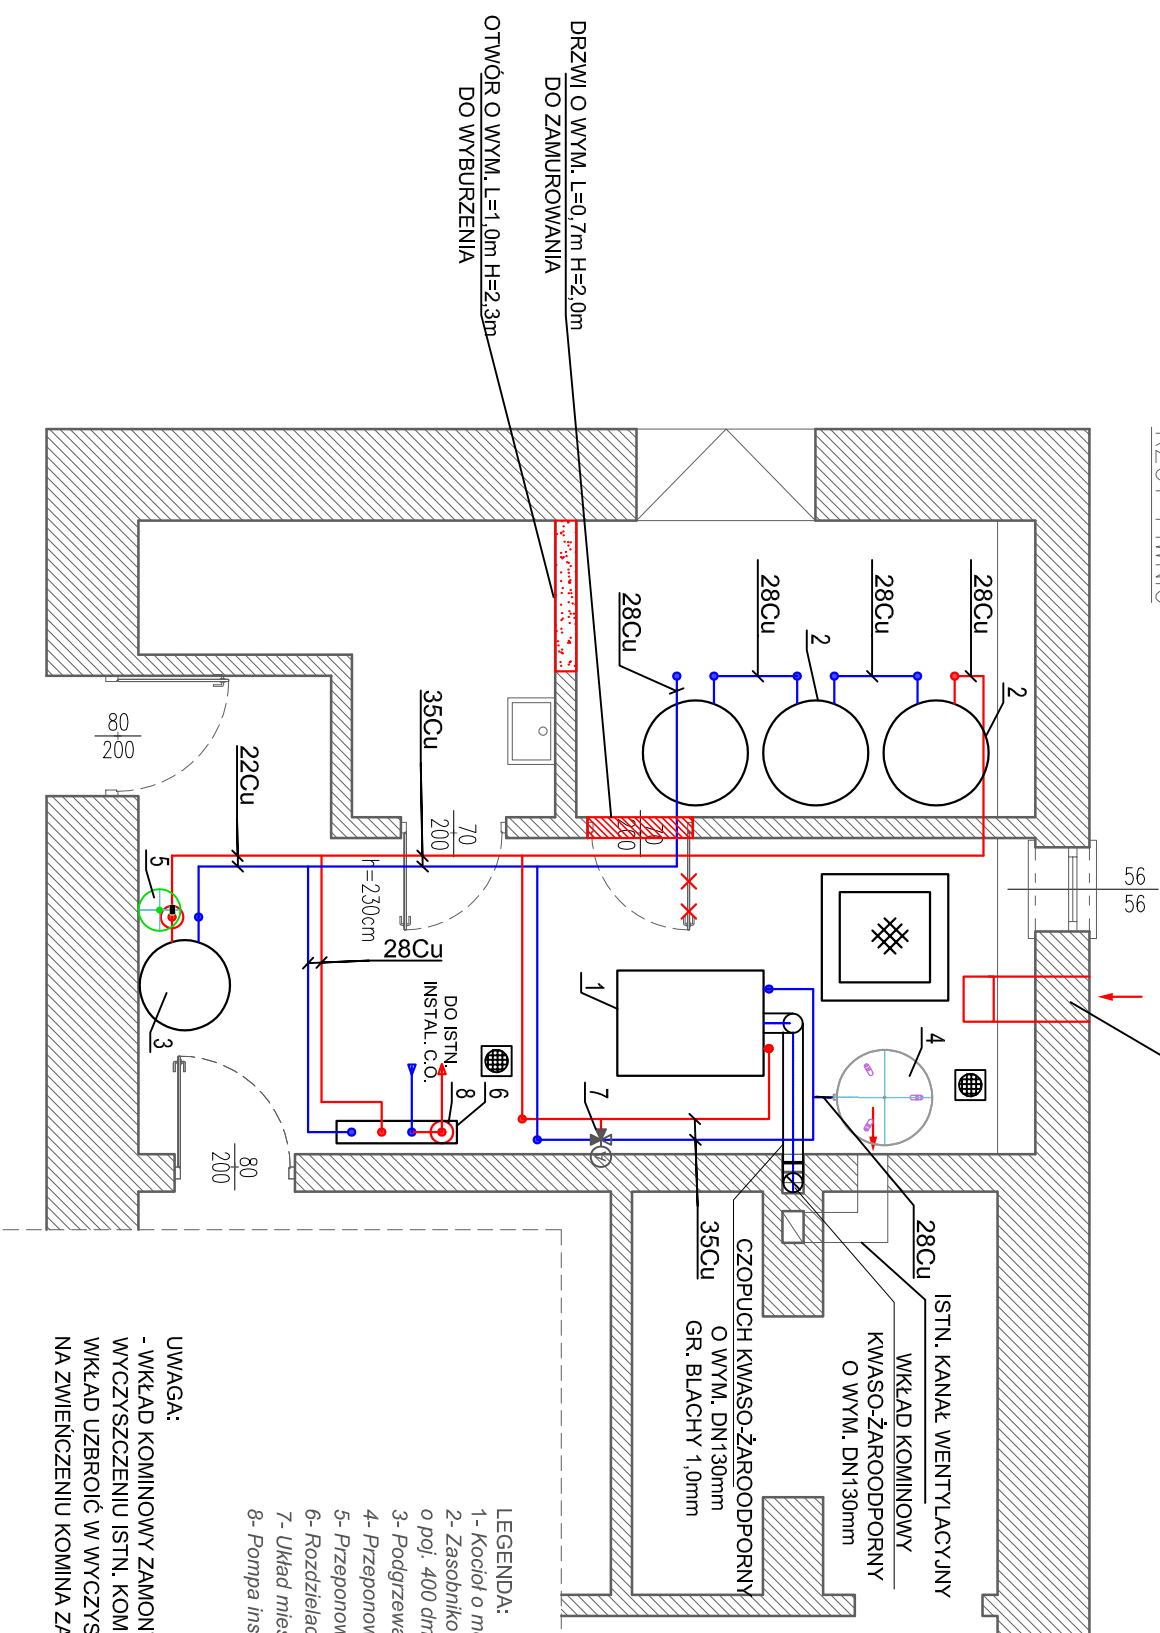

CHOCIMEK 26

RZUT PIWNIC

ISTN. KANAŁ WENTYLACYJNY
Z BLACHY STALOWEJ OCYNKOWANEJ 200x200cm
SPROWADZONY 30CM NAD POSADZKĄ




LEGENDA:

- 1-Kocioł o mocy 23 kW opalany drewnem o wym. 70x97, 1x123cm
- 2-Zasobnikowy akumulator wody grzewczej z izolacją cieplną o poj. 400 dm³
- 3-Podgrzewacz c.w.u. o pojemności 200dm³ z grzałką elektr.
- 4-Przeponowe naczynie wzbiorcze o pojemności 200dm³
- 5-Przeponowe naczynie wzbiorcze o pojemności 18 dm³
- 6-Rozdzielacz do kotła i instalacji dn 50mm
- 7-Układ mieszający z pompą elektroniczną
- 8-Pompa instalacji c.o. + zawór trójdrogowy

UWAGA

- WKŁAD KOMINOWY ZAMONTOWAĆ PO WYCZYSZCZENIU ISTN. KOMINA SPALINOWEGO. WKŁAD UZBROIĆ W WYCZYSTKĘ I ODSKRAPLACZ. NA ZWIEŃCZENIU KOMINA ZAMONTOWAĆ PŁYTĘ PRZELIOTOWĄ + DASZEK

Inwestor: nazwa, adres: NADLEŚNICTWO KRZYSTKOWICE UL. LEŚNA 1 66-010 NOWOGRÓD BOBRZAŃSKI		Nr rysunku S1
Rodzaj inwestycji: WYMIANA KOTŁA C.O. NA KOCIOŁ NA ZGAZOWANIE DREWNA W BUDYNKU MIESZKALNYM W M.CHOCIMEK 26 NR INW. 110/781		Skala 1:50
Tytuł rysunku: RZUT PIWNIC- TECHNOLOGIA KOTŁOWNI - INSTALACJE GRZEWCZE- INSTALACJA SPALINOWA - WENTYLACJA NAWIEWNO-WYWIEWNA		Data: 05.2024
PROJEKTANT BRANŻY SANITARNEJ mgr inż. Wiekiera Radosław		PODPIS 
UPRAWNIENIA LBS/0079/POOS/10		