




Dowymiarowanie studni do ścian istniejącego budynku w pionie

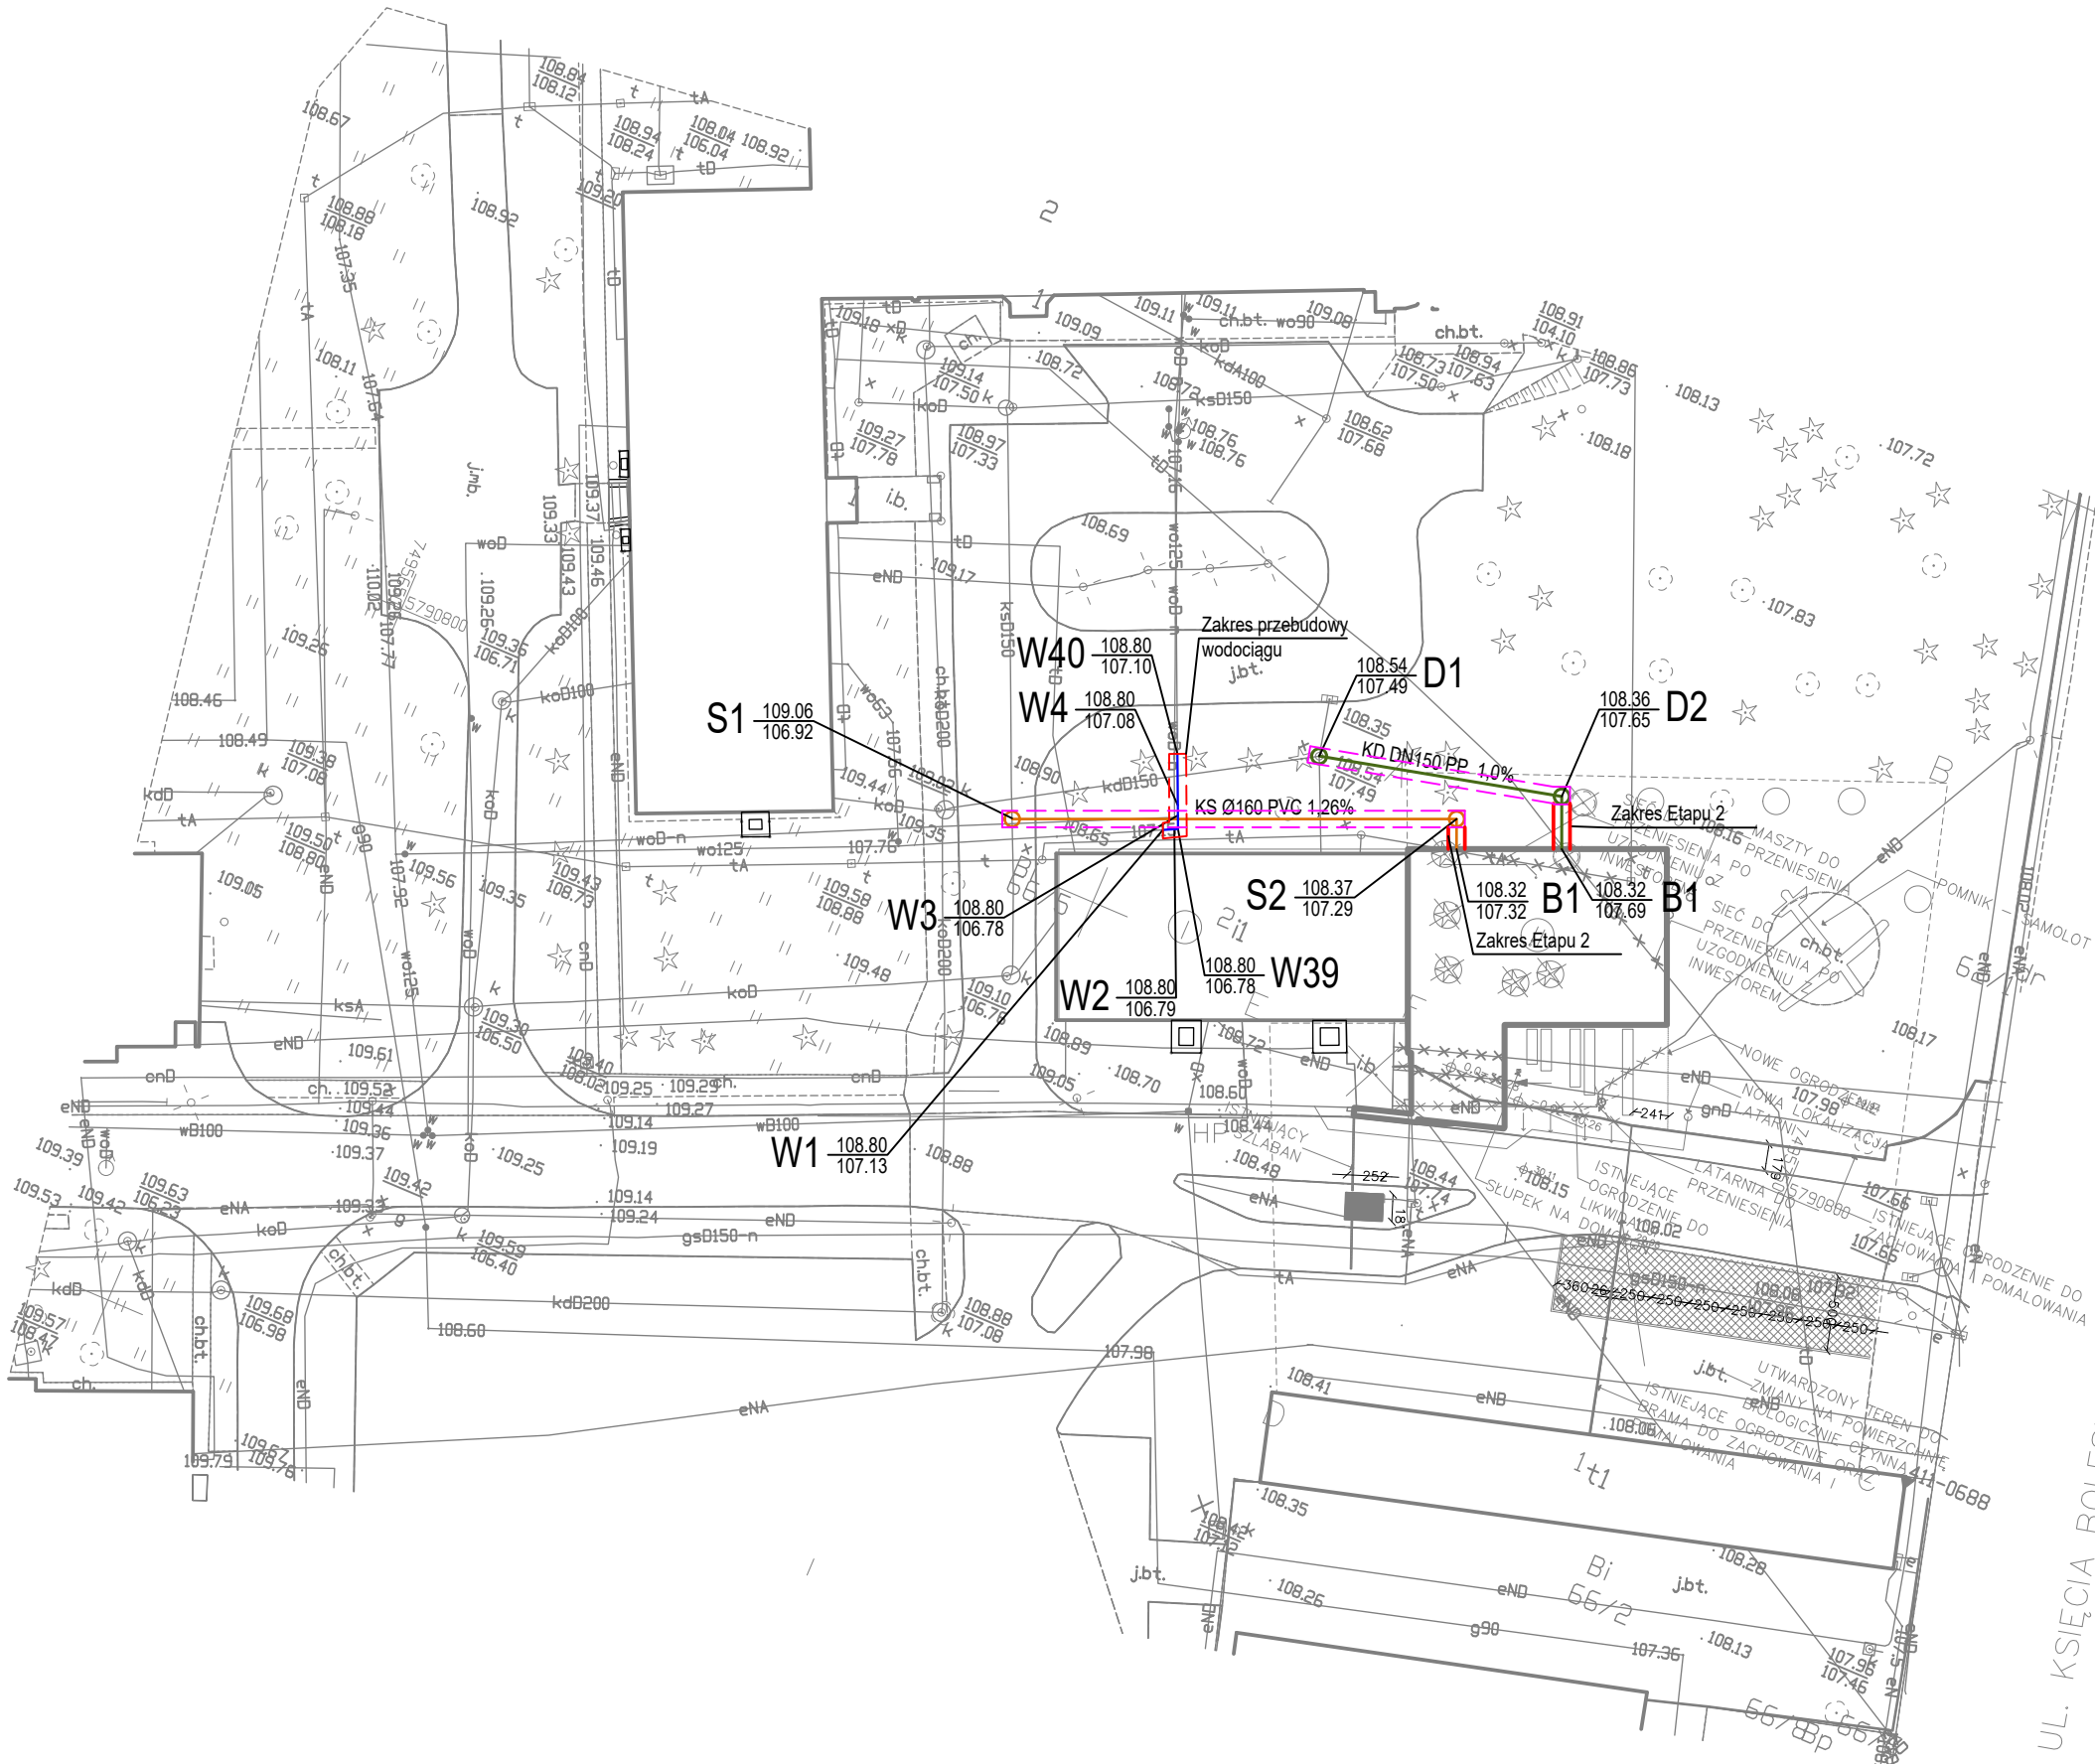

Dowymiarowanie studni do ścian istniejącego budynku w poziomie



LEGENDA:

- Instalacja wodociągowa
- Instalacja kanalizacji sanitarnej
- Instalacja kanalizacji deszczowej
- Zakres przebudowy wodociągu
- Zakres Etapu 1 - etap zrealizowany
- Zakres Etapu 2

|   |   |
|---|---|
| 23-07-14 - Dodanie etapowania inwestycji.   |   |
| data  | opis rewizji  |
| UWAGI WYKONAWCZE:<br>1. Wykonawca w przypadku niezgodności dokumentacji z projektami branżowymi powinien powiadomić Nadzór Inwestorski.<br>2. Niedopuszczalne jest stosowanie technologii i materiałów zamiennych bez zgody Nadzoru Inwestorskiego. |   |
| projekt:  | inwestor:   |
| BUDYNEK BIUROWY ZE STREFĄ WEJŚCIOWĄ DO INSTYTUTU TECHNICZNEGO WOJSK LOTNICZYCH WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO<br>ul. Księcia Bolesława 6, 01-494, Warszawa, dz.ewid. 66/5 obręb 6-15-01                                   | INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH<br>ul. Księcia Bolesława 6 01-494 Warszawa |
| architektura:   | faza:   |
|  PORTYK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP. K.<br>ul. Różana 905-816 Opacz-Kolonia<br>tel. 793 296 290   | PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY   |
| zespół autorski:  | nr upr.   |
| mgr inż. ADAM BARTOSIAK   | 22301/WL  |
| mgr inż. MATEUSZ BOROWICZ   |   |
| mgr inż. NATALIA WŹCİK  |   |
| mgr inż. MACIEJ KRÓL  |   |
| KATARZYNA BRYLIŃSKA   |   |
| sprawdzający:   |   |
| mgr inż. ZBIGNIEW BIENKOWSKI  |   |
| specjalność:  | nr upr.   |
| SANITARNIA  | 358/87/WL   |
| nazwa rysunku:  | rysował:  |
| Projekt zagospodarowania terenu - instalacje sanitarne  |   |
| numer rysunku:  |   |
| SW-PW-IS-PZT-01   |   |
| data:   | rysował:  |
| 16.09.2022  | M.B.  |