



DO ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI KAN. DESZCZ. NA TERENIE
WG. ODREBNEGO OPRACOWANIA

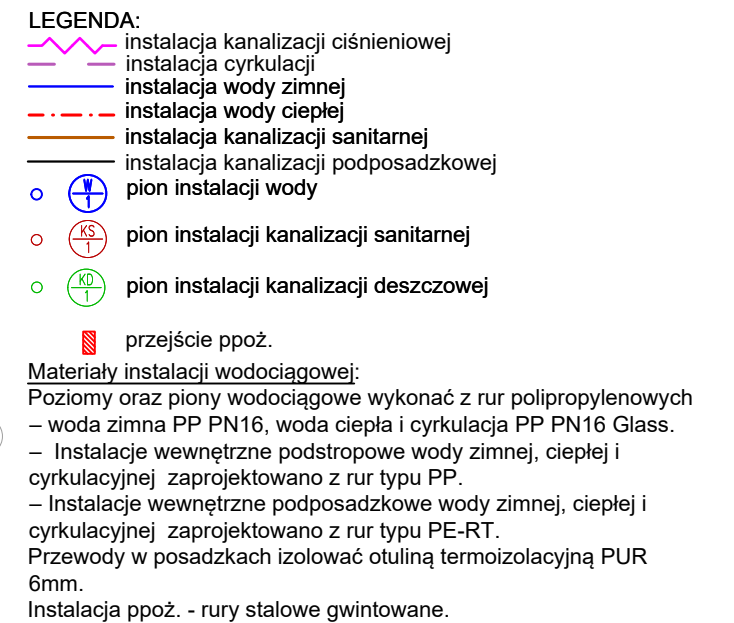

Materiały instalacji kanalizacyjnej:
Główne ciągi kanalizacji sanitarnej prowadzić należy pod stropem piwnicy, zgodnie z rysunkiem.
Kanalizację podstropową wykonać z rur i kształtek PVC SN-4.
Instalacje wewnątrzlokalowe projektuje się natomiast z rur i kształtek PP HT Plus systemu przewodów niskoszumowych, łączonych kielichowo.
Instalacja kanalizacji podposadzkowej - rury PVC SN-8.
Instalacja kanalizacji deszczowej - rury PE-HD.
Instalacja od wpustu w węzle cieplnym - rury żeliwne kielichowe z uszczelnieniem na temp. 120°C.

STUDNIA SCHŁADZAJĄCA Z ZASYFONOWANIEM
1200x1200x1000 Z POMPĄ DO WODY BRUDNEJ
V = 5 m³/h
H = 7mH₂O
T_{max} = 95°C

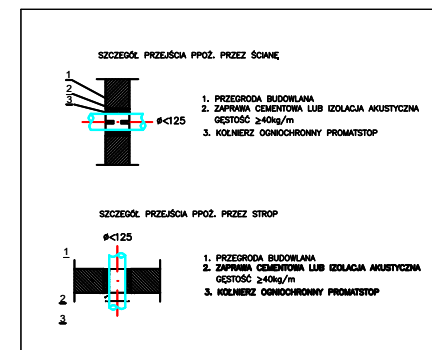


UWAGI:

1. Przed przystąpieniem do wykonywania instalacji kanalizacji należy potwierdzić rzędne wyjść kanalizacji z budynku.
2. Opracowanie niniejsze koordynować z projektem konstrukcyjnym, architektonicznym oraz innymi projektami branżowymi.
3. Wszystkie otwory zgodne z Architekturą / Konstrukcją.
4. Doprowadzenie wody do umywalki, zlewu, zmywaka, miski ustępowej, prysznicza i wanny wykonać średnicą DN 16.
5. Doprowadzenie wody do pralki i zaworów czerpalnych wykonać średnicą DN 20.
6. Instalacje prowadzić minimalizując ilość kształtek.
7. Podejścia wody pod armaturę prowadzić po ścianie i zakorkować. Zawory odcinające w zakresie podłączenia armatury (realizowane przez lokatora).
8. Przejścia instalacji przez stropy, obudowy szachtów i ściany wydzielonych stref p.p.oż. należy zabezpieczyć zgodnie z klasą odporności przegrody budowlanej wg wytycznych architektkoniecznych.

UWAGI WYKONAWCZE:

1. Wykonawca w przypadku niezgodności dokumentacji z projektami branżowymi powinien powiadomić Nadzór Inwestorski.
2. Niedopuszczalne jest stosowanie technologii i materiałów zamiennych bez zgody Nadzoru Inwestorskiego.

projekt:				inwestor:		
BUDYNEK BIUROWY ZE STREFĄ WEJŚCIOWĄ DO INSTYTUTU TECHNICZNOGO WOJSK LOTNICZYCH WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO ul. Księcia Bolesława 6, 01-494, Warszawa, dz. ewid. 66/5 obręb 6-15-01				INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH ul. Księcia Bolesława 6 01-494 Warszawa		
architektura:				faza:		
<div><div>PORTYK ARCHITECTY</div></div> <div>PORTYK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP. K. ul. Różana 90/5-816 Opacz-Kolonia tel. 793 296 290</div>				PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY		
				kategoria budynku:	rewizja:	skala:
				XVI	-	1:50
zespół autorski:				nazwa rysunku:		
mgr inż. ADAM BARTOSIAK		specjalność	nr upr.	RZUT PIWNICY numer rysunku: SW-PW-IS-WK-01		
mgr inż. MATEUSZ BOROWICZ		SANITARNIA	223/01 WL			
inż. NATALIA WÓJCIK						
inż. MACIEJ KRÓL						
KATARZYNA BRYLIŃSKA						
sprawdzający:				data:		
mgr inż. ZBIGNIEW BIAKOŃSKI		SANITARNIA	358/87 WL	16.09.2022		
				rysował: M.K		