


INSTALACJA  
ODGROMOWA

# SCHEMAT POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH UKŁAD TN-S

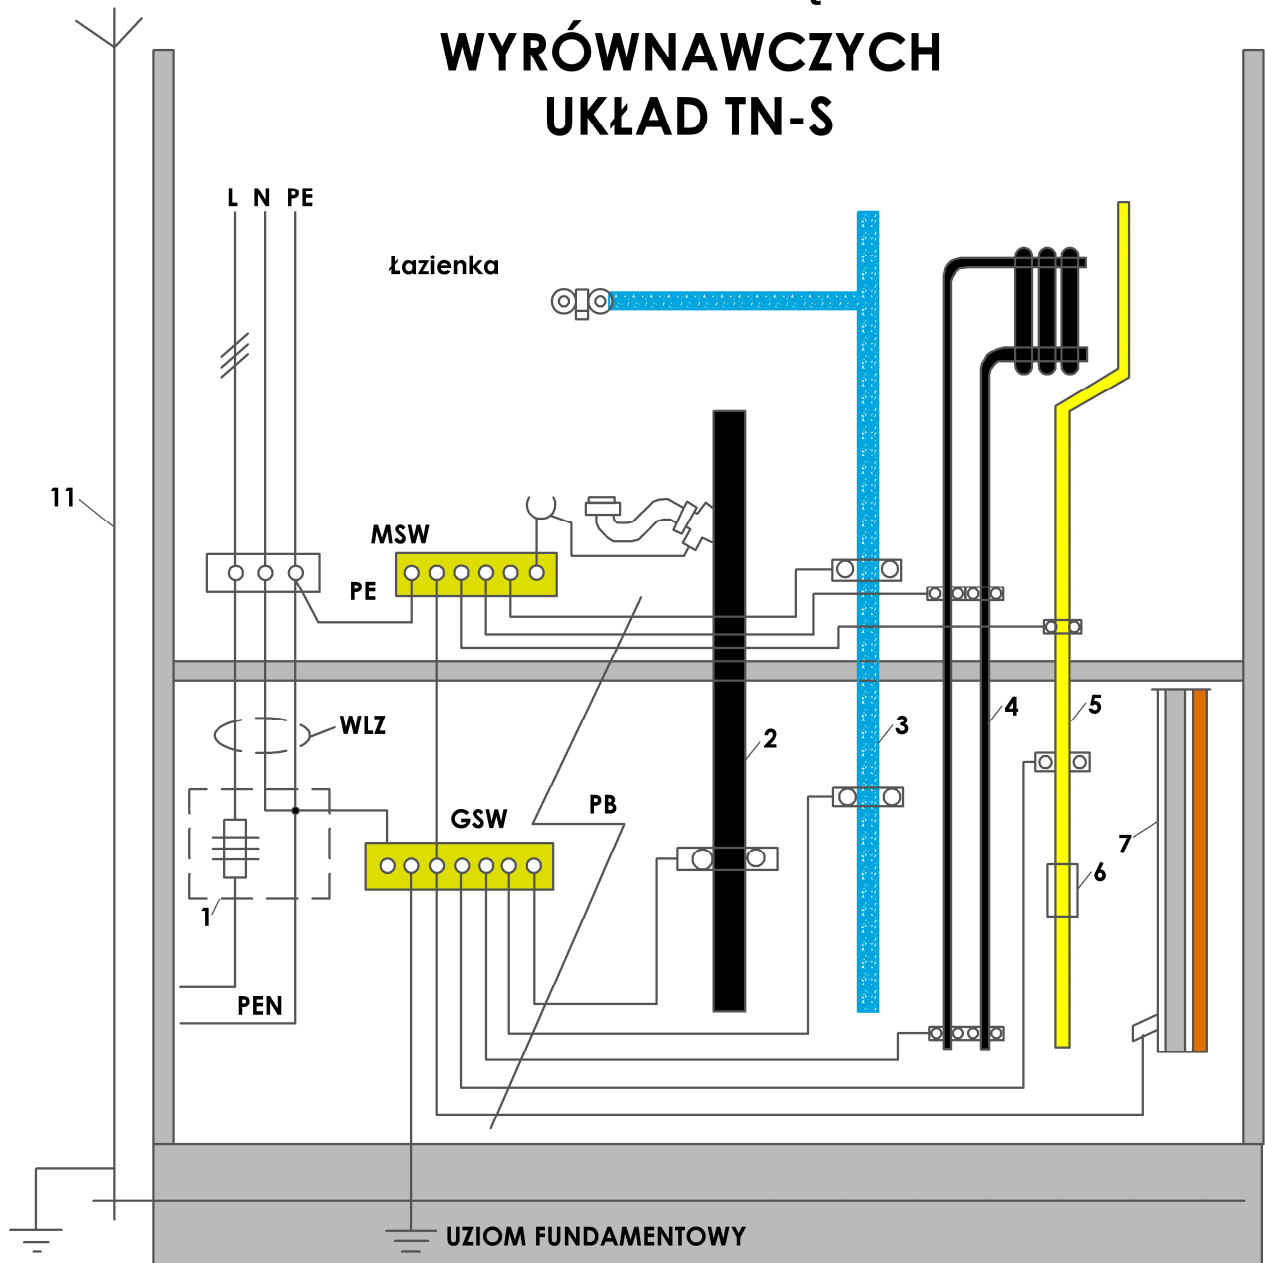

$R < 10 \Omega$

1 – złącze elektryczne, 2 – instalacja kanalizacyjna, 3 – instalacja wodociągowa, 4 – instalacja centralnego ogrzewania, 5 – instalacja gazowa, 6 – wstawka izolacyjna, 7 – część przewodząca obca, 8 - wanna, 9 – listwa zaciskowa do przyłączenia przewodów wyrównawczych miejscowych, 10 – uziom urządzenia piorunochronnego, 11 – przewód odprowadzający urządzenia piorunochronnego, GŚW – główna szyna wyrównawcza, PB – przewody wyrównawcze, WLZ – wewnętrzna linia zasilająca

## SCHEMAT POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH

OBIEKT	ROZBUDOWA I TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ	SKALA RYS.: -----
ADRES	UL. KLASZTORNA 2, 86-100 ŚWIECIE DZIAŁKA NR 1227/1	DATA: 01.2024 r.
INWESTOR	PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA UL. KLASZTORNA 2, 86-100 ŚWIECIE	NR RYS.: E-8

Projektant	Nr uprawnień	Branża	Podpis
mgr inż. Maciej Partyka	KUP/0126/PBE/19 w spec. elektrycznej bez ograniczeń	ELEKTRYCZNA	

BIURO USŁUG INŻYNIERSKICH  
JANUSZ GRABOWSKI  
ul. Bydgoska 2A, 86-100 Świecie  
tel.: 661 793 740  
e-mail: j.grabowski@prokonto.pl

